

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

**OKC 100 NTR
OKC 125 NTR
OKC 160 NTR**

**OKC 200 NTR
OKC 250 NTR
OKC 200 NTRR
OKC 250 NTRR**

**OKC 100 NTR/HV
OKC 125 NTR/HV
OKC 160 NTR/HV**

**OKC 80 NTR/Z
OKC 100 NTR/Z
OKC 125 NTR/Z
OKC 160 NTR/Z**

OKC 200 NTR/Z

**OKCV 125 NTR
OKCV 160 NTR
OKCV 180 NTR
OKCV 200 NTR**



Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: +420 / 326 370 990
fax: +420 / 326 370 980
e-mail: prodej@dzd.cz

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY NIBE

OBSAH

1	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU.....	4
1.1	POPIS FUNKCE	4
1.2	SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE.....	4
1.2.1	SPOTŘEBA TEPLÉ VODY	4
1.2.2	ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE	4
1.2.3	POHOTOVOSTNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE.....	5
1.3	KONSTRUKCE A ZÁKLADNÍ ROZMĚRY ZÁSOBNÍKY	6
2	PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ INFORMACE.....	17
2.1	PROVOZNÍ PODMÍNKY	17
2.2	MONTÁŽ NA ZEĎ	17
2.3	VODOVODNÍ INSTALACE.....	18
2.4	ELEKTRICKÁ INSTALACE	21
2.4.1	ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ELEKTRICKOU INSTALACI	21
2.4.2	ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ ELEKTRONICKÉHO TERMOSTATU.....	21
2.5	NAPOJENÍ NEPŘÍMOTOPNÉHO OHŘÍVAČE NA TEPLOVODNÍ SOUSTAVU	22
2.6	PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU	22
2.7	UVEDENÍ MIMO PROVOZ, VYPRÁZDNĚNÍ	23
2.8	KONTROLA, ÚDRŽBA, PÉČE O ZAŘÍZENÍ	23
2.9	NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY FUNKCE A JEJICH PŘÍČINY	25
3	OBSLUHA TERMOSTATU.....	25
3.1	OBSLUHA	25
3.1.1	OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ OHŘÍVAČE	25
3.1.2	NASTAVENÍ TEPLoty	27
4	DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	28
4.1	INSTALAČNÍ PŘEDPISY	28
4.2	NÁHRADNÍ DÍLY	28
4.3	LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU	28

PŘED INSTALACÍ OHŘÍVAČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!

Vážený zákazníku,

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Vám děkují za rozhodnutí používat výrobek naší značky. Těmito předpisy Vás seznámíme s použitím, konstrukcí, údržbou a dalšími informacemi o elektrických ohřívačích vody.



Výrobce si vyhrazuje právo na technickou změnu výrobku. Výrobek je určen pro trvalý styk s pitnou vodou.

Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2°C až 45°C a relativní vlhkostí max. 80%.

Spolehlivost a bezpečnost výrobku byla prověřena Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.

Význam piktogramů použitých v návodu



Důležité informace pro uživatele ohřívače.



Doporučení výrobce, jehož dodržování Vám zaručí bezproblémový provoz a dlouhodobou životnost výrobku.



POZOR!

Důležité upozornění, které musí být dodrženo.

1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

1.1 POPIS FUNKCE

Nepřímotopné stacionární ZÁSOBNÍKY řady NTR a NTRR slouží k přípravě TUV ve spojení s jiným zdrojem topné vody, nejčastěji s plynovým kotlem, u typů NTRR kombinací dvou zdrojů topné vody (plynový kotel + solární systém, tepelné čerpadlo). Svým jmenovitým výkonem zaručují dostatečné množství TUV i pro velké bytové jednotky - provozovny, restaurace a podobná zařízení. **Při zvýšeném odběru TUV zásobníky dohřívají vodu průběžně a pracují obdobně jako průtokové ohřivače.**

Uzavírací ventily u výměníku musejí být otevřeny, čímž je zajištěn průtok otopné vody z teplovodní otopné soustavy. Doporučuje se zařadit společně s uzavíracím ventilem na přívodu do výměníku odvzdušňovací ventil, jímž podle potřeby - zejména při zahájení topné sezóny - odvzdušníte výměník (Obrázek 1, Obrázek 2, Obrázek 3, Obrázek 4 - podle typu). Doba ohřevu výměníkem je závislá na teplotě a průtoku vody v teplovodní otopné soustavě. Kombinovaný zásobník se vyrábí v univerzálním provedení - podle potřeby napojení uzavíracích ventilů k otopné vložce zprava nebo zleva.

1.2 SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE

1.2.1 SPOTŘEBA TEPLÉ VODY



Spotřeba teplé vody v domácnosti je závislá na počtu osob, množství sanitárního vybavení, délce, průměru a izolaci trubkových rozvodů v bytě či domě a na individuálních zvycích uživatelů. Nejlevnější způsob ohřevu vody je v čase snížené sazby elektrické energie.



Zjistěte, v jakých časových intervalech Vám dodavatel elektrické energie poskytuje sníženou sazbu a podle toho zvolte příslušný objem ohřivače tak, aby zásoba teplé vody pokryla spotřebu Vaší domácnosti.

1.2.2 ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE



Zásobník teplé užitkové vody je izolován kvalitní polyuretanovou pěnou bez freonů. Nastavte teplotu na termostatu ohřivače pouze na výši, kterou nutně potřebujete k provozu domácnosti. Snížíte tak spotřebu energie a množství usazenin na stěnách nádoby a na výměníku.

Výhody použití nepřímotopného ohřivače:

- instalace a připojení ke zdroji topné vody,
- velmi rychlý ohřev TUV,
- smaltovaný ocelový zásobník zajišťuje veškeré hygienické požadavky na kvalitu TUV,
- vestavěná hořčíková anoda zvyšuje odolnost proti korozi,

- kvalitní polyuretanová izolace zajišťuje minimální tepelné ztráty,
- plynule nastavitelná teplota TUV do 74°C,
- více odběrných míst,
- u typů se dvěma výměníky možnost využití dvou zdrojů topné vody nebo jejich propojením získat dvojnásobnou teplosměnnou plochu,
- světelná signalizace chodu ohřívače,
- kontrola teploty TUV,
- možnost zapojení cirkulace TUV.

1.2.3 POHOTOVOSTNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE



I v případě, že se ze zásobníku neodebírání ohřátá voda, dochází k určitému malému úniku tepla. Tato ztráta se měří po dobu 24h při teplotě 65°C v ohřívači a 20°C v jeho okolí. Výsledná hodnota se udává v jednotkách [kWh/24h] a znamená potřebné množství energie pro udržení nastavené teploty. Informační list viz. - Tabulka 1.

TYP	PRŮTOK TOPNÉ VODY (l/h)	TLAKOVÁ ZTRÁTA (mbar)
OKC 100 NTR		33
OKC 125 NTR		46
OKC 160 NTR		46
OKC 200 NTR	720	46
OKC 250 NTR		46
OKC 200 NTRR		2 x 33
OKC 250 NTRR		2 x 33

Tabulka 1


1.3 KONSTRUKCE A ZÁKLADNÍ ROZMĚRY OHŘÍVAČE

Nádoba zásobníku je vyrobena z ocelového plechu a zkoušena přetlakem 0,9 MPa. Vnitřek nádoby je posmaltován. Ke spodnímu dnu nádoby je přivařena příruba, k níž je přišroubováno víko přírubby. Mezi víko přírubby a přírubu je vložen těsnící kroužek. Ve víku přírubby jsou jímky pro umístění čidel regulačního termostatu a teploměru. Na matici M8 je namontována anodová tyč. Zásobník vody je izolován tvrdou polyuretanovou pěnou. Elektroinstalace je umístěna pod plastovým odnímatelným krytem. Teplotu vody je možné nastavit termostatem. K tlakové nádobě je přivařen výměník (výměníky) tepla.

Popis základních částí zásobníku – dle jednotlivých typů (Obrázek 1, Obrázek 2, Obrázek 3, Obrázek 4).

Rozměry ohřivačů – (Obrázek 5, Obrázek 6, Obrázek 7, Obrázek 8) a (Tabulka 2, Tabulka 4 Tabulka 6, Tabulka 8)

Technický popis: OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 250 NTR, OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR

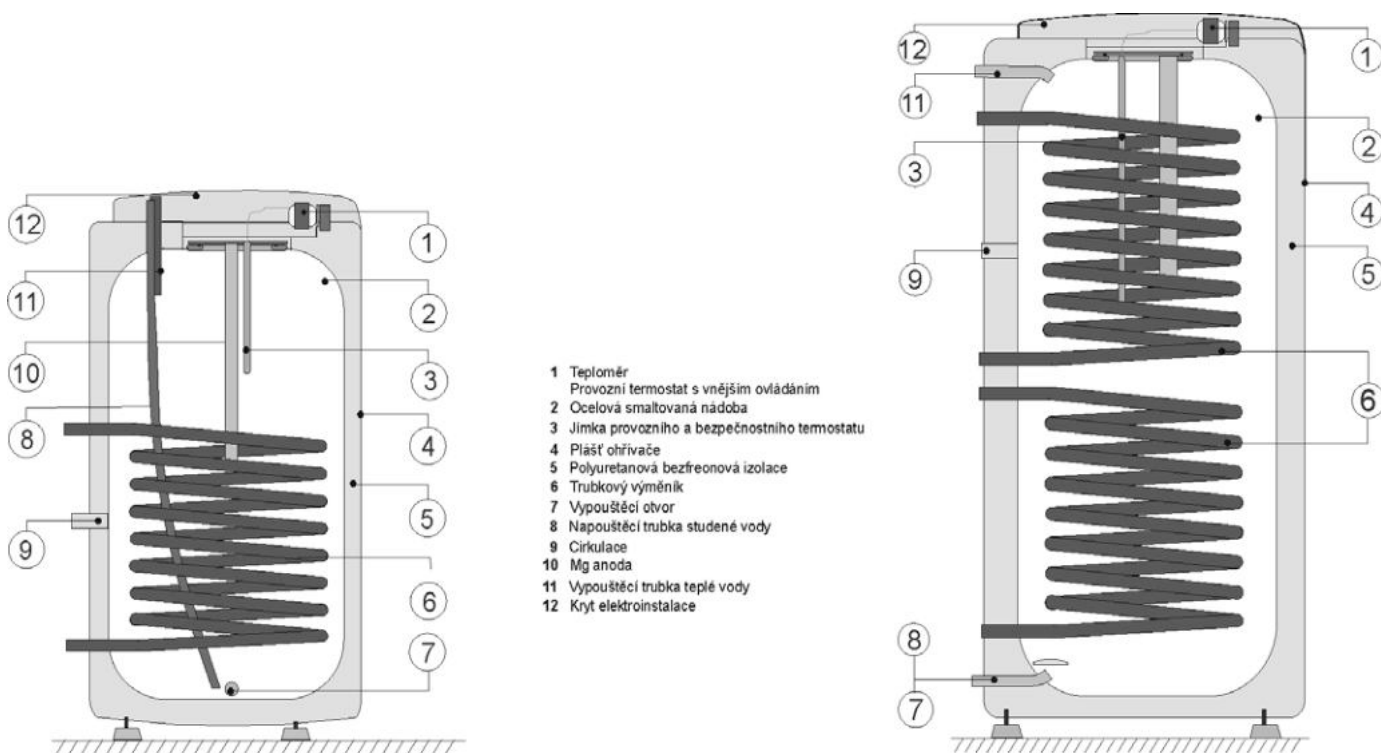


Obrázek 1

Technický popis: OKC 100 NTR/HV, OKC 125 NTR/HV, OKC 160 NTR/HV




Obrázek 2

Technický popis: OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z

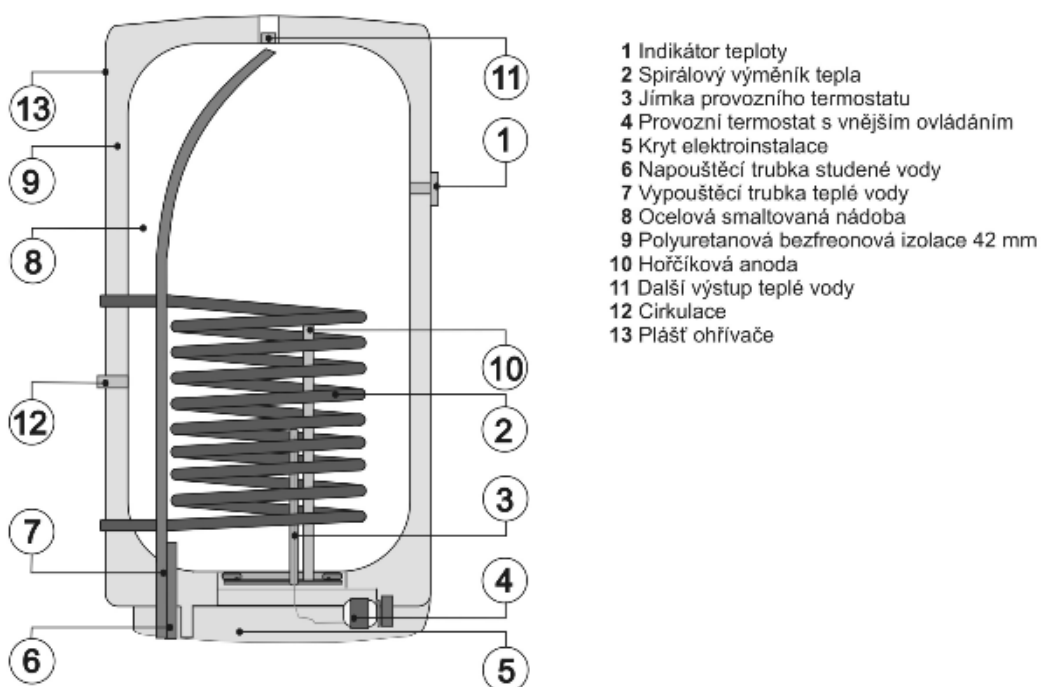

Obrázek 3


Technický popis: OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR

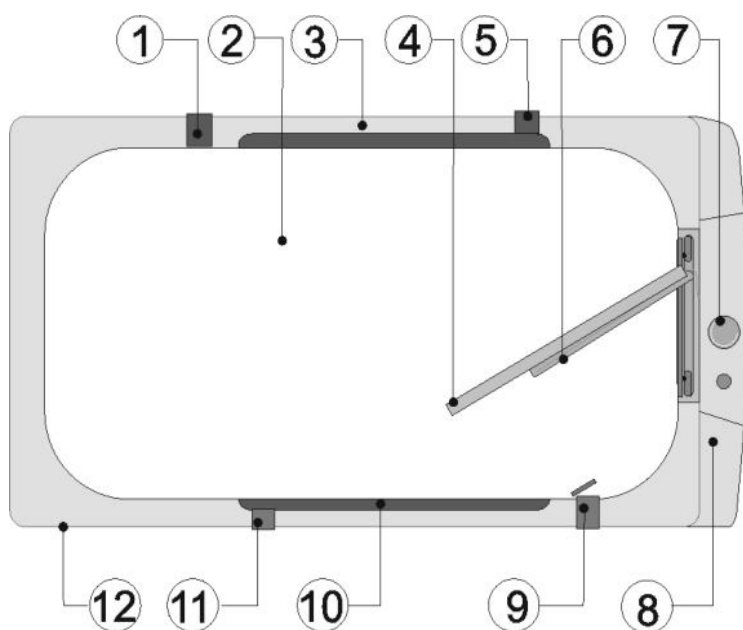


- 1 - Vypouštěcí trubka teplé vody
- 2 - Ocelová smaltovaná nádoba
- 3 - Polyuretanová izolace 42mm
- 4 - Mg.anoda
- 5 - Vstup teplé vody
- 6 - Jímka provozního a bezpečnostního termostatu
- 7 - Provozní termostat s vnějším ovládním
Bezpečnostní termostat
- 8 - Kryt elektroinstalace
- 9 - Napouštěcí trubka studené vody
- 10 - Výměník tepla
- 11 - Výstup topné vody
- 12 - Plášť ohříváče

Obrázek 4

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR

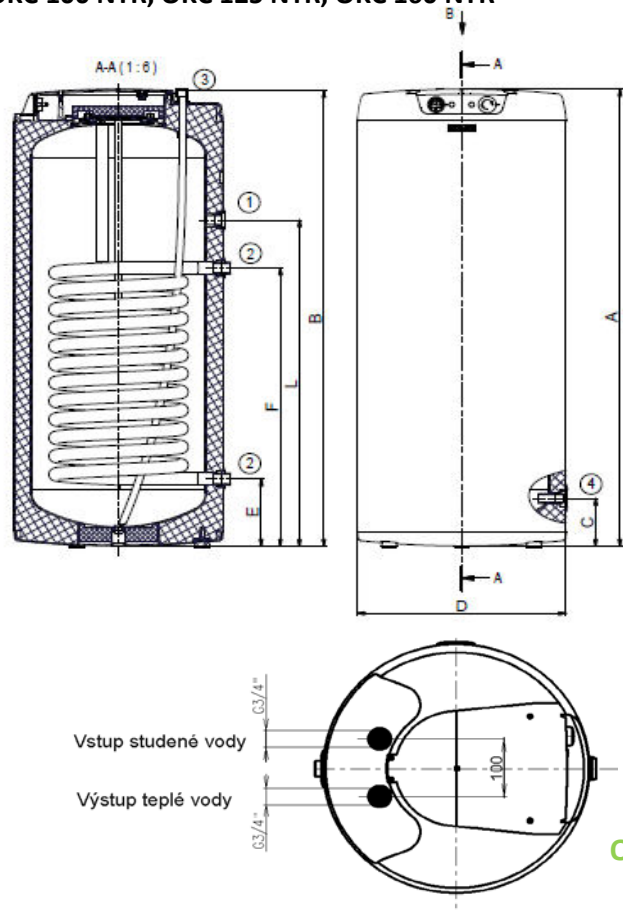

OKC 200 NTR, OKC 250 NTR, OKC 200 NTRR,
OKC 250 NTRR

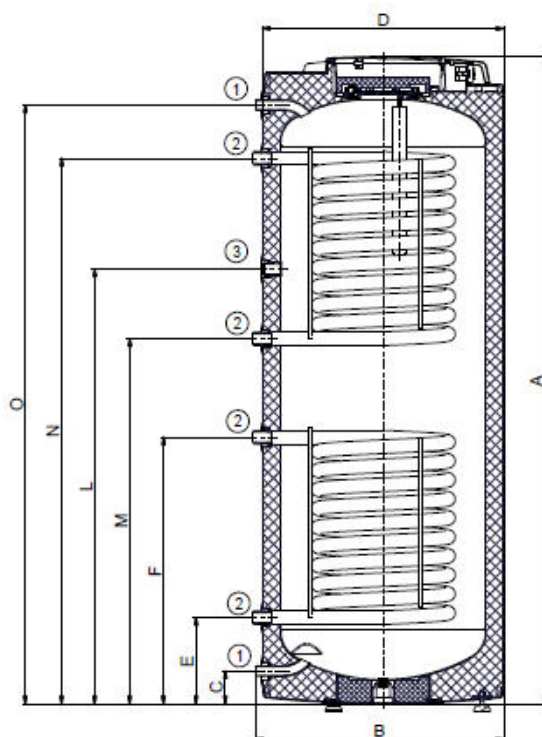

Obrázek 5

	OKC 100 NTR	OKC 125 NTR	OKC 160 NTR	OKC 200 NTR	OKC 200 NTRR	OKC 250 NTR	OKC 250 NTRR
A	902	1067	1255	1398	1398	1578	1578
B	891*	1058*	1249*	603	603	603	603
C	147	147	147	80	80	80	80
D	524	524	524	585	585	585	585
E	197	197	197	210	210	210	210
F	637	767	767	780	650	780	650
L	537	637	897	950	950	1060	1060
M	-	-	-	-	710	-	890
N	-	-	-	-	1150	-	1330
O	-	-	-	1280	1280	1460	1460


* Výška od spodní hrany ohřívače ke konci trubek vstupu a výstupu vody.

Tabulka 2

TYP		OKC 100 NTR	OKC 125 NTR	OKC 160 NTR	OKC 200 NTR	OKC 200 NTRR	OKC 250 NTR	OKC 250 NTRR
OBJEM	l	87	112	148	208	200	242	234
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK V NÁDOBĚ	MPa				0,6			
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK VE VÝMĚNÍKU	MPa				1			
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ					1 PE-N 230V/50Hz			
EL. KRYTÍ					IP 42			
MAX. TEPLOTA TUV	°C				80			
DOPORUČENÁ TEPLOTA TUV	°C				60			
MAX. HMOTNOST OHŘÍVAČE BEZ VODY	kg	57	69	77	95	108	107	118
TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU	m ²	1,08	1,45	1,45	1,45	2 x 1,08	1,45	2x 1,08
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON PŘI TEPLOTĚ TOPNÉ VODY 80°C A PRŮTOKU 720 l/h	W	24000	32000	32000	32000	2 x 24000	32000	2 x 24000
DOBA OHŘEVU VÝMĚNÍKEM Z 10°C NA 60°C	min	14	14	17	22	28 / 16	28	36 / 20
STATICKÁ ZTRÁTA	W	42	54	75	82	82	87	87

Tabulka 3

OKC 100 NTR/HV, OKC 125 NTR/HV, OKC 160 NTR/HV

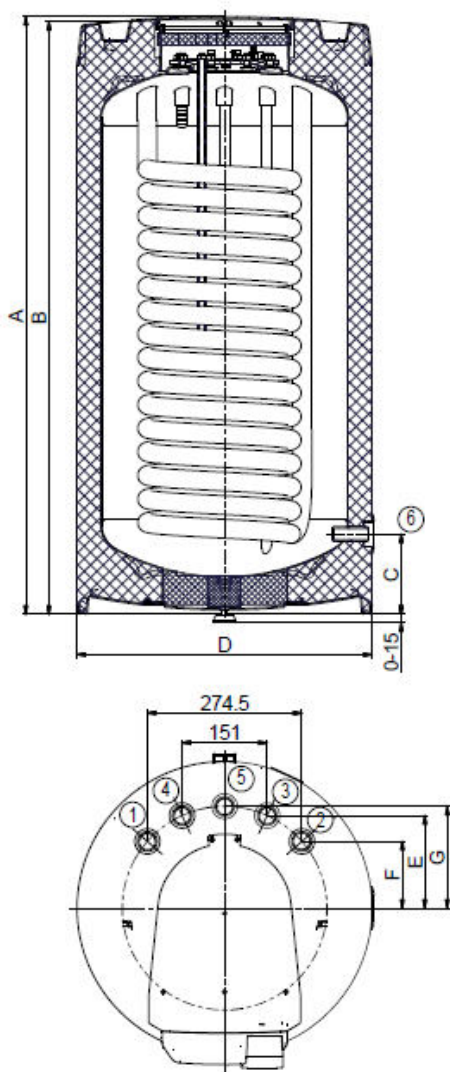

hrdlo č. 1	3/4" vnější
hrdlo č. 2	3/4" vnější
hrdlo č. 3	3/4" vnější
hrdlo č. 4	3/4" vnější
hrdlo č. 5	3/4" vnější
hrdlo č. 6	1/2" vnitřní

Obrázek 6

TYP	OKC 100 NTR/HV	OKC 125 NTR/HV	OKC 160 NTR/HV
A	902	1067	1092
B*	893	1058	1079
C	144	144	146
D	524	524	584
E	165	165	165
F	119	119	119
G	182	182	182


* Výška od spodní hrany ohřivače ke konci trubek vstupu a výstupu vody.

Tabulka 4


TYP		OKC 100 NTR/HV	OKC 125 NTR/HV	OKC 160 NTR/HV
OBJEM	l	87	113	144
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK V NÁDOBĚ	MPa		0,6	
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK VE VÝMĚNÍKU	MPa		1	
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ		1 PE-N 230 V/50Hz		
EL. KRYTÍ			IP 42	
MAX. TEPLOTA TUV	°C		80	
DOPORUČENÁ TEPLOTA TUV	°C		60	
MAX. HMOTNOST OHŘÍVAČE BEZ VODY	kg	56	70	78
TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU	m ²	1,08	1,45	1,45
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON PŘI TEPLOTĚ TOPNÉ VODY 80°C A PRŮTOKU 720 l/h	W	24000	32000	32000
DOBA OHŘEVU VÝMĚNÍKEM Z 10°C NA 60°C	min	14	14	17
STATICKÁ ZTRÁTA	W	42	65	65

Tabulka 5

OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z

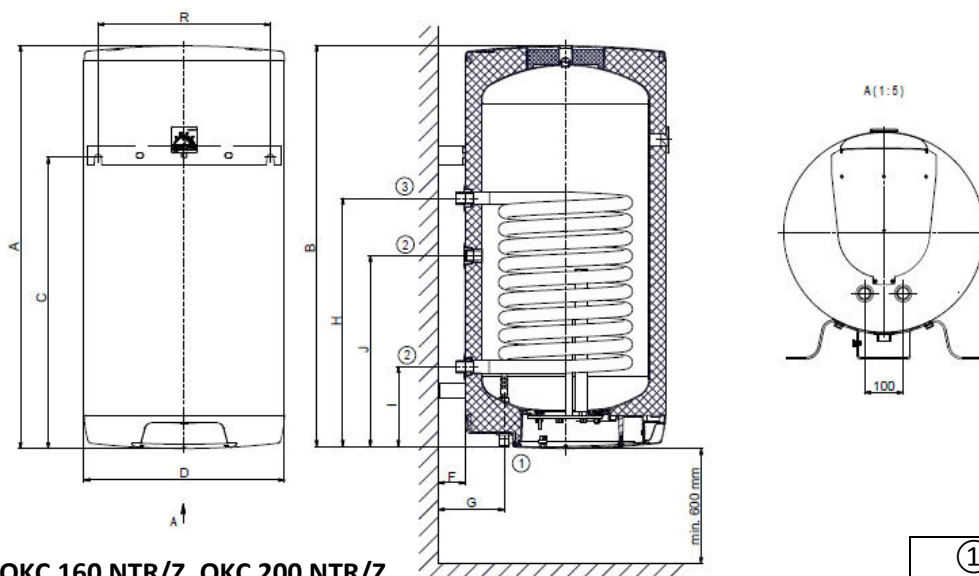

OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z

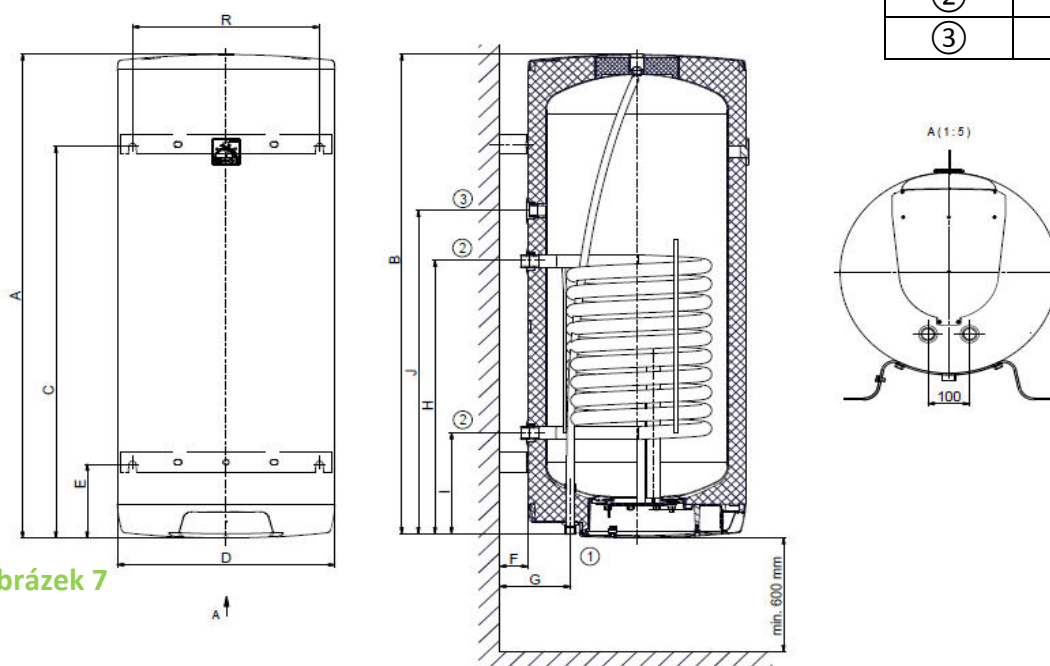

①	3/4" vnější
②	1" vnější
③	3/4" vnitřní

Obrázek 7


TYP	OKC 80 NTR/Z	OKC 100 NTR/Z	OKC 125 NTR/Z	OKC 160 NTR/Z	OKC 200 NTR/Z
A	757	902	1067	1255	1287
B*	748	893	1058	1246	1277
C	615	765	763	1001	795
D	524	524	524	524	584
E	-	-	-	186	195
F	70	70	70	70	70
G	172	172	172	172	172
H	498	648	648	700	678
I	208	208	208	258	238
J	-	438	498	828	888
R	450	450	450	450	450

Tabulka 6

TYP		OKC 80 NTR/Z	OKC 100 NTR/Z	OKC 125 NTR/Z	OKC 160 NTR/Z	OKC 200 NTR/Z
OBJEM	l	76	95	120	148	196
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK V NÁDOBĚ	MPa			0,6		
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK VE VÝMĚNÍKU	MPa			1		
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ				1 PE-N 230V/50Hz		
EL. KRYTÍ				IP 44		
MAX. TEPLOTA TUV	°C			80		
DOPORUČENÁ TEPLOTA TUV	°C			60		
VÝŠKA OHŘÍVAČE	mm	736	881	1046	1235	1287
PRŮMĚR OHŘÍVAČE	mm	524	524	524	524	584
MAX. HMOTNOST OHŘÍVAČE BEZ VODY	kg	39	56	62	70	87
TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU	m ²	0,41	1,08	1,08	1,08	1,08
JMENOVIÝ TEPELNÝ VÝKON PŘI TEPLOTĚ TOPNÉ VODY 80°C A PRŮTOKU 720 l/h	W	9000	24000	24000	24000	24000
DOBA OHŘEVU VÝMĚNÍKEM Z 10°C NA 60°C	min	32	14	17	23	28
STATICKÁ ZTRÁTA	W	40	47	57	67	72

Tabulka 7

OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR

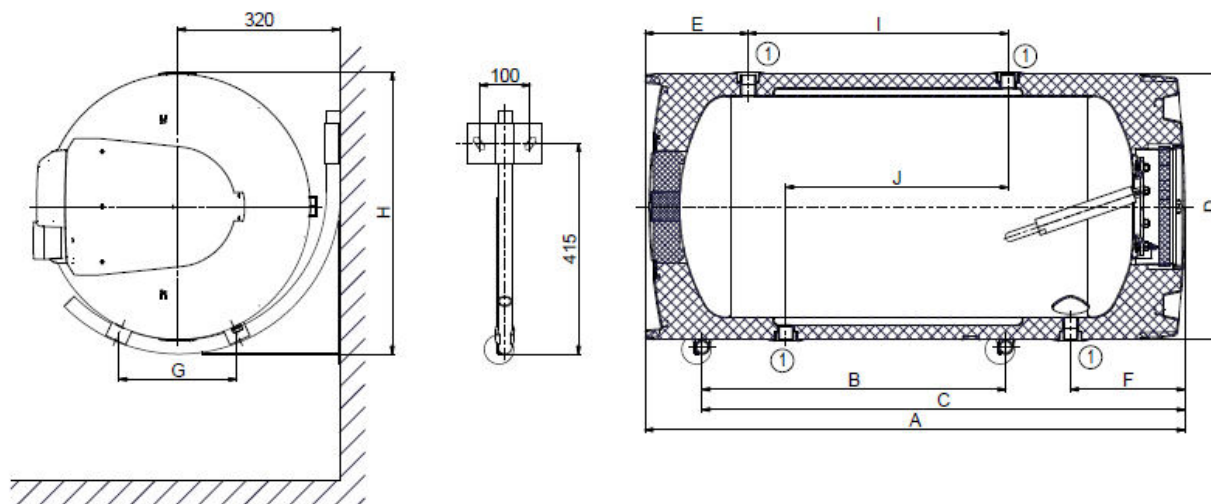

Obrázek 8

①	3/4" vnitřní
---	--------------

TYP	OKCV 125 NTR	OKCV 160 NTR	OKCV 180 NTR	OKCV 200 NTR
A	1067	1255	1187	1287
B	600	700	600	600
C	954	1013	936	936
D	524	524	584	584
E	204	254	258	258
F	226	226	246	246
G	232	232	256	256
H	556	556	618	618
I	513	649	570	670
J	439	439	439	439

Tabulka 8

TYP		OKCV 125 NTR	OKCV 160 NTR	OKCV 180 NTR	OKCV 200 NTR
OBJEM	l	123	151	173	200
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK V NÁDOBĚ	MPa			0,6	
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK VE VÝMĚNÍKU	MPa			0,4	
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ			1 PE-N 230 V/50Hz		
EL. KRYTÍ			IP 42		
MAX. TEPLOTA TUV	°C		80		
DOPORUČENÁ TEPLOTA TUV	°C		60		
MAX. HMOTNOST OHŘÍVAČE BEZ VODY	kg	55	65	76	80
TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU	m ²	0,7	0,7	0,75	0,75
JMENOVIÝ TEPELNÝ VÝKON PŘI TEPLOTĚ TOPNÉ VODY 80°C A PRŮTOKU 720 l/h	W	15000	16800	18000	18000
DOBA OHŘEVU VÝMĚNÍKEM Z 10°C NA 60°C	min	37	35	38	43
JMENOVIÝ TEPELNÝ VÝKON PŘI TEPLOTĚ TOPNÉ VODY 80°C A PRŮTOK 310 l/h	W	8000	10260	11000	11000
DOBA OHŘEVU VÝMĚNÍKEM Z 10°C NA 60°C	min	70	60	63	72
STATICÁ ZTRÁTA	W	70	77	98	93

Tabulka 9

2 PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ INFORMACE

2.1 PROVOZNÍ PODMÍNKY



Zásobník se smí používat výlučně v souladu s podmínkami uvedenými na výkonovém štítku a pokyny pro elektrické zapojení. Kromě zákonně uznaných národních předpisů a norem se musí dodržovat také podmínky pro připojení stanovené místními elektrickými a vodními podniky, jakož i návod na montáž a obsluhu. Místnost, ve které bude zařízení provozováno, musí být nezamrzlá. Namontování přístroje se musí provést na takovém místě, se kterým se může jako s vhodným počítat, tzn., že zařízení musí být bez problémů přístupné pro eventuálně potřebnou údržbu, opravu nebo eventuální výměnu.

Upozorňujeme, že se zásobník nesmí připojit k elektrické síti, jestliže se v jeho blízkosti pracuje s hořlavými kapalinami (benzín, čistič skvrn), plyny apod.



Při silně vápenité vodě doporučujeme, abyste zásobníku předřadili některý běžný odvápnovací přístroj nebo nastavujte termostat na provozní teplotu maximálně 60°C. Pro řádný provoz je nezbytné používat pitnou vodu odpovídající kvality. Aby nedocházelo k případným usazeninám, doporučujeme, abyste ohřivači předřadili vodní filtr.


2.2 MONTÁŽ NA ZEĎ



Před montáží je třeba zkontrolovat nosnost stěny a podle druhu zdiva zvolit vhodný kotevní materiál, případně stěnu vyztužit. Ohřivač vody řady NTR/Z montujte pouze ve svislé poloze tak, aby spodní hrana zásobníku byla umístěna nejméně 600 mm nad podlahou. Zásobník vody řady OKCV NTR montujte pouze ve vodorovné poloze tak, aby z čelního pohledu pravá hrana zásobníku byla umístěna nejméně 600 mm od protilehlé stěny. U kombinovaných zásobníků je před zavěšením na stěnu nutno připojit na vstup a výstup topné vody kolena a jejich natočením určit montáž zprava nebo zleva (Obrázek 9). Vzhledem k různým druhům nosného zdiva a širokému sortimentu speciálního kotevního materiálu dostupného na trhu nevybavujeme zásobníky tímto materiálem. Systém ukotvení je nutné volit individuálně, podle podmínek. Doporučujeme montáž na stěnu a ukotvení svěřit odborné firmě nebo ukotvení projednat s odborníkem.



Jestliže se zásobník teplé vody namontuje do **úzkého, menšího prostoru** nebo do mezistropu apod., musíte bezpodmínečně dbát na to, aby připojovací strana přístroje (přípoje k vodě, prostor pro elektrický přípoj) zůstala volně přístupná a aby nedocházelo k žádnému hromadění tepla. Pod zásobníkem musí být k dispozici volný prostor zasahující až do vzdálenosti **600 mm** od spodní hrany zásobníku.

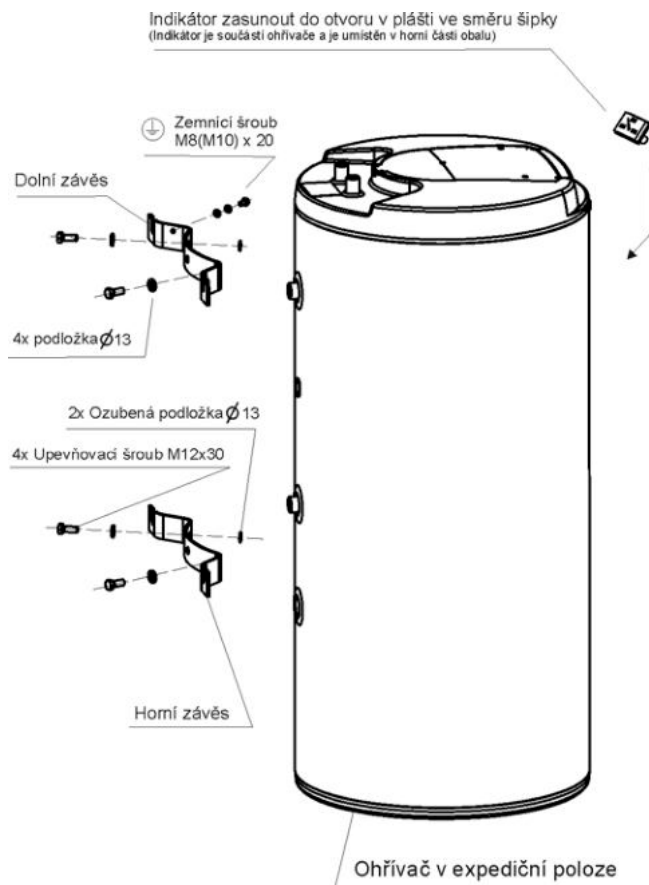

Obrázek 9

2.3 VODOVODNÍ INSTALACE



Připojení zásobníků na vodovodní instalace je znázorněno na (Obrázek 10, Obrázek 11, Obrázek 12). Pro případné odpojení zásobníku je nutné na vstupy a výstupy užitkové vody namontovat šroubení Js 3/4". Pokud je rozvod TUV vybaven cirkulačním okruhem, napojí se „zpátečka“ na vstup označený jako CÍRKULACE. Typy 100, 125, 160 NTR a 100, 125, 160 NTR / HV jsou vybaveny vypouštěcím výstupem. U typu 200 a 250 NTR(R) je nutné na vstup TUV namontovat "T" armaturu s vypouštěcím ventilem. Zásobník musí být pro provoz vybaven pojistným ventilem. Pojistný ventil se montuje na přívod studené vody označený modrým kroužkem.



Každý tlakový zásobník teplé užitkové vody musí být vybaven membránovým pružinou zatíženým pojistným ventilem. Pojistný ventil musí být dobře přístupný, co nejbližší zásobníku. Přívodní potrubí musí mít min. stejnou světlost jako pojistný ventil. Pojistný ventil se umísťuje tak vysoko, aby byl zajištěn odvod překapávající vody samospádem. Doporučujeme namontovat pojistný ventil na odbočnou větev. Snadnější výměna bez nutnosti vypouštět vodu z ohřivače. Pro montáž se používají pojistné ventily s pevně nastaveným tlakem od výrobce. Spouštěcí tlak pojistného ventilu musí být shodný s max. povoleným tlakem zásobníku a při nejmenším o 20 % tlaku větší než je max. tlak ve vodovodním řádu (Tabulka 10). V případě, že tlak ve vodovodním řádu přesahuje tuto hodnotu, je nutné do systému vřadit redukční ventil. Mezi zásobníkem a pojistným ventilem nesmí být zařazena žádná uzavírací armatura. Při montáži postupujte dle návodu výrobce pojistného zařízení.



Před každým uvedením pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola se provádí ručním oddálením membrány od sedla, pootočením knoflíku odtrhovacího zařízení vždy ve směru šipky. Po pootočení musí knoflík zapadnout zpět do zářezu. Správná funkce odtrhovacího zařízení se projeví odečením vody přes odpadovou trubku pojistného ventilu. V běžném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméně jednou za měsíc a po každém odstavení zásobníku z provozu delším než 5 dní. Z pojistného ventilu může odtokovou trubkou odkapávat voda, trubka musí být volně otevřena do atmosféry, umístěna souvisle dolů a musí být v prostředí bez výskytu teplot pod bodem mrazu. Při vypouštění zásobníku použijte doporučený vypouštěcí ventil. Nejprve je nutné uzavřít přístup vody do zásobníku. Potřebné tlaky zjistíte v následující tabulce. Pro správný chod pojistného ventilu musí být vestavěn na přívodní potrubí zpětný ventil, který brání samovolnému vyprázdnění zásobníku a pronikání teplé vody zpět do vodovodního řádu.


Potřebné tlaky - Tabulka 10 - Doporučujeme co nejkratší rozvod teplé vody od ohřivače, čímž se sníží tepelné ztráty

SPOUŠTĚCÍ TLAK POJISTNÉHO VENTILU (MPa)	PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ PŘETLAK OHŘÍVAČE VODY (MPa)	MAX. TLAK V POTRUBÍ STUDENÉ VODY (MPa)
0,6	0,6	do 0,48
0,7	0,7	do 0,56
1	1	do 0,8


Tabulka 10

Zásobníky musí být opatřeny vypouštěcím ventilem na přívodu studené užitkové vody do ohřivače pro případnou demontáž nebo opravu.

OKC 100 NTR, OKC125 NTR, OKC 160 NTR
OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z

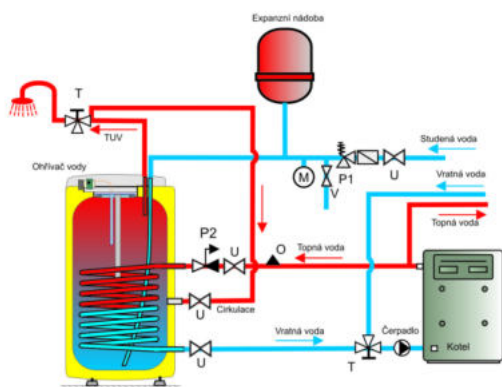

OKC 200 NTR, OKC 250 NTR

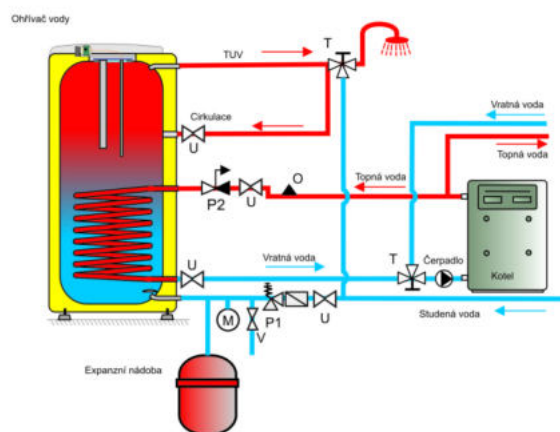


- U - Uzavírací ventil
- P1 - Pojistný ventil se zpětnou klapkou
- P2 - Pojistný ventil pro topný okruh
- V - Vypouštěcí ventil
- M - Manometr
- T - Trojcestný ventil
- O - Odvzdušňovací ventil

* Použití expanzní nádoby není podmínkou správného zapojení, ale pouze možná varianta řešení

Obrázek 10


OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR
Spojení výměníků do série

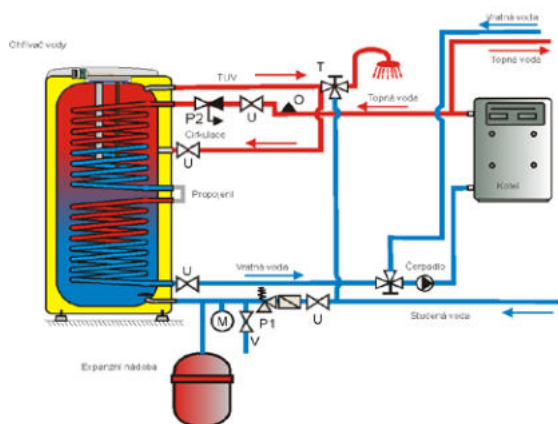


- U - Uzavírací ventil
- P1 - Pojistný ventil se zpětnou klapkou
- P2 - Pojistný ventil pro topný okruh
- V - Vypouštěcí ventil
- M - Manometr
- T - Trojcestný ventil
- O - Odvzdušňovací ventil

* Použití expanzní nádoby není podmínkou správného zapojení, ale pouze možná varianta řešení

OKC 200 NTRR, OKC 250
Dva zdroje topné vody

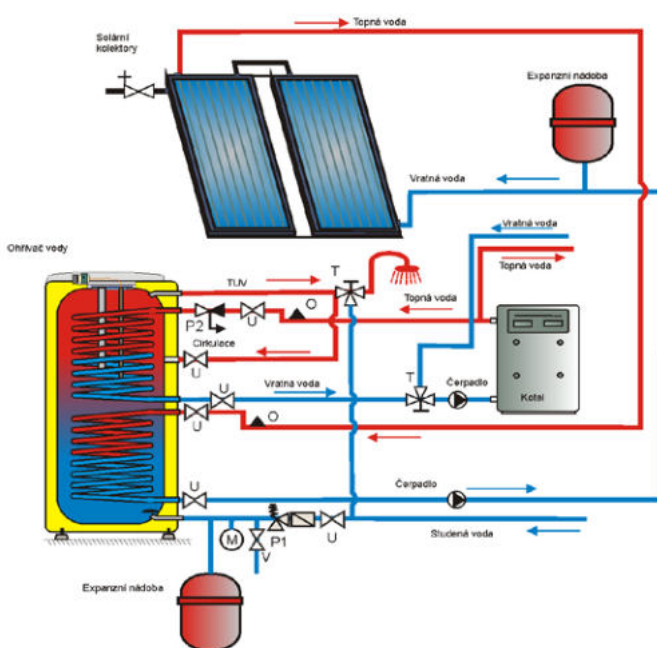

Obrázek 11

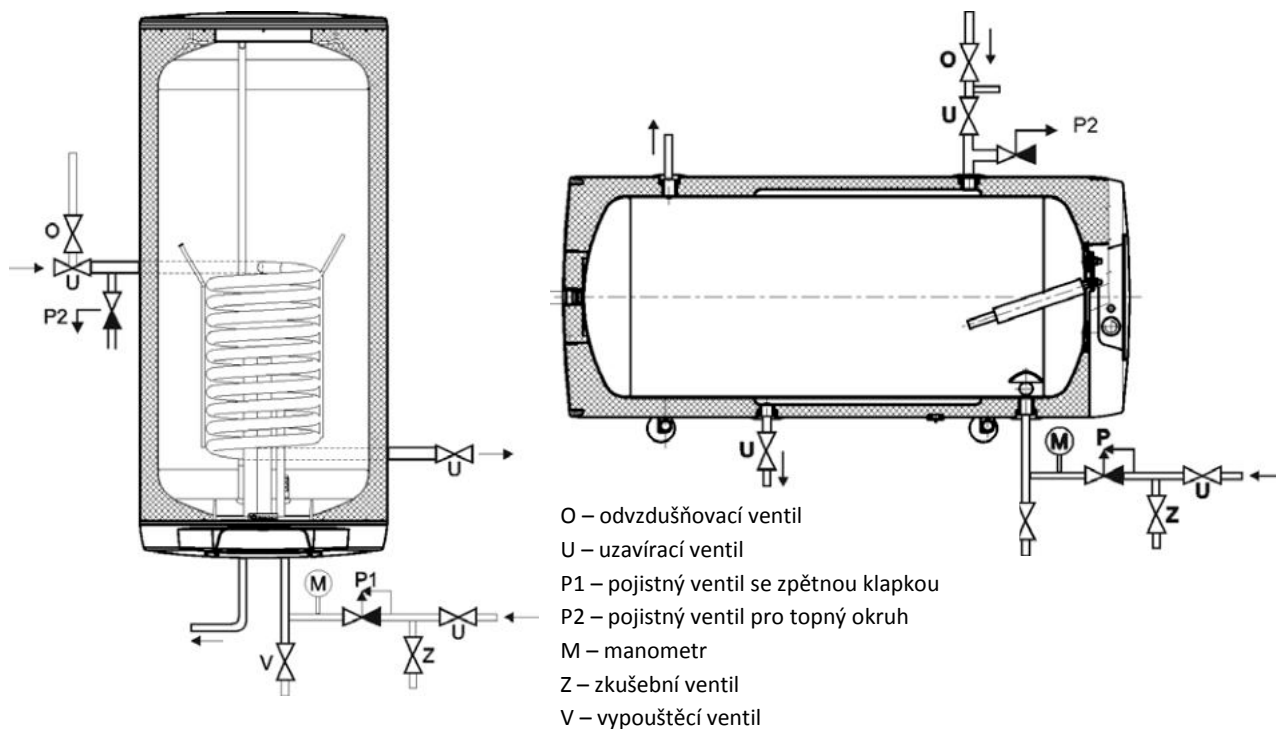

- O – odvzdušňovací ventil
- U – uzavírací ventil
- P1 – pojistný ventil se zpětnou klapkou
- P2 – pojistný ventil pro topný okruh
- M – manometr
- Z – zkušební ventil
- V – vypouštěcí ventil

Obrázek 12

2.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE

2.4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ELEKTRICKOU INSTALACI




- Zkontrolovat zasunutí čidla termostatu v jímce, tzn. zasunutí na doraz.
- Zásobník lze připojit ke kterémukoli kotli teplovodního vytápění do výkonu 50 kW. Po nastavení vzdálenosti od stěny připojte vodič vnějšího ochranného spojení!
- Elektricky je zásobník napájen přímo z kotle ovládacím napětím 230 V/50 Hz.
- Na propojení lze použít ohebný kabel CYSY 4Cx0,75.
- Připojovací svorky jsou označeny na svorkovnici zásobníku.

2.4.2 ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ ELEKTRONICKÉHO TERMOSTATU

Elektrické připojení zásobníku těchto typů:

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR, OKC 100 NTR/HV, OKC125 NTR/HV, OKC160 NTR/HV

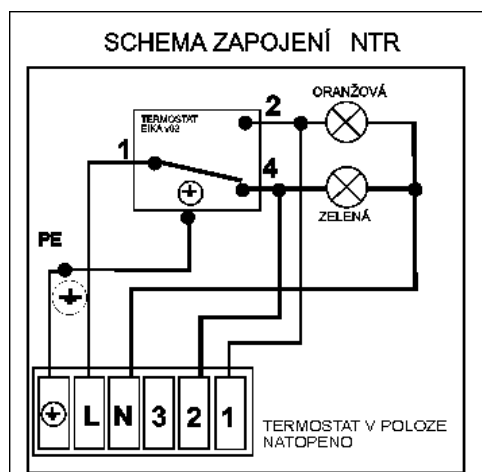

Obrázek 13

- na svorce 2 je napětí při natopeném zásobníku
- na svorce 1 je napětí při nenatopeném zásobníku




Na ovládacím panelu je umístěn dotykový teploměr pro kontrolu teploty vody, dále ovládání kapilárového termostatu pro nastavení požadované teploty vody a dvě signální kontrolky: "zelená" = zásobník nahřátý, "oranžová" = zásobník nahřívá.

Elektrické připojení zásobníku těchto typů:

OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z, OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR

SCHÉMA ZAPOJENÍ OKC NTR/Z

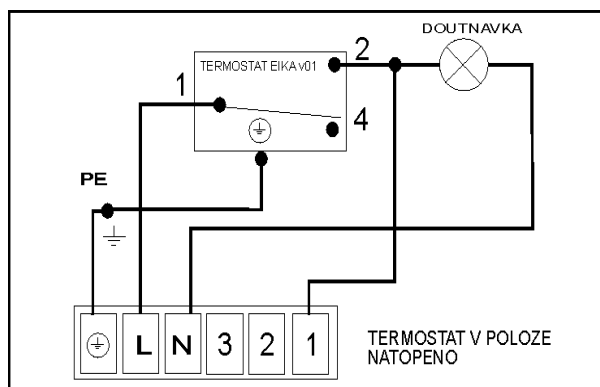

- na svorce 1 je napětí při nenatopeném zásobníku

Obrázek 14



Na ovládacím panelu je umístěno ovládání kapilárového termostatu pro nastavení požadované teploty vody a oranžová signální kontrolka, která svítí, pokud zásobník nahřívá.

2.5 NAPOJENÍ NEPŘÍMOTOPNÉHO ZÁSOBNÍKU NA TEPLOVODNÍ SOUSTAVU



Na vstup a výstup otopné vody je vhodné zařadit uzavírací ventily (pro případ demontáže ohřívače). Ventily mají být co nejbližší k zásobníku, aby se vyloučily větší tepelné ztráty.



Po připojení zásobníku k vodovodnímu řádu, teplovodní otopné soustavě, elektrické síti a po přezkoušení pojistného ventilu (podle návodu přiloženého k ventilu), lze uvést ohřívač do provozu. Před zapojením elektriny musí být zásobník naplněn vodou. Proces prvního ohřevu musí provést koncesovaný odborník a musí ho kontrolovat. Odtoková trubka horké vody jakož i části bezpečnostní armatury mohou být horké.

2.6 PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU



Po připojení zásobníku k vodovodnímu řádu, teplovodní otopné soustavě, elektrické síti a po přezkoušení pojistného ventilu (podle návodu přiloženého k ventilu), lze uvést zásobník do provozu. Před zapojením elektriny musí být zásobník naplněn vodou. Proces prvního ohřevu musí provést koncesovaný odborník a musí ho kontrolovat. Odtoková trubka horké vody jakož i části bezpečnostní armatury mohou být horké.



V průběhu zahřívacího procesu musí u tlakového zapojení voda, která vlivem zahřívání zvětšuje svůj objem, odkapávat z pojistného ventilu. U beztlakového napojení voda odkapává z přepadové směšovací baterie. Po ukončení ohřevu mají být nastavená teplota a skutečná teplota odebrané vody přibližně stejné. Po připojení ohřivače k vodovodnímu řadu, elektrické síti a po přezkoušení pojistného ventilu (podle návodu přiloženého k ventilu), se může uvést ohřivač do provozu.

Postup uvedení ohřivače do provozu:

1. Zkontrolovat vodovodní a elektrickou instalaci, u kombinovaných zásobníků též instalaci k teplovodní otopné soustavě. Zkontrolovat správné umístění čidel provozních termostatů. Čidla musejí být v jímce zasunuta na doraz.
2. Otevřít ventil teplé vody mísící baterie.
3. Otevřít ventil přívodního potrubí studené vody k zásobníku.
4. Jakmile začne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnění zásobníku ukončeno a ventil se může uzavřít.
5. Jestliže se projeví netěsnost (víka příruby), doporučujeme dotažení šroubů víka příruby.
6. Přišroubovat kryt elektroinstalace.
7. Při ohřevu užitkové vody tepelnou energií z teplovodní otopné soustavy otevřít ventily na vstupu a výstupu otopné vody, případně odvzdušnit výměník.
8. Při zahájení provozu ohřivač propláchnout až do vymizení zákalu.
9. Vyplnit řádně záruční list.

2.7 UVEDENÍ MIMO PROVOZ, VYPRÁZDNĚNÍ



Jestliže se zásobník teplé vody odstaví na delší dobu z provozu nebo se nebude používat, musí se vyprázdnit a odpojit od elektrické napájecí sítě na všech pólech. Spínač pro přívodní vodič nebo pojistkové automaty se musejí vypnout.

V prostorách, které jsou trvale ohroženy mrazem, se ohřivač teplé vody musí před začátkem studené roční doby vyprázdnit, pokud zůstane zařízení několik dnů mimo provoz a pokud je odpojen přívod elektrické energie.



Vypuštění užitkové vody se provede po zavření uzavíracího ventilu v přívodním potrubí studené vody (přes vypouštěcí ventil u kombinace pojistných ventilů) a při současném otevření všech ventilů teplé vody u připojených armatur. **Při vypouštění může vytékat horká voda!** Hrozí-li mráz, musí se dále přihlídnout k tomu, že může nejen zamrznout voda v ohřivači teplé vody a v potrubí teplé vody, ale také v celém přívodním potrubí studené vody. Je proto účelné vyprázdnit všechny armatury a potrubí, která vedou vodu až po část domovního vodoměru (připojení domu k vodovodnímu řadu), jež již není ohrožováno mrazem. Až se zásobník bude opět uvádět do provozu, musí se bezpodmínečně dávat pozor na to, aby byl naplněn vodou a aby **voda u ventilů teplé vody vytékala bez bublinek.**

2.8 KONTROLA, ÚDRŽBA, PÉČE O ZAŘÍZENÍ



V průběhu ohřívání musí voda, která zvětšuje při ohřívání svůj objem, viditelně odkapávat z odtoku pojistného ventilu (u beztlakového napojení odkapává tato voda z ventilu směšovací baterie). Při plném zahřátí (cca 65°C) činí přírůstek objemu vody asi 3% obsahu zásobníku. Funkce pojistného ventilu se musí pravidelně kontrolovat (dle informací v přiloženém návodu pojistného ventilu). V běžném provozu je nutné vykonat jeho kontrolu nejméně jednou za měsíc a po každém odstavení ohřivače z provozu delším než 5 dní.

Pozor! Přítoková trubka studené vody a připojovací armatura zásobníku se při tom mohou zahřát! Jestliže ohřívač teplé vody nepracuje nebo teplá voda nebude odebírána, nesmí z pojistného ventilu odkapávat žádná voda. Pokud voda odkapává, pak je buďto příliš vysoký tlak vody v přívodním potrubí nebo je pojistný ventil vadný. Prosíme, zavolejte ihned odborného instalatéra!



Jestliže voda obsahuje hodně minerálů, musí se přivolat odborník, aby odstranil kotelní kámen tvořící se uvnitř zásobníku, jakož i volné usazeniny, a to po jednom až dvou letech provozu. Opakovaným ohřevem vody se na stěnách nádoby a hlavně na víku příruby usazuje vodní kámen. Usazování je závislé na tvrdosti ohřívání vody, na její teplotě a na množství vypotřebované teplé vody.

Doporučujeme po dvouletém provozu kontrolu a případné vyčištění nádoby od vodního kamene, kontrolu a případnou výměnu anodové tyče. Životnost anody je teoreticky vypočtena na dva roky provozu, mění se však s tvrdostí a chemickým složením vody v místě užívání. Na základě této prohlídky je možné stanovit termín další výměny anodové tyče. Vyčištění a výměnu anody svěřte firmě, která provádí servisní službu.

Při vypouštění vody ze zásobníku musí být otevřený ventil mísící baterie pro teplou vodu, aby v nádobě zásobníku nevznikl podtlak, který by zamezil vytékání vody. Vyčištění se provede otvorem příruby a to následujícími úkony – vypustit zásobník, demontovat víko příruby, vyčistit zásobník. Při zpětné montáži se musí použít nové těsnění. Vnitřek zásobníku má speciální smaltování, jehož povrch se nesmí dostat do styku s prostředkem odstraňujícím kotelní kámen – nepracujte s odvápnovacím čerpadlem. Vápenný nános odstraňte dřevem a vysajte ho nebo ho vytřete hadříkem. Poté se zařízení musí důkladně propláchnout a proces ohřevu se kontroluje jako při prvním uvedení do provozu. K čištění vnějšího pláště zásobníku nepoužívejte žádné odírací čisticí prostředky, ani žádná ředidla barev (jako nitroředidlo, trichlor apod.). Čištění provádějte vlhkým hadrem a přidejte k tomu pár kapek tekutého čističe používaného v domácnosti.

2.9 NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY FUNKCE A JEJICH PŘÍČINY

Další možné poruchy -Tabulka 11.

PROJEV PORUCHY	KONTROLKA	ŘEŠENÍ
Teplota vody neodpovídá nastavené hodnotě		<ul style="list-style-type: none">vadný termostat
Z pojistného ventilu neustále odkapává voda	<ul style="list-style-type: none">kontrolka nesvítí	<ul style="list-style-type: none">vysoký vstupní tlakvadný pojistný ventil

Tabulka 11



Nepokoušejte se závadu sami odstranit. obraťte se buď na odbornou, nebo servisní službu. Odborníkovi postačí často jen málo k odstranění závady. Při sjednávání opravy sdělte typové označení a výrobní číslo, které najdete na výkonovém štítku Vašeho ohřívače vody.

3 OBSLUHA TERMOSTATU

3.1 OBSLUHA


3.1.1 OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ ZÁSOBNÍKU

Panely zásobníků OKC NTR/Z a OKCV NTR o objemech 80 až 200 l

knoflík termostatu

kontrolka sepnutí el. obvodu

výklopný plastový kryt

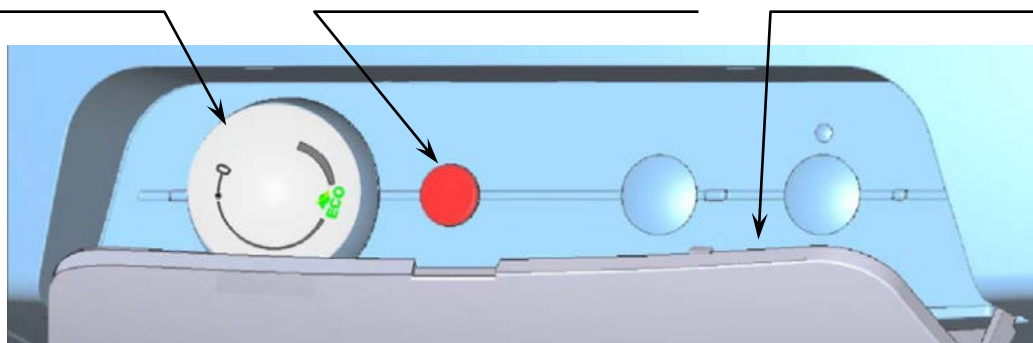

knoflík termostatu

kontrolka sepnutí el. obvodu




Obrázek 15

Panel zásobníků OKC NTR,R a OKC NTR/HV o objemech 100 až 250 l

Kontrolka natopeno

Kontrolka sepnutí el. obvodu

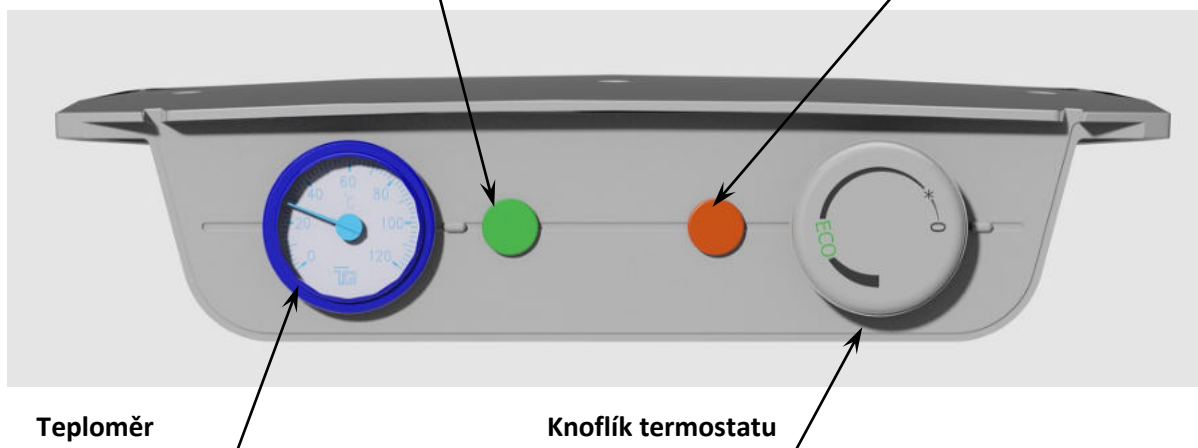


Teploměr

Knoflík termostatu

Kontrolka sepnutí el. obvodu


knoflík termostatu

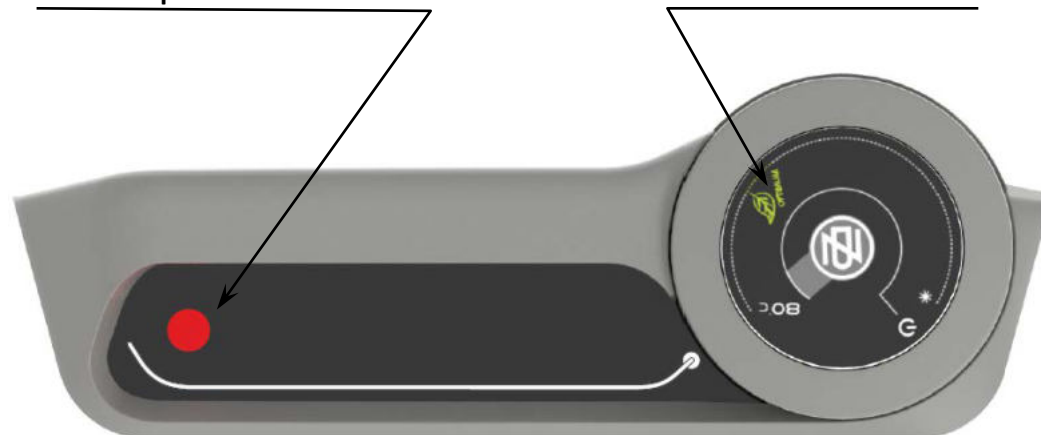

Obrázek 16

3.1.2 NASTAVENÍ TEPLoty

Teplota vody se nastavuje otočením knoflíku termostatu. Požadovaný symbol se nastaví proti pevnému bodu na ovládacím panelu (Obrázek 17).

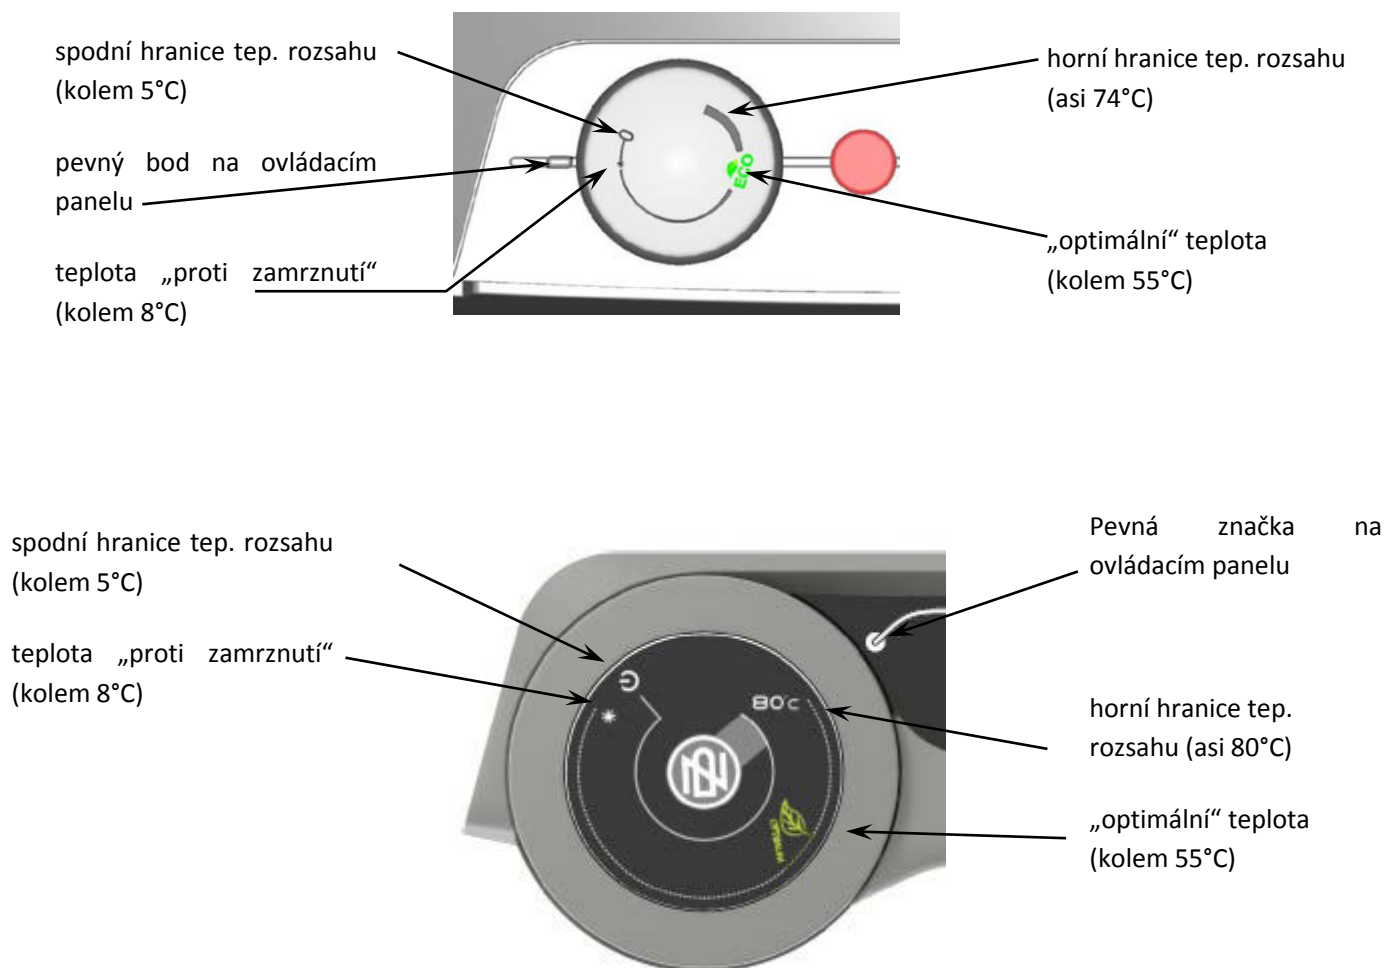

Obrázek 17



Nastavení knoflíku termostatu na levý doraz neznamená trvalé vypnutí topného tělesa. Při provozu ohříváče bez blokování denní sazby nedoporučujeme nastavovat teplotu nad 65°C. Zvolte maximálně symbol „ECO“.

4 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

4.1 INSTALAČNÍ PŘEDPISY

- Pravidelně kontrolovat hořčíkovou anodu a provádět její výměnu.
- **Mezi zásobníkem a pojistným ventilem nesmí být zařazena žádná uzavírací armatura.**
- Při přetlaku ve vodovodním řádu vyšším jak 0,6 MPa se musí zařadit před pojistný ventil ještě ventil redukční.
- Všechny výstupy teplé vody musejí být vybaveny mísicí baterií.
- Před prvním napouštěním vody do zásobníku doporučujeme zkontrolovat dotáhnutí matic přírubového spoje nádoby.
- Jakákoliv manipulace s termostatem kromě přestavení teploty ovládacím knoflíkem není dovolena.
- Veškerou manipulaci s elektrickou instalací, seřízením a výměnu regulačních prvků provádí pouze servisní podnik.



Elektrická i vodovodní instalace musí respektovat a splňovat požadavky a předpisy v zemi použití!

4.2 NÁHRADNÍ DÍLY

K výrobku je přibalen pojistný ventil G ¾" a u typu OKC 100, 125 NTR a OKC 100, 125, 160 NTR/ HV vypouštěcí ventil. U typů OKC NTR/Z a OKCV NTR jsou součástí balení závěsné prvky a indikátor teploty.

Ve vlastním zájmu si kompletnost příslušenství zkontrolujte.

4.3 LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU

Za obal, ve kterém byl výrobek dodán, byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu. Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u firmy EKO-KOM a.s. Klientské číslo firmy je F06020274. Obaly z ohřívače vody odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Vyřazený a nepoužitelný výrobek po ukončení provozu demontujte a dopravte do střediska recyklace odpadů (sběrný dvůr) nebo kontaktujte výrobce.



16-3-2016