



NÁVOD K POUŽITÍ

NA USAZENINY

Gelový čistič usazenin z povrchu
bazénu s algicidním účinkem

Neředěný přípravek naneste na houbu, hadr či bezprostředně na čistěný povrch. Gelovitá podoba přípravku zamezí roztěčení přípravku na místa, kde si ho nepřejete. Přípravek lze snadno rozetřít. Po rozetření nechte gel 15 - 20 minut působit. Následně můžete takto ošetřené plochy

mechanicky dočistit hadrem nebo kartáčem a plochy opláchnout čistou vodou. V případě silných nánosů můžete celý postup zopakovat.



www.bazenovachemie.cz

vodnar@mah.cz • +420 516 428 860

Údržba a péče o bazén CHLOROVOU CHEMIÍ

NAPUŠTĚNÍ BAZÉNU

1

Stěny a dno dobře vyčistěte od všech nečistot přípravkem **NA USAZENINY**

2

Stabilizujte tvrdost vody, doporučujeme použít přípravek **MASKOVAČ TVRĐOSTI**

3

Šokové vydezinfikovat přípravkem **AKCE CHLORŠOK**

příprava na sezónu

CHLOROVÁ DEZINFEKCE

1

Dávkujte pravidelně každých 14 dní tabletu **KOMPLEXONU**, nebo jinou alternativu chlorové dezinfekce (**KOMPLETON MINI**, **Chlorové tablety BLANKYT**)

čistý bazén

MLÉČNÁ A ZAKALENÁ VODA

1

Aplikujte přípravek **VLOČKA SUPER**, nebo **VLOČKA KLASIK**, ponechte vodu několik minut cirkulovat, následně filtraci zcela vypněte po dobu 12 hodin, případně použijte přípravek **JISKRA** při zapnuté filtraci pro vyčesání. Vytvořenou usazeninu odsajte do odpadu.

2

Pravidelně a preventivně aplikujte přípravek **NA RÁSY**

příprava na sezónu

vhodná hladina chloru

udržování bazén

Pro průběžnou dezinfekci umístěte **KOMPLETON MINI** do malého plovacího dávkovače

2

Po napuštění aplikujte chloršok **AKCE FIZZY**

1

MALÉ BAZÉNY

Ideální hodnota chloru ve vodě se pohybuje mezi 0,3 - 0,6 mg/l a k měření použijte **TESTER 3v1**

3

Při použití UV lampy přidejte přípravek **PROCHLOR** k zamezení ztrát aktivních látek

2

12 hodin po aplikaci **AKCE CHLORŠOK** (či při přechlorování) můžete použít **NEUTRALCHLOR**, abyste s koupeli nemuseli čekat déle než je potřeba

1

SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8

ideální voda v bazénu

Pokud po opakované aplikaci **pH PLUS** hodnota pH stále klesá, přidejte přípravek **NA STABILITU**

2

Správná hodnota pH se udržuje pomocí přípravků **pH PLUS** a **pH MINUS**

1


SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8

Skladování:

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace

a vodních zdrojů. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

Dávkování bazénové chemie V PRŮBĚHU ROKU

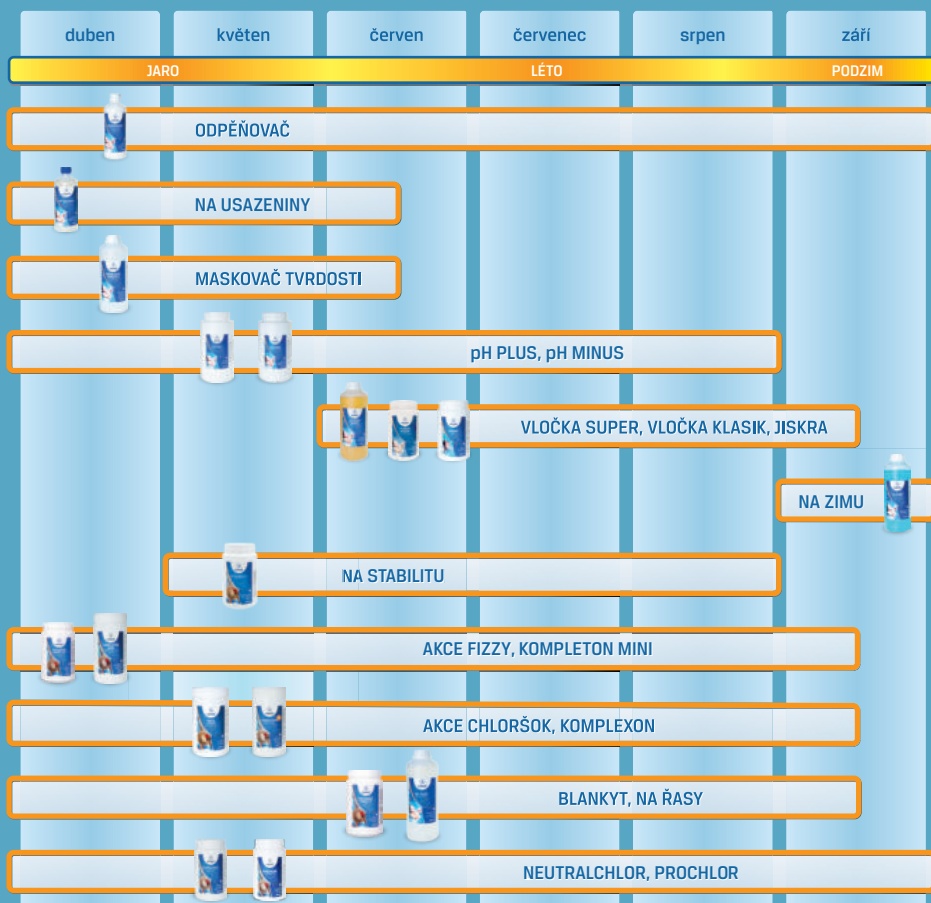

Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice a brýle. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:

Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vypláchněte pod proudem vody s otevřenými víčky. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402

Bezpečnostní opatření:

Signální slovo: Varování

