



NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM



Řeší přebujení řas a sinic v zahradním jezírku

Balení 250 g přípravku slouží k ošetření 10m³ vody. Přípravek rozmíchejte v nádobě s vodou z jezírka a rovnoměrně rozlijte po celé ploše (nepoužívat kovové materiály). Aplikovat i usazené zbytky přípravku z nádoby. Doporučujeme vypnout UV lampu. Dodržujte přesné dávkování!

POZOR! Systém je zakázáno používat pro ošetření ryb, plůdku či jiker určených pro produkci potravin.

Vedlejší účinky: Ve velmi vzácných případech při vyšších dávkách mohou být poškozeny senzibilní druhy vyšších rostlin např. leknínů, zpravidla však dochází k rychlému zotavení.

TIP: Týden po aplikaci Systému doporučujeme nasadit přípravek BAENZY-sezóna.

www.jezirka-vodnar.cz

vodnar-j@mah.cz • +420 516 428 860

Údržba a péče O ZAHRADNÍ JEZÍRKA

ZAKALENÁ, ZELENÁ, NEPRŮHLEDNÁ VODA

- 1 nejprve VLOČKU Jezírka (zaplá filtrace, potažmo vzduchování)
- 2 po 10 dnech BAENZY-sezóna a BIOSOIL
- 3 umístit do jezírka FOSFOSORB a SORBOLIT

čisté a zdravé jezírko

MĚKKÁ, DEŠTOVÁ VODA

- 1 aplikace NA STABILITU

čisté a zdravé jezírko

čisté a zdravé jezírko

do filtrace umístit BAENZY-filtr

- 2 aplikovat BAENZY-start (teplota vody více než 10 °C)

ZAČÁTEK SEZONY, NOVÉ JEZÍRKO

čisté a zdravé jezírko

aplikace BAENZY-na zimu

ZAZIMOVÁNÍ JEZÍRKA

OSLIZLÉ POVRCHY V KOUPAČÍM JEZÍRKU

- 1 aplikace GUANICIDU

čisté a zdravé jezírko

TEPLÁ VODA, PĚNA NA HLADINĚ, „TROUBÍČÍ“ RYBY

- 1 aplikovat BIO₂lox
- 2 BAENZY-sezóna a zajistit cirkulaci a provzdušnění

čisté a zdravé jezírko

RybaFIT a
superpremiová
krmiva

zdravé ryby v kondici

čisté a zdravé jezírko

- 2 druhý den aplikovat BAENZY-sezóna
- 3 použít k odstranění nečistot NA RASY-kontakt

SEDIMENT, BAHNO, TLEJÍCÍ LISTY

DUSIČNANY

- 1 Použít přípravek NA DUSIČNANY, když tester naměří vysokou hladinu dusičnanů

VLÁKNITÁ ŘASA

- 1 nejprve mechanicky odstranit pomocí NA RASY-kontakt
- 2 po 3 dnech aplikovat SYSTÉM
- 3 10. den BAENZY-sezóna a BIOSOIL
- 4 umístit do jezírka FOSFOSORB

čisté a zdravé jezírko

TVRDÁ VODA

- 1 aplikace ZMĚKČOVAČ

čisté a zdravé jezírko

KLINIK
BAENZY start
RybaFit

léčba ryb

čisté a zdravé jezírko

- 1 použít pH MINUS, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

ZÁSADITÁ VODA PH > 9

čisté a zdravé jezírko


- 1 použít pH PLUS, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

KYSELÁ VODA PH < 6

Skladování:

Skladujte v temnu a suchu v rozmezí teplot 5 až 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Dávkování přípravků V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ

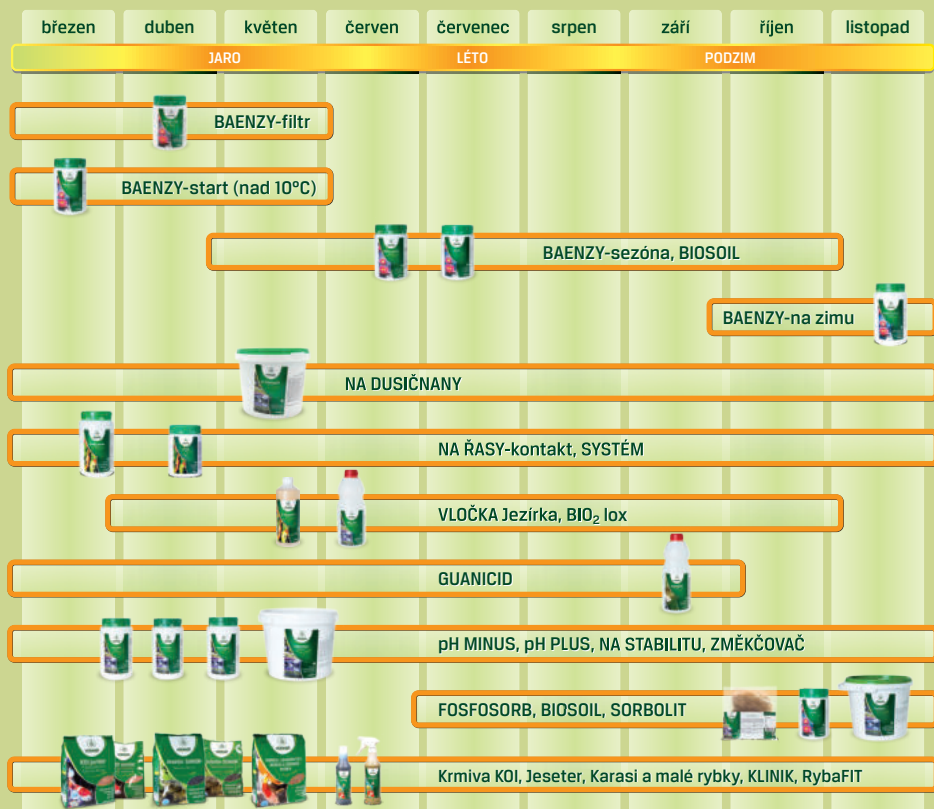

Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:

Vyvarujte se zbytečnému styku kůže s přípravkem, po manipulaci si umyjte ruce.

Při vniknutí do očí je důkladně vypláchněte vodou, při potížích vyhledejte lékaře.

Při vdechnutí může vyvolat podráždění dýchacích cest, při déle trvajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo

224 915 402