



# NÁVOD K POUŽITÍ



## NEUTRALCHLOR

Snižuje obsahu chloru ve vodě, neutralizuje zbytky chlorových dezinfekčních přípravků

Dávkování je závislé na hodnotě pH vody v bazénu. Přípravek dávkuje do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody.

Pro pH blízkí se hodnotě 7 lze použít vzorec na výpočet dávkování  $C = 2,8 \times A \times B$ , kde platí  $A$  = o kolik ppm chceme snížit obsah chloru,  $B$  = objem vody v  $m^3$ ,  $C$  = množství **Neutralchloru** v gramech, které je nutno dávkovat.

# Údržba a péče o bazén CHLOROVOU CHEMIÍ

## NAPUŠTĚNÍ BAZÉNU

1

Stěny a dno dobře vyčistěte  
od všech nečistot  
přípravkem **NA USAZENINY**

2

Stabilizujte tvrdost vody,  
doporučujeme použít  
přípravek **MASKOVAČ TVRDOTI**

3

Šokové vydezinfikovat  
přípravkem **AKCE CHLORŠOK**

příprava na sezónu

## CHLOROVÁ DEZINFEKCE

1

Dávkujte pravidelně každých  
14 dní tabletu **KOMPLEXTONU**,  
nebo jinou alternativu chlorové  
dezinfekce (**KOMPLEXTON MINI**,  
**Chlorové tablety BLANKYT**)

čistý bazén

vhodná hladina chloru

## MLÉČNÁ A ZAKALENÁ VODA

1

Aplikujte přípravek **VLOČKA SUPER**,  
nebo **VLOČKA KLASIK**, ponechejte  
vodu několik minut cirkulovat,  
následně filtraci zcela vypněte  
po dobu 12 hodin, případně  
použijte přípravek **JISKRA**  
při zapnutí filtraci pro vyčesání.  
Vytvořenou usazeninu odsajte  
do odpadu.

2

Pravidelně a preventivně  
aplikujte přípravek **NA RÁSY**

příprava na sezónu

udržování bazén

Pro průběžnou dezinfekci  
umístěte **KOMPLEXTON MINI**  
do malého plovacího dávkovače

2

Po napuštění aplikujte  
chloršok **AKCE FIZZY**

1

## MALÉ BAZÉNY

Ideální hodnota chloru ve vodě  
se pohybuje mezi 0,3 - 0,6 mg/l  
a k měření použijte **TESTER 3v1**

3

Při použití UV lampy přidejte  
přípravek **PROCHLOR** k zamezení  
ztrát aktivních látek

2

12 hodin po aplikaci **AKCE CHLORŠOK**  
(či při přechlorování) můžete použít  
**NEUTRALCHLOR**, abyste s koupeli  
nemuseli čekat déle než je potřeba

1

## SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8

ideální voda v bazénu

Pokud po opakované aplikaci  
**pH PLUS** hodnota pH stále klesá,  
přidejte přípravek **NA STABILITU**

2

Správná hodnota pH se udržuje  
pomocí přípravků **pH PLUS** a **pH MINUS**

1

## SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8


### Skladování:

Přípravek uchovávejte v původních  
obalech na suchém, dobře větraném  
a chladném místě.

Chraňte před mrazem.

Pro zachování kvality výrobku neskladujte na přímém slunečním světle nebo blízko zdrojů tepla.

# Dávkování bazénové chemie V PRŮBĚHU ROKU

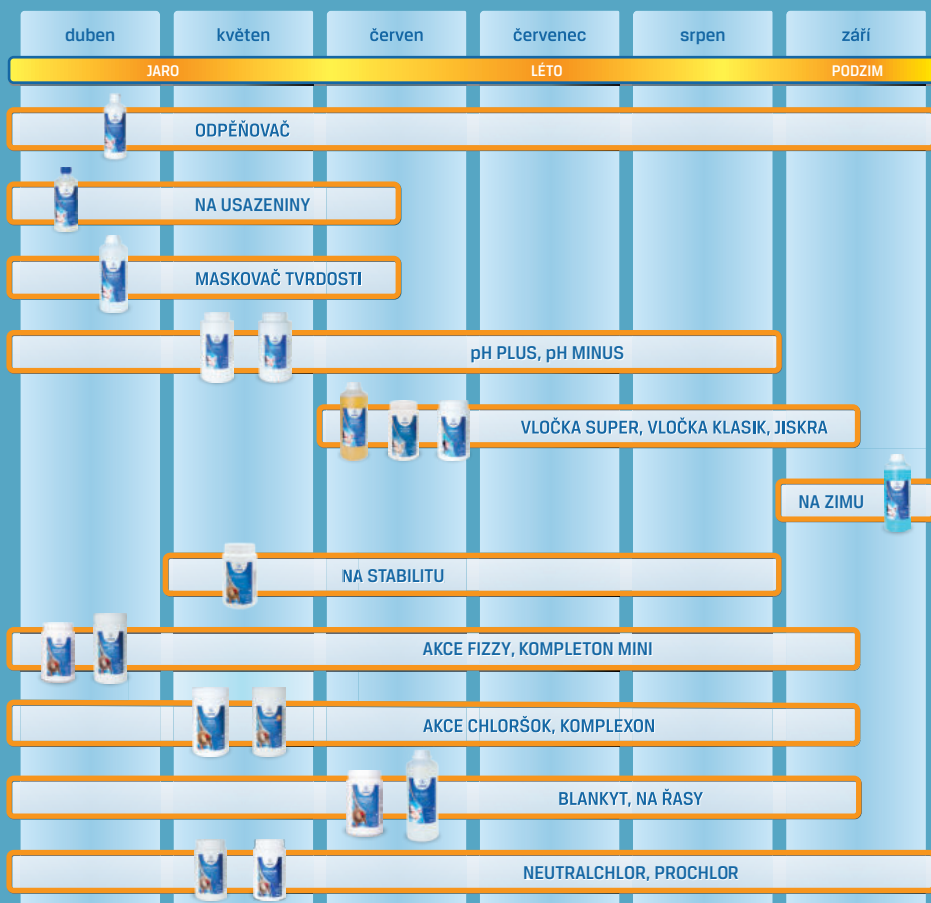

## Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

### Bezpečnostní opatření:

H-věty:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P-věty:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření

P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

### Přípravek přidávejte vždy do vody

**a ne naopak!** Při práci s přípravkem nejzte, nepijte a nekuřte. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

### První pomoc:

Při zasažení očí vypláchněte oči proudem tekoucí vody s otevřenými víčky.

Při styku s kůží omyjte kůži vodou a mýdlem. Následně ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch.

Při požití vypláchněte ústa vodou.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání  
Toxikologické informační středisko (TIS)  
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo  
224 915 402

### Bezpečnostní opatření:

Signální slovo: Varování

