



NÁVOD K POUŽITÍ

BIO₂ FIX

Přípravek k mechanickému odstranění
řas, prokysličení vody, podpory rozkladu
organických nečistot a sedimentu



Přípravek před použitím nemíchejte
s vodou, rozhodte ho přímo po ploše
jezírka nebo rybníčku (40 g/m²)
na místo (fólie, kačírky) s výskytem
vláknitých řas či jiných nečistot.

POZOR!!! Pokud má voda ve vašem
jezírku nebo rybníčku pH nad 8,5, snižte
nejprve pH pomocí přípravku pH minus a
poté aplikujte BIO2 fix. Pokud je voda

velmi měkká (pod 3° dGH; pod 54 ppm),
tak před aplikací zvýšte její tvrdost
(pomocí dolomitu nebo vápence).
Přípravek může přechodně zvýšit pH,
ale pokud je hodnota pH před aplikací v
pořádku, tak se brzy vrátí do normálu.

www.jezirka-vodnar.cz

vodnar-j@mah.cz • +420 516 428 860

Údržba a péče O ZAHRADNÍ JEZÍRKA

ZAKALENÁ, ZELENÁ, NEPRŮHLEDNÁ VODA

- 1 nejprve **VLOČKU Jezírka**
(zaplá filtrace, potažmo vzduchování)
- 2 po 10 dnech **BAENZY-sezóna** a **BIOSOIL**
- 3 umístit do jezírka **FOSFOSORB** a **SORBOLIT**

čisté a zdravé jezírko

MĚKKÁ, DEŠTOVÁ VODA

- 1 aplikace **NA STABILITU**

čisté a zdravé jezírko

čisté a zdravé jezírko

do filtrace umístit **BAENZY-filtr**

- 2 aplikovat **BAENZY-start**
(teplota vody více než 10 °C)

ZAČÁTEK SEZONY, NOVÉ JEZÍRKO

čisté a zdravé jezírko

aplikace **BAENZY-na zimu**

ZAZIMOVÁNÍ JEZÍRKA

OSLIZLÉ POVRCHY V KOUPAČÍM JEZÍRKU

- 1 aplikace **GUANICIDU**

čisté a zdravé jezírko

TEPLÁ VODA, PĚNA NA HLADINĚ, „TROUBÍCI“ RYBY

- 1 aplikovat **BIO₂lox**
- 2 **BAENZY-sezóna** a zajistit
cirkulaci a provzdušnění

čisté a zdravé jezírko

RybaFIT a
superpremiová
krmiva

zdravé ryby v kondici

čisté a zdravé jezírko

- 1 druhý den aplikovat
BAENZY-sezóna
- 2 použít k odstranění nečistot
NA RASY-kontakt

SEDIMENT, BAHNO, TLEJÍCÍ LISTY

DUSIČNANY

- 1 Použít přípravek **NA DUSIČNANY**,
když tester naměří vysokou
hladinu dusičnanů

VLÁKNITÁ ŘASA

- 1 nejprve mechanicky odstranit
pomocí **NA RASY-kontakt**
- 2 po 3 dnech aplikovat
SYSTÉM
- 3 10. den **BAENZY-sezóna** a **BIOSOIL**
- 4 umístit do jezírka **FOSFOSORB**

čisté a zdravé jezírko

TVRDÁ VODA

- 1 aplikace **ZMĚKČOVAČ**

čisté a zdravé jezírko

KLINIK
BAENZY start
RybaFit

léčba ryb

čisté a zdravé jezírko

- 1 použít **pH MINUS**, ideální
hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

ZÁSADITÁ VODA pH > 9

čisté a zdravé jezírko

- 1 použít **pH PLUS**, ideální
hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2


KYSELÁ VODA pH < 6

Skladování:

Nádoby skladujte těsně uzavřené
na čistém, suchém a dobře větraném
místě při teplotách 0–35 °C. Chraňte

před přímým slunečním zářením,
vysokými teplotami a vlhkostí. Skla-
dujte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv.

Dávkování přípravků V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ

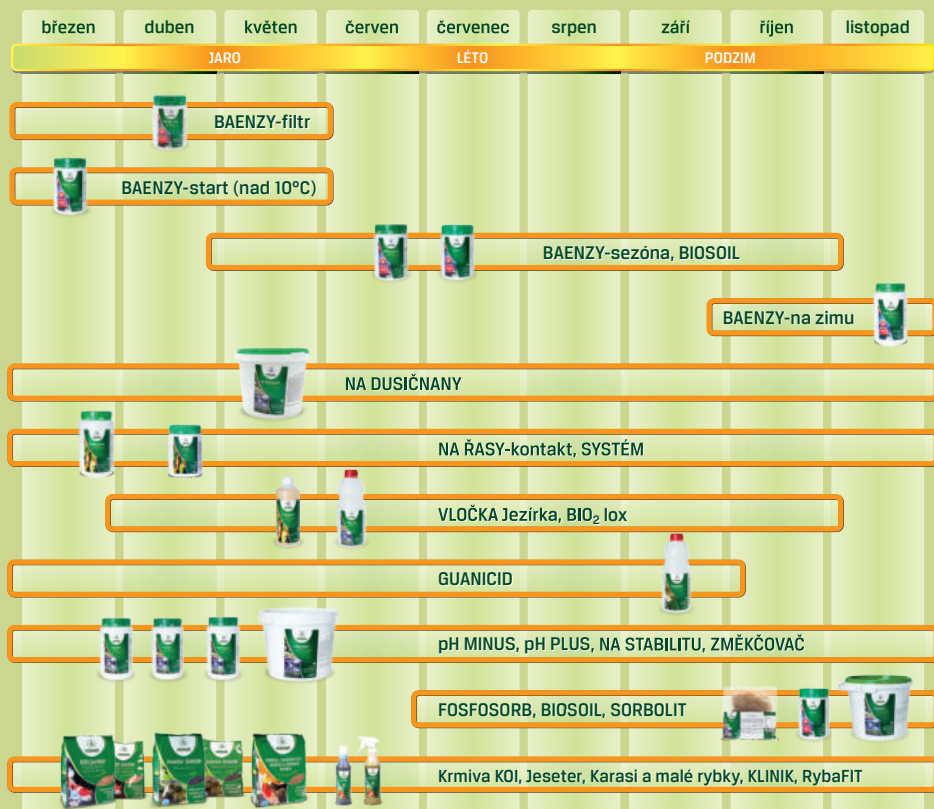

Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

- H272 Může zesílit požár; oxidant.
- H302 Zdraví škodlivý při požití.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy/ - Zákaz kouření.
- P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

Signální slovo:

Nebezpečí

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné pomůcky (rukavice).

První pomoc:

Při nadýchání zabraňte dalšímu kontaktu s přípravkem a postiženého vyveďte na čerstvý vzduch. Znečištěný oděv ihned svlékněte. Při styku s kůží opláchněte postižená místa vodou. Pokud nedošlo k poranění pokožky, použijte mýdlo. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. Při zasažení očí je okamžitě začněte proplachovat tekoucí pitnou vodou po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařské ošetření. Při požití okamžitě vypláchněte dutinu ústní pitnou vodou. Vypijte dostatečné množství vody (po malých doušcích). Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařské ošetření.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402

