



Montageanleitung




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hangrohe

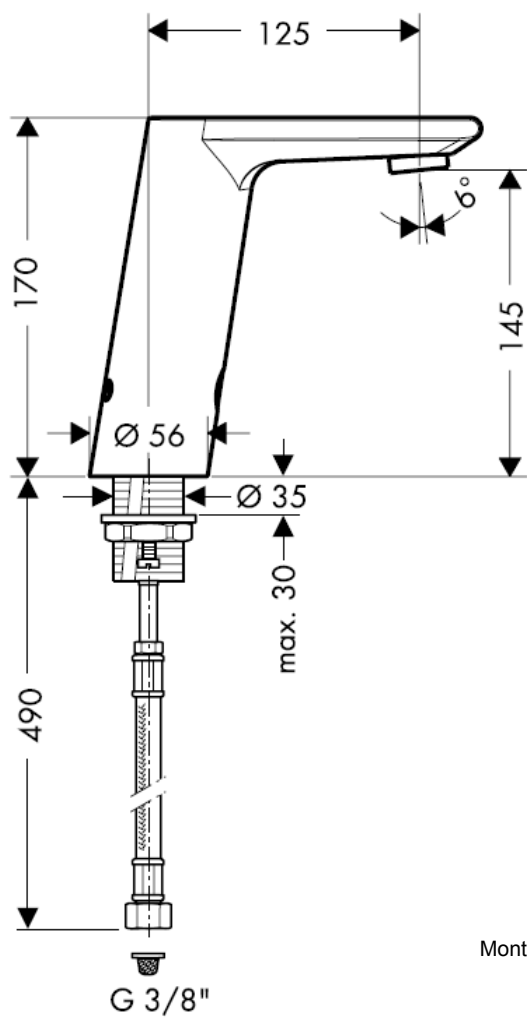


Montage Anschlusschlauch

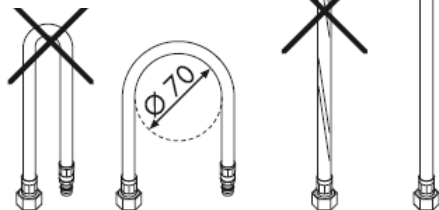




Achtung!



Die Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN 1988 einmal jährlich auf ihre Funktion geprüft werden.

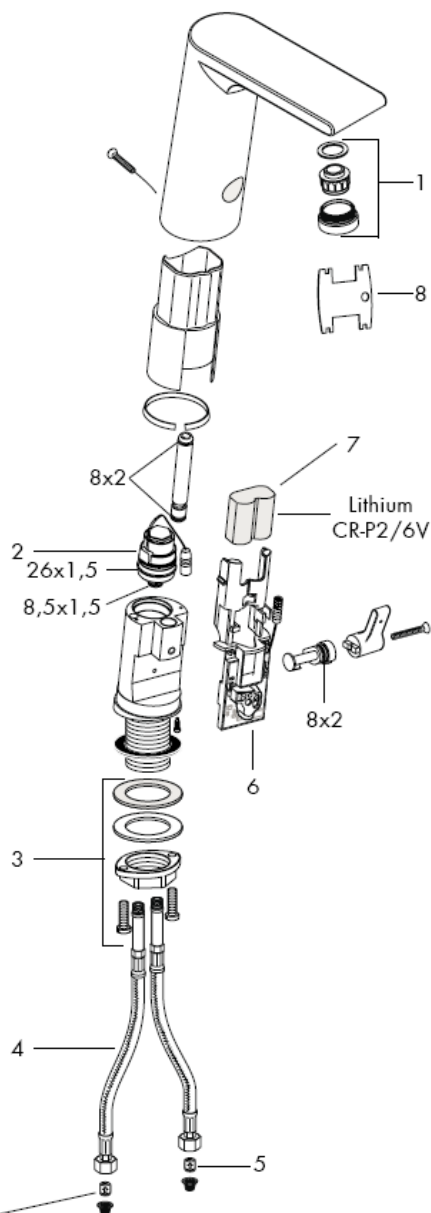






Zulaufleitungen fachgerecht durchspülen.
DIN 1988 / EN 1717


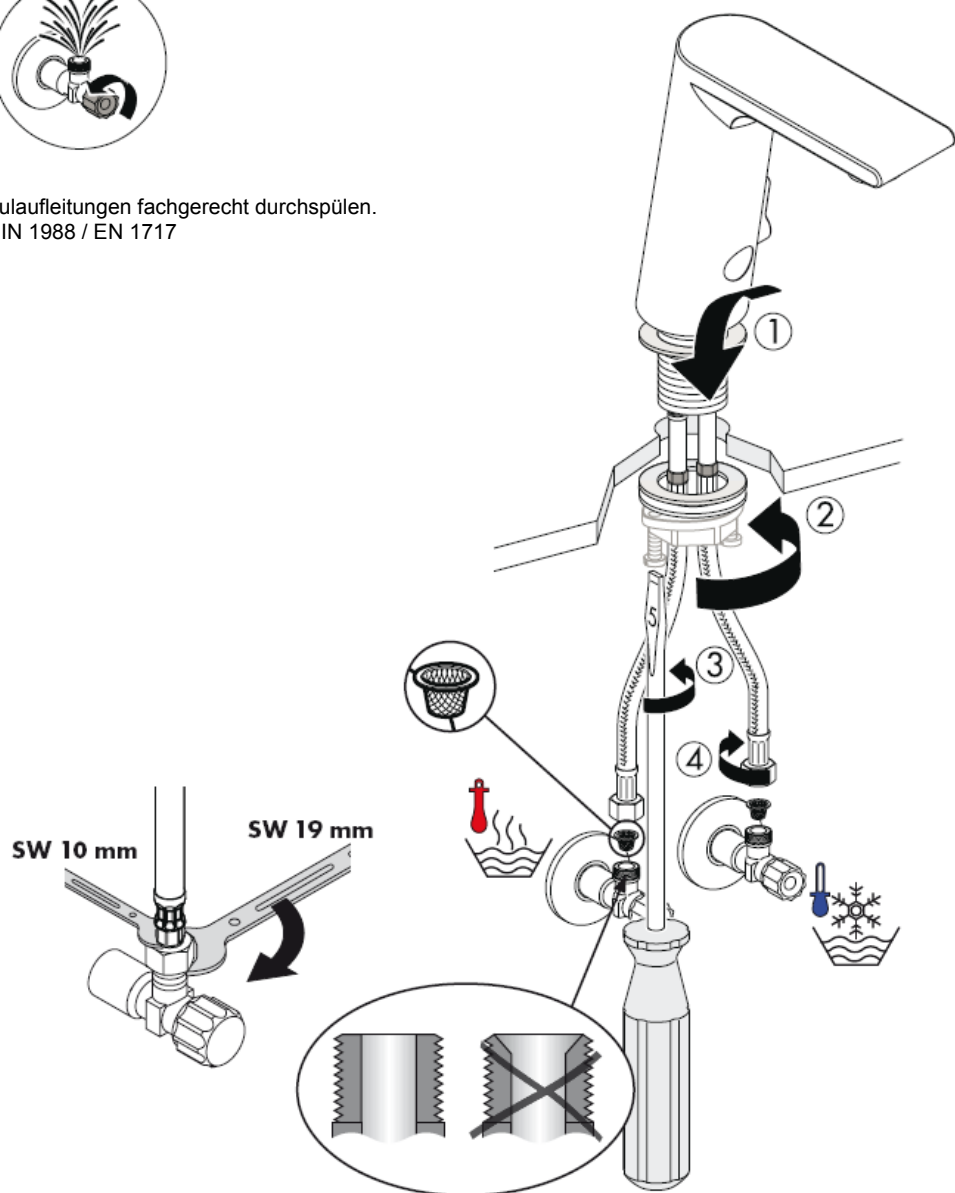


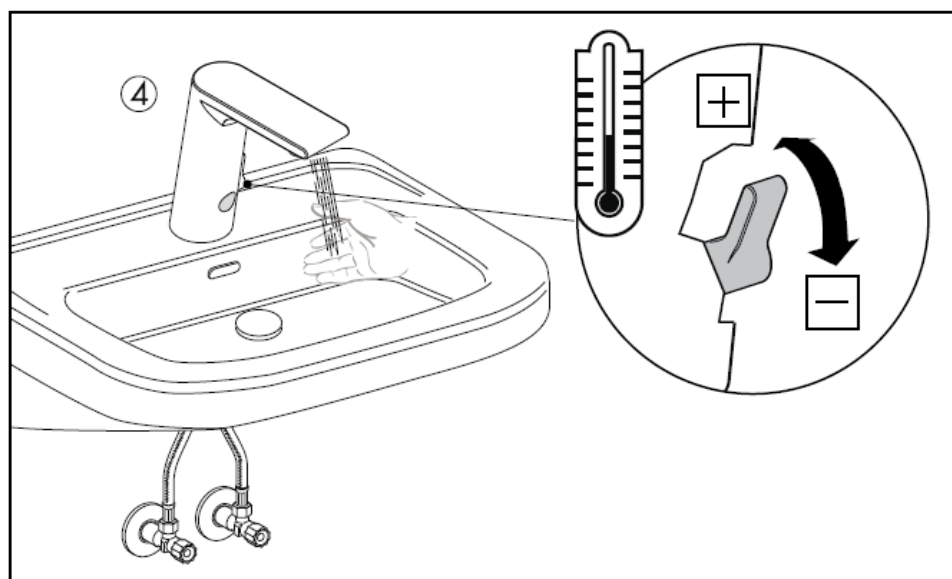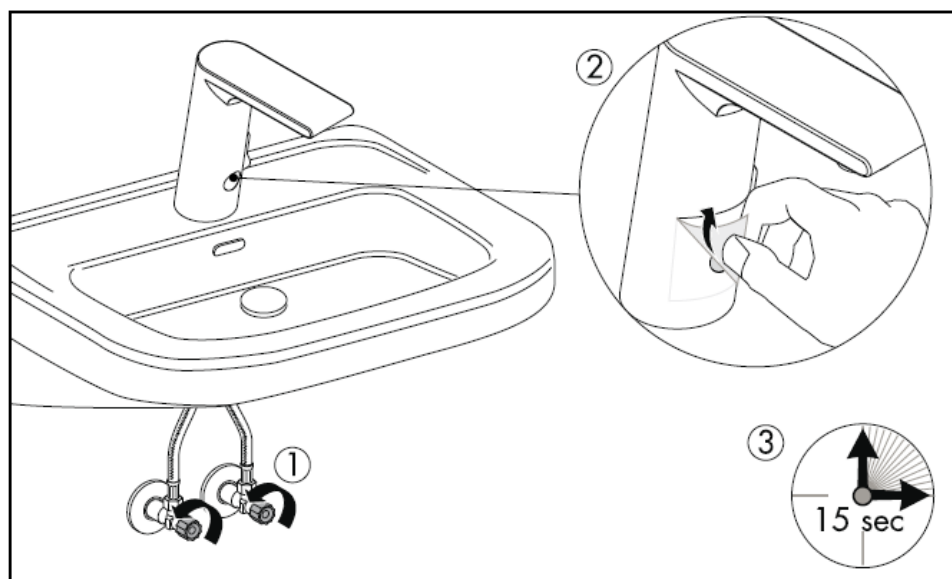



31101000




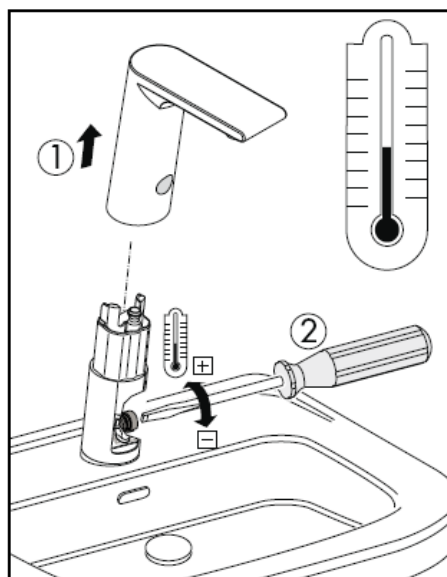
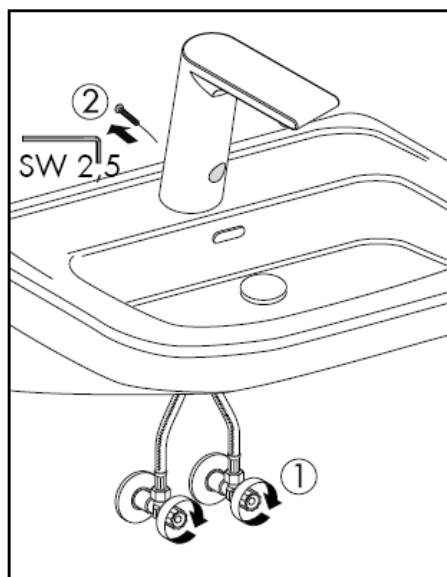
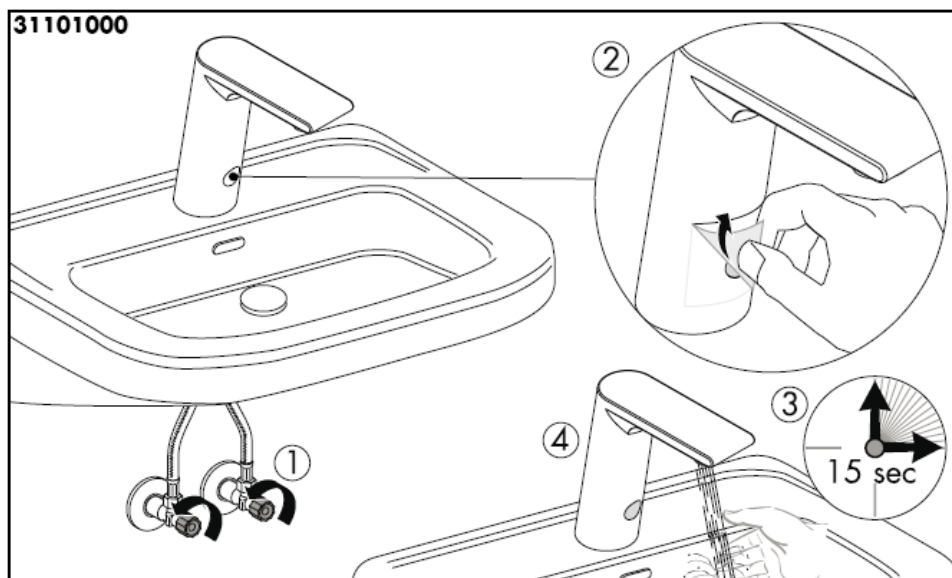



Waschbecken reinigen

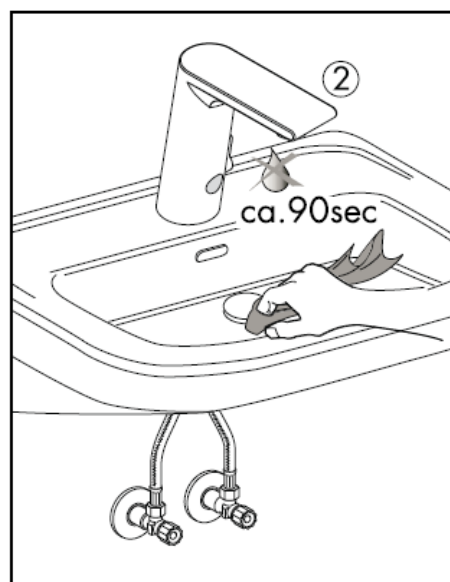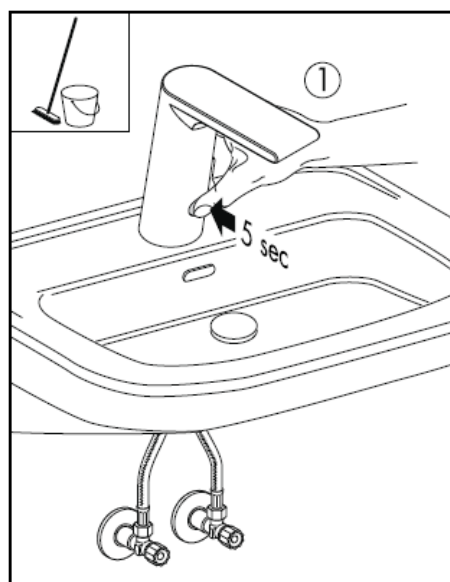



Batteriewechsel

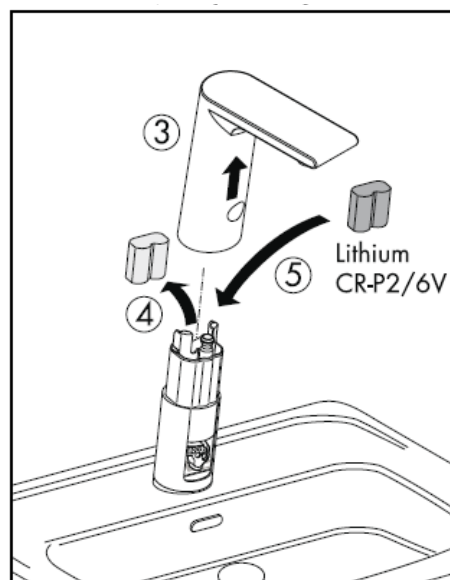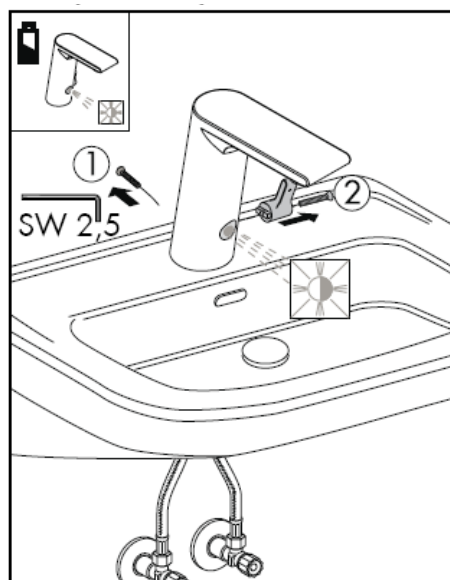

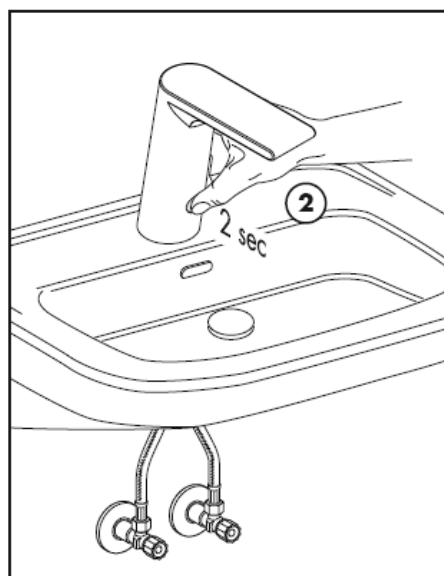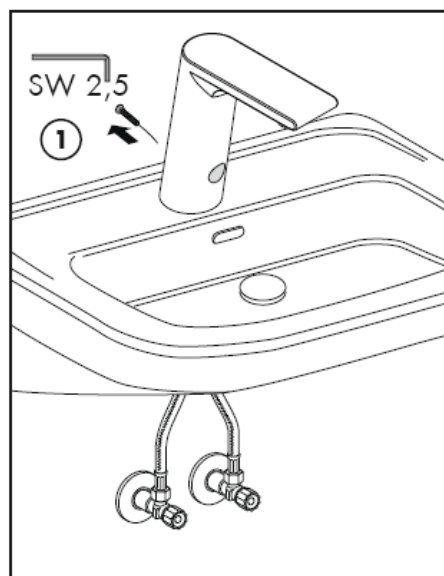

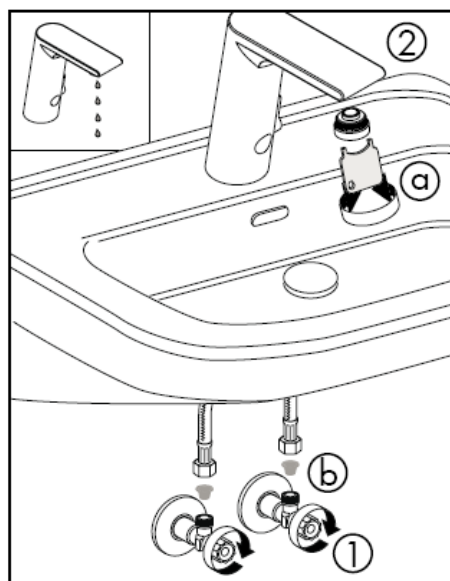

Wassermenge ist zu gering -> Perlator und Filter reinigen.

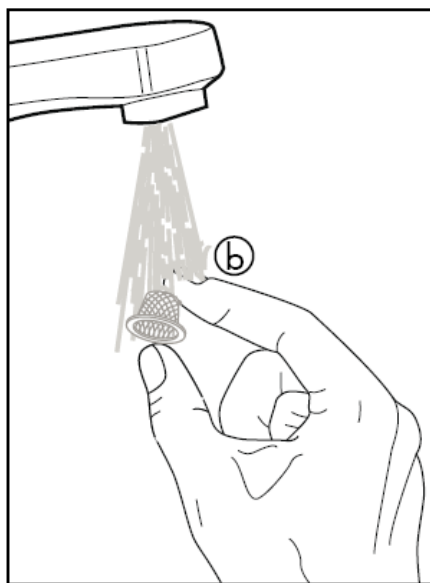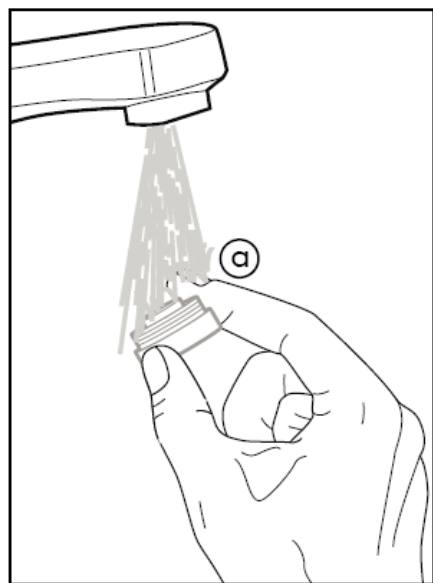

Achtung! Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden!

Die Schmutzfangsiebe müssen eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden.

Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Armatur führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.

Achtung! Die Armatur kann nicht in Verbindung mit einem Durchlauferhitzer verwendet werden.

Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 1 MPa
 Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 – 0,5 MPa
 Prüfdruck: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Heißwassertemperatur: max. 80°C
 Empfohlene Heißwassertemperatur: 65° C
 Durchflussleistung: 5,50l/min 0,3 MPa
 Maximale Auslaufftemperatur bei 50 K
 Temperaturunterschied und 0,3 MPa Fließdruck:
 42° C

Prüfzeichen

DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			

Nachlaufzeit: 1,5 s

Einschaltverzögerung: 300 ms


Automatische Abschaltung: nach 1 min

Batterie Lithium CR-P2/6V


Serviceteile siehe Seite 3

1	Luftsprudler kpl.	98612000
2	Magnetventil	96904000
3	Schaftbefestigung	13961000
4	Anschlussschlauch	98809000
5	Elektronik	96456000
6	Elektronik	96905000
7	Batterie	97399000
8	Serviceschlüssel	98808000

Instructions de montage




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hangrohe

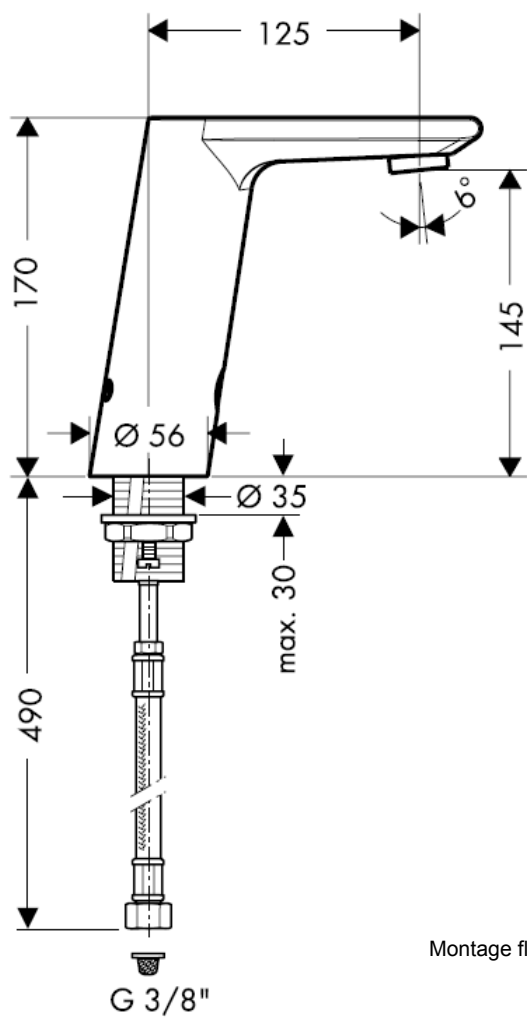


Montage flexible de raccordement

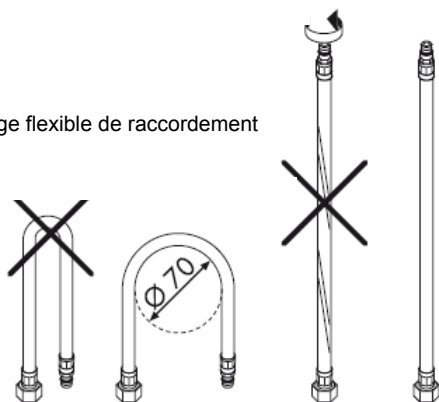




Attention!



Les clapets anti-retour doivent être vérifiés une fois par an.

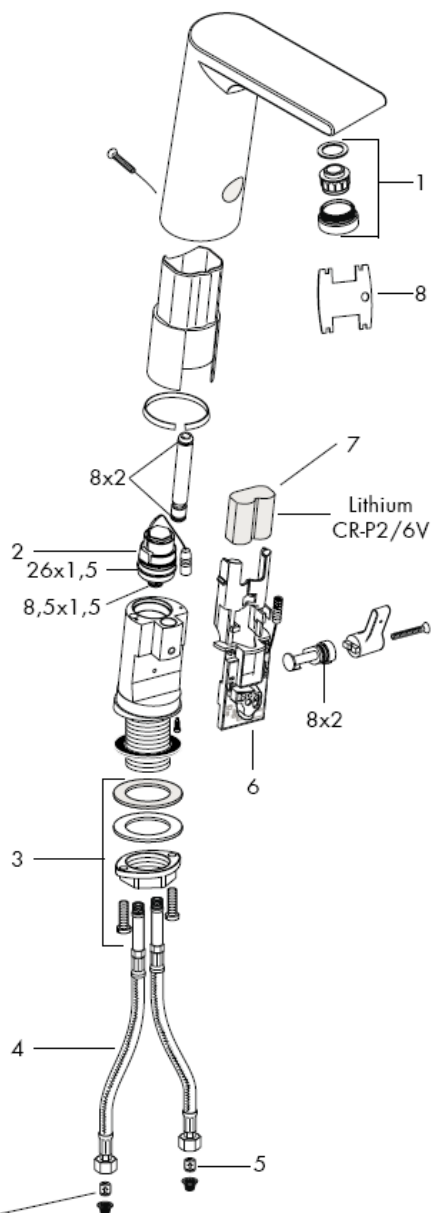






Purger les conduites d'alimentation.
DIN 1988 / EN 1717


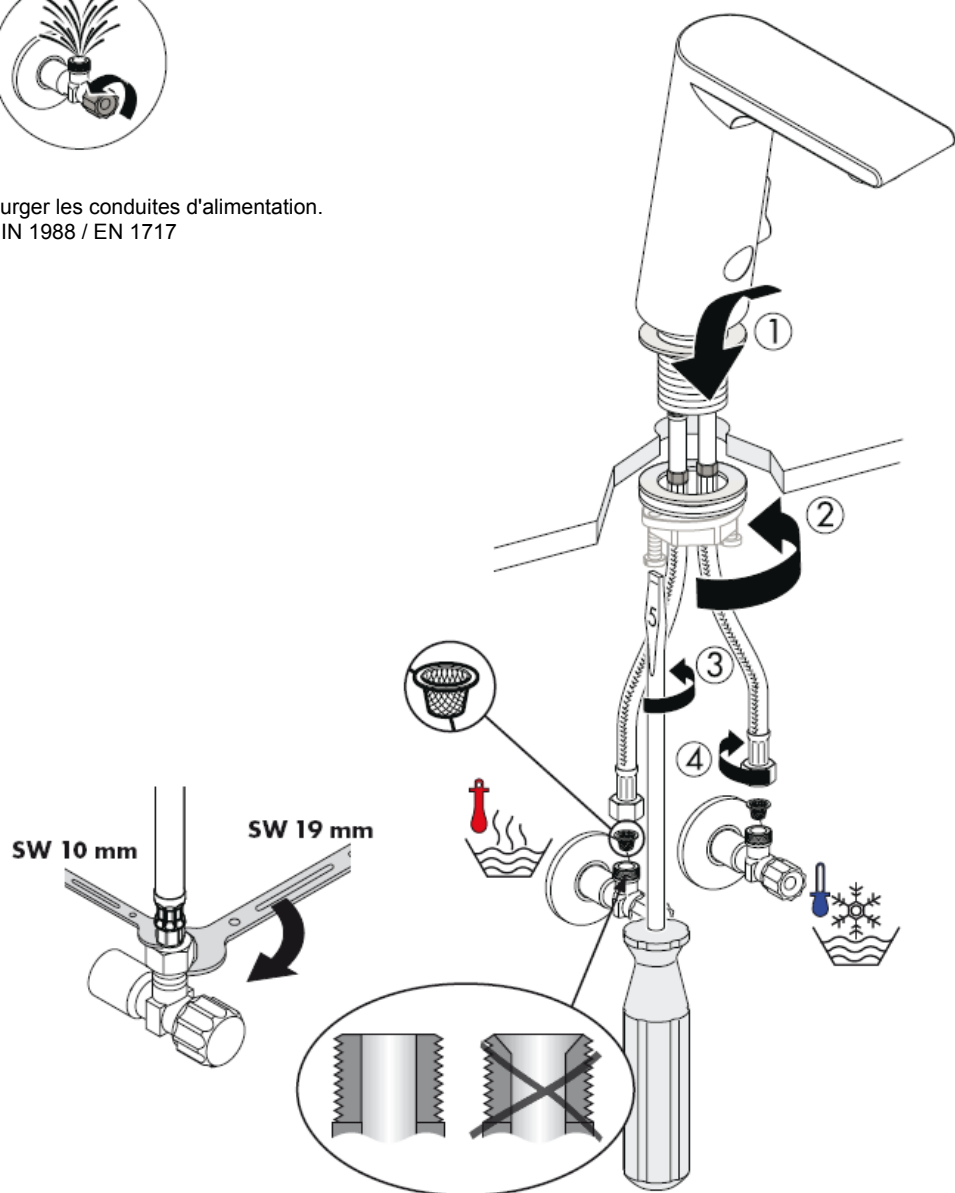


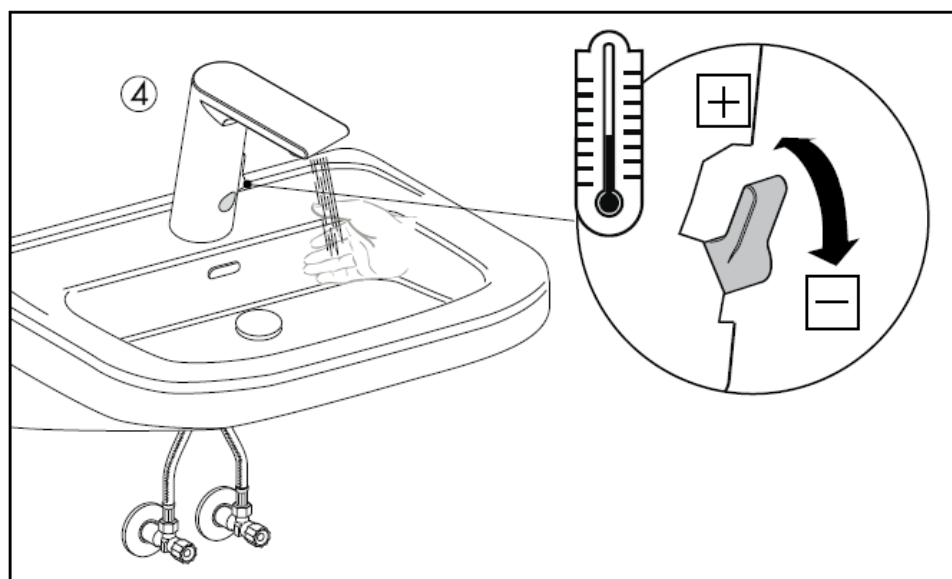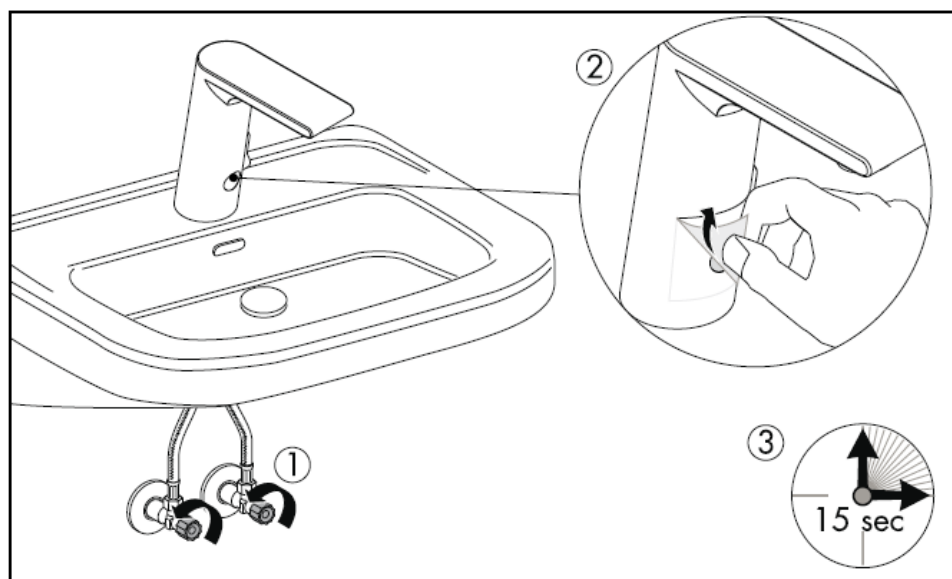



31101000




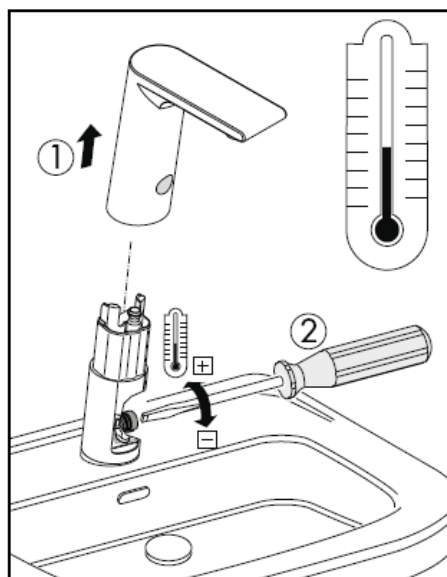
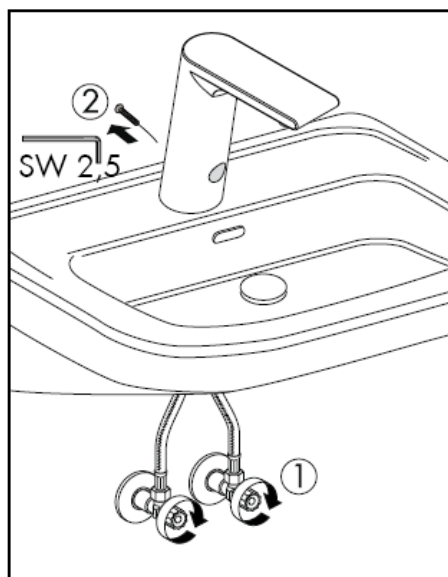
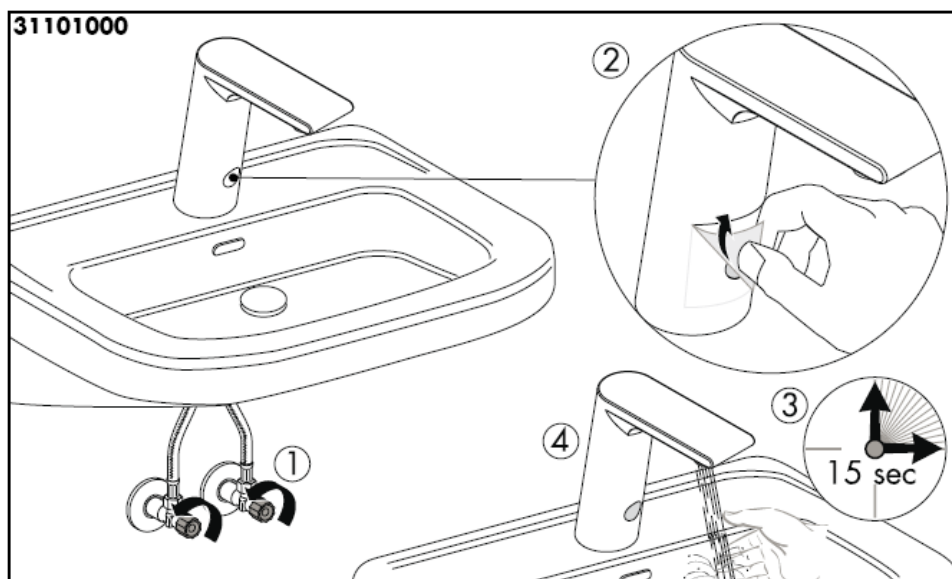



Nettoyage du lavabo

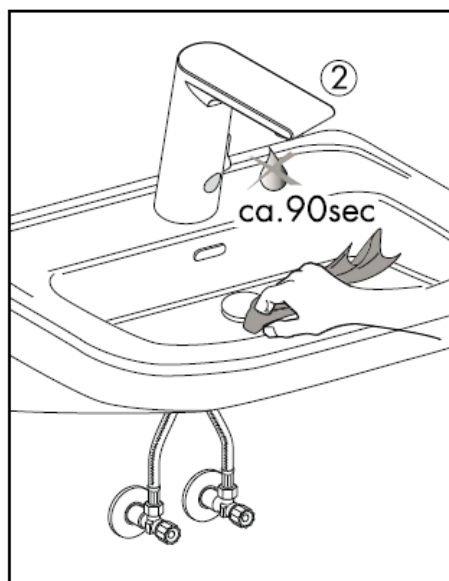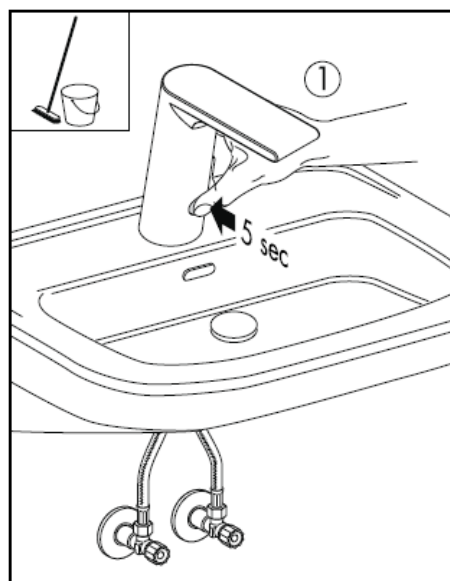



Changement de pile

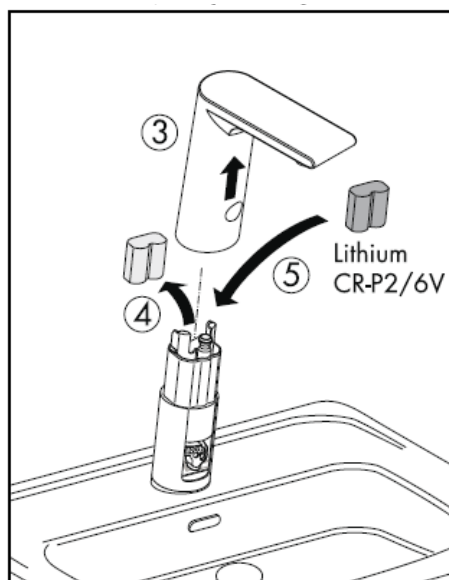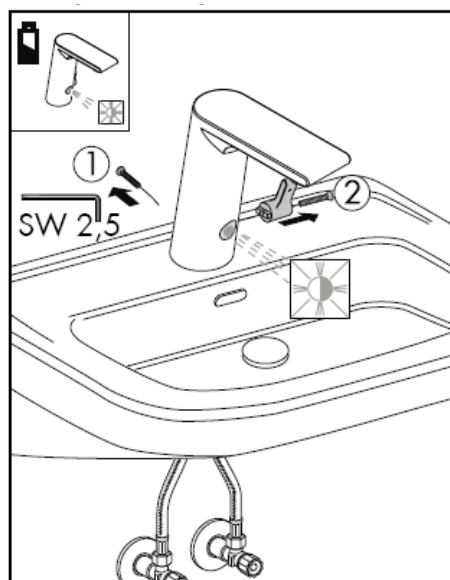

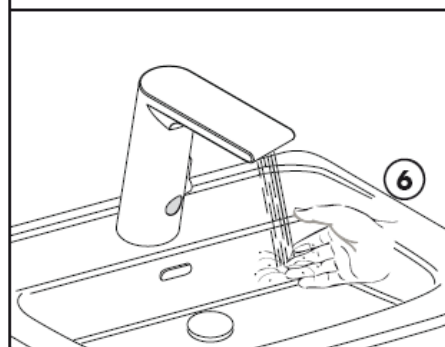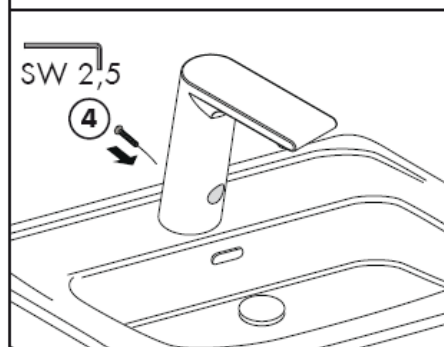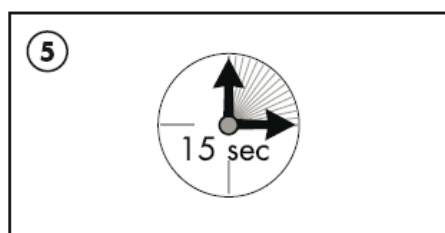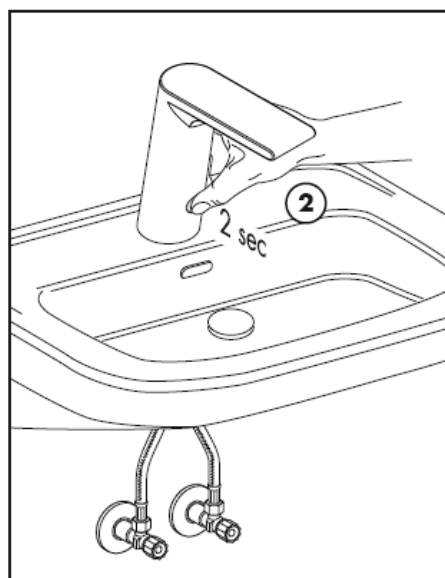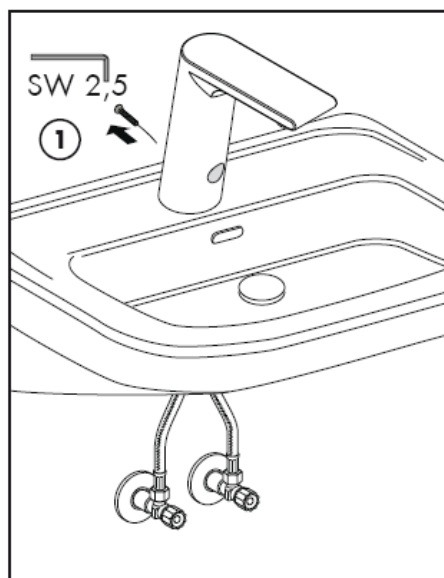

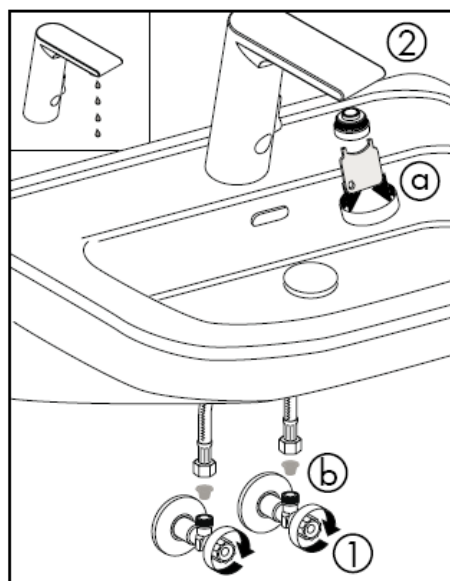

Le débit est insuffisant -> nettoyer l'aérateur et les filtres.

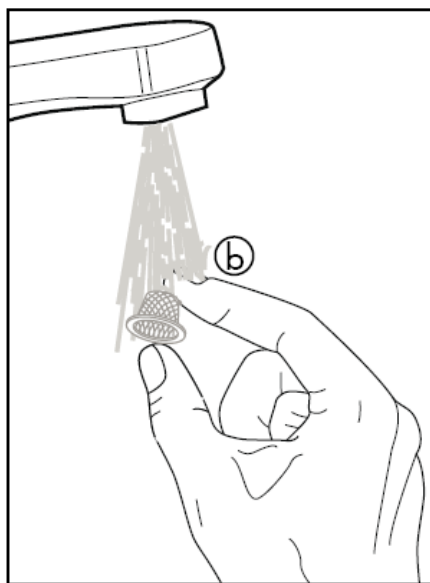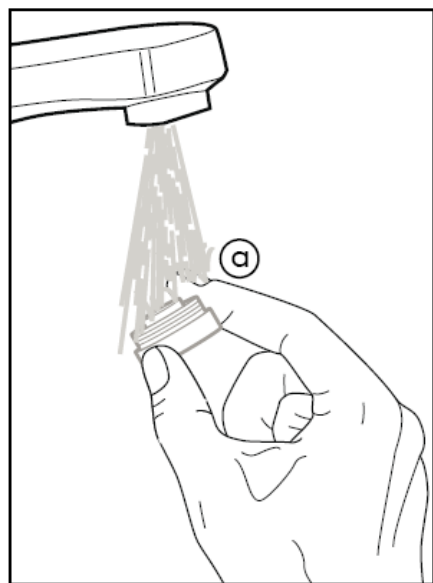

Attention! La robinetterie doit être installée, rincée et contrôlée conformément aux normes valables!

Les tamis doivent être mis en place pour éviter aux saletés de s'infiltrer dans le réseau de conduites. Les saletés peuvent porter préjudice au fonctionnement et/ou provoquer des endommagements au niveau des éléments fonctionnels de la robinetterie. En cas de dommages en résultant, la responsabilité de Hansgrohe ne pourra pas être mise en cause.

Attention! Le robinet ne fonctionne pas avec une production d'eau chaude instantanée.

Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Informations techniques

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
 Pression de service conseillée: 0,1 – 0,5 MPa
 Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Température max. d'eau chaude: max. 80°C
 Température recommandée: 65° C
 Débit: 5,50l/min 0,3 MPa
 Température maximum d'écoulement: 42° C

Classification acoustique et débit


DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			

Temps d'écoulement après utilisation: 1,5 s
 Temps de réponse au déclenchement: 300 ms
 Arrêt automatique: après 1 min
 pile Lithium CR-P2/6V


Pièces détachées voir pages 3

1	aérateur cpl.	98612000
2	solenoid valve	96904000
3	fixation	13961000
4	flexible de raccordements	98809000
5	électronique	96456000
6	électronique	96905000
7	pile	97399000
8	clé	98808000

assembly instructions




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hangrohe

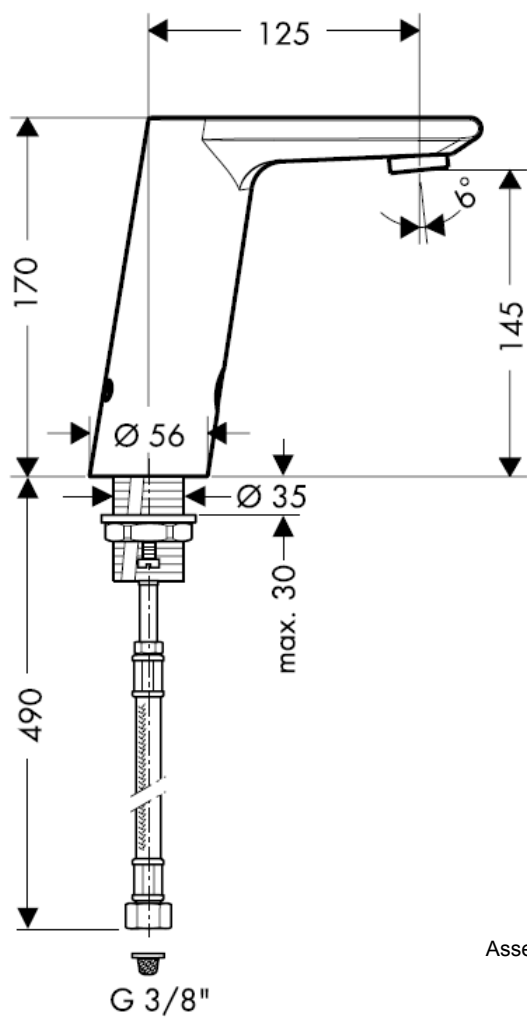


Assembly connecting hoses

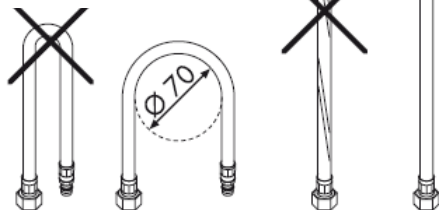




Important!



The non return valves must be checked once a year.

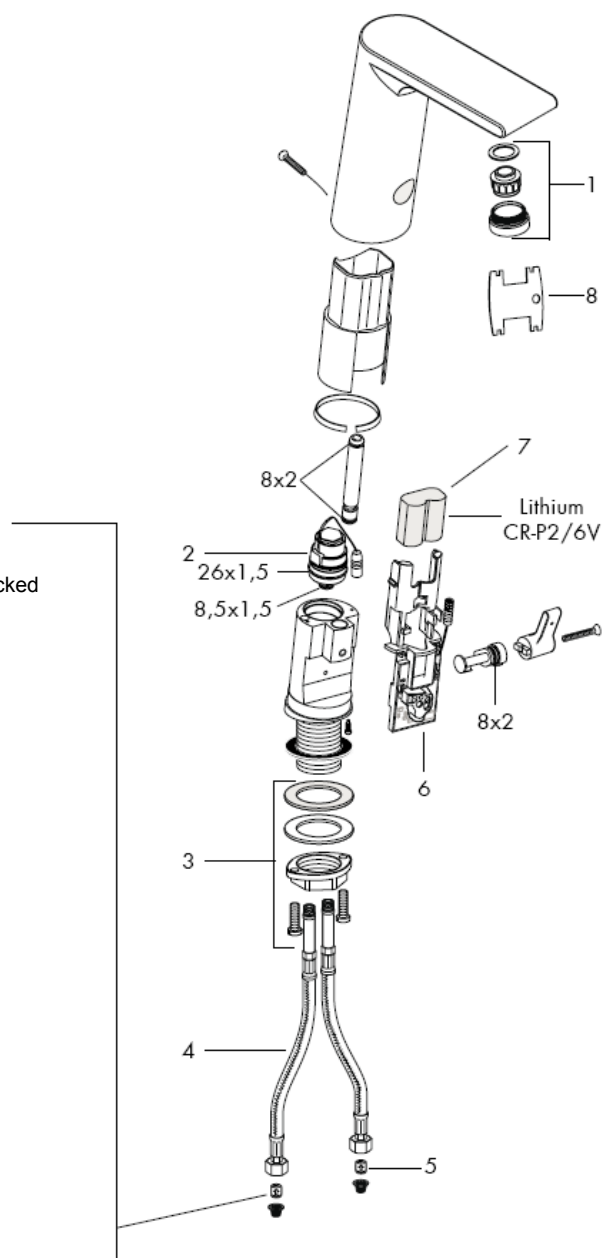






Flush through the supply pipes.
DIN 1988 / EN 1717


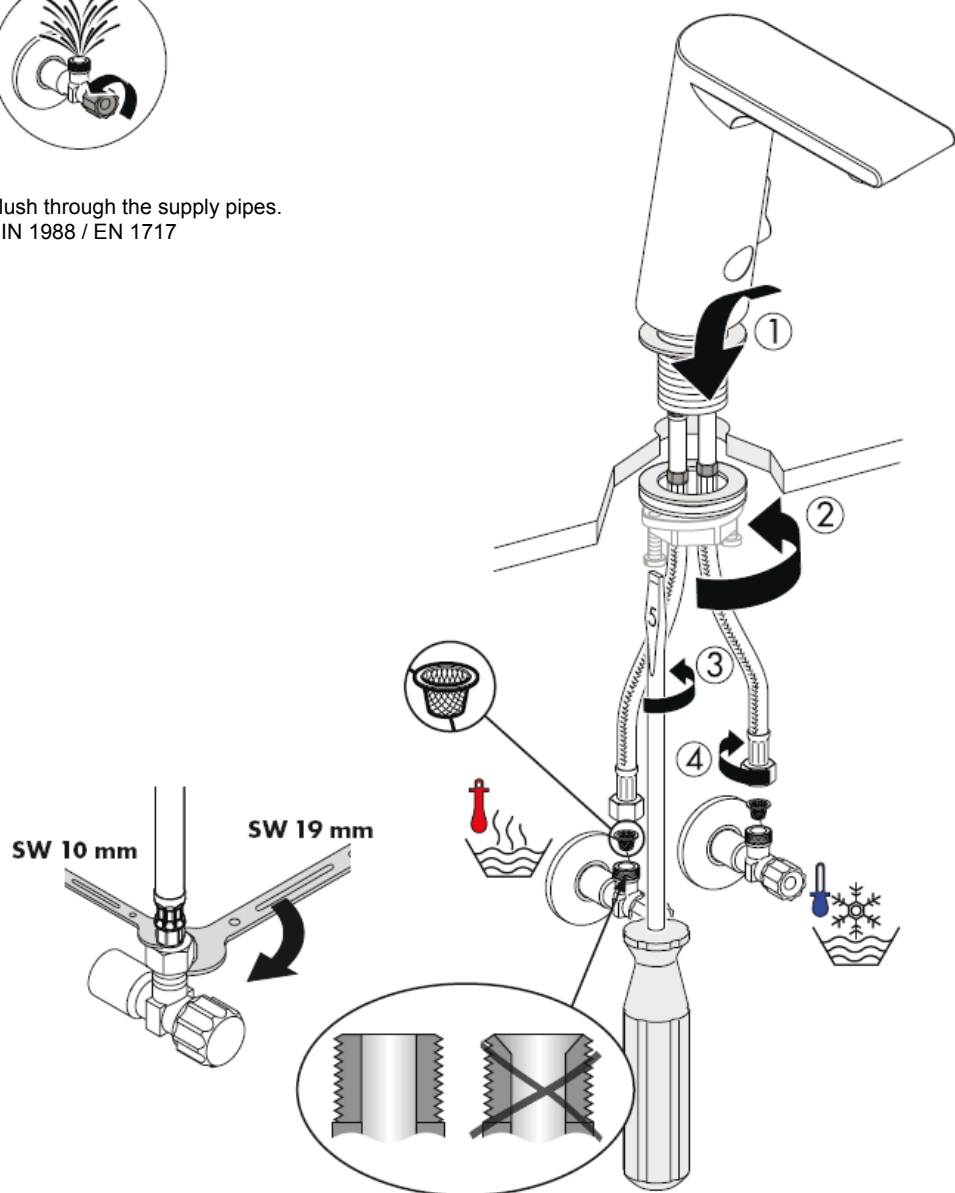


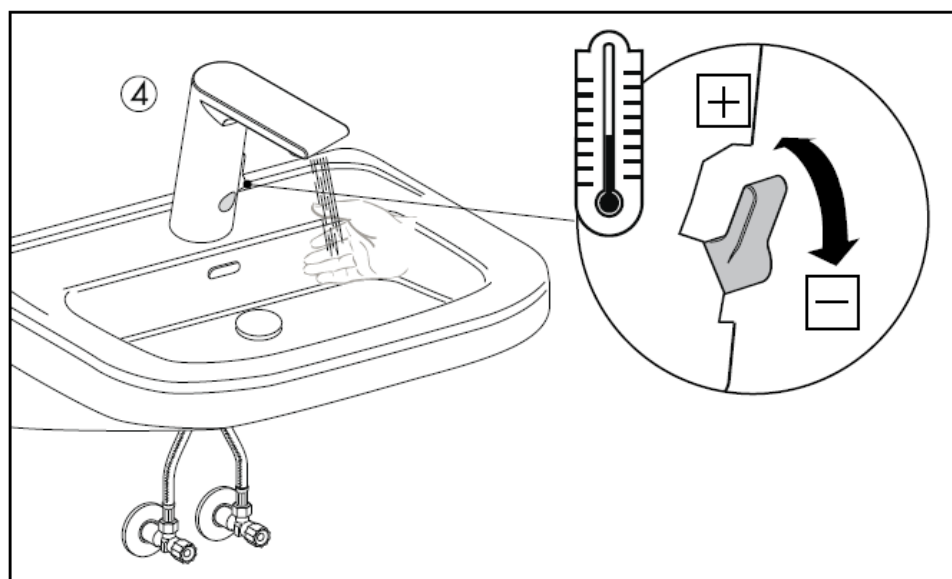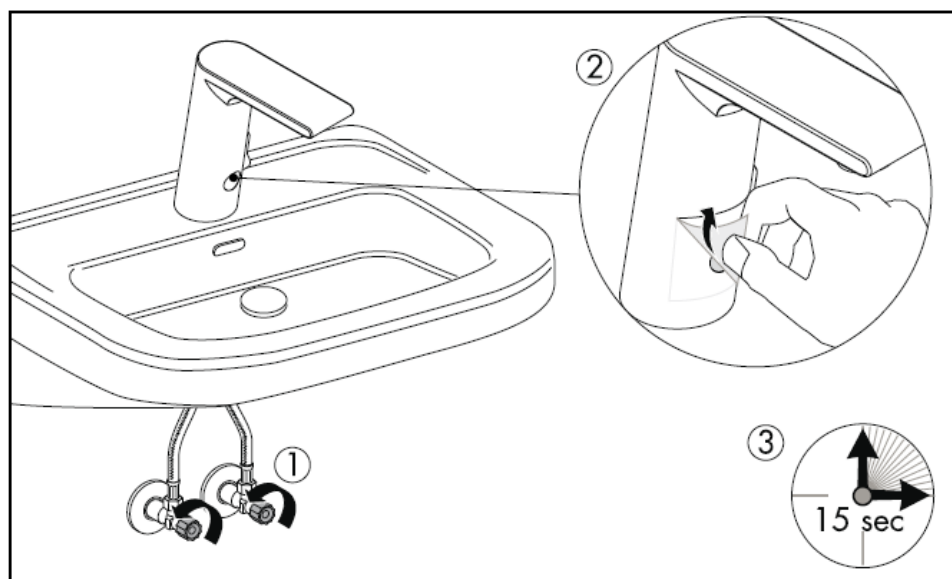



31101000




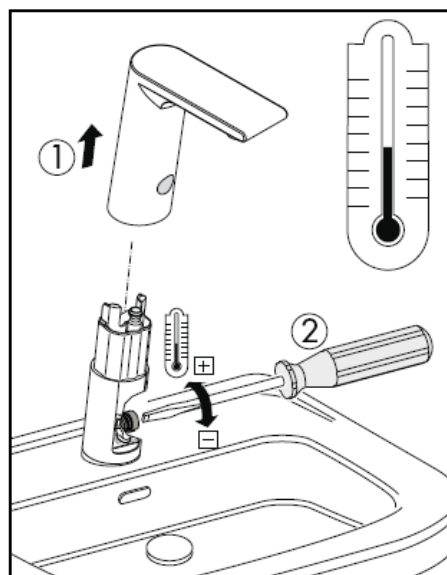
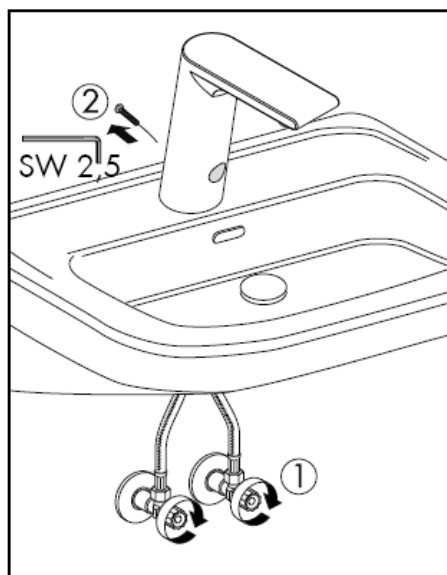
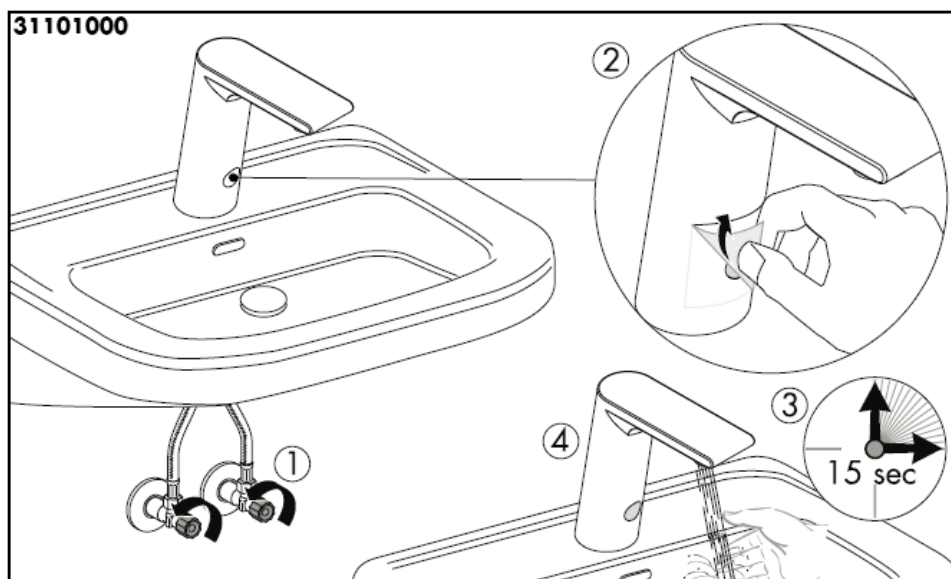



Cleaning washbasin

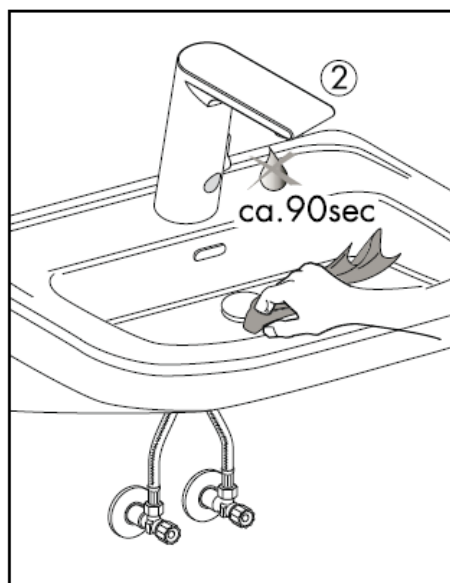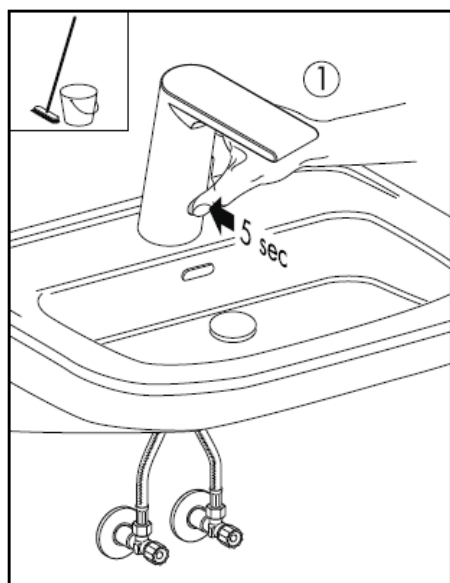



Exchange battery

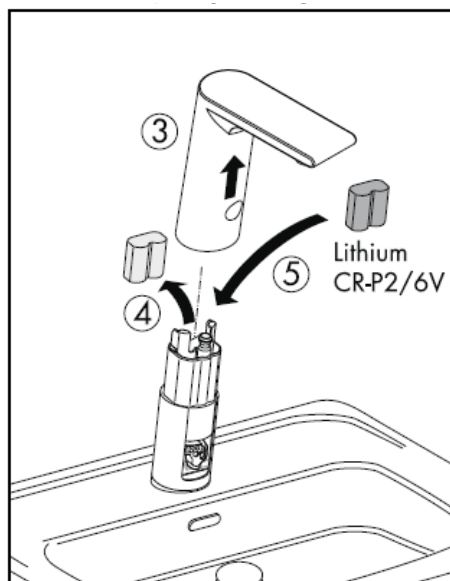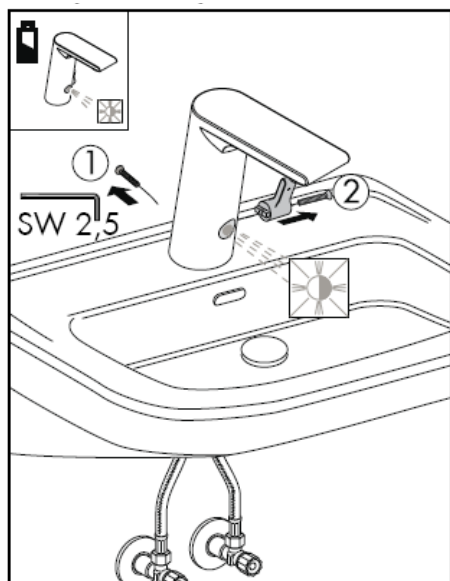

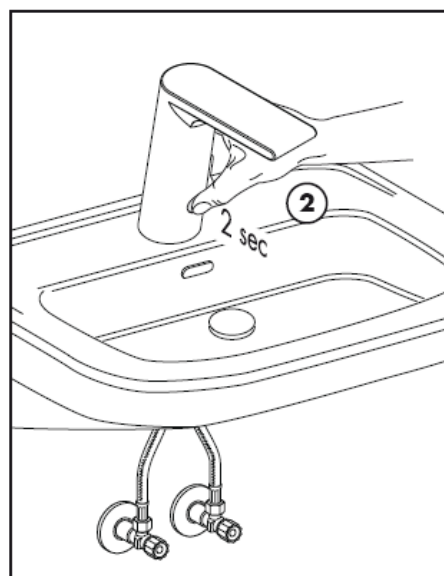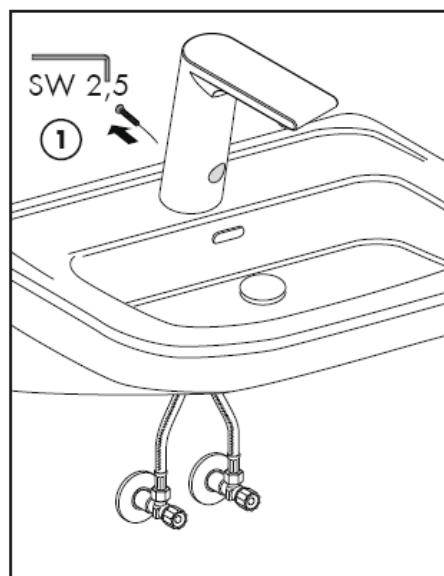

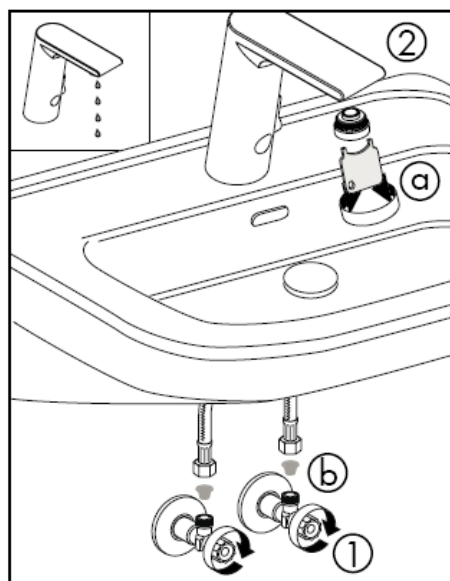

Water flow is insufficient -> clean aerator and filters.

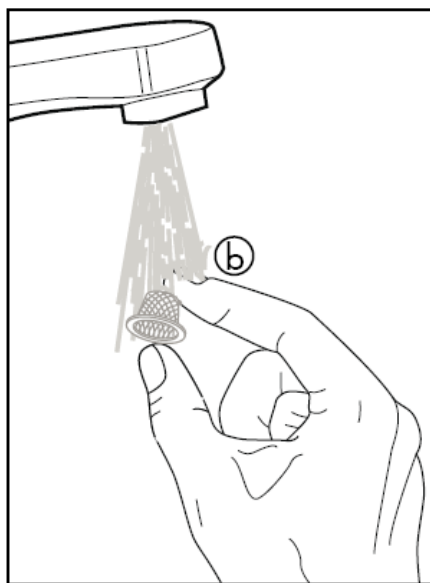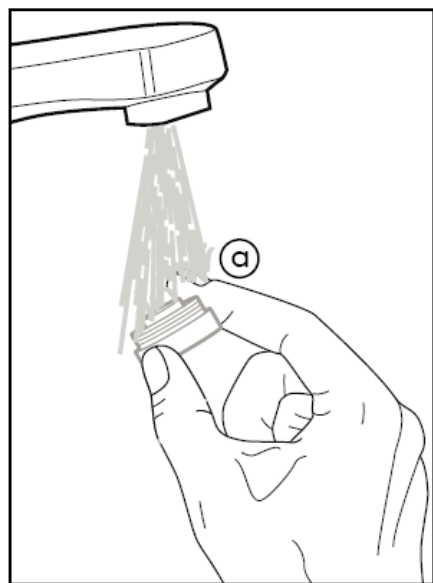

Important! The fitting must be installed, flushed and tested after the valid norms!

The mesh washers must be installed to protect against incoming dirt by pipework. Incoming dirt can impair the function and/or lead to damages on functional parts of the fixture; HansGrohe will not be held liable for resulting damages.

Important! The mixer can not used together with a continuous flow water heater.

The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Technical Data

Operating pressure: max. 1 MPa
 Recommended operating pressure: 0,1 – 0,5 MPa
 Test pressure: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Hot water temperature: max. 80°C
 Recommended hot water temp.: 65° C
 Rate of flow: 5,50l/min 0,3 MPa
 Maximum flowing-out temperature at 50 K temperature difference and 0,3 MPa flow pressure:
 42° C

Follow-on time: 1,5 s
 Rise-delay time: 300 ms
 Automatic switching-off: after 1 min
 battery Lithium CR-P2/6V


Spare parts see page 3

1	aerator cpl.	98612000
2	solenoid valve	96904000
3	fixing set	13961000
4	connection hose	98809000
5	electronics	96456000
6	electronics	96905000
7	battery	97399000
8	service tool	98808000


Test certificate

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Istruzioni per Installazione




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

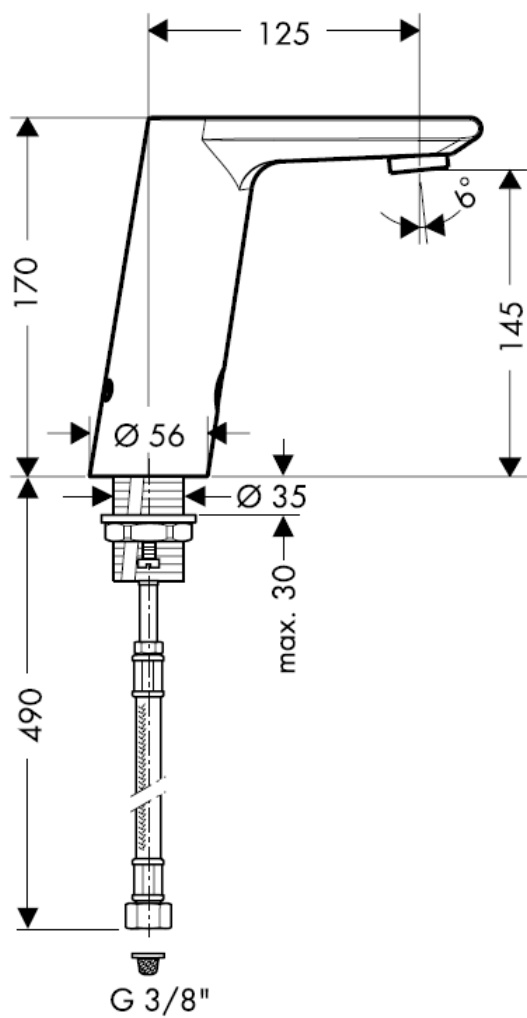


Montaggio flessibile

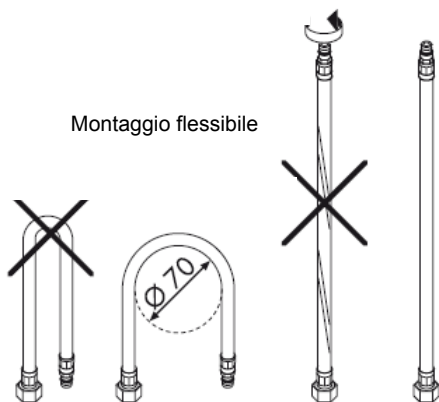




Attenzione!



La valvola di non ritorno deve essere controllata una volta all'anno.

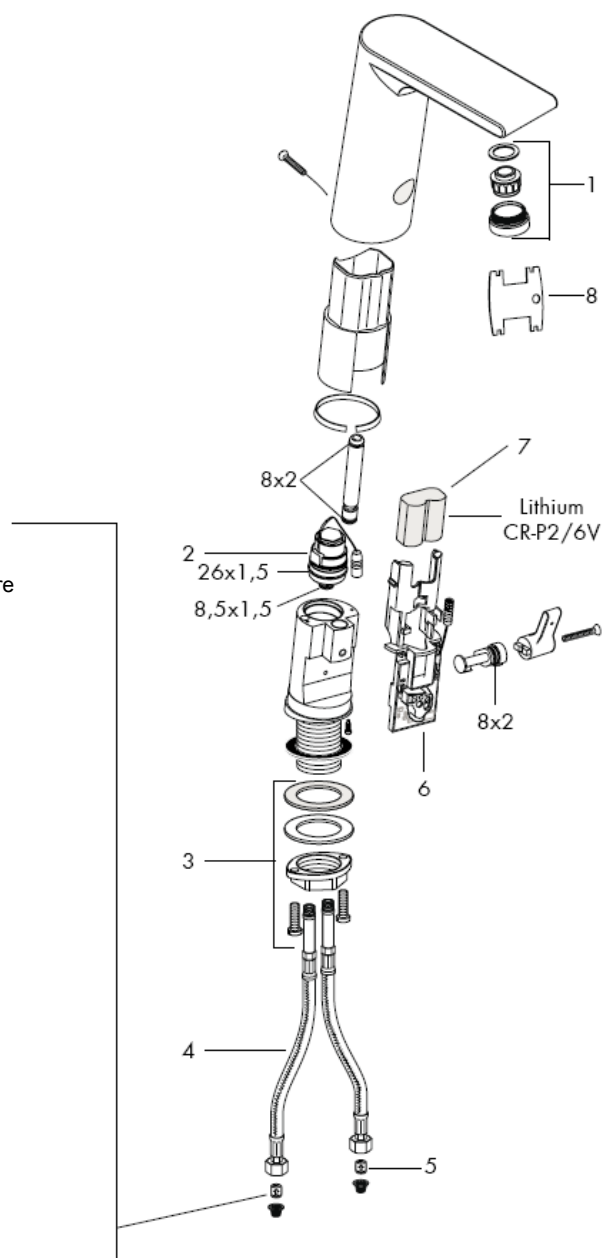






Collegare le uscite principali.
DIN 1988 / EN 1717


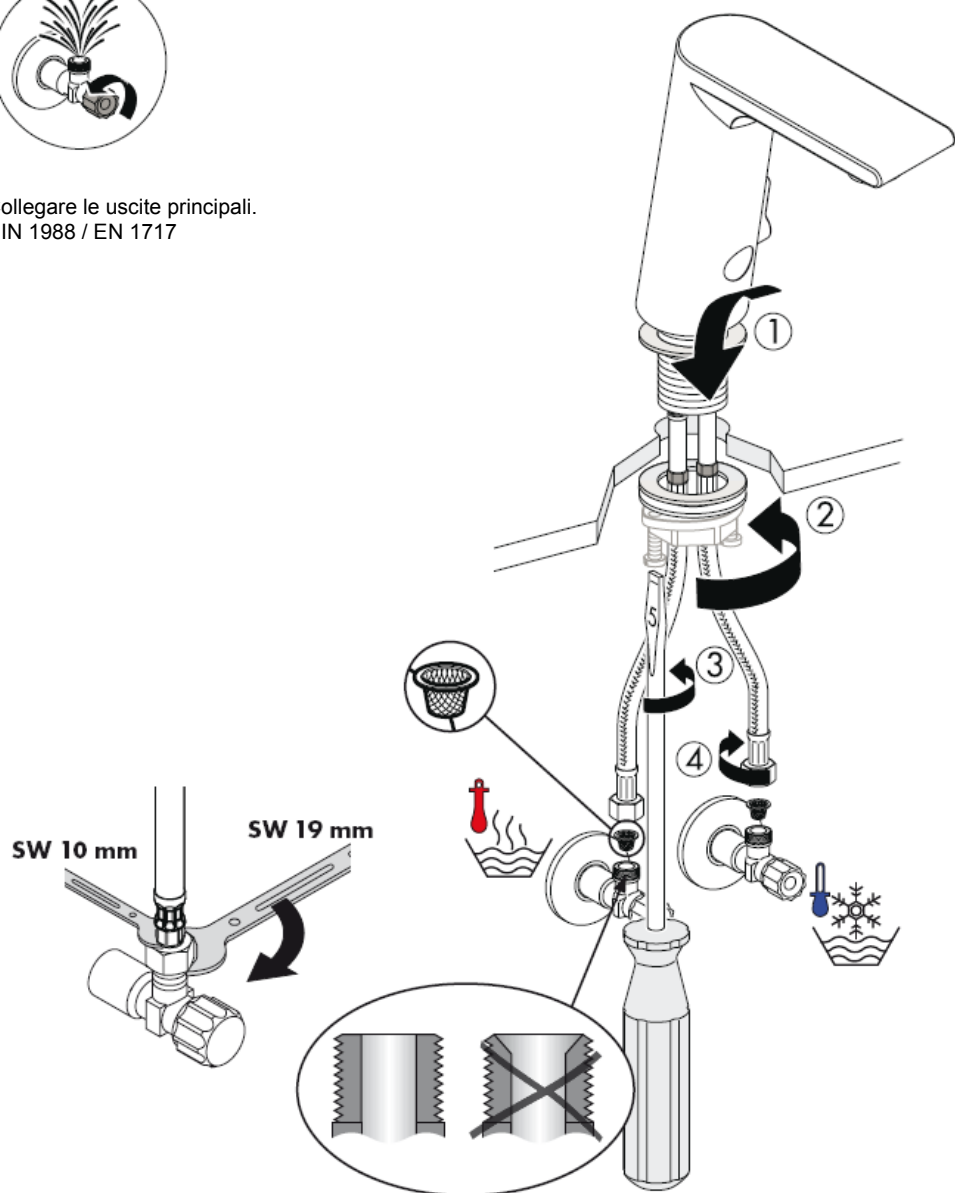


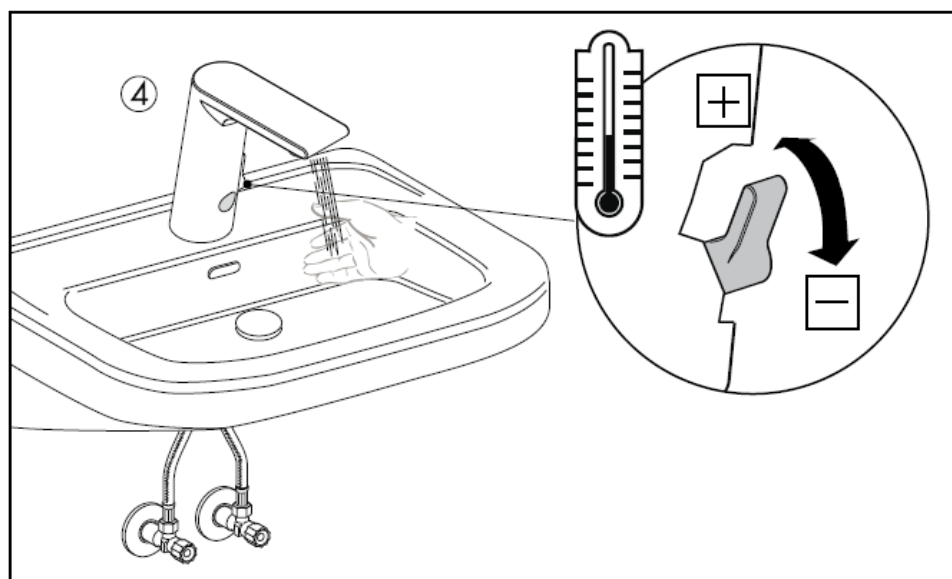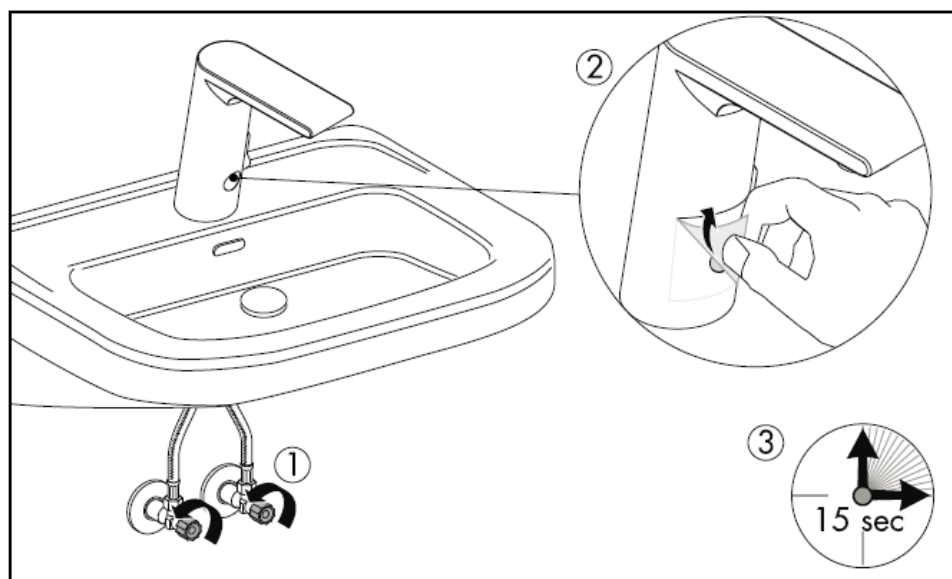



31101000




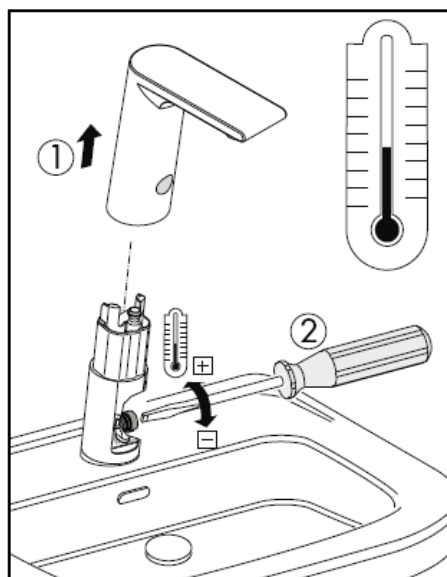
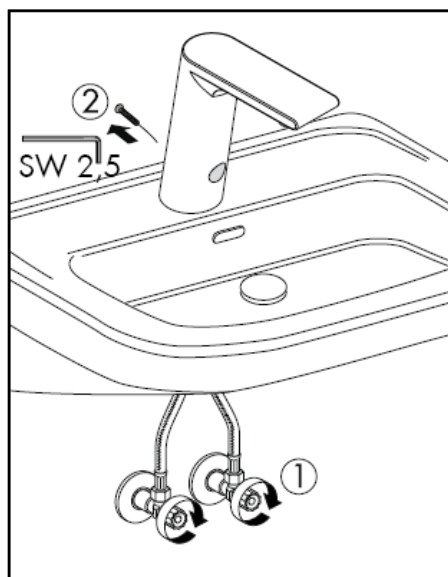
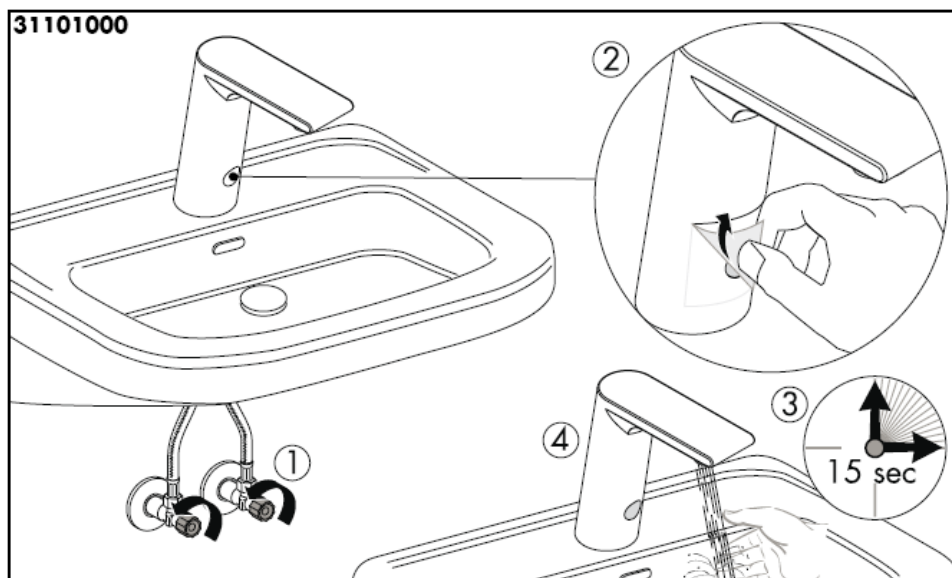



Pulire il lavandino

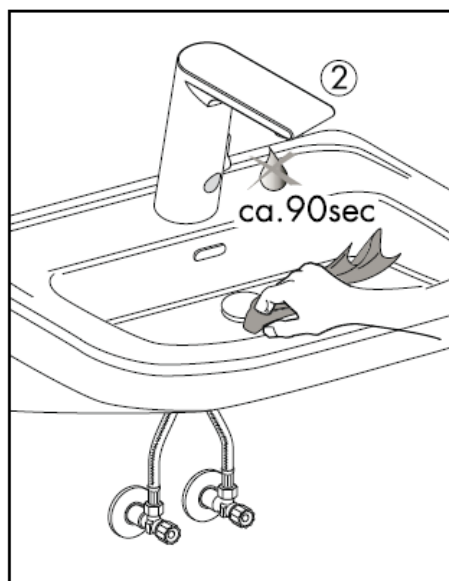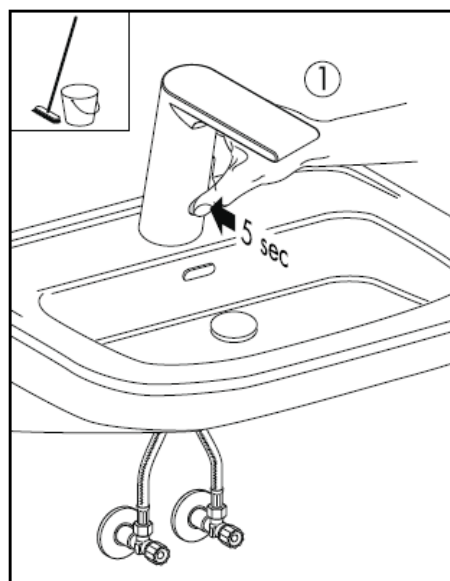



Sostituzione della batteria

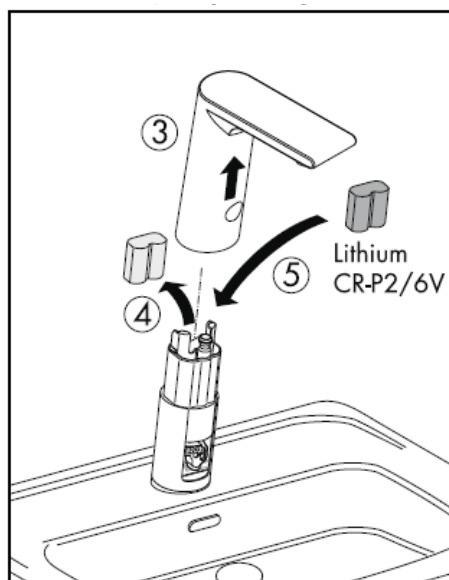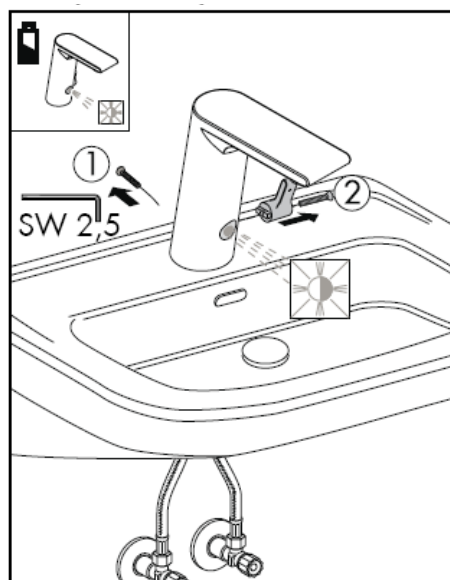

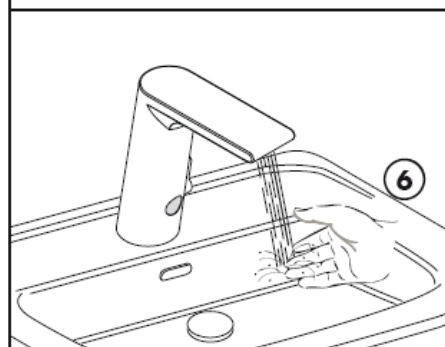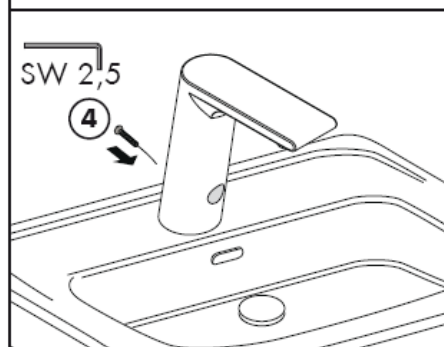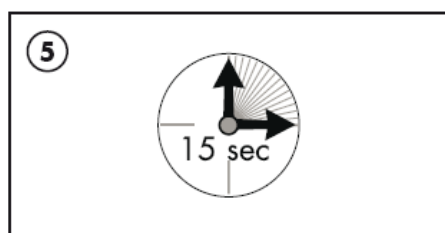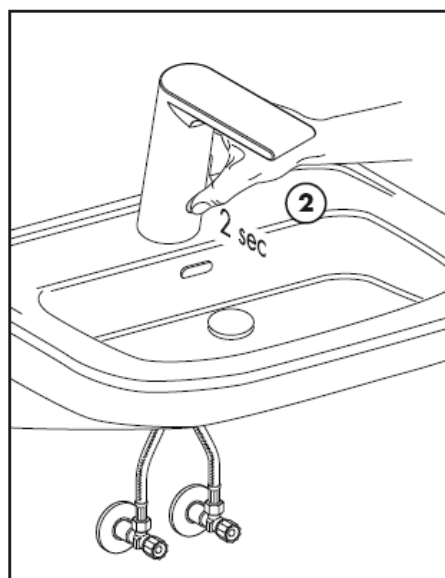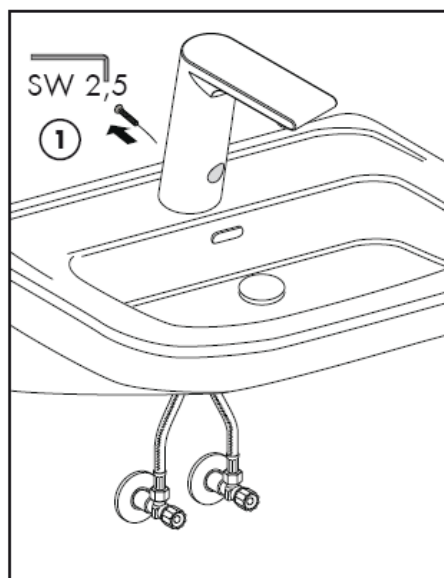

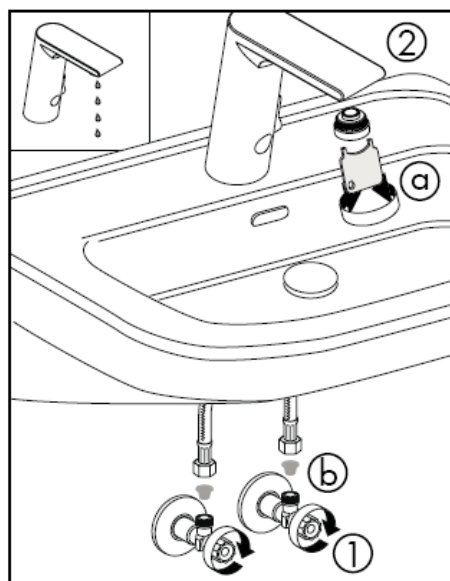

La quantità d'acqua non è sufficiente -> pulire il rompiegetto e i filtri.

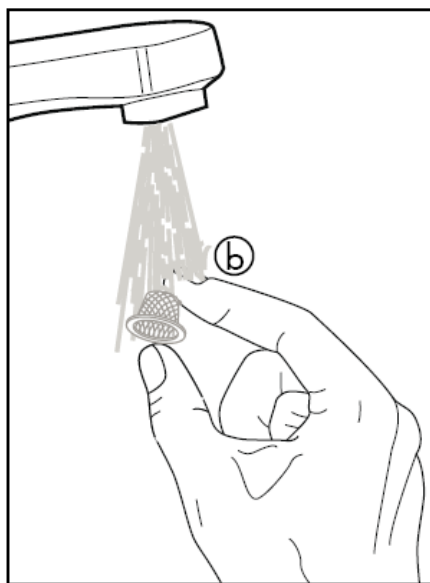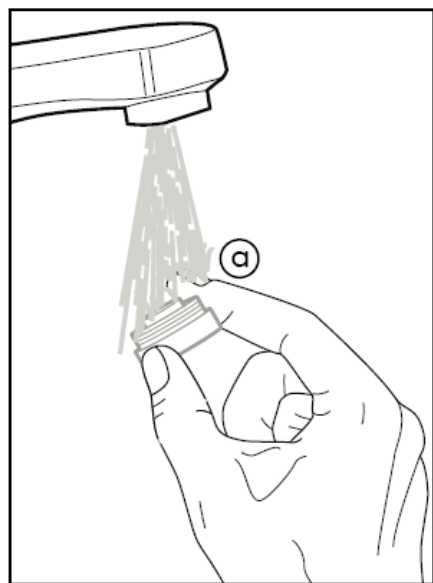

Attenzione! La rubinetteria deve essere installata, pulita e testata secondo le istruzioni riportate!

E' necessario montare i filtri per la raccolta della sporcizia per evitare che eventuali impurità provenienti dalla rete delle tubazioni causino danni. Queste possono infatti compromettere le funzioni e/o causare danni a parti funzionali della rubinetteria. La Hansgrohe non risponde di danni da ciò causati.

Attenzione! Il rubinetto non può essere utilizzato insieme ad uno scald-acqua istantaneo.

Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 1 MPa
 Pressione d'uso consigliata: 0,1 – 0,5 MPa
 Pressione di prova: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Temperatura dell'acqua calda: max. 80°C
 Temp. dell'acqua calda consigliata: 65° C
 Portata di erogazione: 5,50l/min 0,3 MPa
 Temperatura d'uscita massima
 a 50 K di differenza di temperatura
 e 0,3 MPa di pressione idraulica: 42° C

Tempo di rallentamento: 1,5 S
 Ritardo di attivazione: 300 ms.
 Disinserimento automatico: dopo 1 minuto
 Batteria Lithium CR-P2/6V

Parti di ricambio vedi pagg. 3


1	rompigetto compl.	98612000
2	Valvole elettromagnetica	96904000
3	set di fissaggio	13961000
4	raccordo flessibile	98809000
5	Elettronica	96456000
6	Elettronica	96905000
7	Batteria	97399000
8	chiave per manutenzione	98808000

Segno di verifica


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

hansgrohe

Instrucciones de montaje




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hangrohe

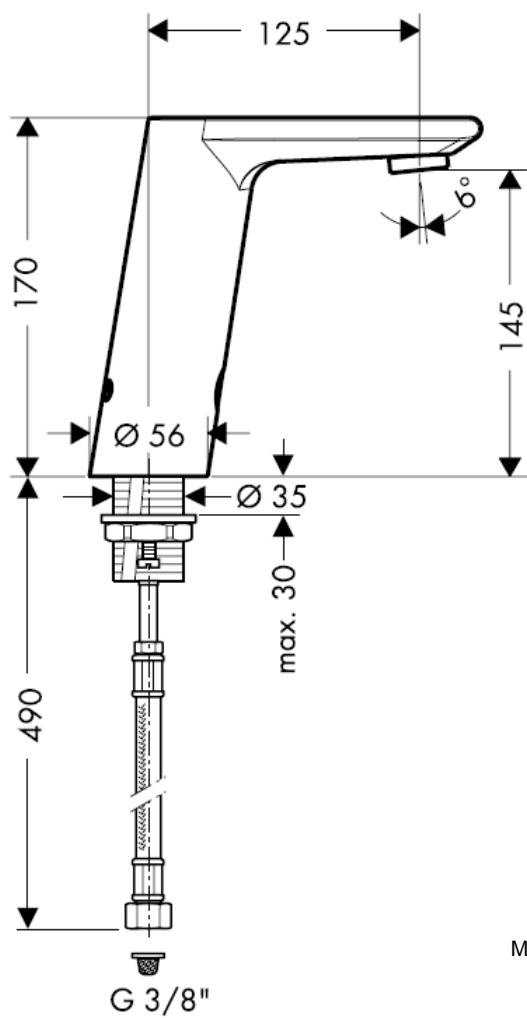


Montaje conexión flexible

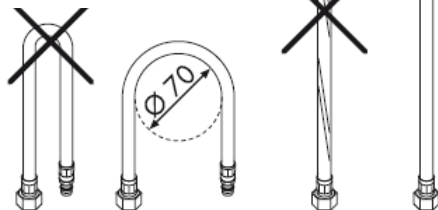




¡Atención!

Las válvulas anti-retorno se han de revisar una vez al año.


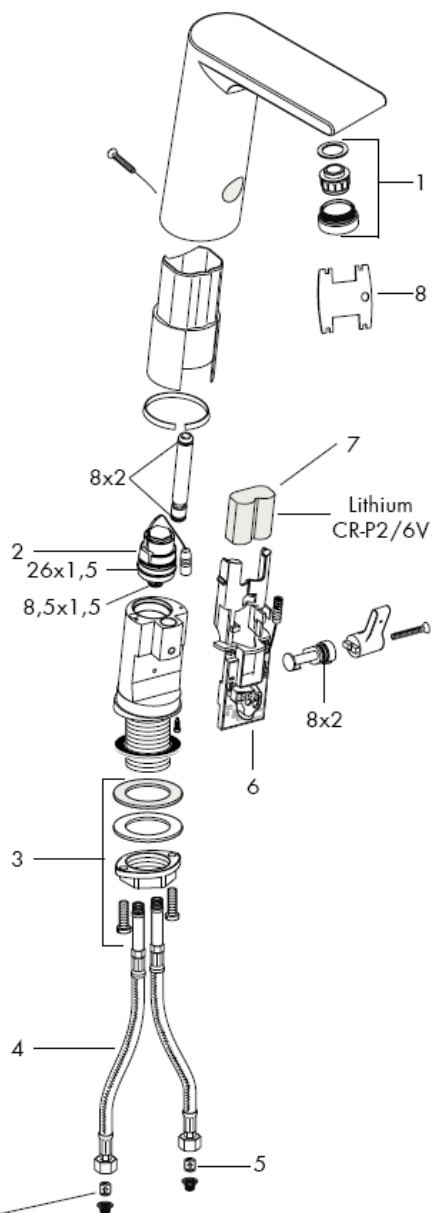







Purgar las tuberías de afluencia.
DIN 1988 / EN 1717


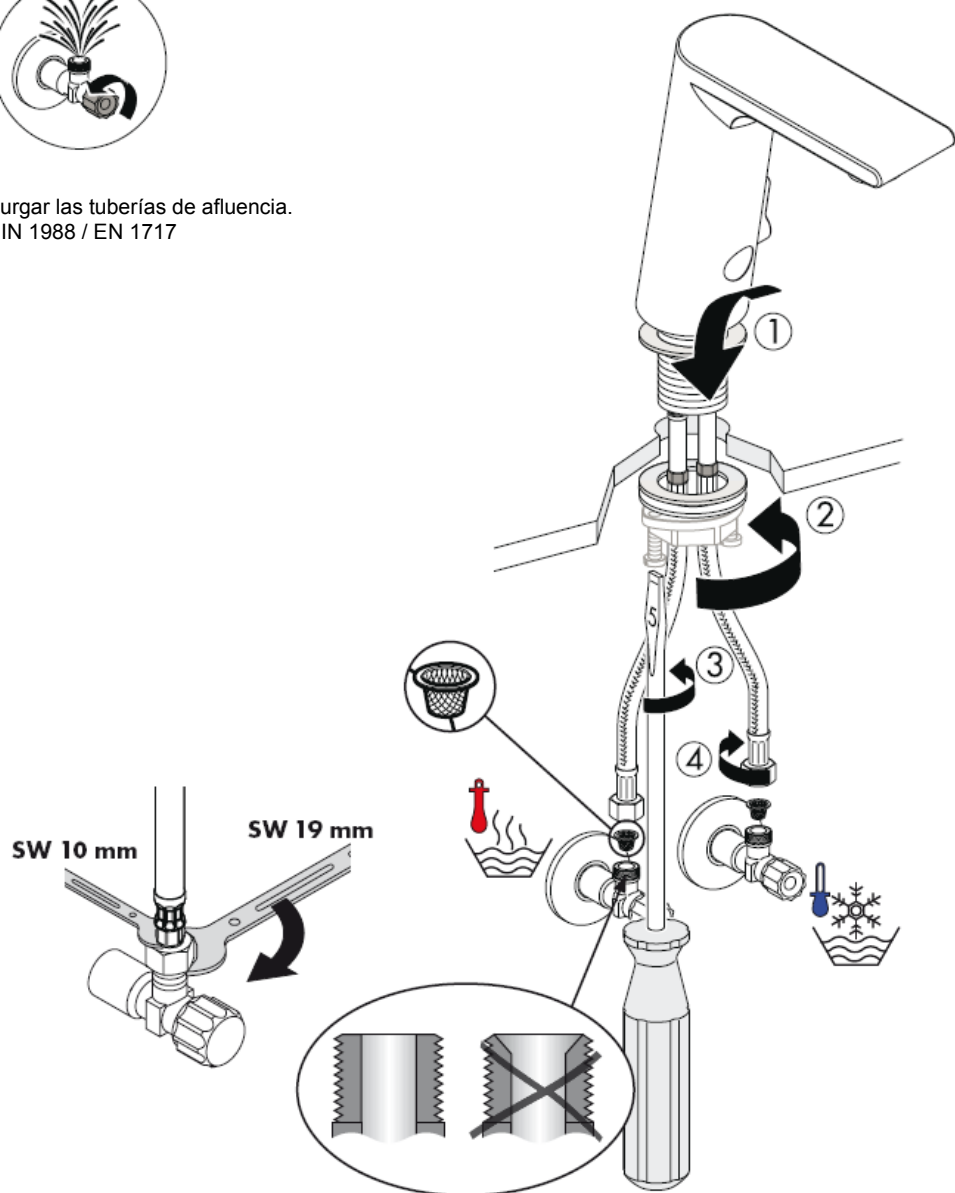


SW 19 mm

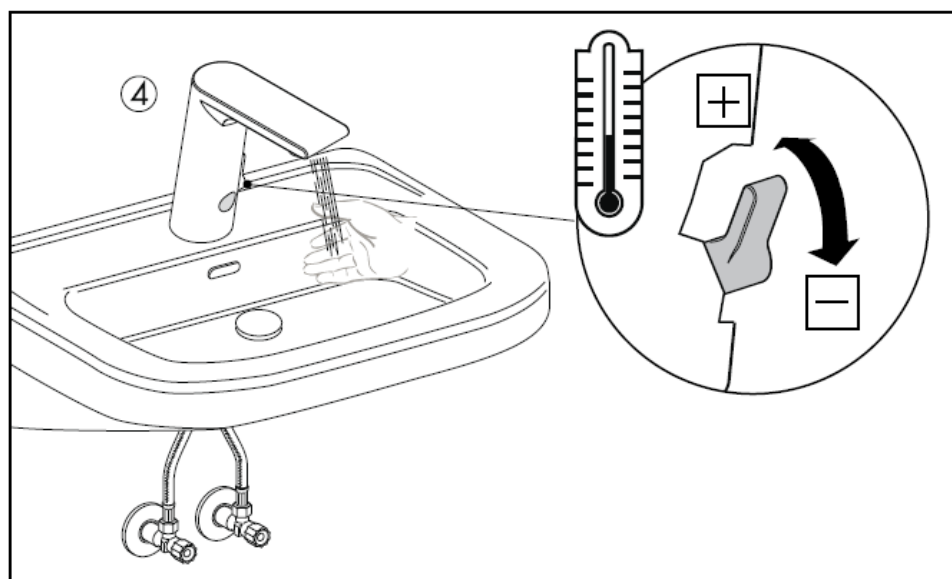
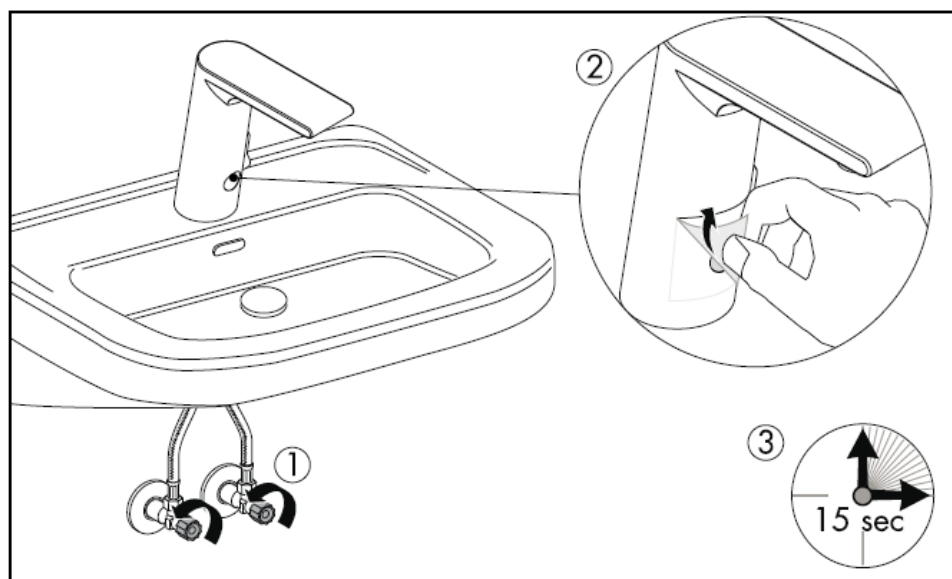





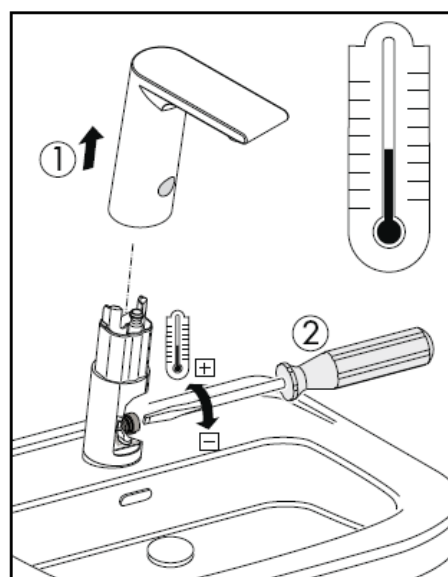
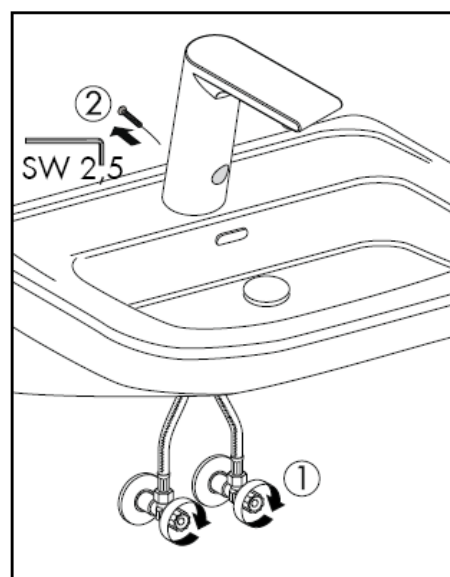
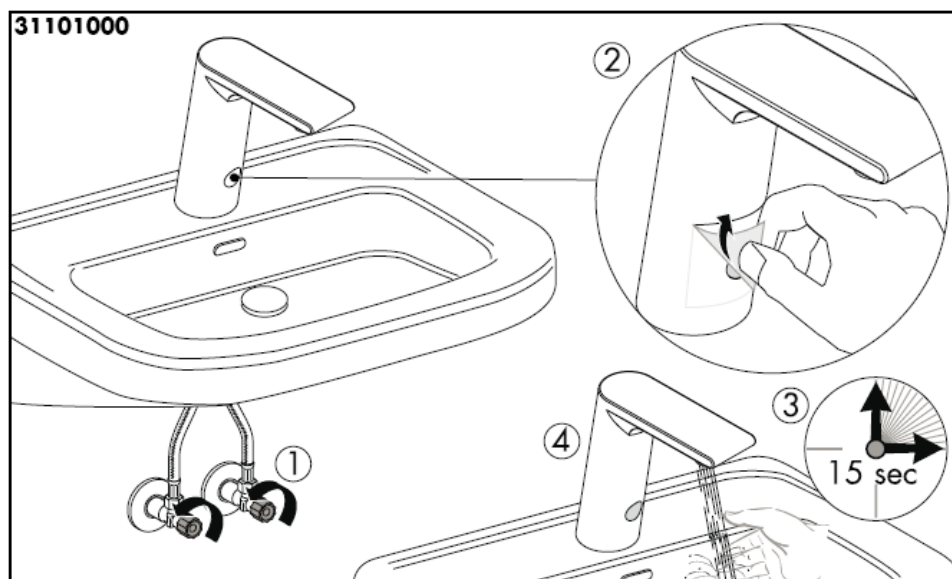



Limpiar el lavabo

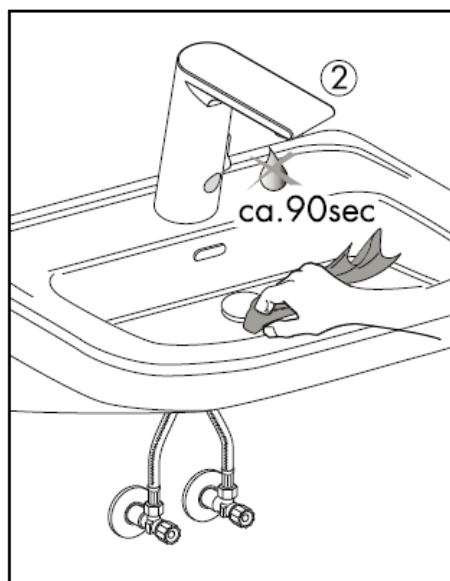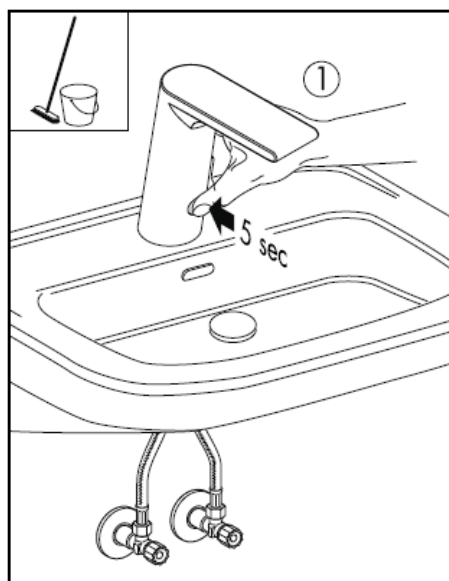



Cambio de pila

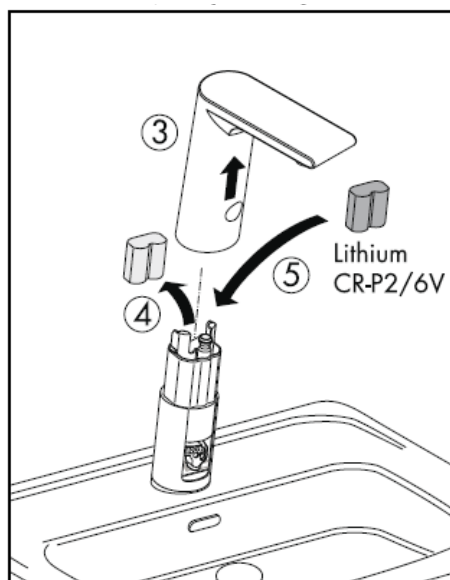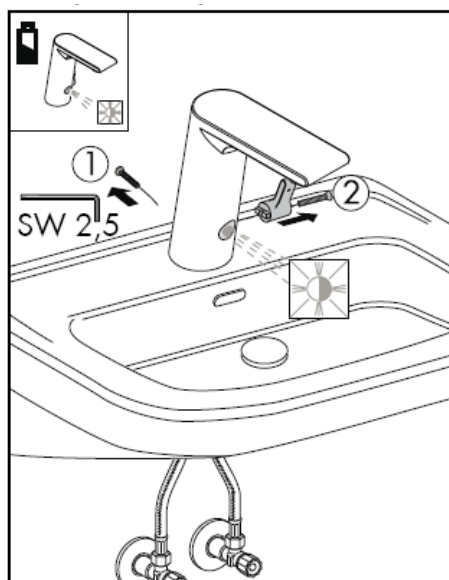

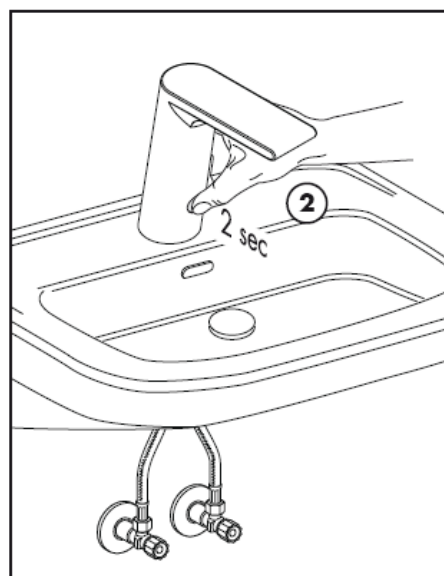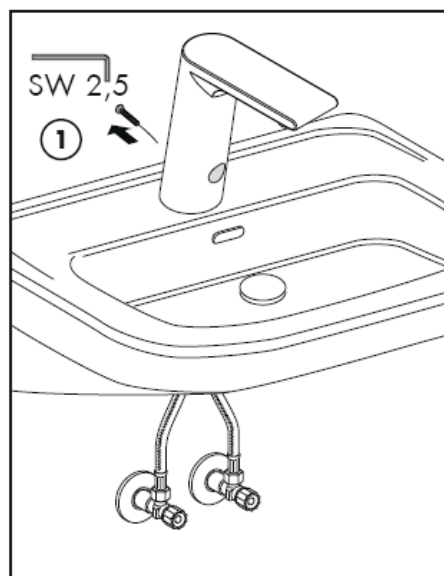

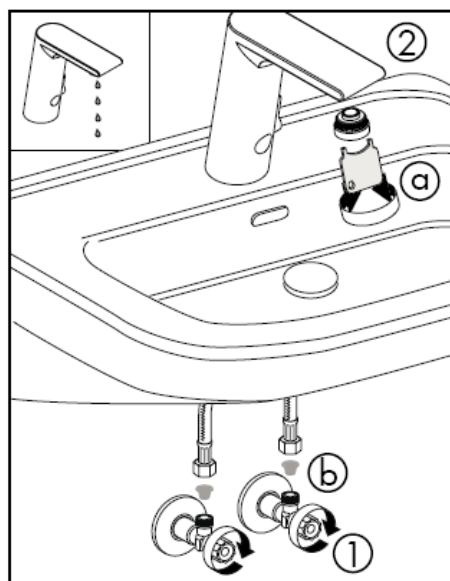

Insuficiente flujo de agua -> limpiar los
aireadores y filtros.

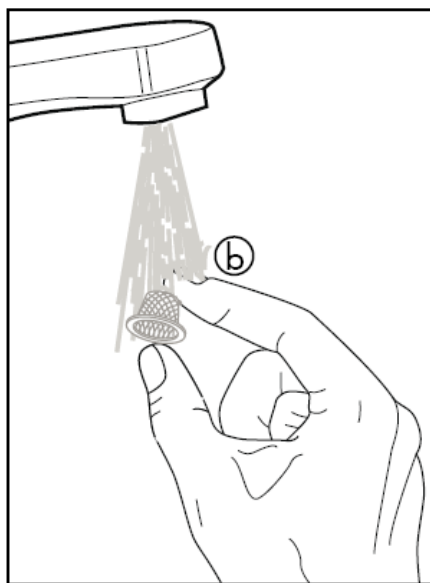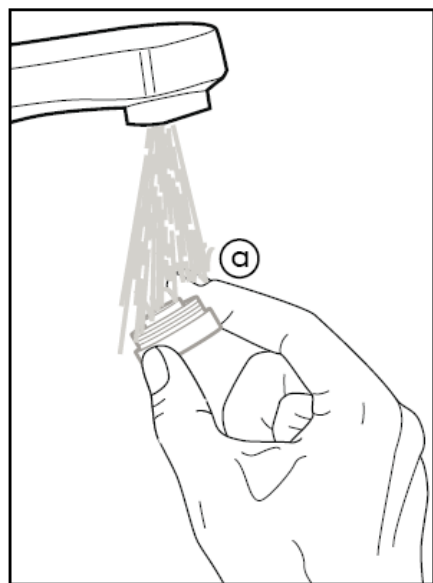

¡Atención! El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, según las normas en vigor.

Los tamices recogelodos deben ser instalados para evitar las partículas de suciedad procedentes de las tuberías. Infiltraciones de suciedad pueden deteriorar el funcionamiento y/o pueden causar daños en los componentes de las válvulas que no están cubiertos por la garantía de Hansgrohe.

¡Atención! Este grifo no es apto en combinación con un calentador continuo.

Grandes diferencias de presión entre los empalmes de agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Datos técnicos

Presión en servicio: max. 1 MPa
 Presión recomendada en servicio: 0,1 – 0,5 MPa
 Presión de prueba: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Temperatura del agua caliente: max. 80°C
 Temp. recomendada del agua caliente: 65° C
 Caudal máximo: 5,50l/min 0,3 MPa
 Máxima temperatura del agua mezclada con una diferencia de temperatura de 50 K y 0,3 MPa de presión de flujo:
 42° C

Marca de verificación

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Tiempo hasta cerrar el grifo: 1,5 seg.

Tiempo de respuesta: 300 ms

Cierre automático: a cabo de 1 min.

Pila


Lithium CR-P2/6V

Repuestos ver página 3


1	Aireador completo	98612000
2	Válvula magnética	96904000
3	Set de fijación	13961000
4	Conexión flexible	98809000
5	Electrónica	96456000
6	Electrónica	96905000
7	Pila	97399000
8	Llave para desmontar	98808000

hansgrohe

Handleiding




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hangrohe

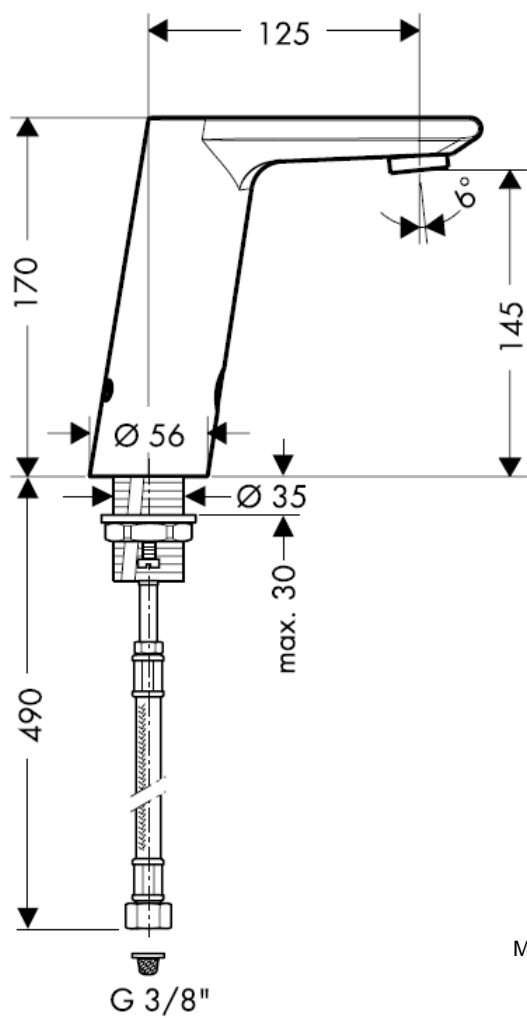


Montage aansluitslangen

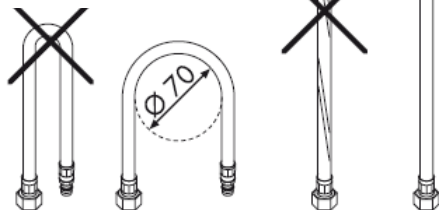




Attentie!



Het functioneren van de terugslagklep-pen moet jaarlijks worden getest.

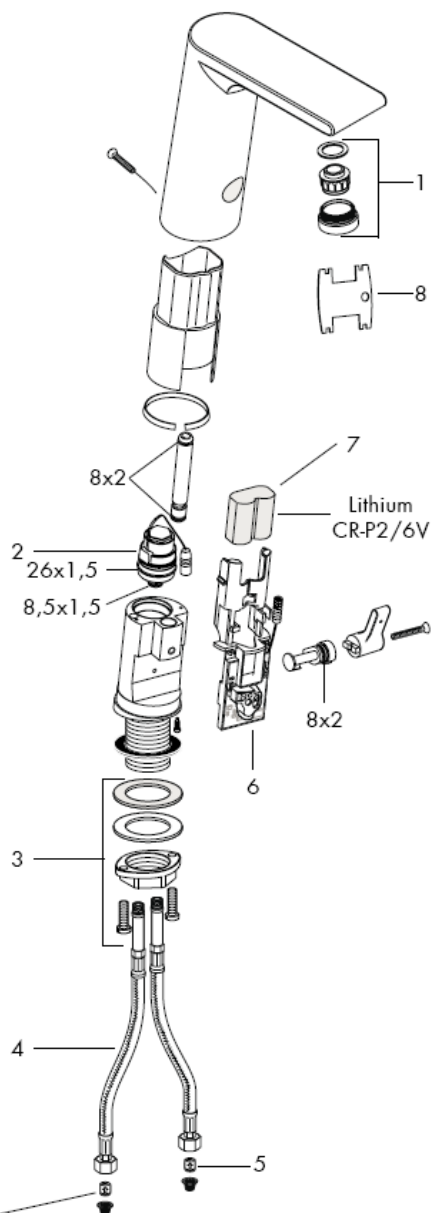






Toevoerleidingen vakkundig doorspoelen.
DIN 1988 / EN 1717


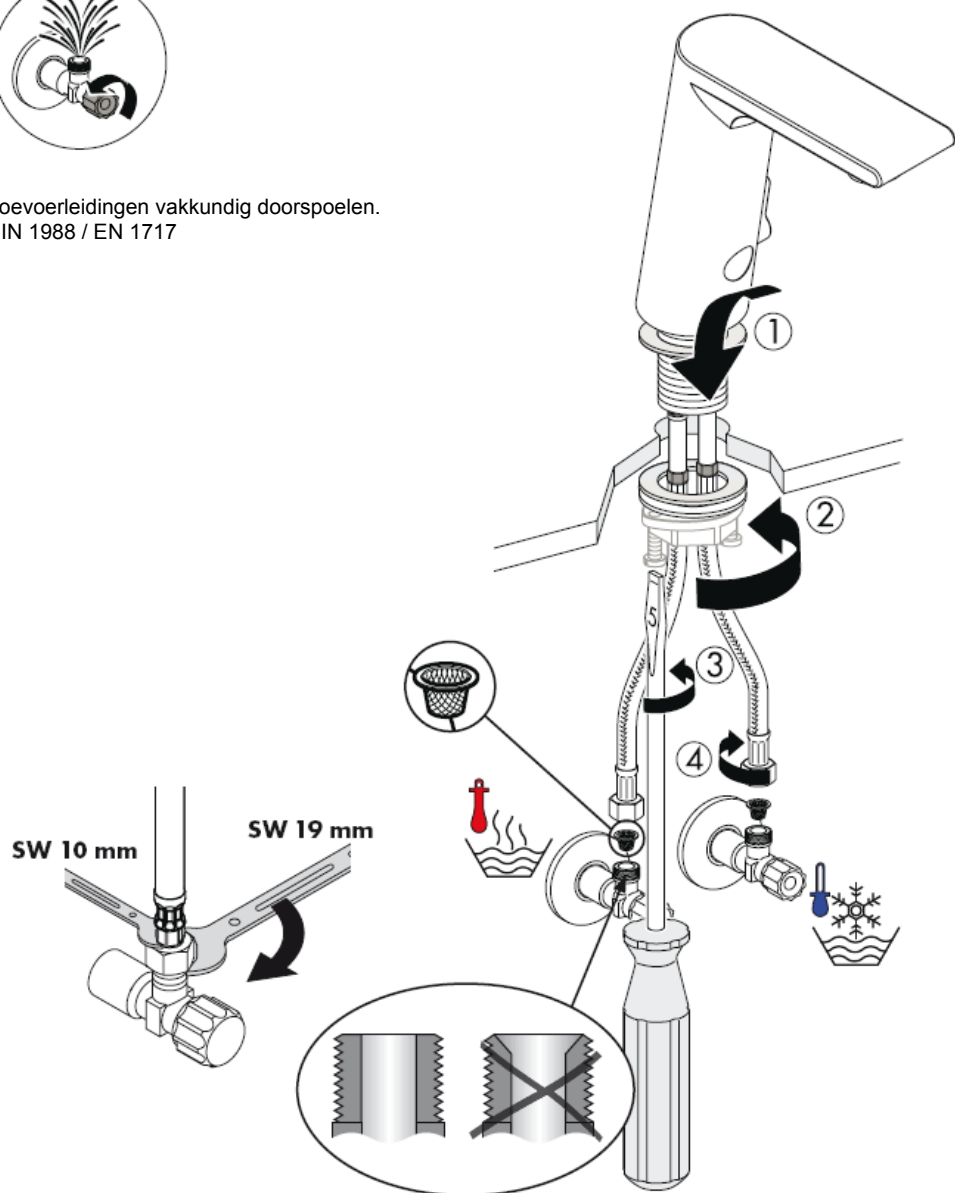


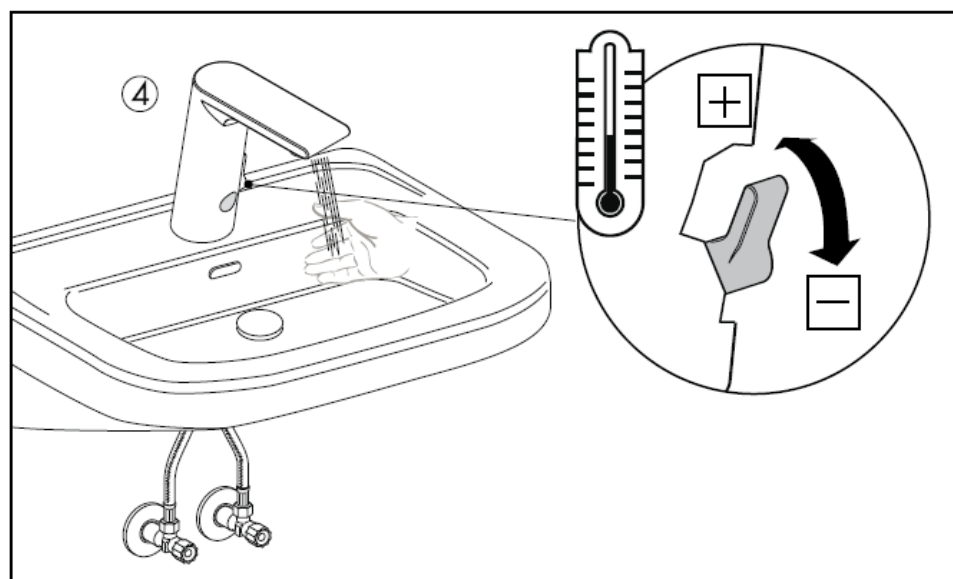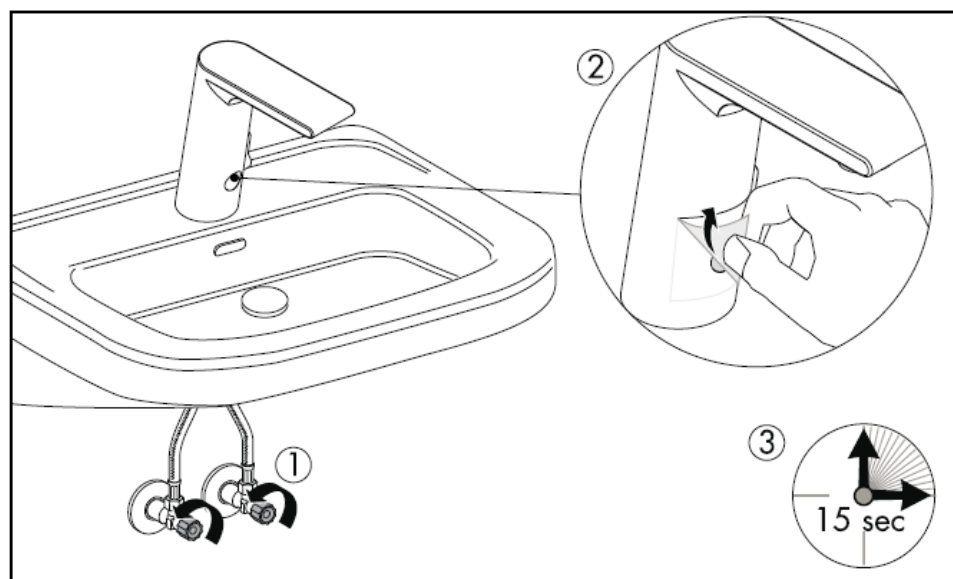



31101000




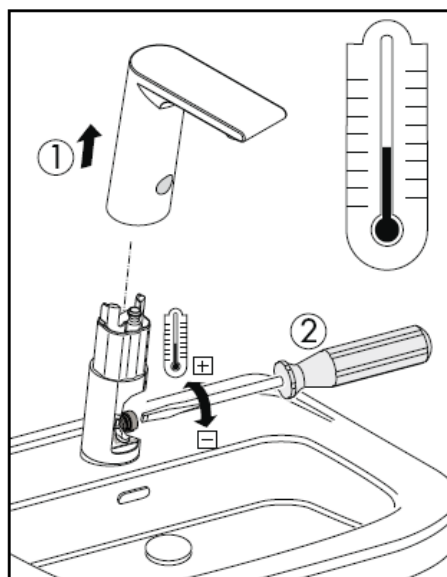
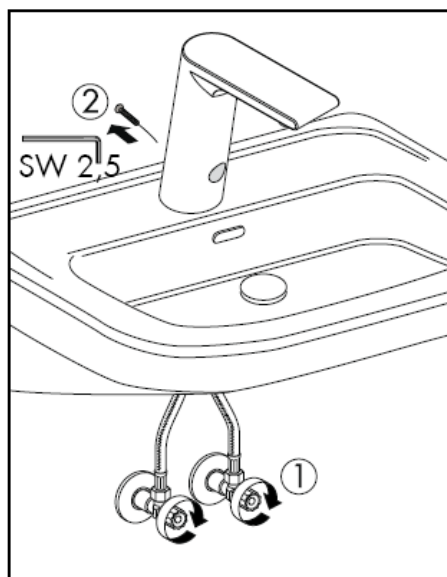
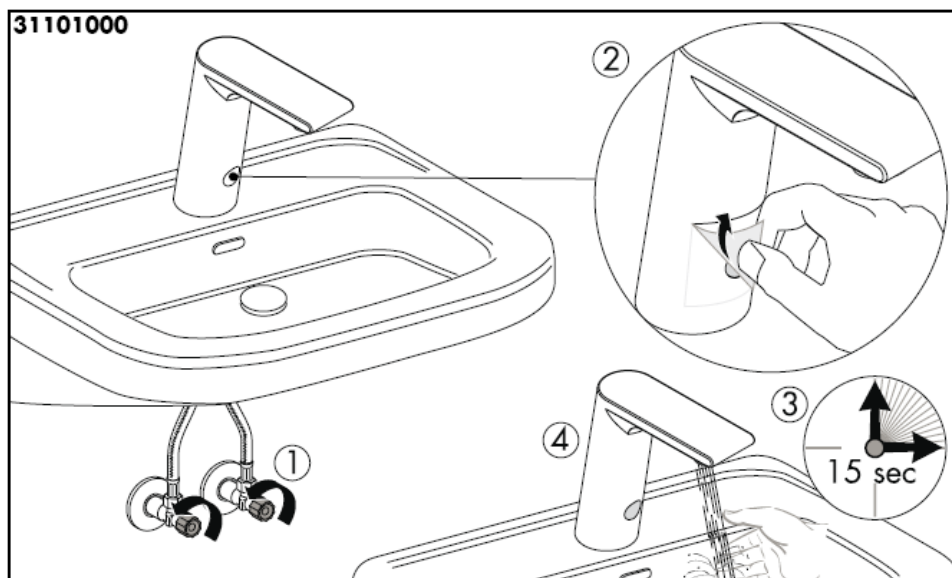



Wastafel reinigen

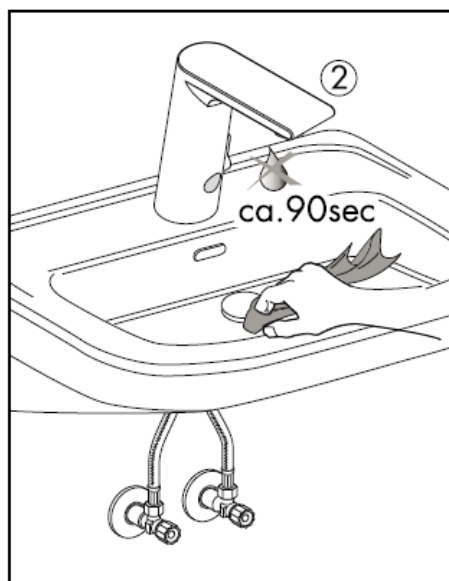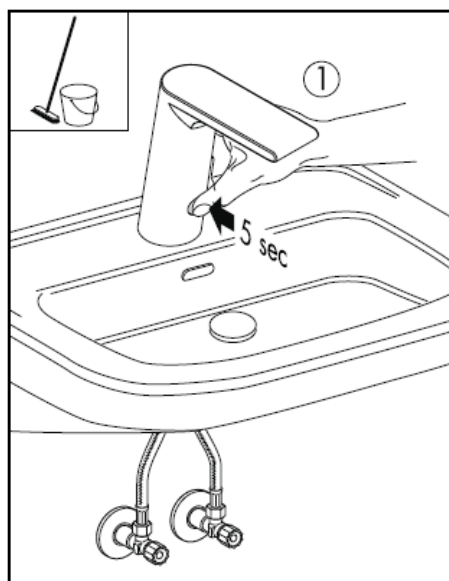



Batterij verwisselen

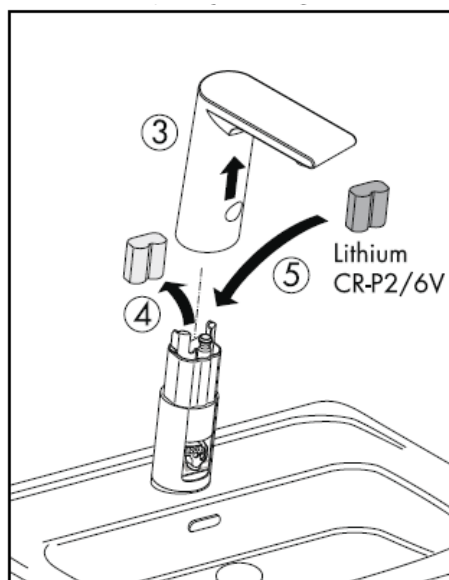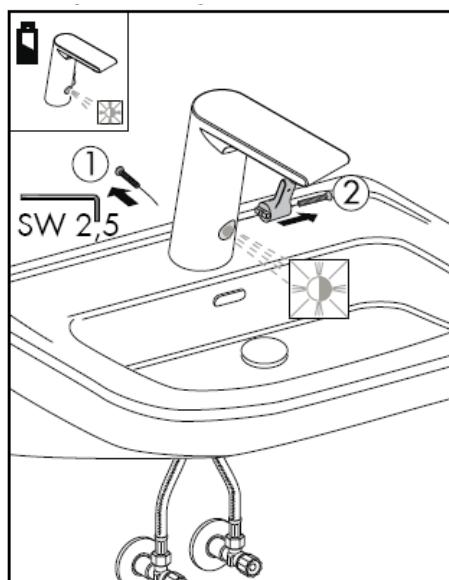

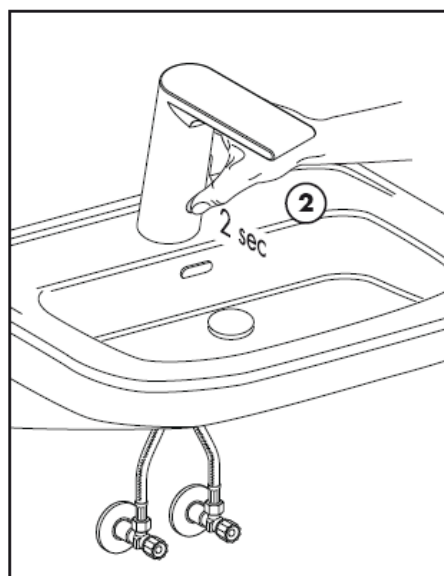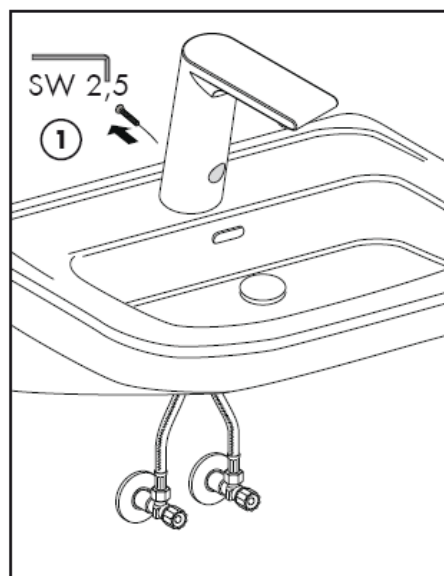

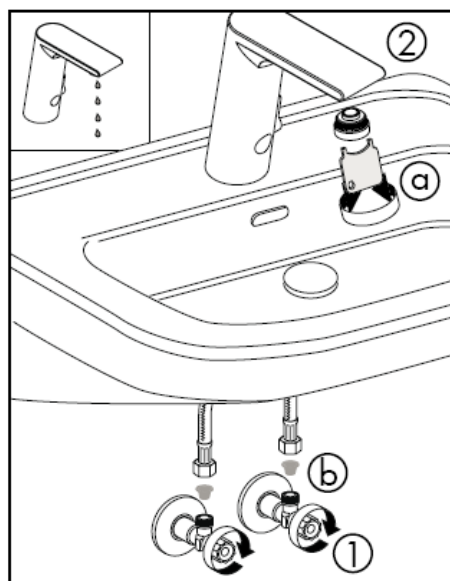

Waterhoeveelheid te gering -> Perlator en filter reinigen.

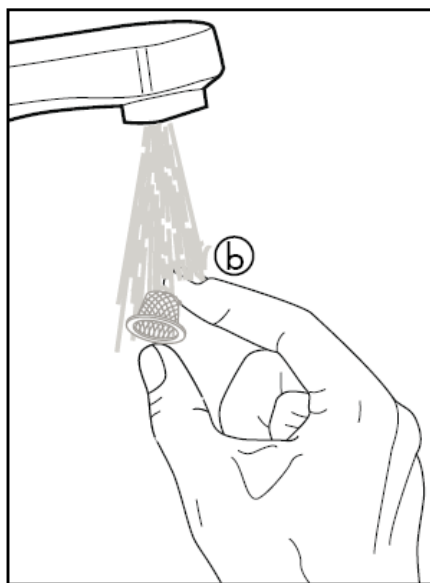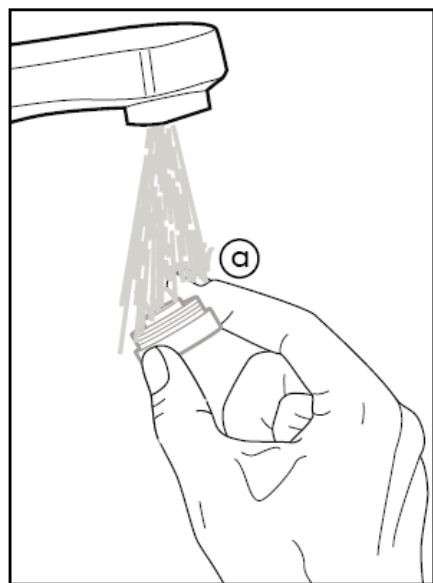

Attentie! Leidingen doorspoelen volgens Norm.
De mengkraan vervolgens monteren en controleren!

De vuilzeefjes moeten ingebouwd worden om te vermijden dat vuil uit het leidingwater meekomt. Vuil uit de leidingen kan de werking negatief beïnvloeden en/of de armatuur beschadigen. Voor daaruit resulterende schade is Hansgrohe niet aansprakelijk.

Attentie! Het artikel kan niet in combinatie met een doorstroomtoestel toegepast worden.

Grote drukverschillen tussen de kouden warm wateraansluitingen dienen vermeden te worden.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 – 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 80°C
Aanbevolen warm water temp.: 65° C
Doorstroomcapaciteit: 5,50l/min 0,3 MPa
Maximale uitstroomtemperatuur bij 50 K
temperatuurverschil en 0,3 MPa stroomdruk: 42° C

Naloop tijd: 1,5 sec
Inschakelvertraging: 300 ms
Automatisch uitschakelen: na 1 minuut
batterij Lithium CR-P2/6V

Service onderdelen zie blz. 3


1	perlator kompl.	98612000
2	magneetventiel	96904000
3	schachtbevestigingsset	13961000
4	aansluitslang	98809000
5	elektronica	96456000
6	elektronica	96905000
7	batterij	97399000
8	Servicesleutel	98808000

Keurmerk


DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			

hansgrohe

Monteringsvejledning




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

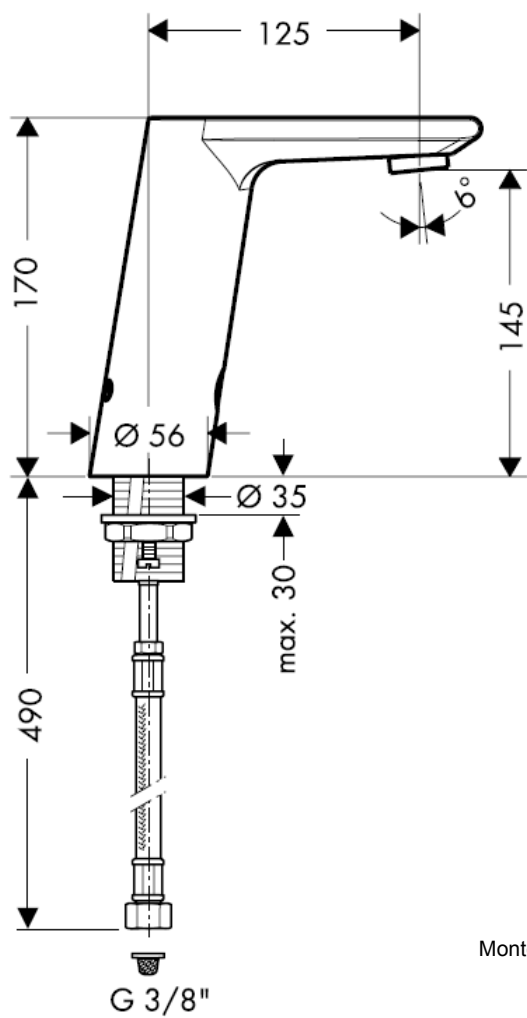


Montering tilslutningslangerne

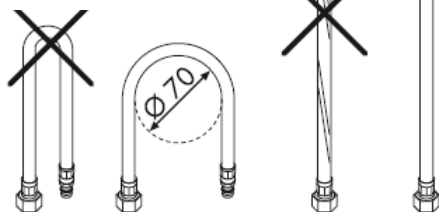




Advarsel!



Kontraventilen skal afprøves en gang om året.

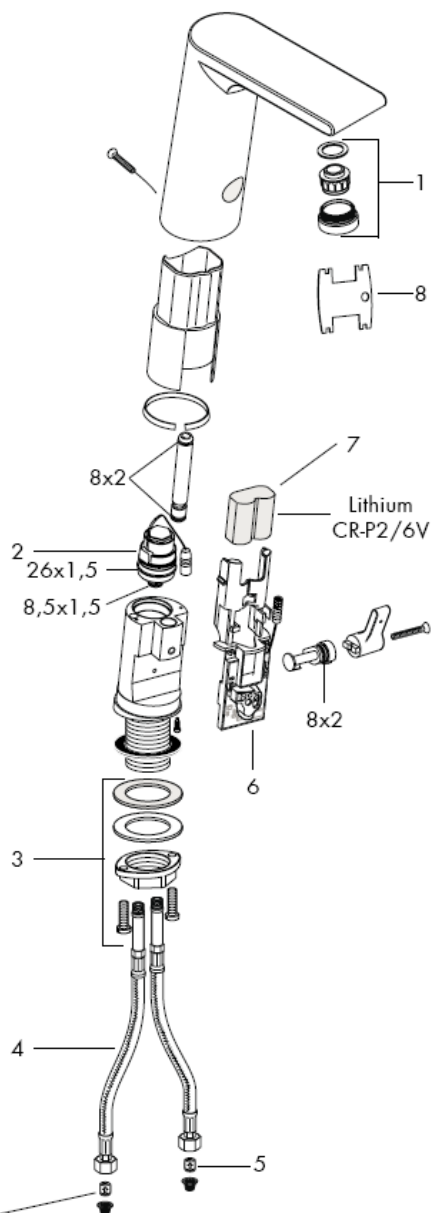






Skyl tilførselsledningene grundig.
DIN 1988 / EN 1717


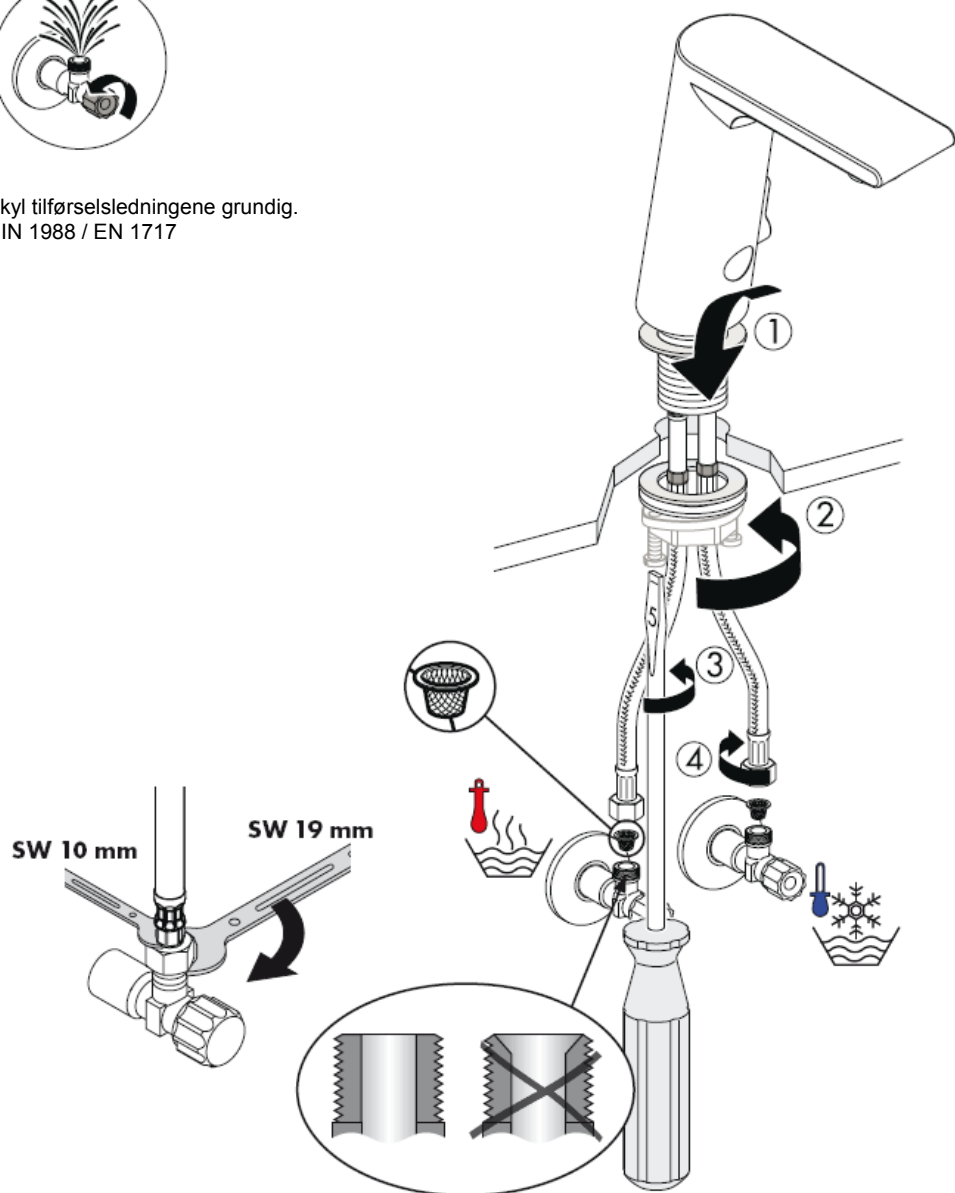


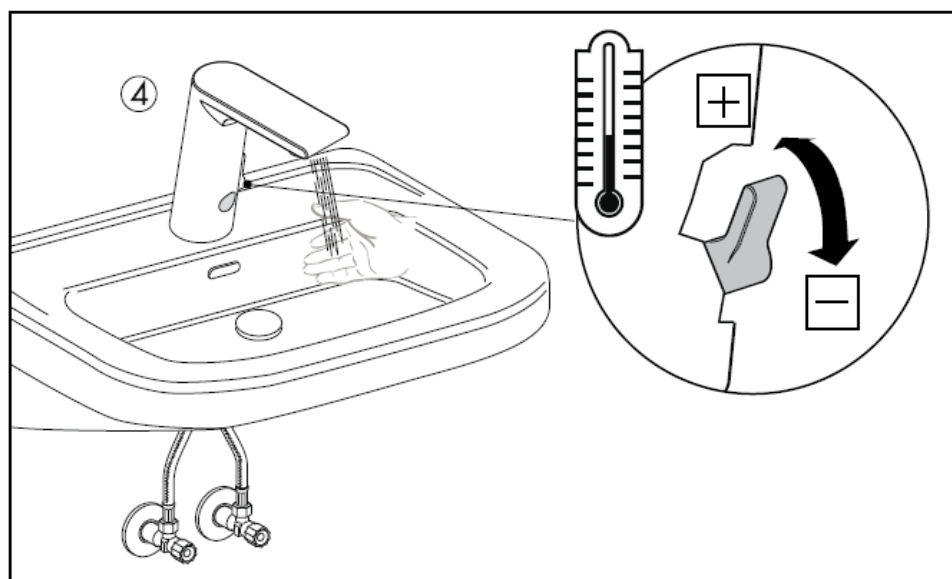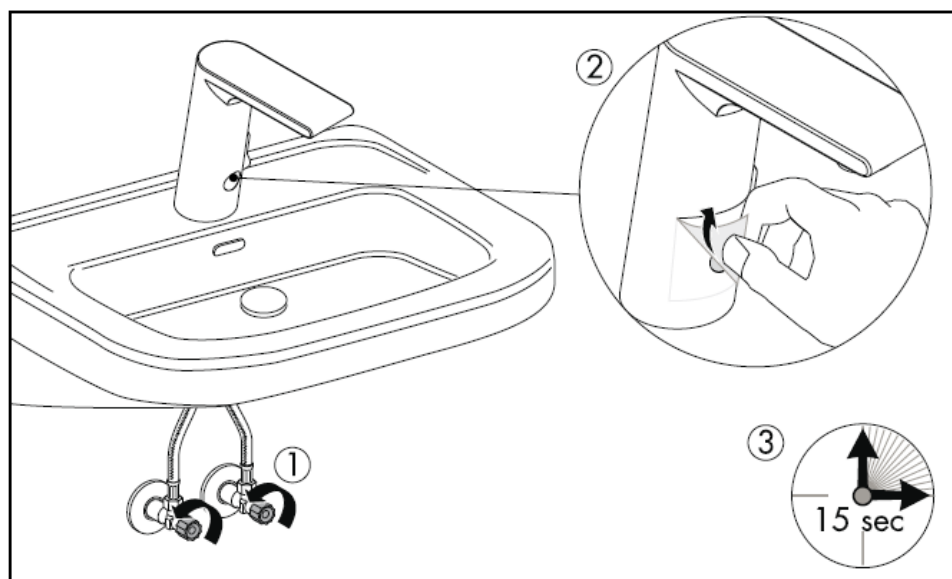



31101000




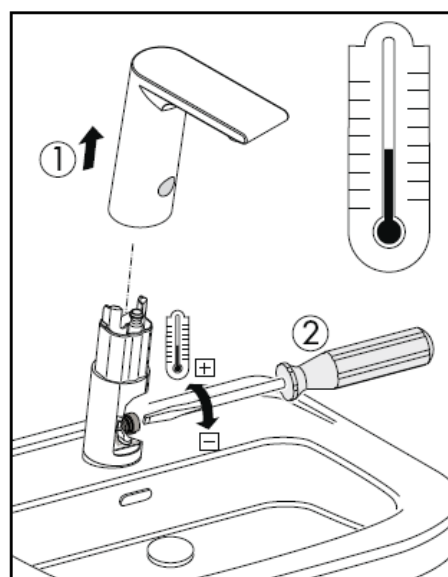
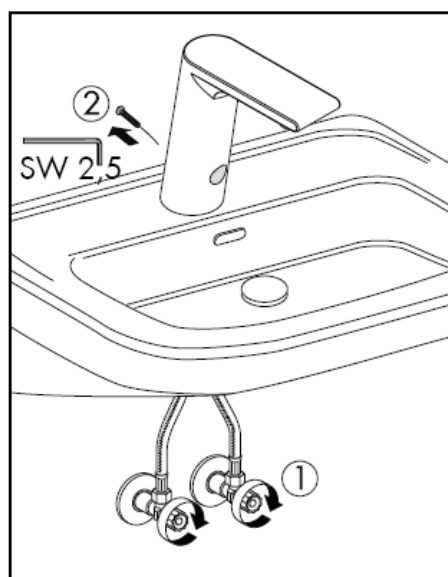
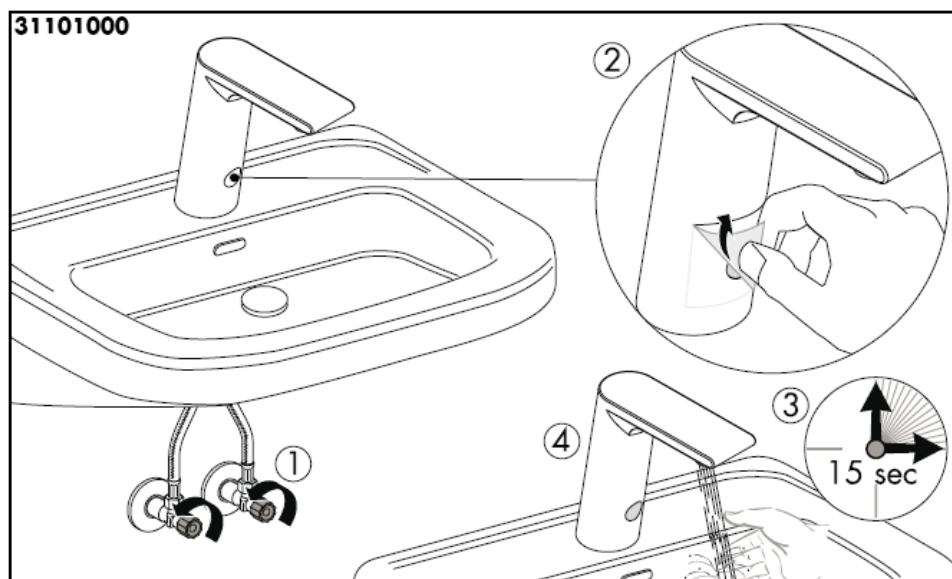



Renøring af håndvasken

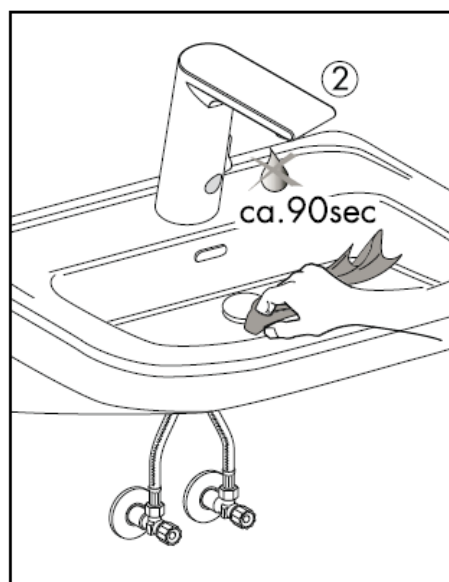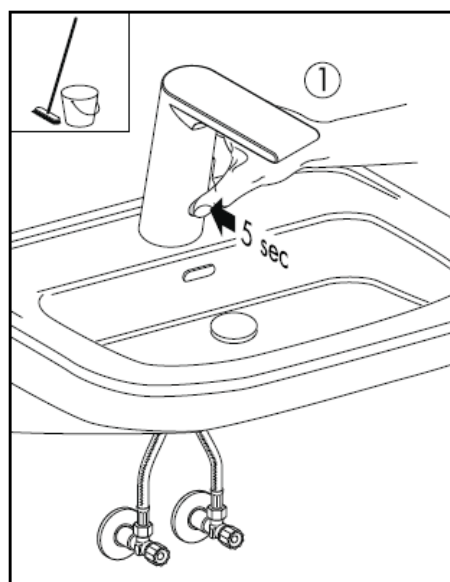



Udskiftning af batteri

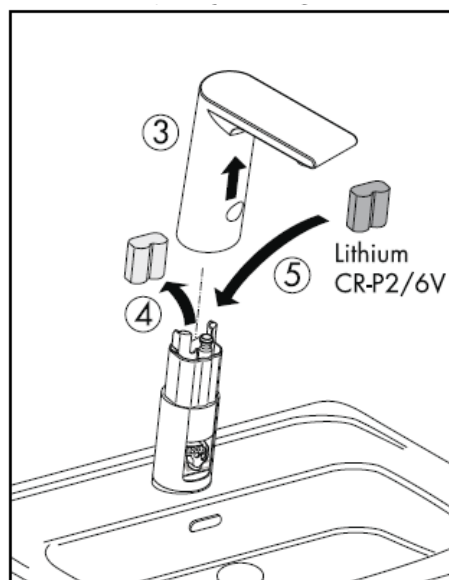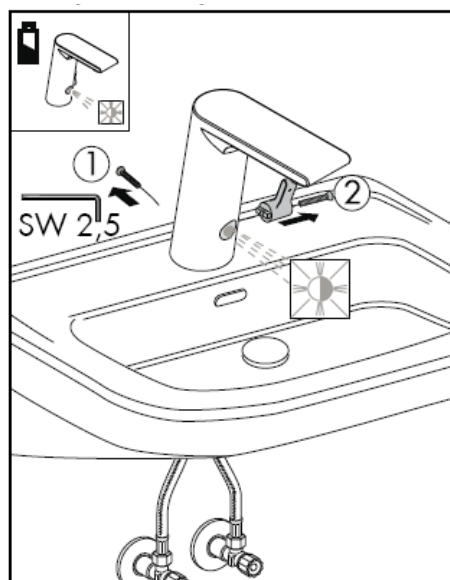

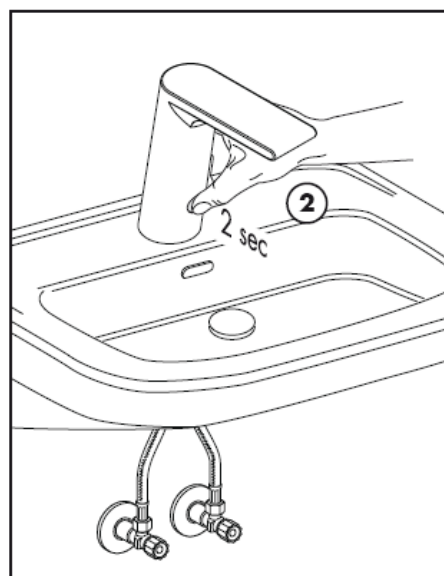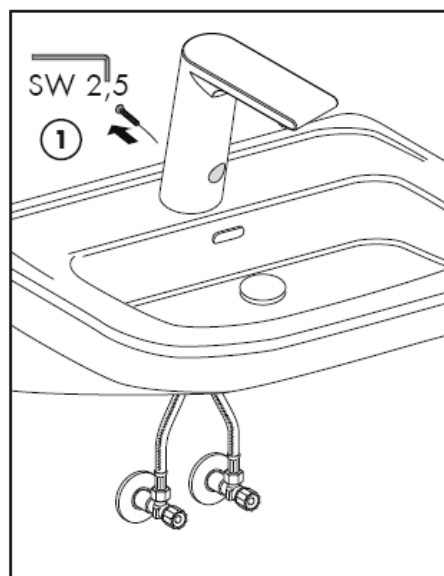

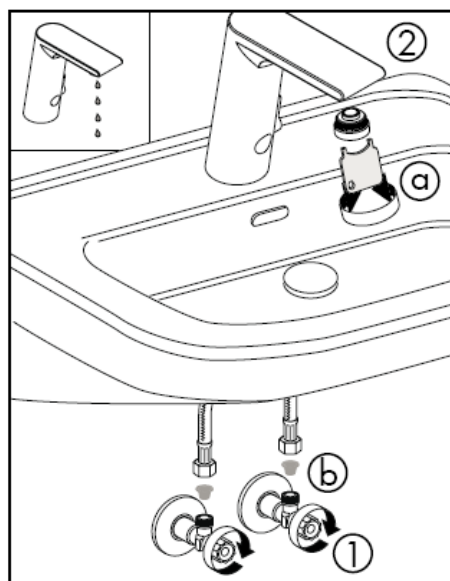

Vandmængden er for lille -> perlator og filter rengøres.

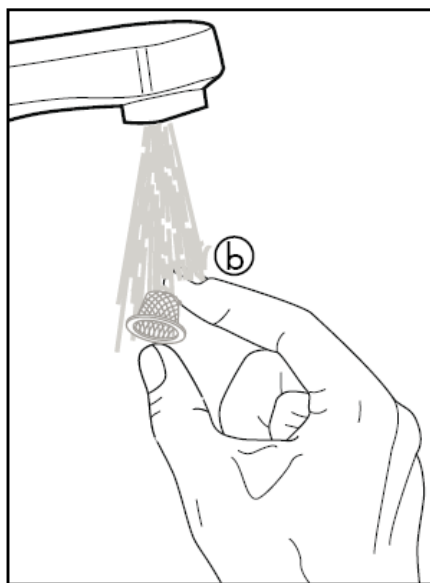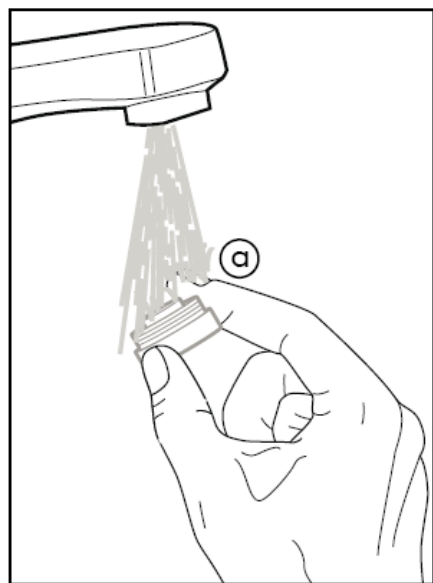

Advarsel! Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres, skylles igennem og afprøves.

Smudsfangssierne skal sættes i for at undgå snavs fra rørsystemet. Tilsmudsningen kan påvirke funktionen og/eller føre til skader på armaturets funktionskomponenter. Hansgrohe er ikke ansvarligt for heraf resulterende skader.

Advarsel! Armaturet bør ikke anvendes i forbindelse med en gennemstrømningsvandvarmer.

Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

Efterløbstid: 1,5 sek.

Forsinkelse i start-funktion: 300 millisek.

Automatisk sluk-funktion: efter 1 min

Batteri Lithium CR-P2/6V

Reserve dele se s. 3

1	Perlator kpl.	98612000
2	Magnetventil	96904000
3	Festedel	13961000
4	Tilslutningsslange	98809000
5	Elektronik	96456000
6	Elektronik	96905000
7	batterij	97399000
8	Monteringsnøgle	98808000

Tekniske data


Driftstryk:	max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 – 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmtvandstemperatur:	max. 80°C
Anbefalet varmtvandstemperatur:	65° C
Gennemstrømningskapacitet:	5,50l/min 0,3 MPa
Maximal udløbstemperatur ved en temperaturforskel på 50 K og et driftstryk på 0,3 MPa:	
	42° C

Godkendelse


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

hansgrohe

Manual de Instalación




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

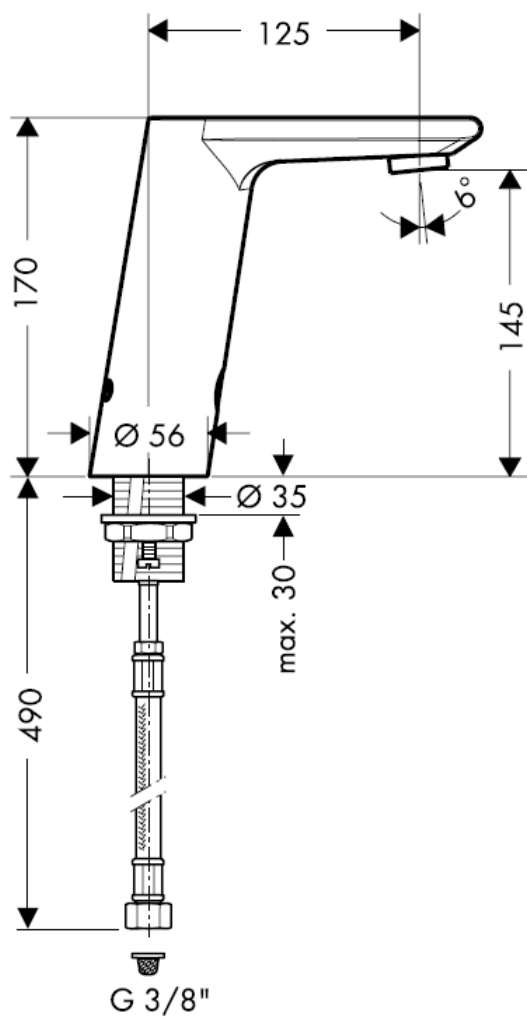


Montagem tubo flexível

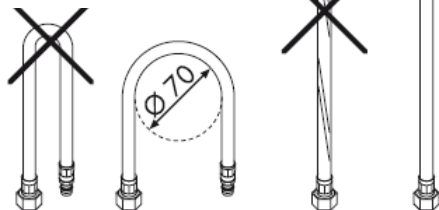




Atenção!



As válvulas anti-retorno têm que ser verificadas uma vez por ano.

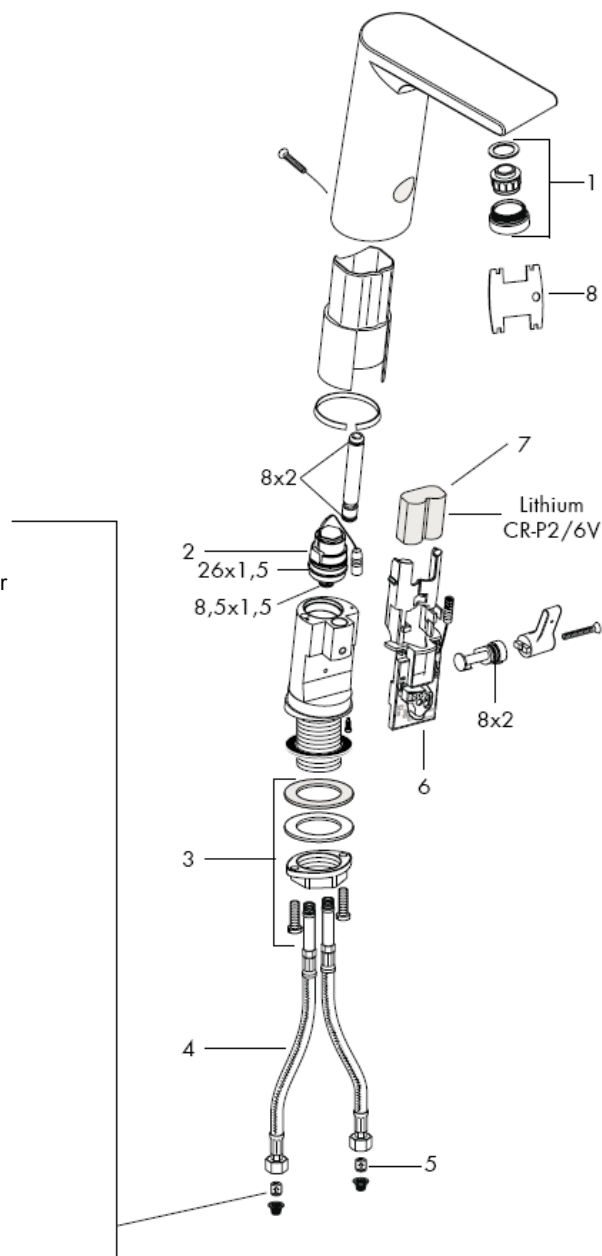








Purgue a canalização.
DIN 1988 / EN 1717

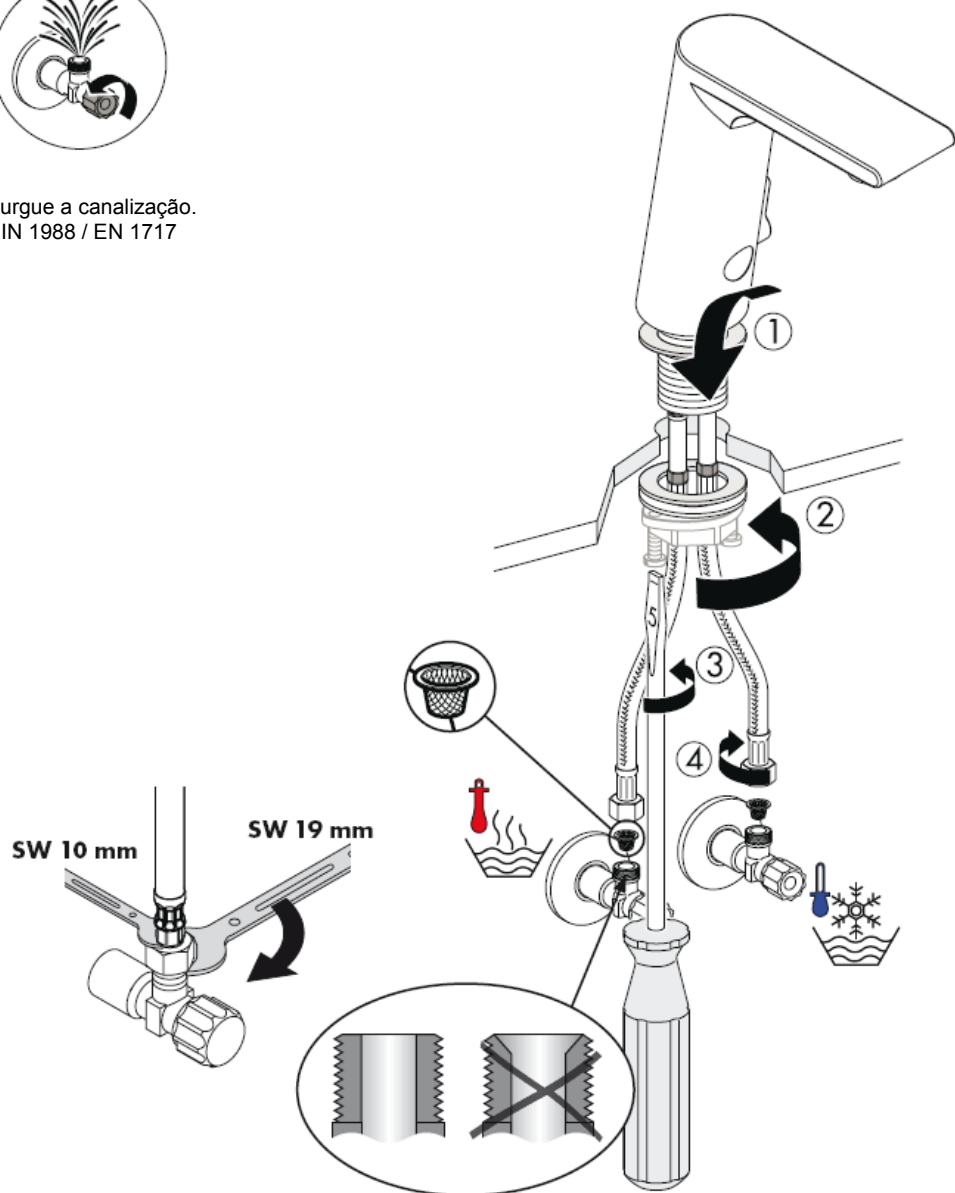

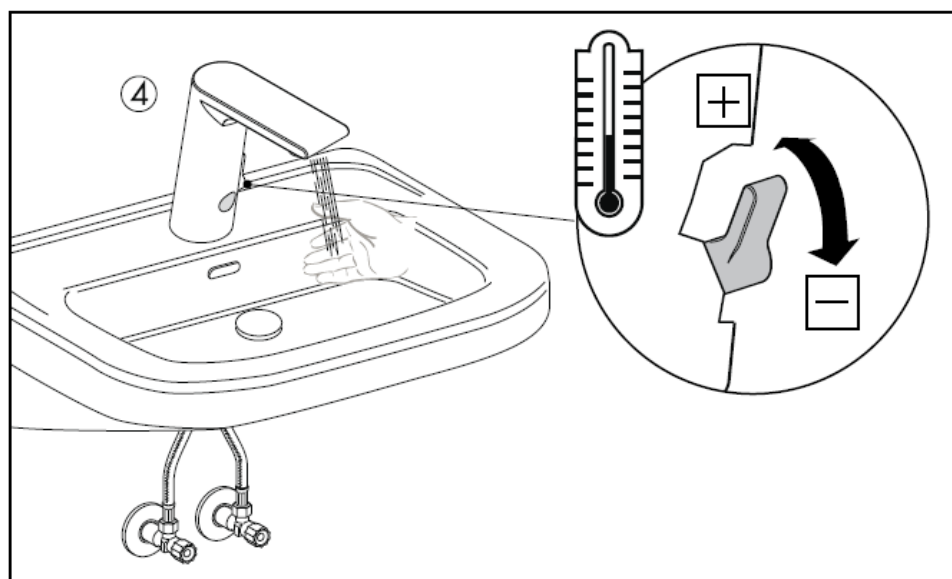
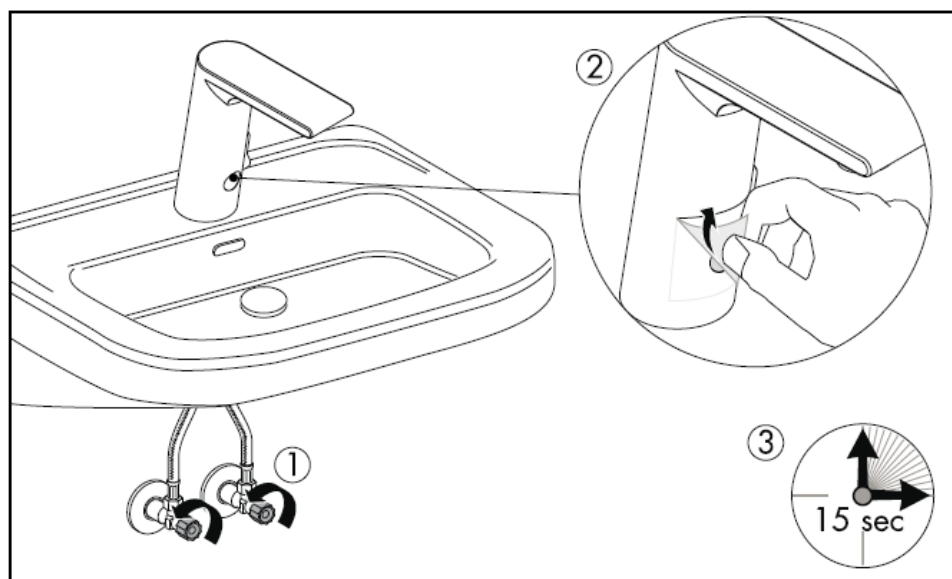








31101000

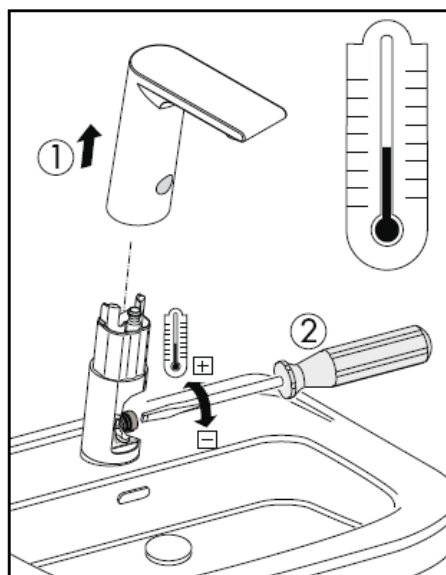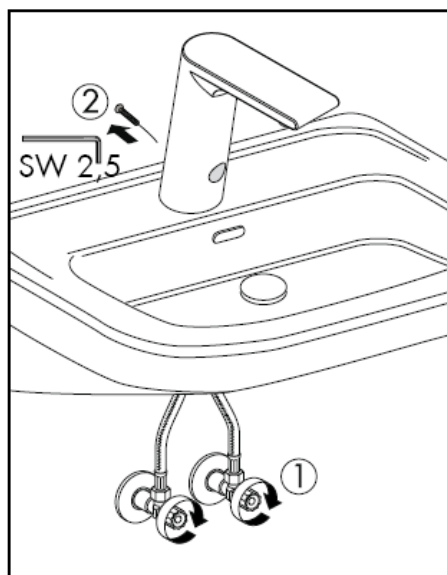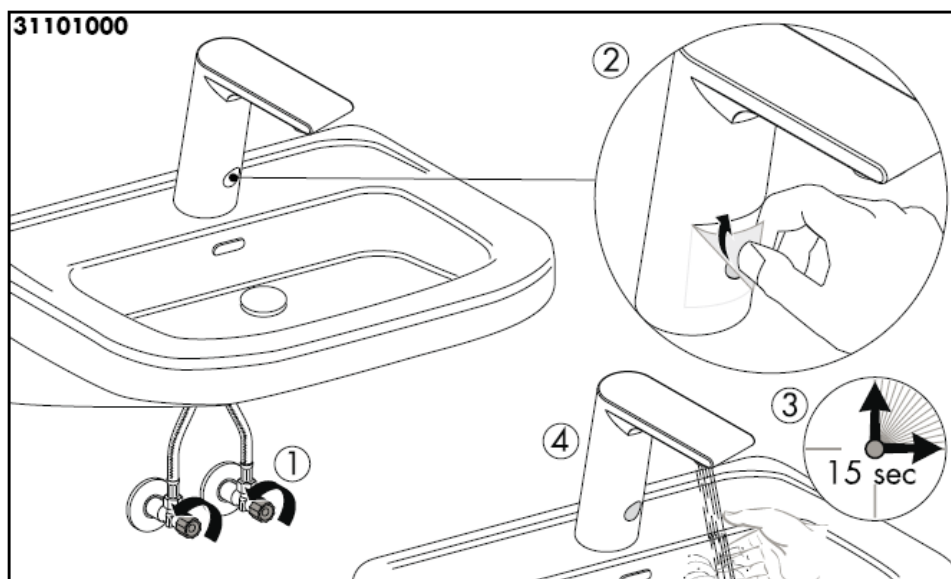


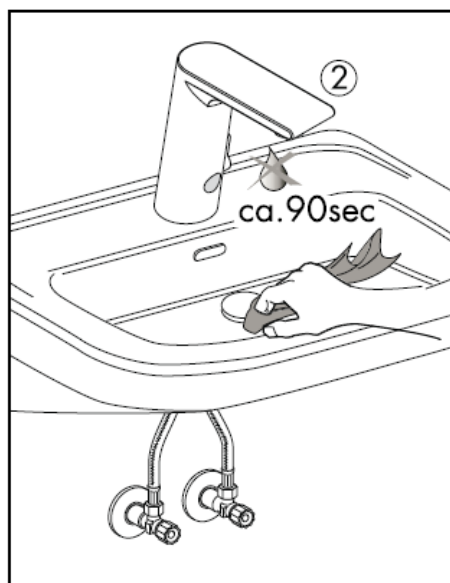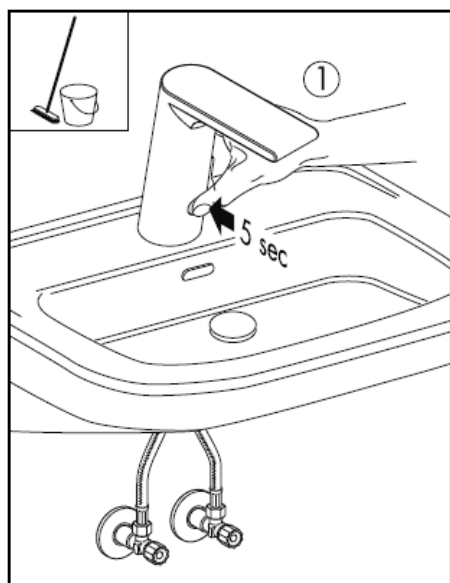



Mudança da pilha

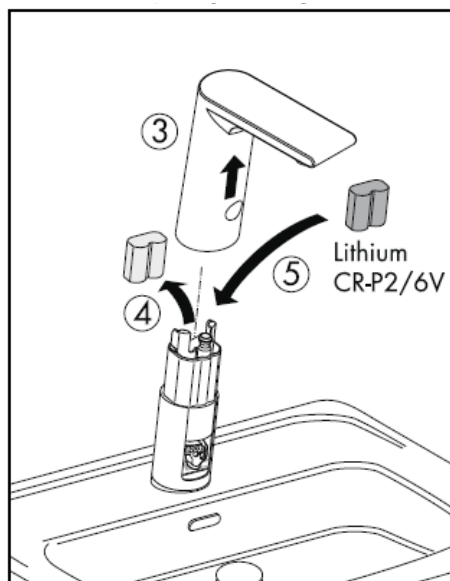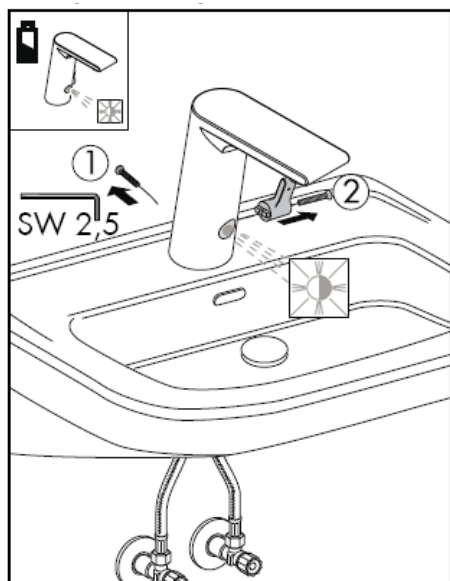

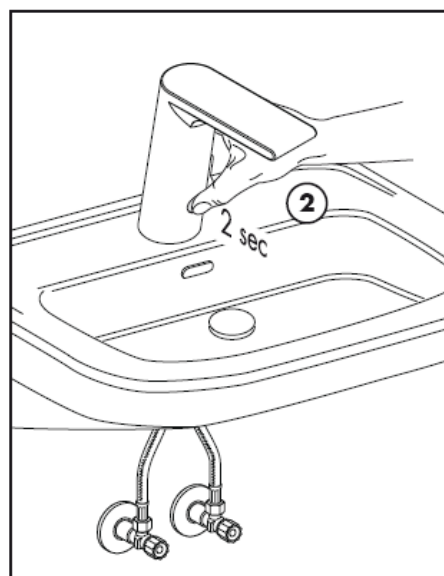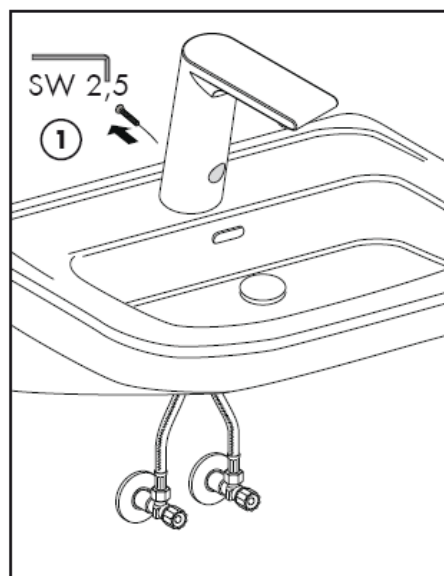

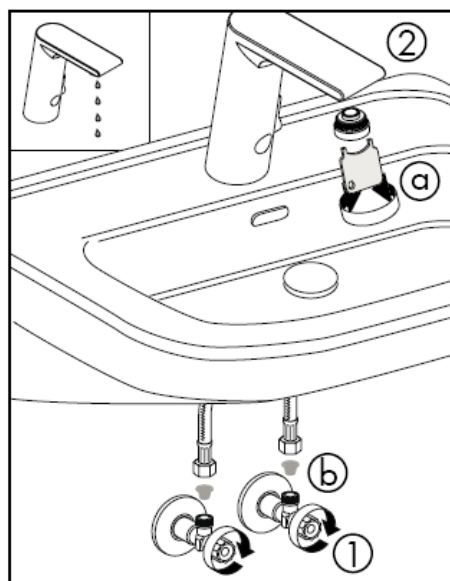

O caudal de descarga não é suficiente -> limpar o perlator e o filtro.

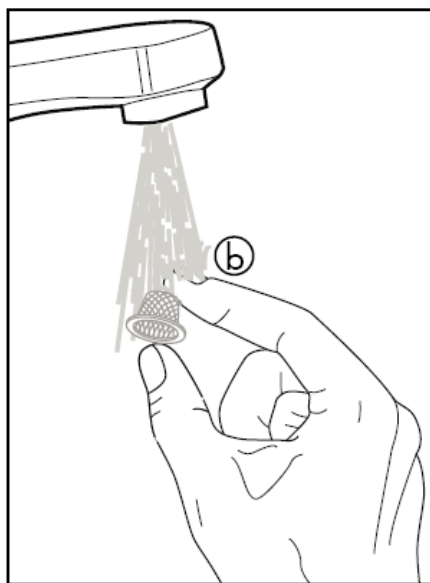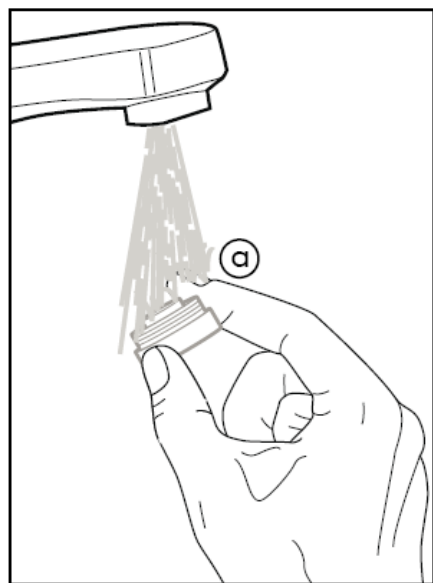

Atenção! A misturadora deve ser instalada, purgada e testada de acordo com as normas em vigor!

Os colectores de sujidade/impurezas têm que ser montados, de modo a evitar o enxaguamento de sujidade proveniente da rede de água. A sujidade proveniente da rede pode influenciar o funcionamento e/ou provocar danos nas peças funcionais do equipamento. A Hansgrohe não se responsabiliza por danos daí resultantes.

Atenção! A misturadora não pode ser utilizada com esquentadores instantâneos ou caldeira.

Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

Dados Técnicos

Pressão de funcionamento: max. 1 MPa
 Pressão de func. recomendada: 0,1 – 0,5 MPa
 Pressão testada: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Temperatura da água quente: max. 80°C
 Temp. água quente recomendada: 65° C
 Caudal: 5,50l/min 0,3 MPa
 Temperatura máxima de saída com uma diferença de temperatura de 50% com uma pressão de 0,3 MPa:
 42° C

Tempo de corte: 1,5 s
 Tempo de activação: 300 ms
 Fecho automático: após 1 minuto
 pilha Lithium CR-P2/6V

Peças de substituição ver página 3


1	Emulsor compl.	98612000
2	válvula de solenóide	96904000
3	Porca de fixação	13961000
4	Tubo flexível	98809000
5	eletrónica	96456000
6	eletrónica	96905000
7	pilha	97399000
8	chave especial	98808000

Marca de controlo


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

hansgrohe

Instrukcja montażu




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

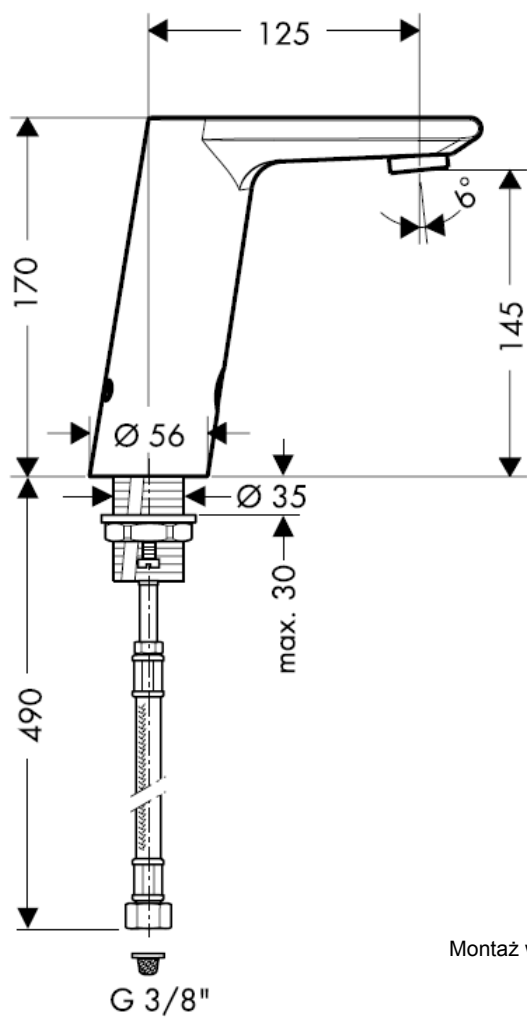


Montaż węża przyłączeniowego

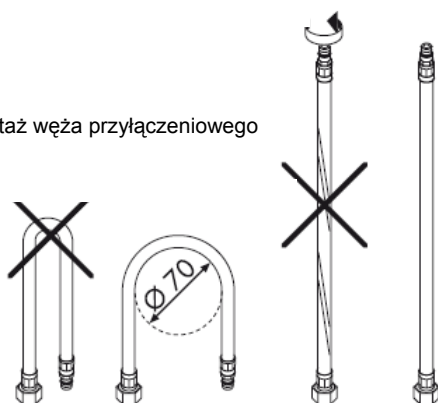




Uwaga!



Zgodnie z normą DIN 1988 działanie zabezpieczeń przepływu zwrotnego należy skontrolować raz w roku.

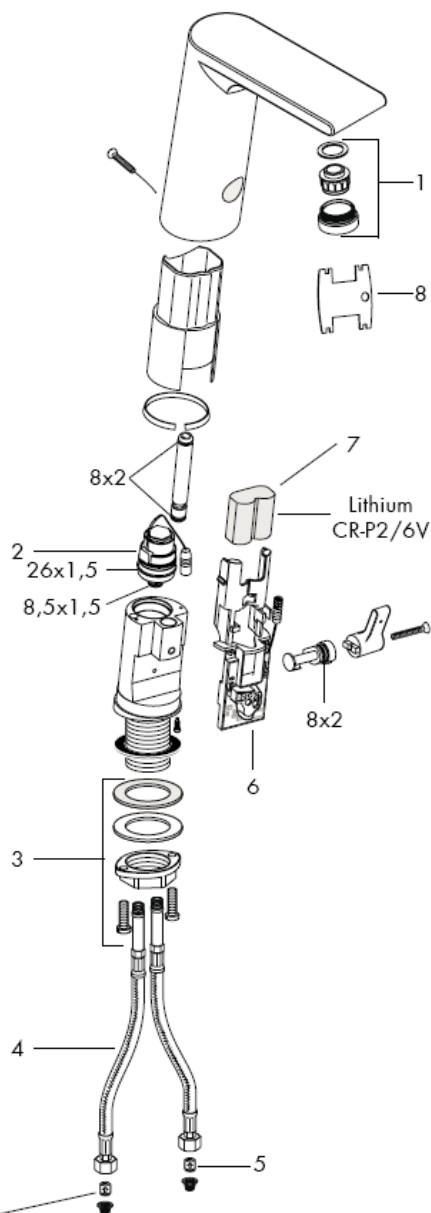








Przepłukać instalację
DIN 1988 / EN 1717

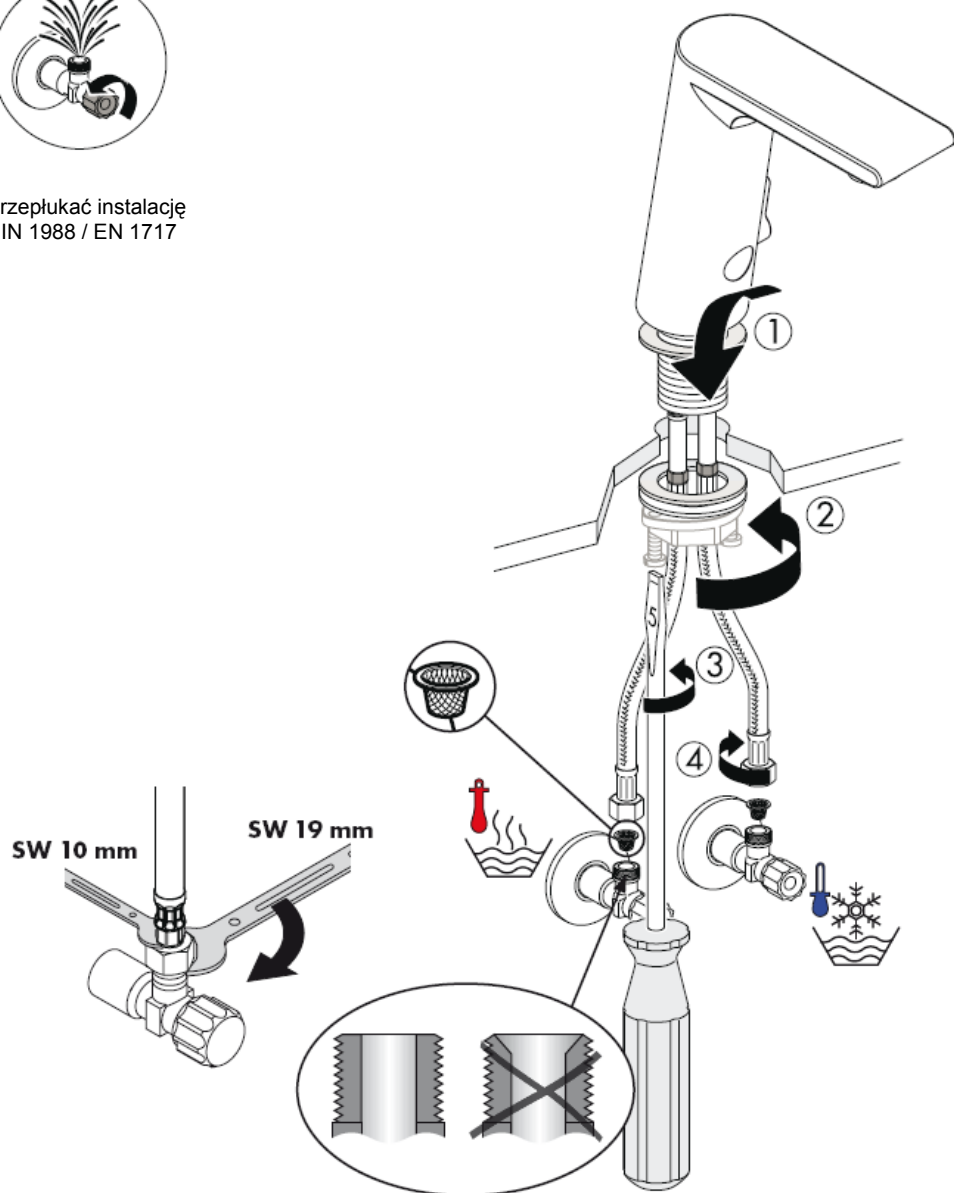

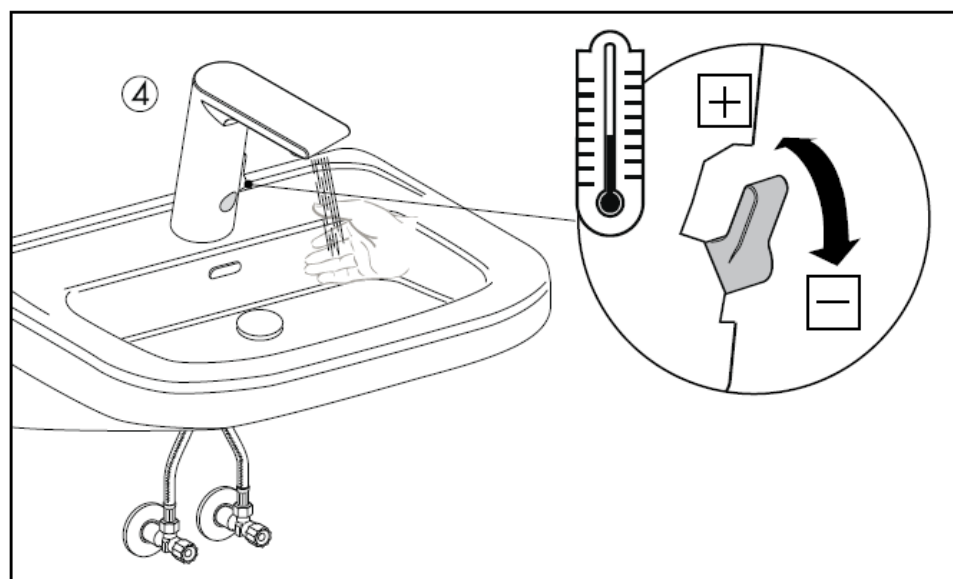
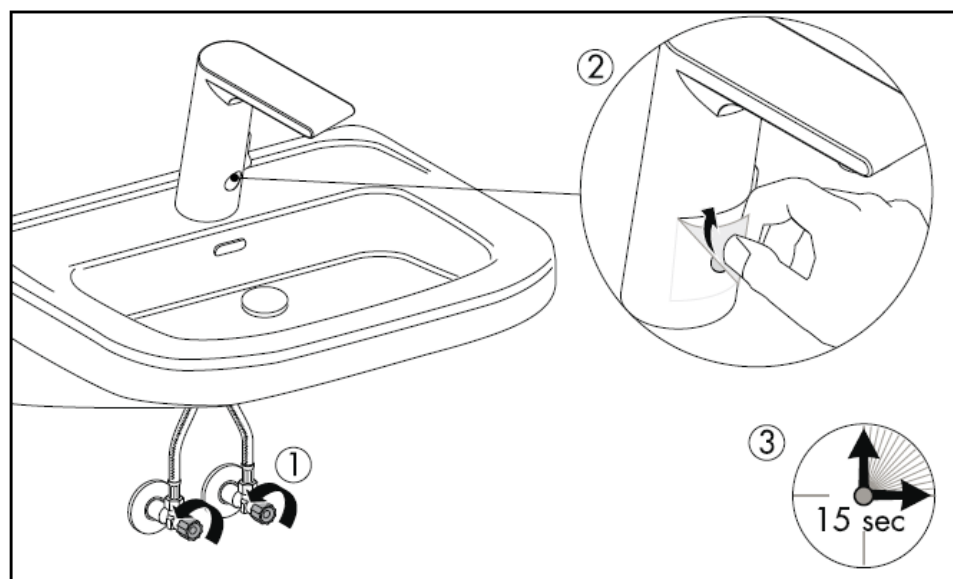








31101000

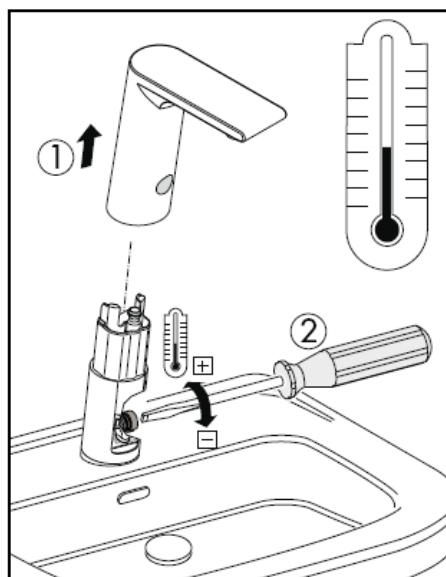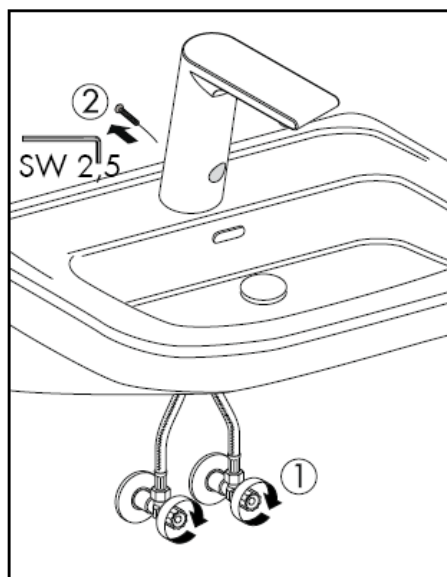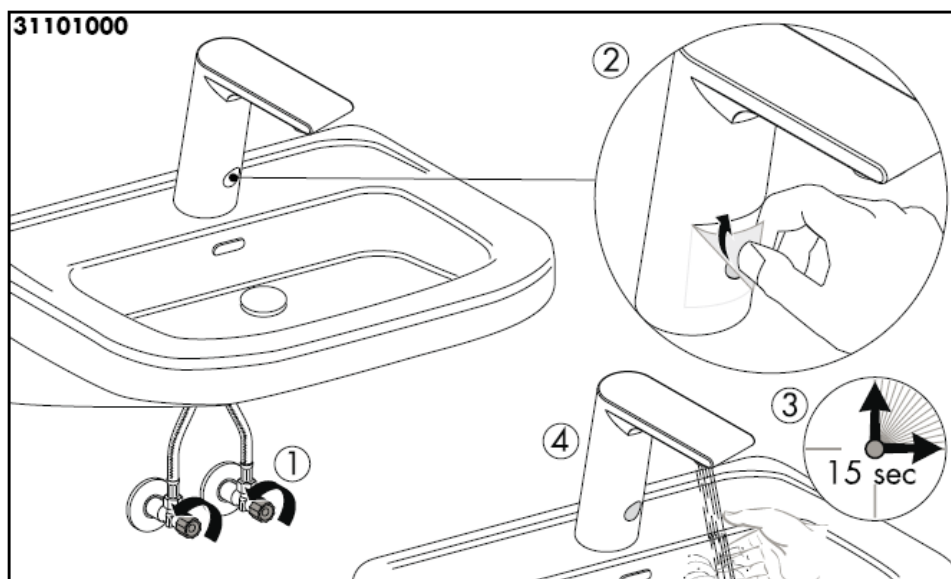


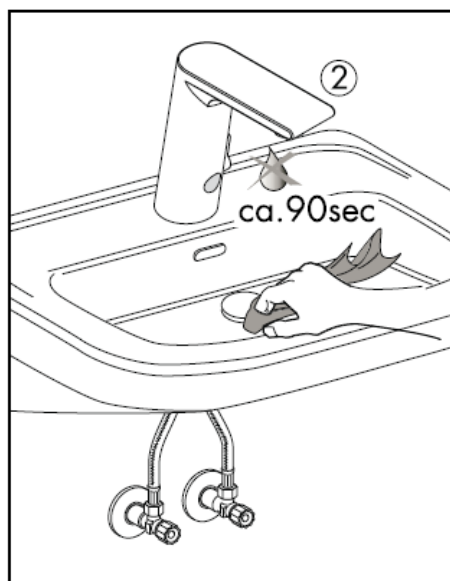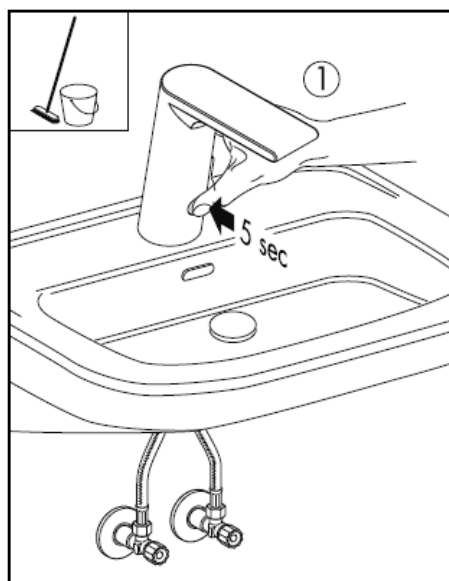



Wymiana baterii

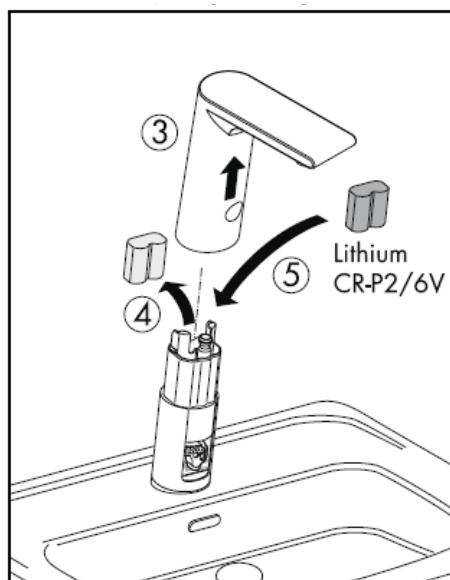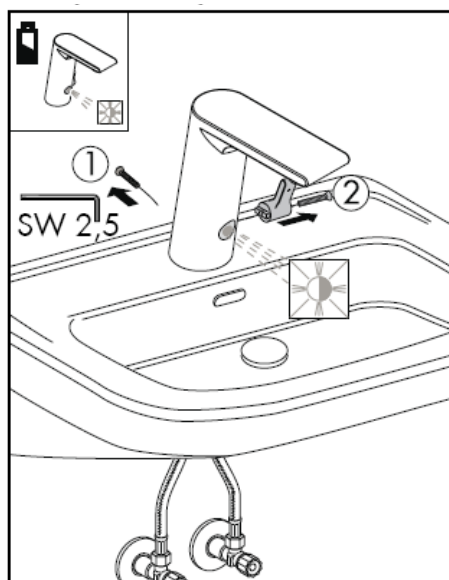

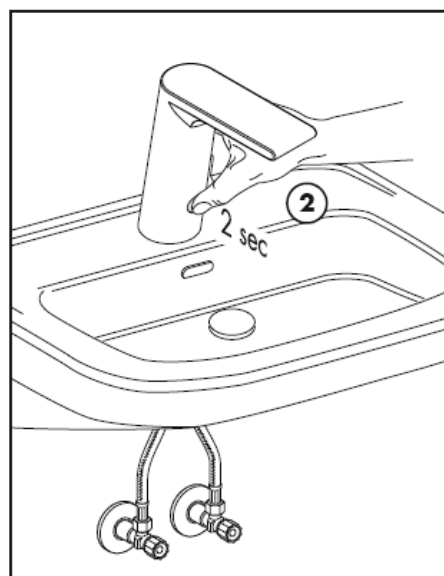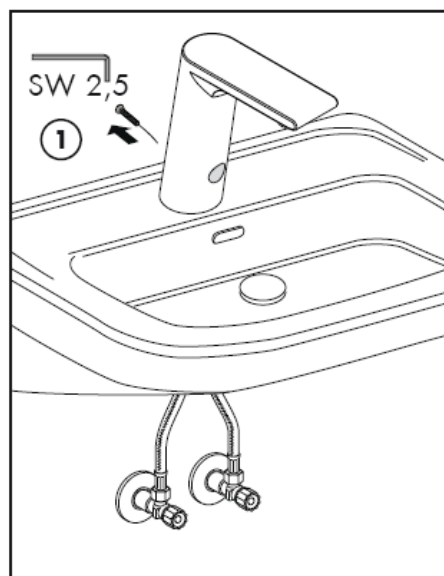

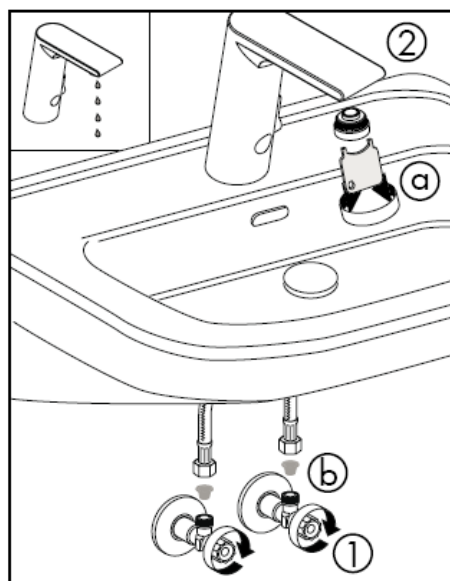

Strumień wody niewystarczający ->
Wyczyścić perlator i filtr.

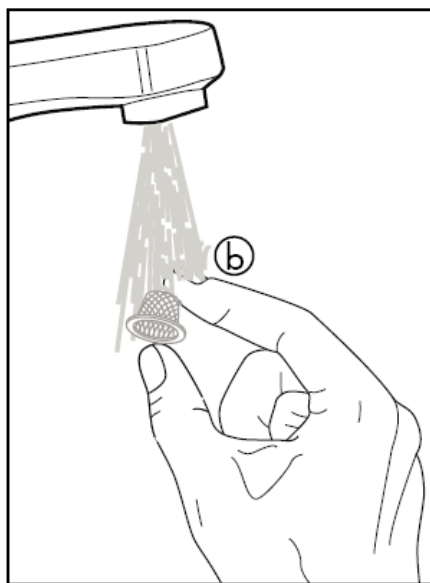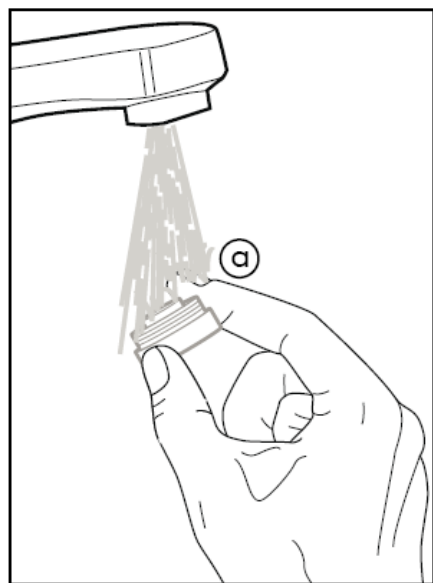

Uwaga! Armatura musi być zamontowana, przepłukana i wypróbowana według obowiązujących norm!

Należy zamontować sitka łapaczy, aby zatrzymać zanieczyszczenia przedostające się z sieci instalacyjnej. Przedostające się zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na działanie i/lub prowadzić do usterek w działaniu akcesoriów; za powstałe z tego tytułu szkody firma Hansgrohe nie ponosi odpowiedzialności.

Uwaga! Armatura nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody.

Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze: max. 1 MPa
 Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 – 0,5 MPa
 Ciśnienie próbne: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bary = 147 PSI)
 Temperatura wody gorącej: max. 80°C
 Zalecana temperatura wody gorącej: 65° C
 Wydajność przepływu: 5,50l/min 0,3 MPa
 Maksymalna temperatura wypływającej wody przy różnicy temp. 50 K i ciśnieniu 0,3 MPa: 42° C

Znak jakości


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Czas wypływu samoczynnego: 1,5 sek.
 Opóźnienie włączenia: 300 ms
 Automatyczne wyłączenie: po 1 min.
 Bateria Lithium CR-P2/6V


Części serwisowe patrz strona 3

1	Napowietrzacz kpl.	98612000
2	Zawór magnetyczny	96904000
3	Mocowanie	13961000
4	Wąż przyłączeniowy	98809000
5	Elektronika	96456000
6	Elektronika	96905000
7	Bateria	97399000
8	Kłucza montażowego	98808000

Montážní návod




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

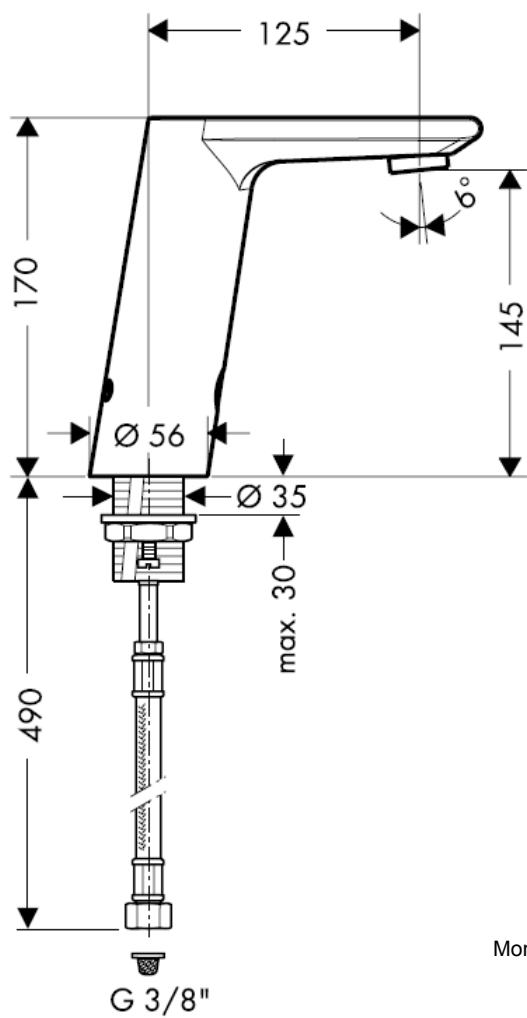


Montáž připojovací hadičky

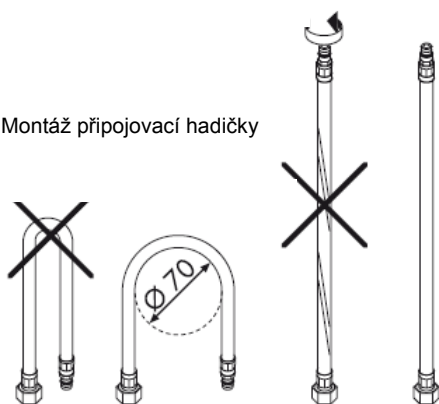




Pozor!



U jištění proti zpětnému nasátí musí být podle normy DIN 1988 jednou ročně přezkoušena jeho funkce.

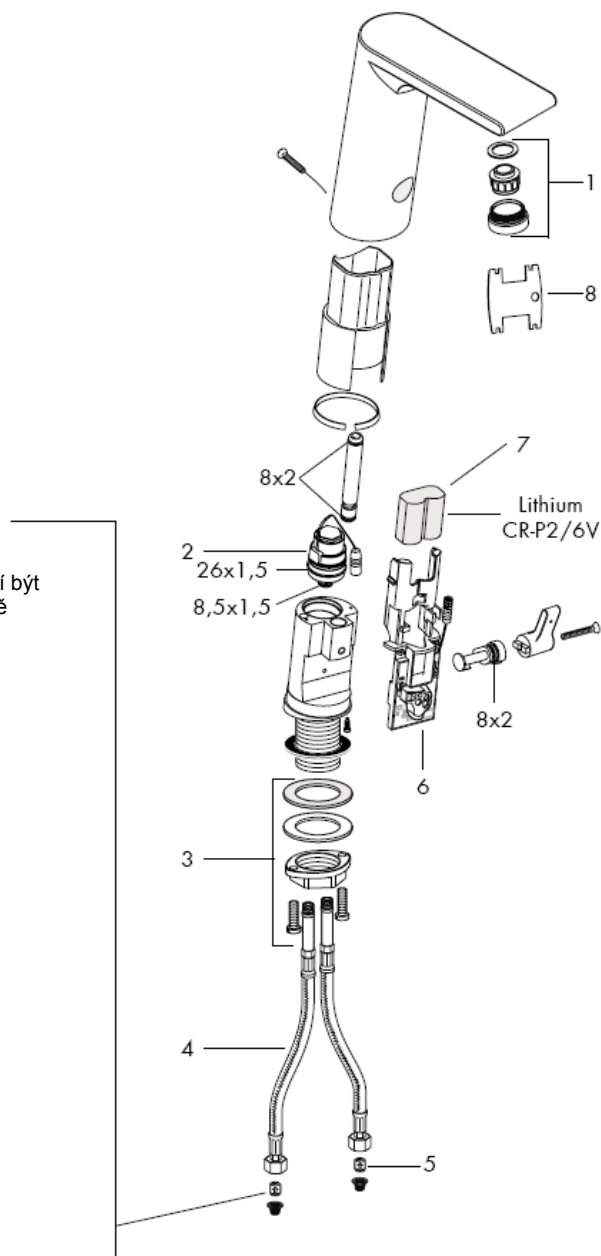






Přívodní trubky odborně propláchnout.
DIN 1988 / EN 1717


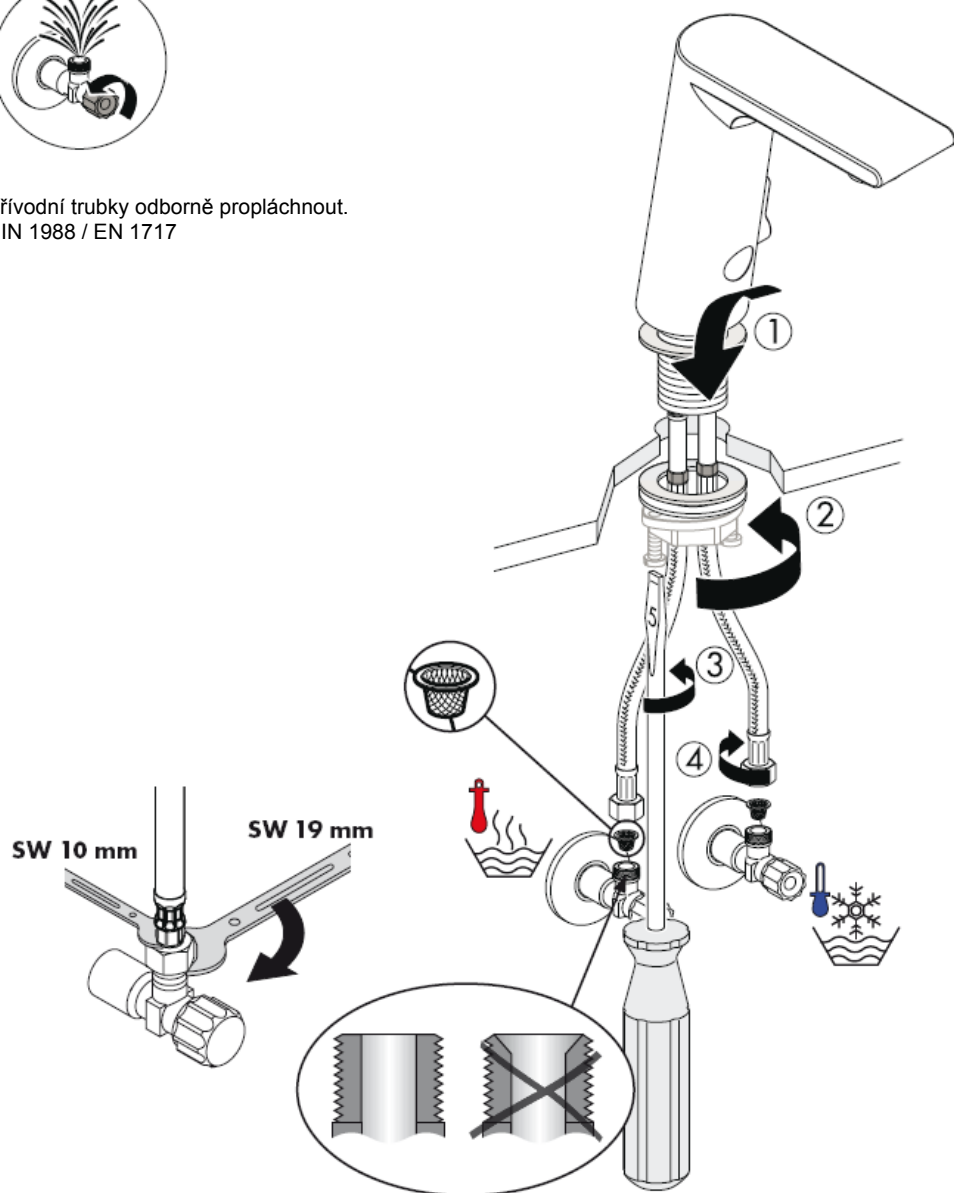


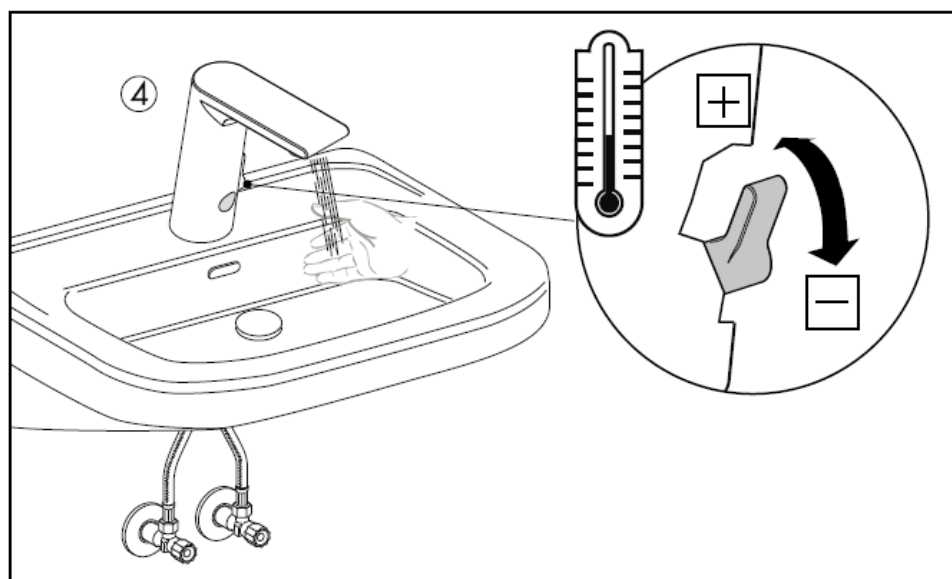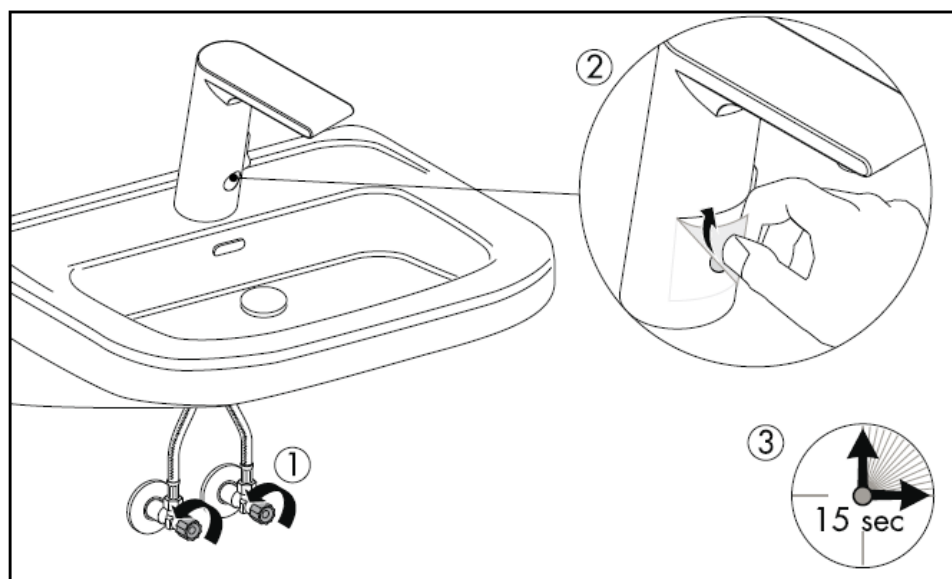



31101000




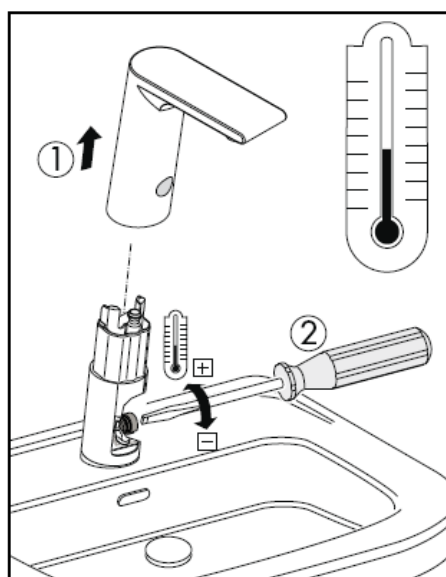
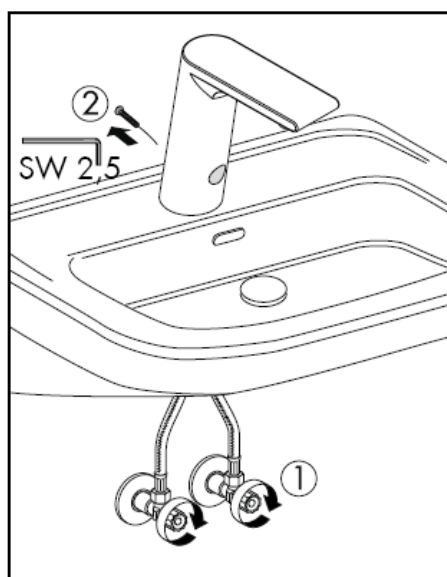
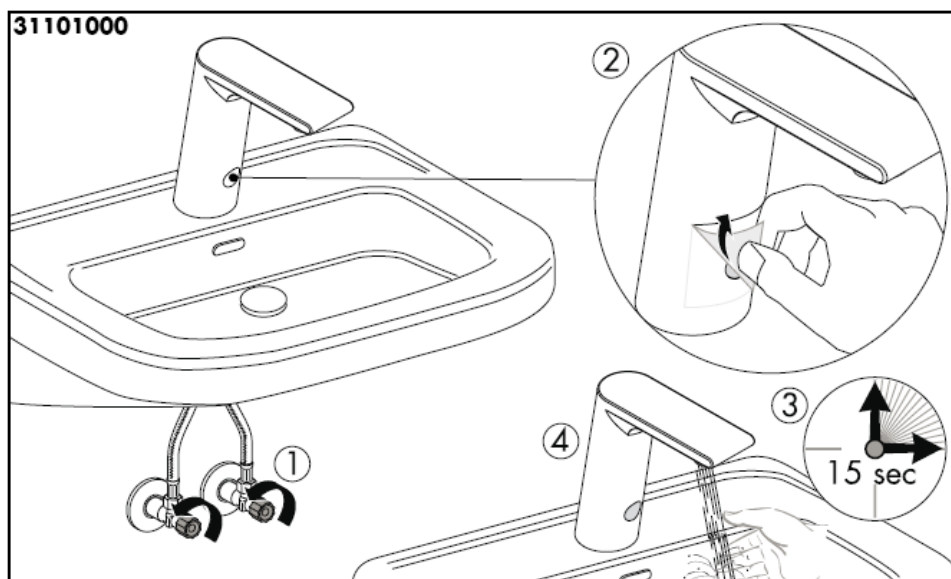



Čištění umývadla

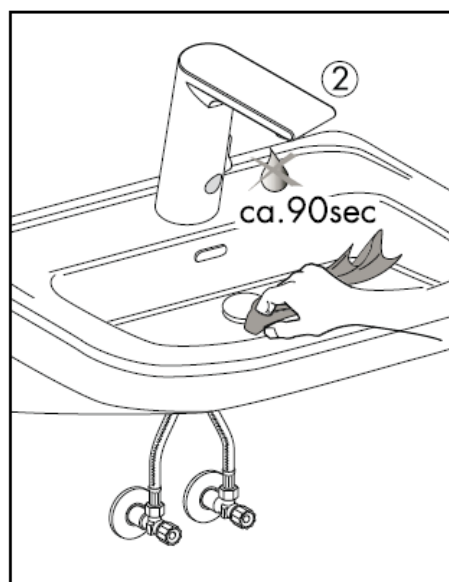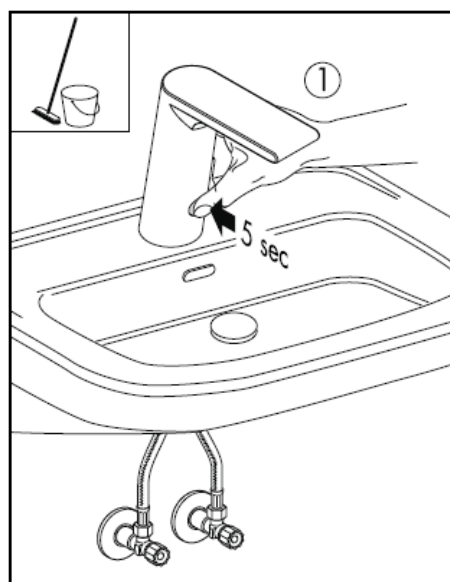



výměna baterie

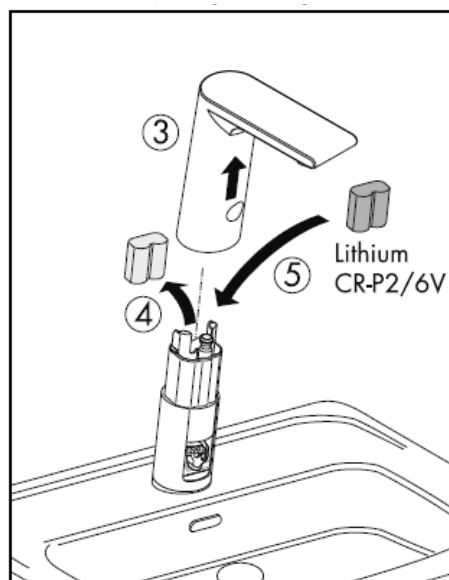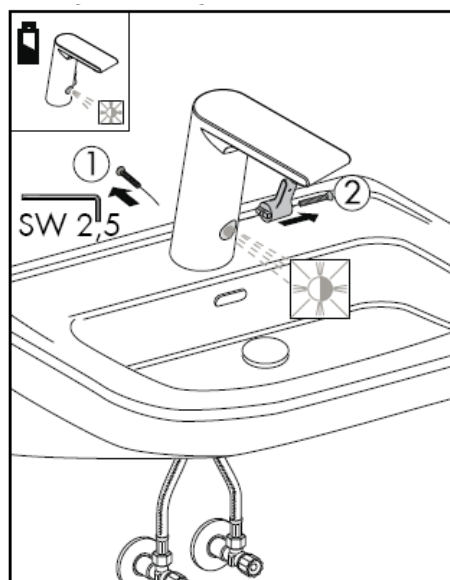

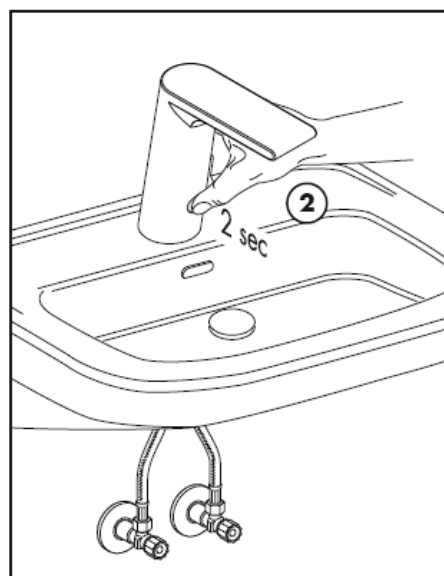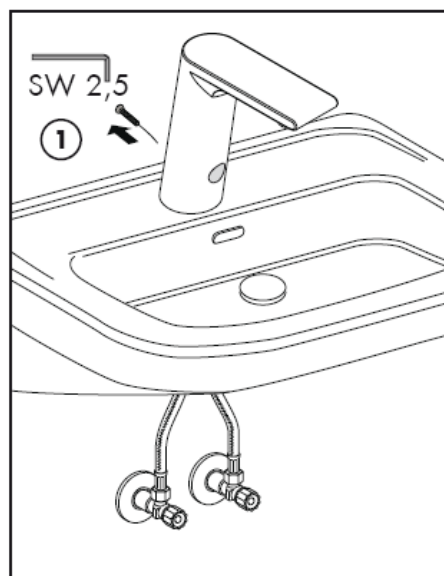

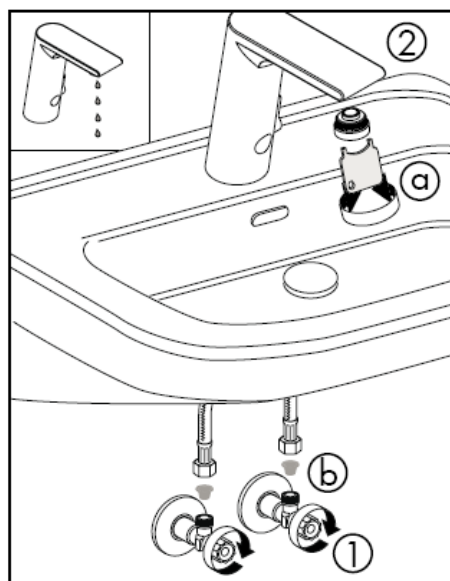

Množství vody je příliš malé -> vyčistěte perlátor a filtr.

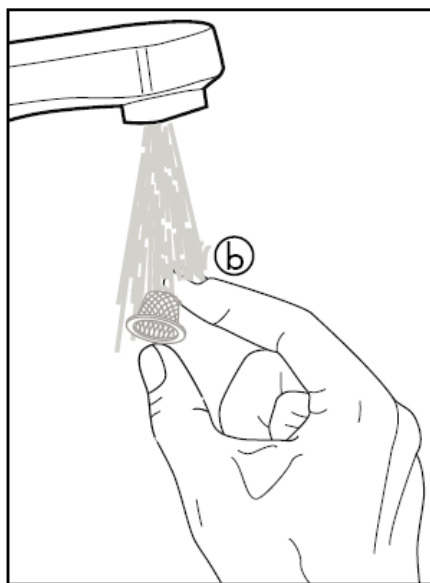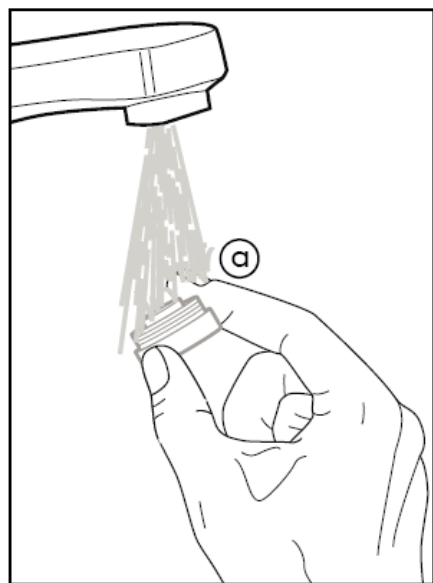

Pozor! Armatura se musí montovat, proplachovat a testovat podle platných norem!

Sítka na zachytávání nečistot je třeba zabudovat, aby se zabránilo nečistotám vyplaveným z vodovodní sítě. Vyplavené nečistoty mohou ovlivnit funkci sprchy a / nebo mohou vést k poškození funkčních částí armatury. Na takto vzniknuté škody se záruka firmy Hansgrohe nevztahuje.

Pozor! Armatura se nesmí používat v kombinaci s průtokovým ohřívačem.

Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

Doba doběhu: 1,5 sek.

Zpoždění zapínání: 300 ms

Automatické vypnutí po uplynutí 1 min.

baterie Lithium CR-P2/6V

Servisní díly viz strana 3

1	perlátor	98612000
2	Elektromagnetický ventil	96904000
3	Upevnění dřívky	13961000
4	Přípojovací hadička	98809000
5	elektronika	96456000
6	elektronika	96905000
7	baterie	97399000
8	Servisní klíč	98808000

Technické údaje


Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 – 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Teplota horké vody:	max. 80°C
Doporučená teplota horké vody:	65° C
Průtok:	5,50l/min 0,3 MPa
Maximální teplota vytékající vody při teplotním rozdílu 50 K a tlaku 0,3 MPa:	
	42° C

zkušební značka


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

hansgrohe

Montážny návod




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

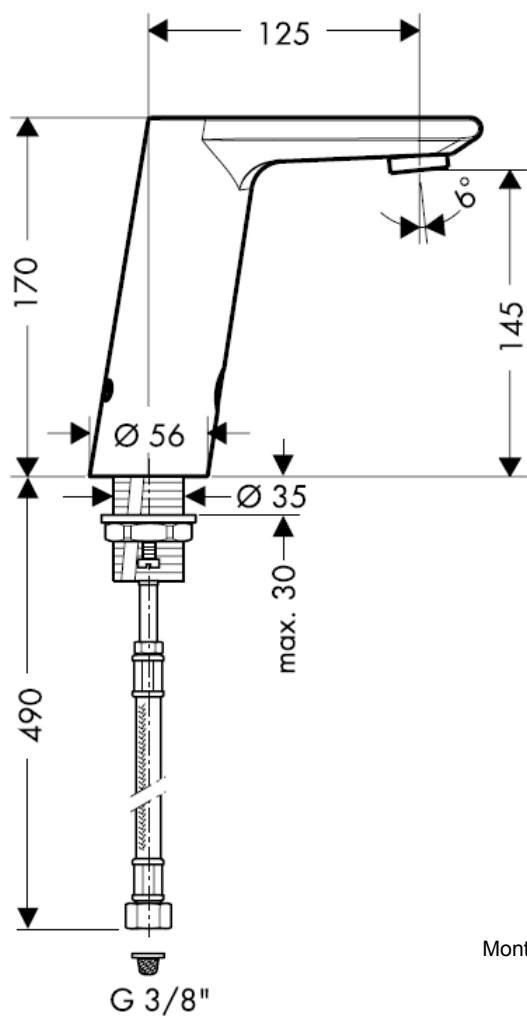


Montáž pripojovacej hadičky

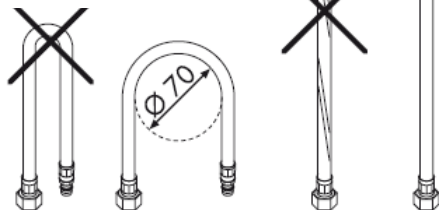




Pozor!



Pri poistke proti spätnému nasatiu musí byť podľa normy DIN 1988 raz ročne preskúšaná jej funkčnosť.

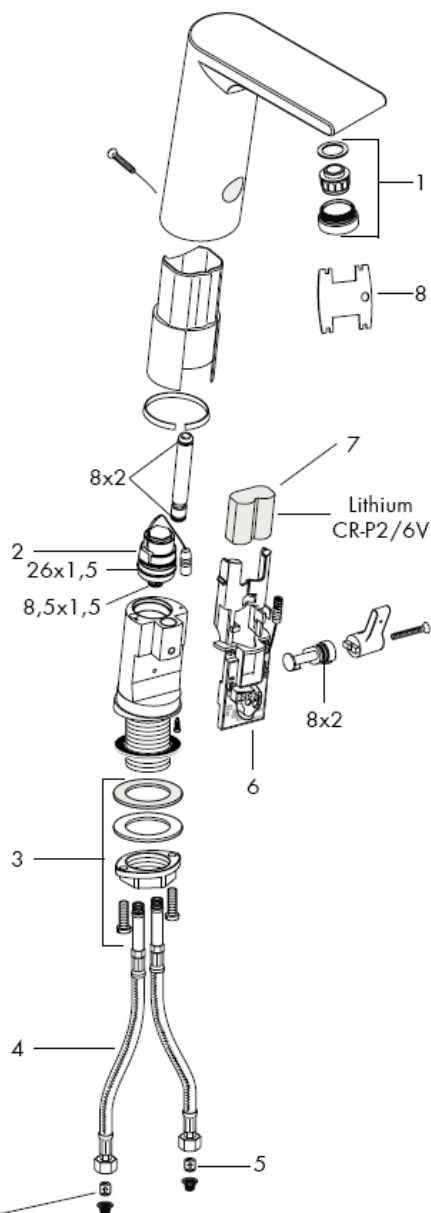






Prívodné trubky odborné prepláchnuť.
DIN 1988 / EN 1717


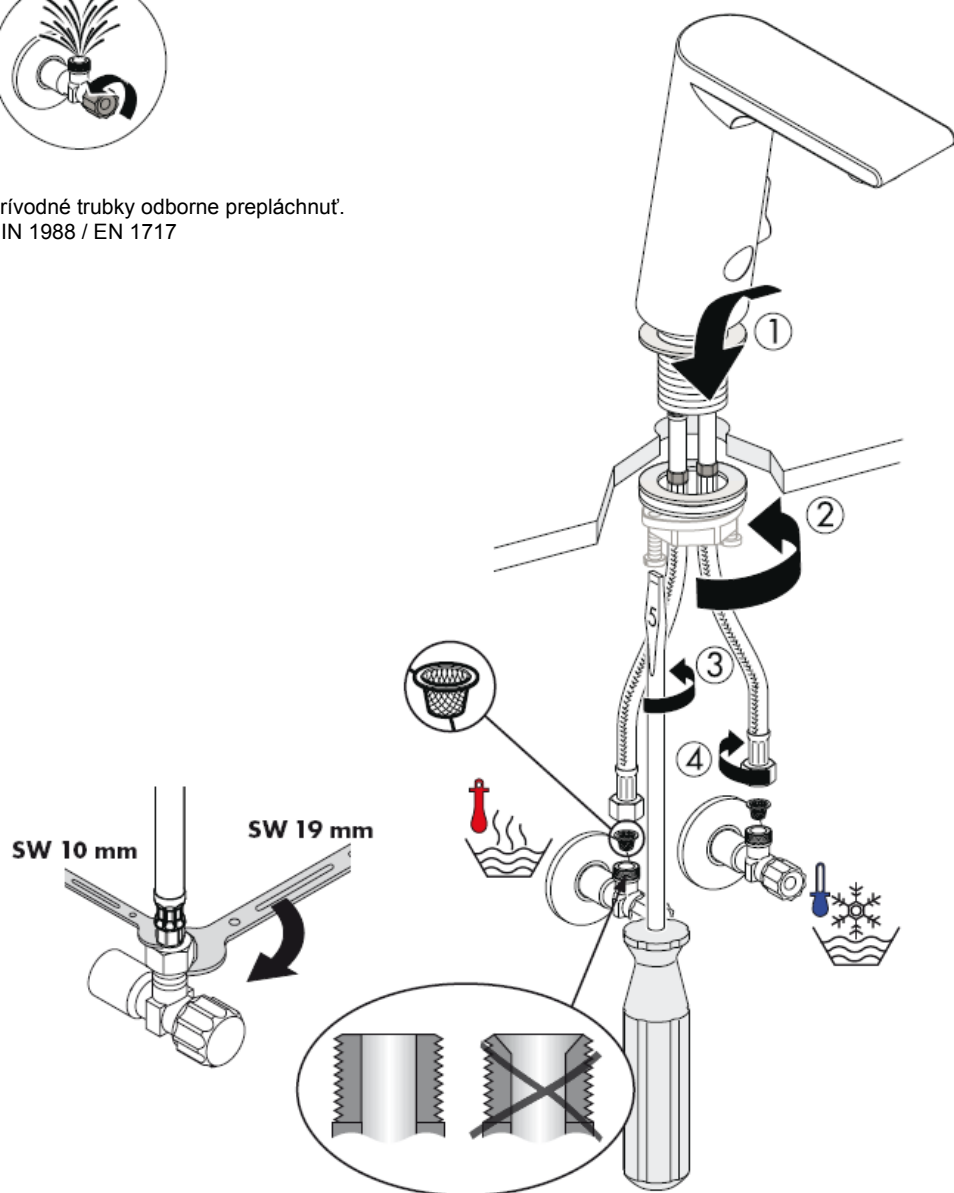


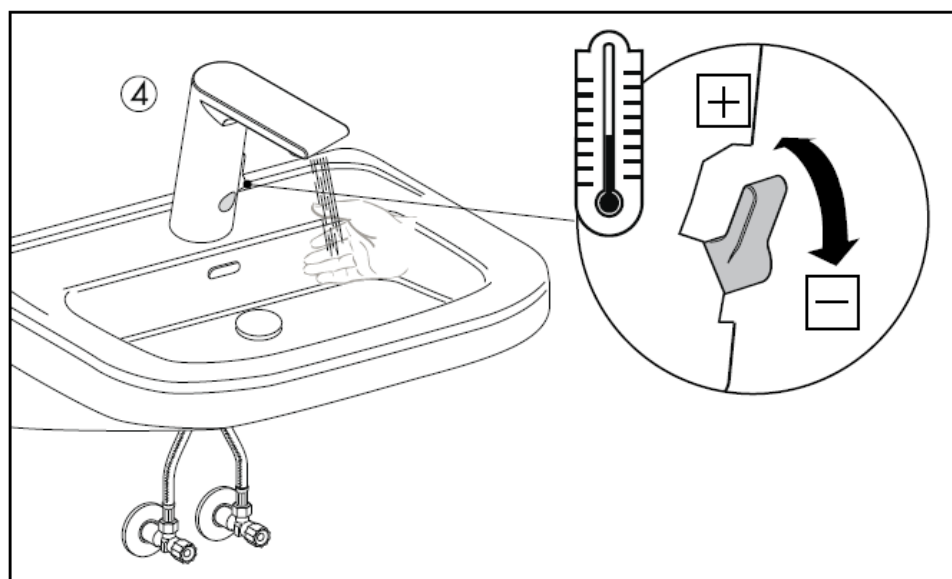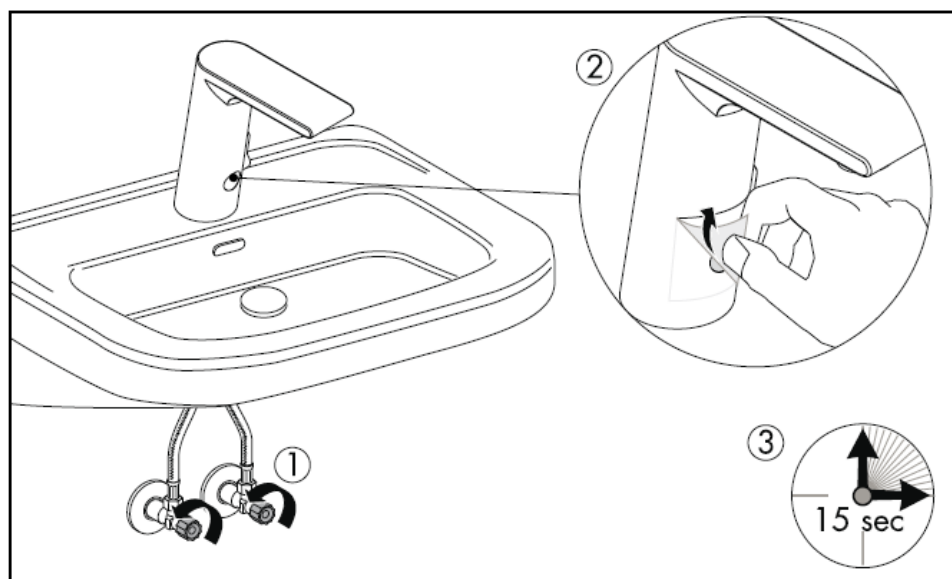



31101000




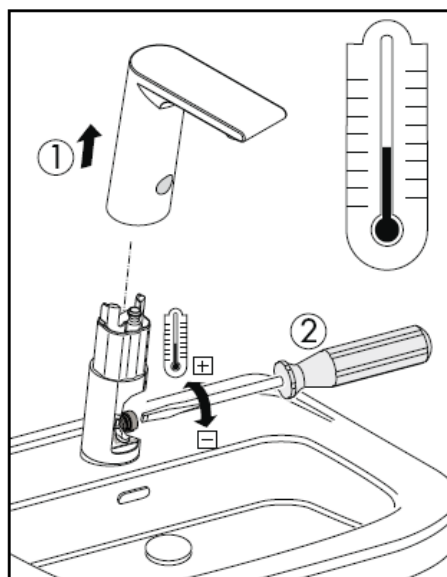
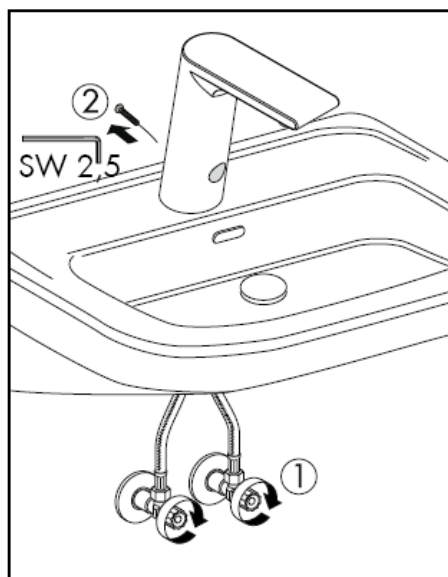
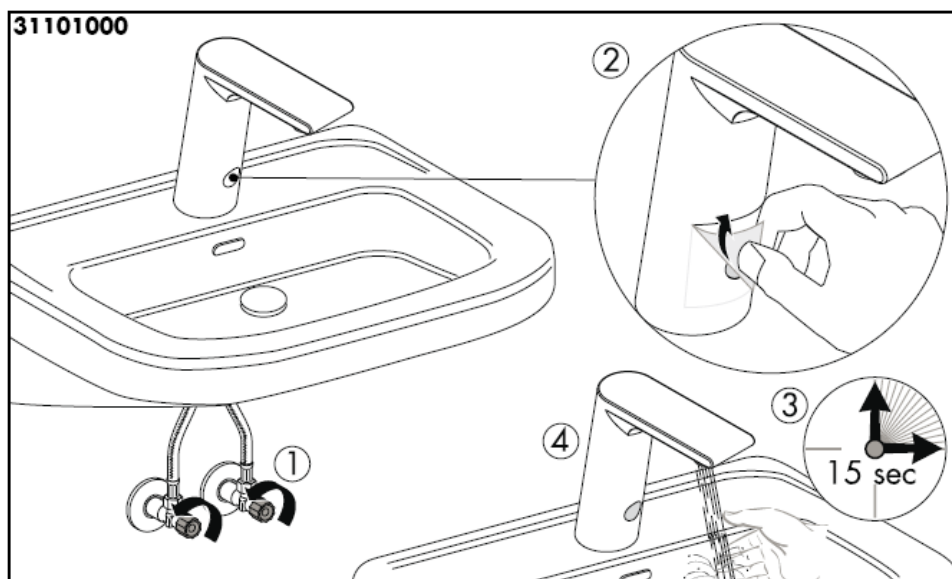



Umyť umývadlo

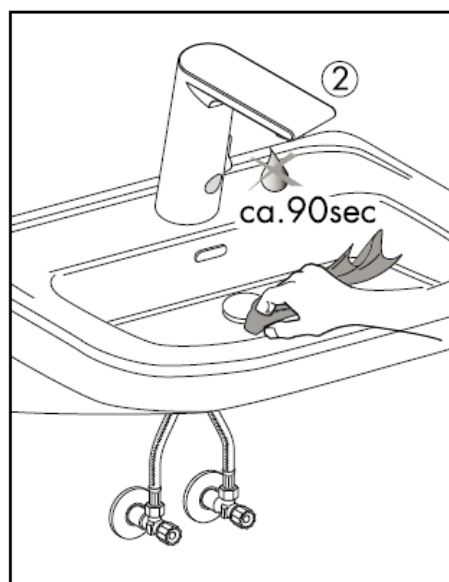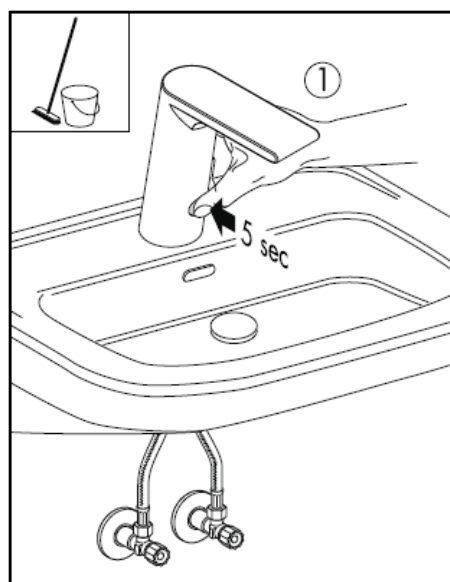



Výmena batérie

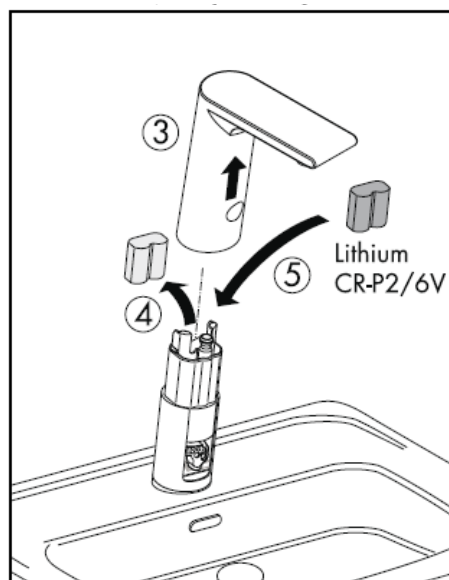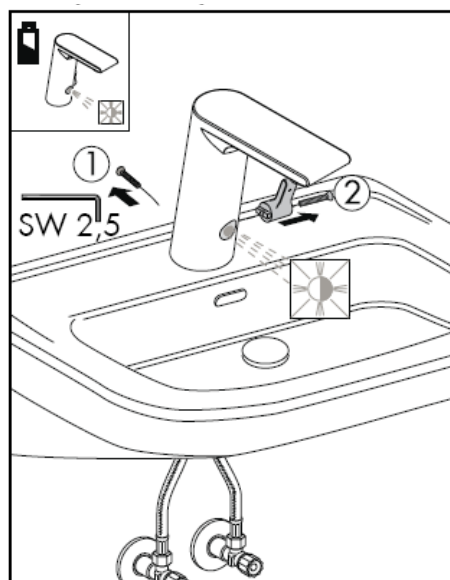

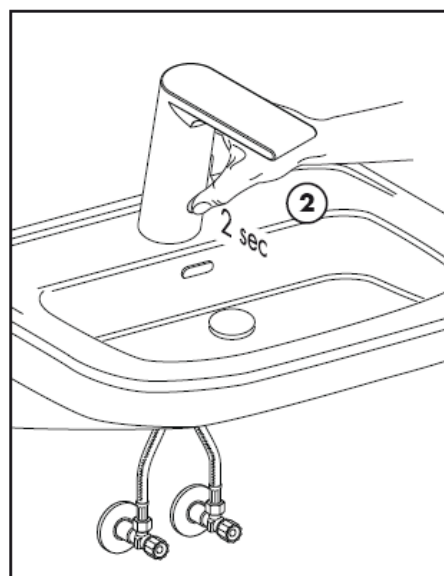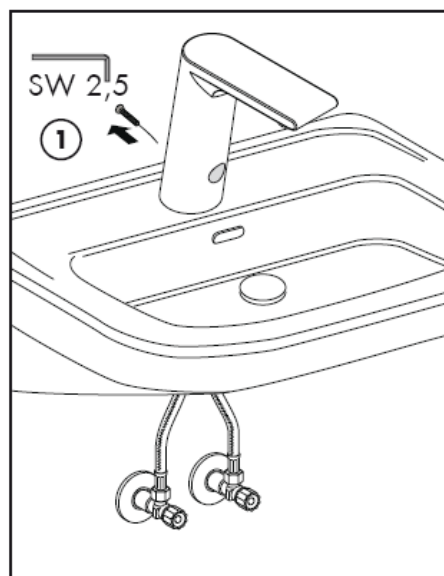

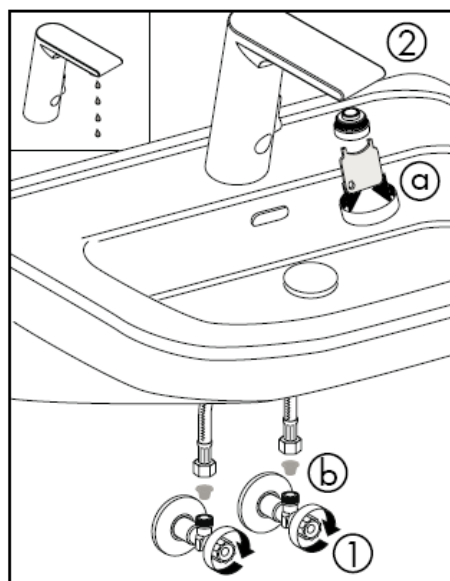

Množstvo vody je príliš malé -> vyčistíte perlátor a filter.

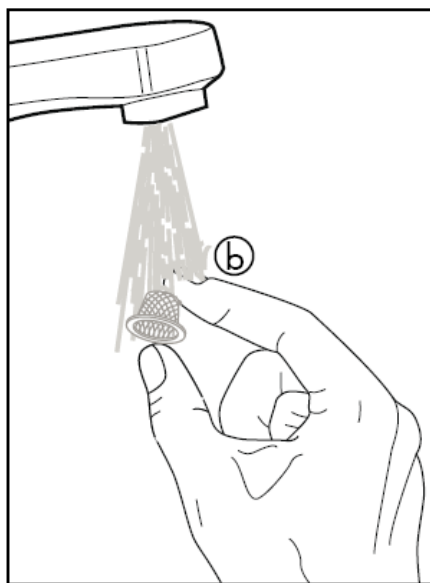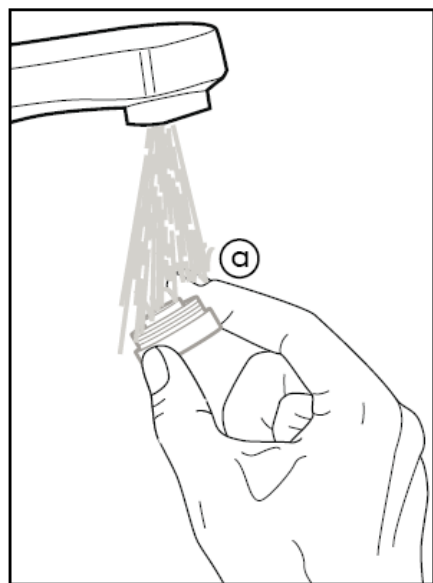

Pozor! Batéria sa musí montovať, preplachovať a testovať podľa platných noriem!

Sitka na zachytávanie nečistôt musíte zabudovať, aby ste zabránili nečistotám vyplaveným z vodovodnej siete. Vyplavené nečistoty môžu ovplyvniť funkciu sprchy a/alebo môžu viesť k poškodeniu funkčných častí armatúry. Na takto vzniknuté škody sa záruka firmy Hansgrohe nevzťahuje.

Pozor! Armatúra sa nesmie používať v kombinácii s prietokovým ohrievačom.

Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

Doba dobehu: 1,5 s
Oneskorenie zapínania: 300 ms
Automatické vypínanie: po 1 min.
batéria Lithium CR-P2/6V

Servisné diely viď strana 3

1	perlátor	98612000
2	Magnetický ventil	96904000
3	upevnenie pomocou kolíka	13961000
4	pripájacia hadička	98809000
5	elektronika	96456000
6	elektronika	96905000
7	batéria	97399000
8	Servisný kľúč	98808000


Technické údaje

Prevádzkový tlak: max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak: 0,1 – 0,5 MPa
Skúšobný tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplej vody: max. 80°C
Doporučená teplota teplej vody: 65°C
Prietok: 5,50l/min 0,3 MPa
Maximálna teplota výstupu pri rozdieli teploty 50 K a tlaku 0,3 MPa: 42°C


Osvedčenie o skúške

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

组装说明




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

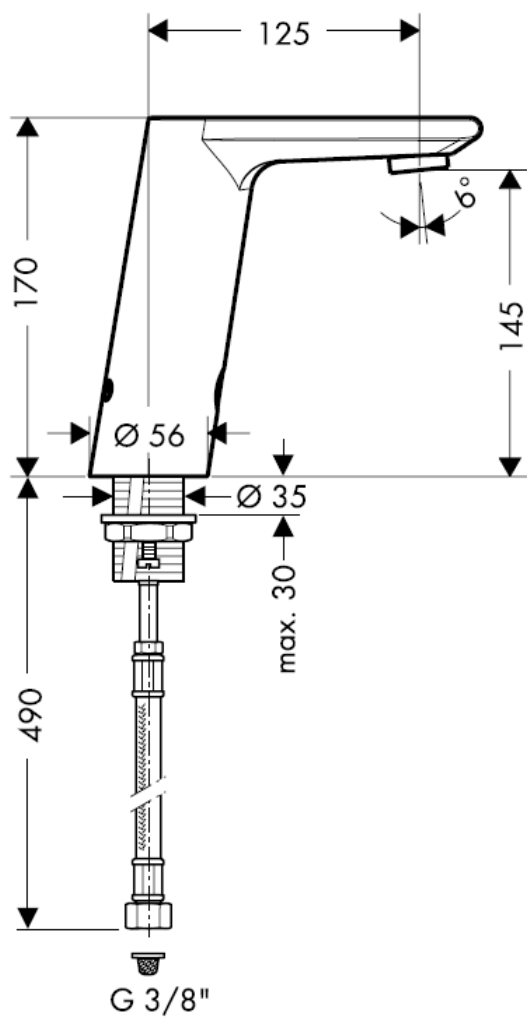


安装连接软管

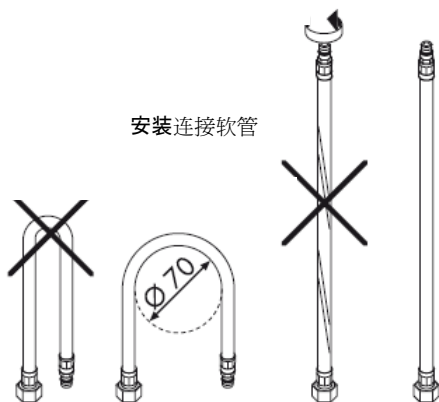




注意！



每年必须按照DIN
1988对单向阀的功能进行一次检查。

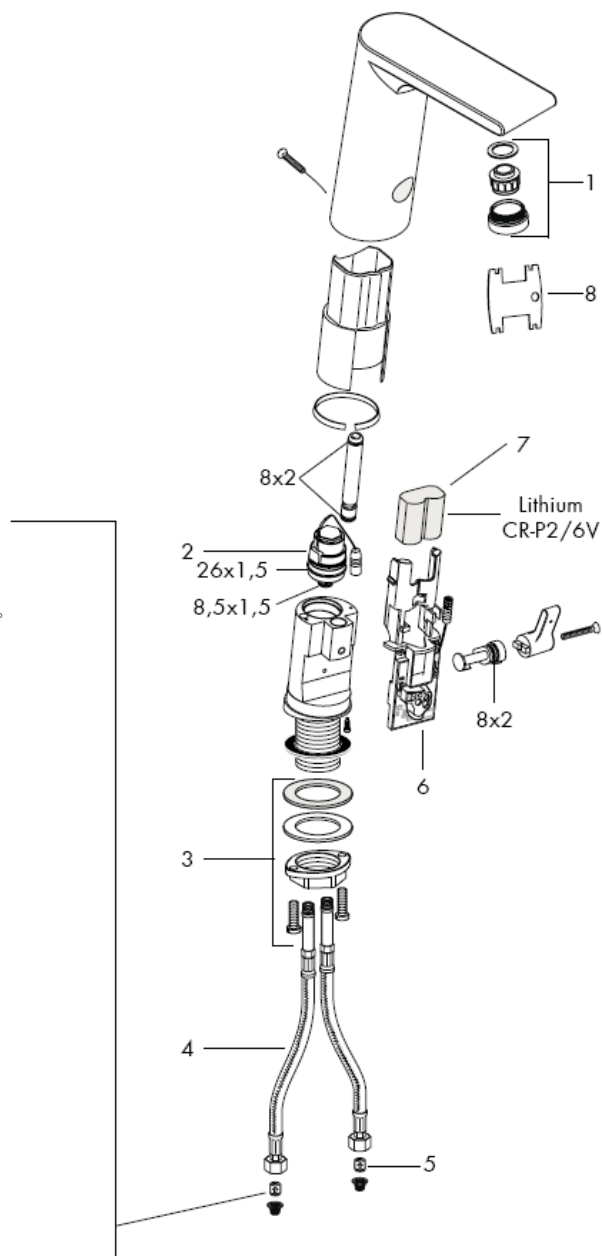








将进水管洗净。
DIN 1988 / EN 1717

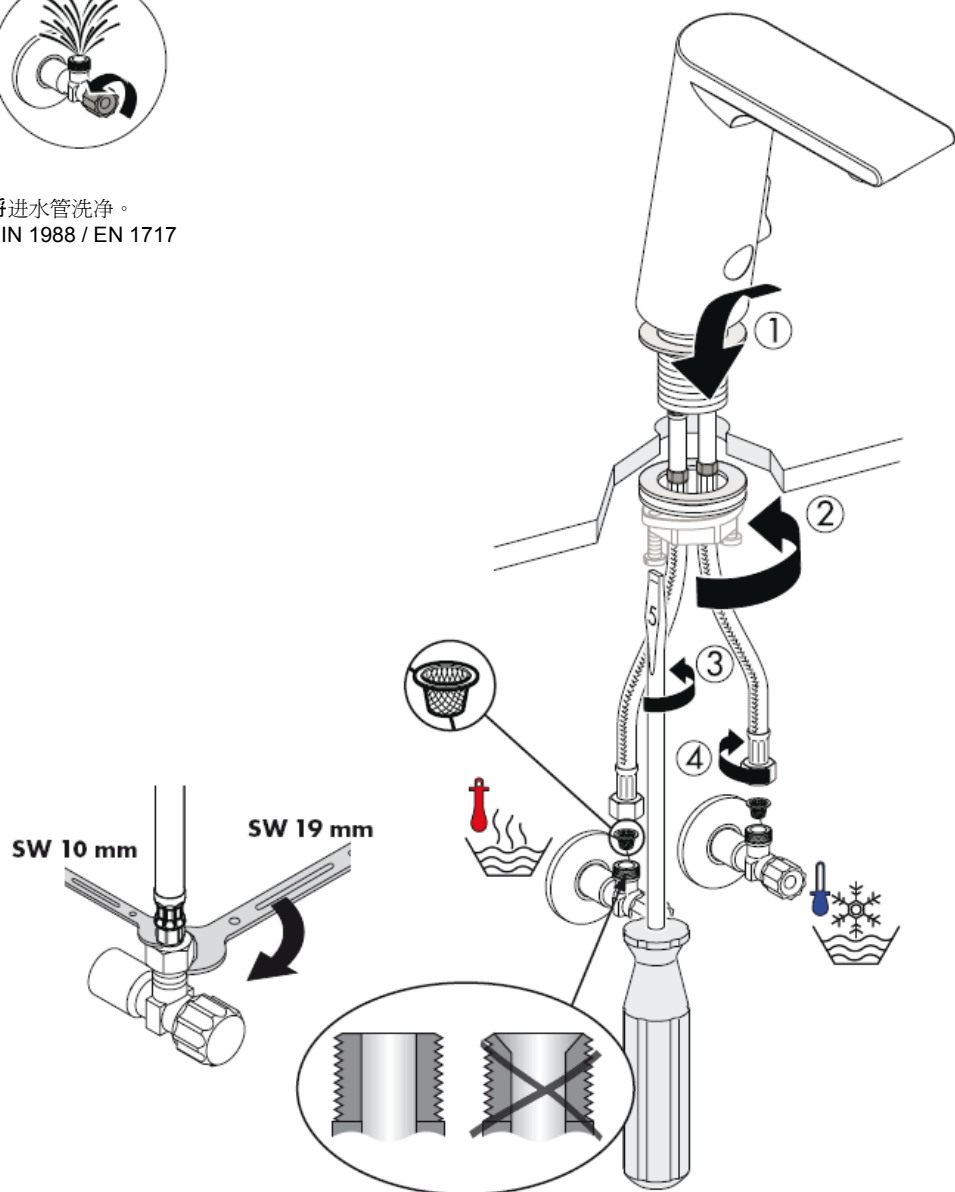

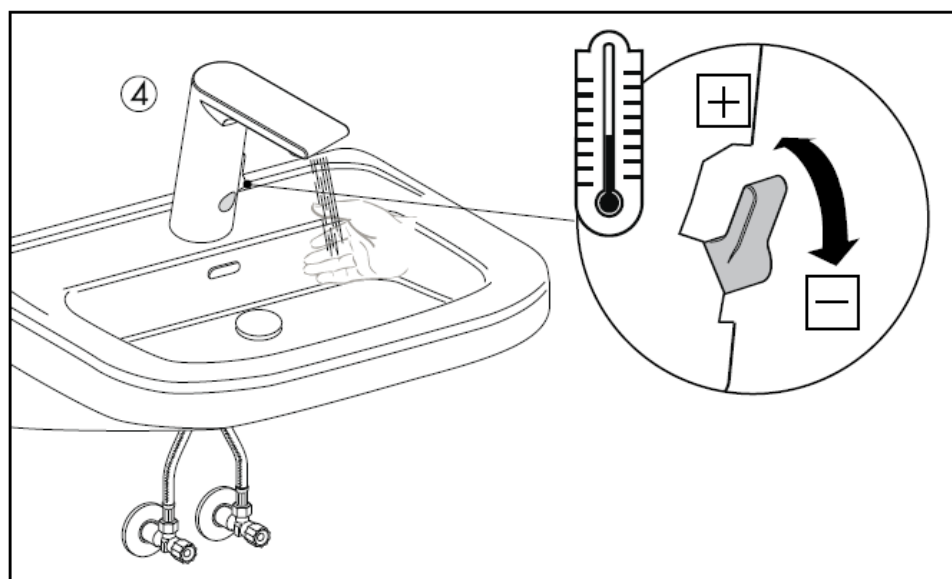
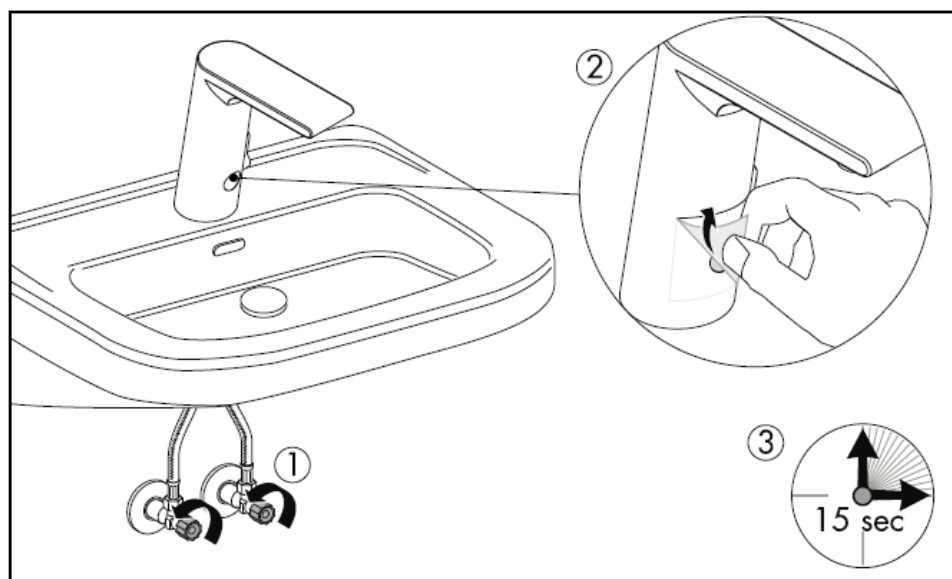








31101000

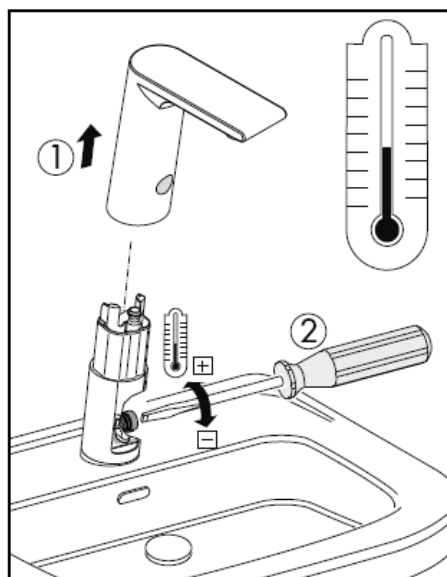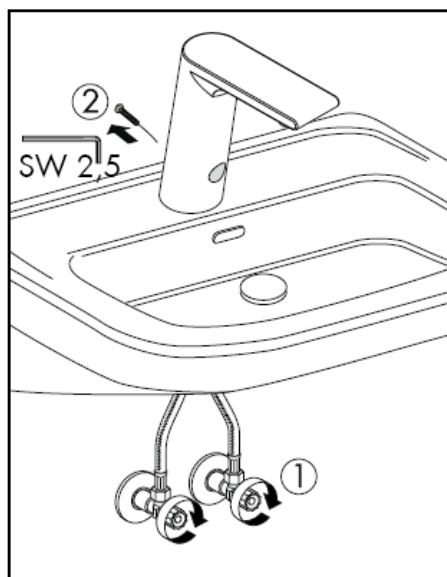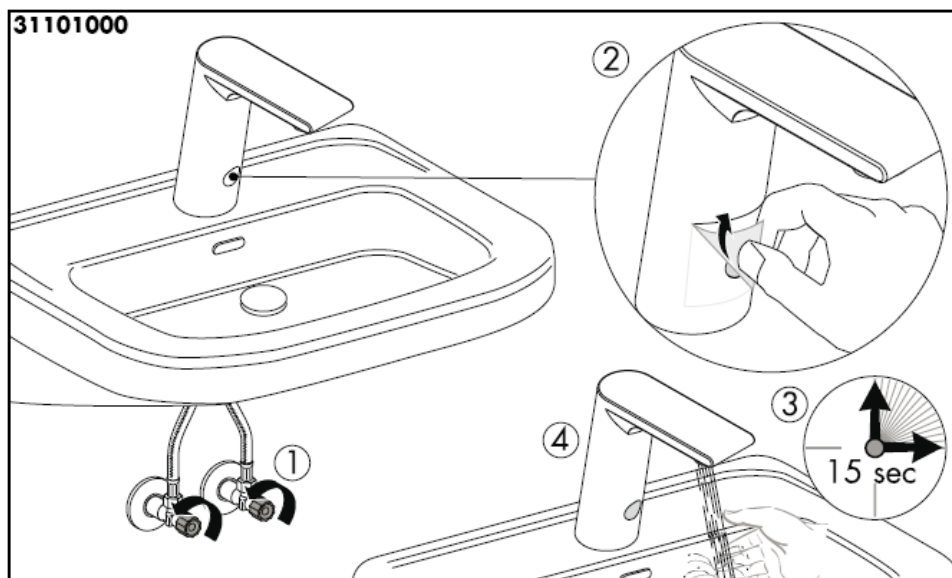


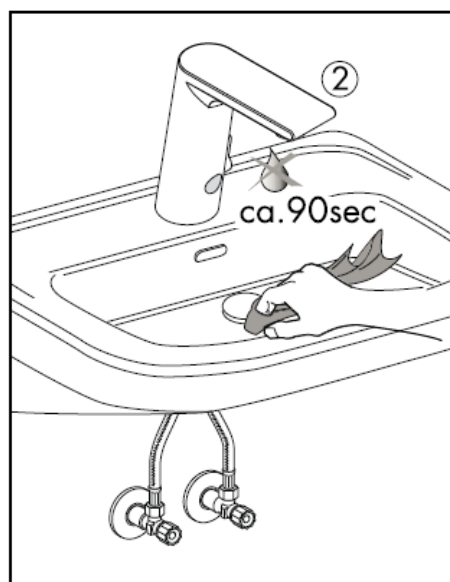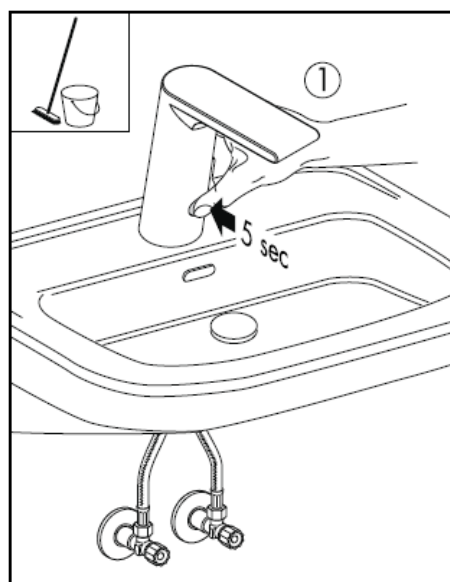



更换电池

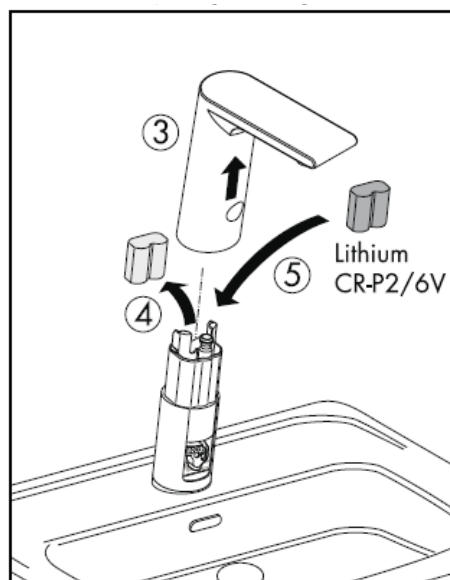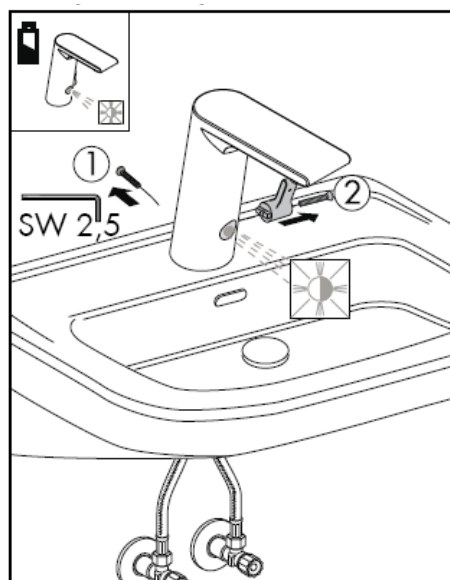

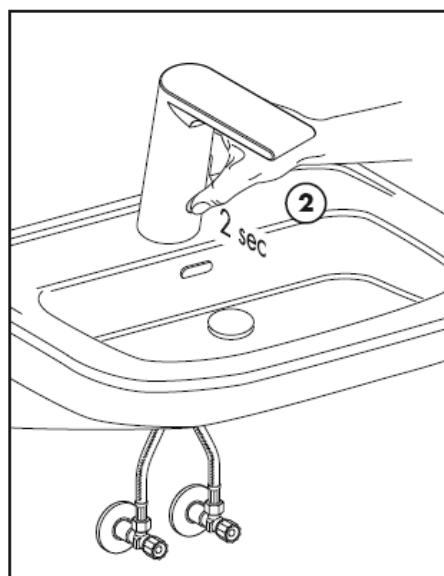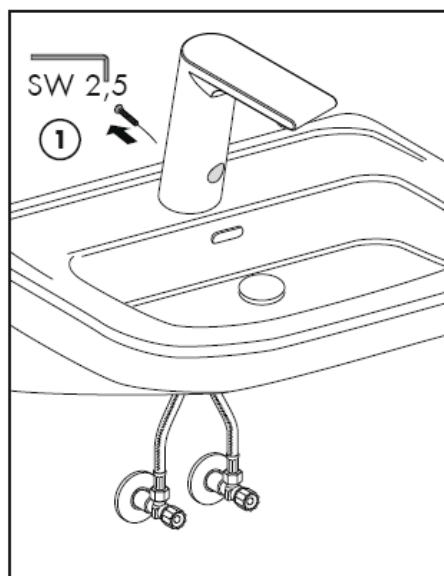

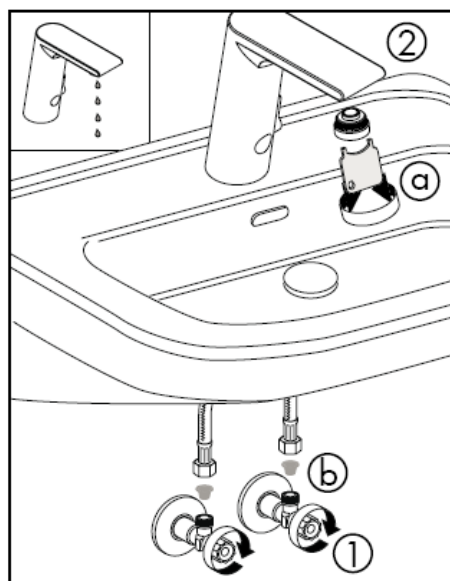

水量太小 -> 清洁花洒和过滤器

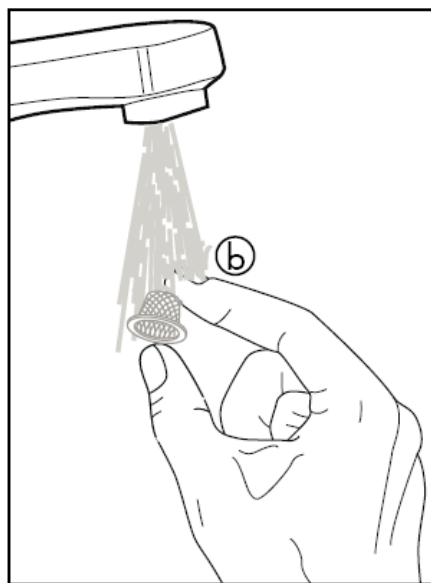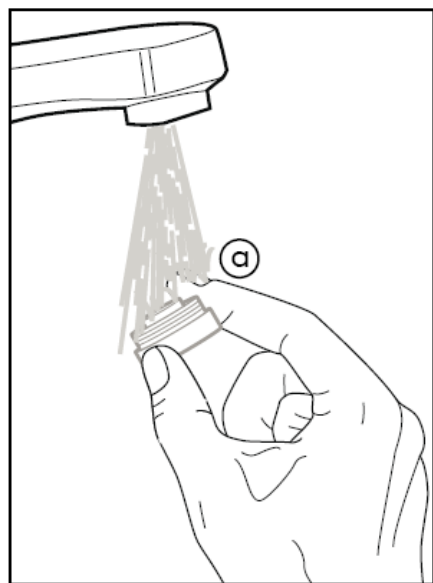

注意！

必须按照现行的规定安装，冲洗和测试产品！

必须安装接污滤网，以免从管网中冲入污物。一旦污物冲入，将会有碍功能和/或导致阀门功能部件的损坏，由此而产生的各种损害汉斯格雅公司
将不承担责任。

注意！ 阀门不可与即热式热水器连接使用。

冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

技术参数

工作压强：max. 1 MPa
推荐工作压强：0,1 – 0,5 MPa
测试压强：1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
热水温度：max. 80°C
推荐热水温度：65° C
流速：5,50l/min 0,3 MPa
50 K温差和0,3 MPa流水压力下的最大流出量：42° C

继续时间：1.5秒
升高延迟时间：300 ms
1分钟后，自动关闭
电池

Lithium CR-P2/6V


备用零件 参见第页 3

1	水波器	98612000
2	磁阀	96904000
3	固定件	13961000
4	连接软管	98809000
5	电子	96456000
6	电子	96905000
7	电池	97399000
8	操作扳手	98808000


检验标记

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Инструкция по монтажу



Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe




ВНИМАНИЕ!



клапан обратного тока воды должен
проверяться не реже одного раза в год

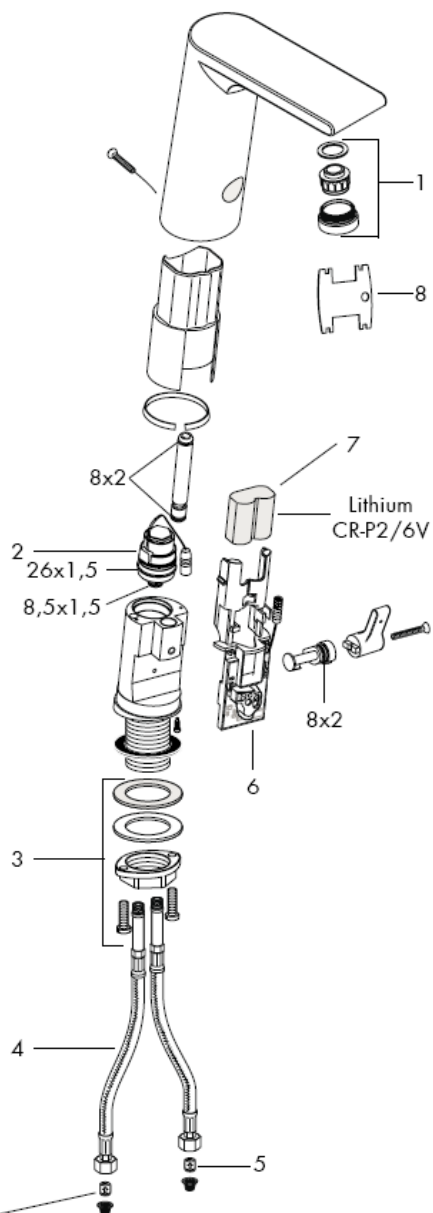








тщательно промыть водопроводные трубы,
спустив некоторое количество воды;
DIN 1988 / EN 1717

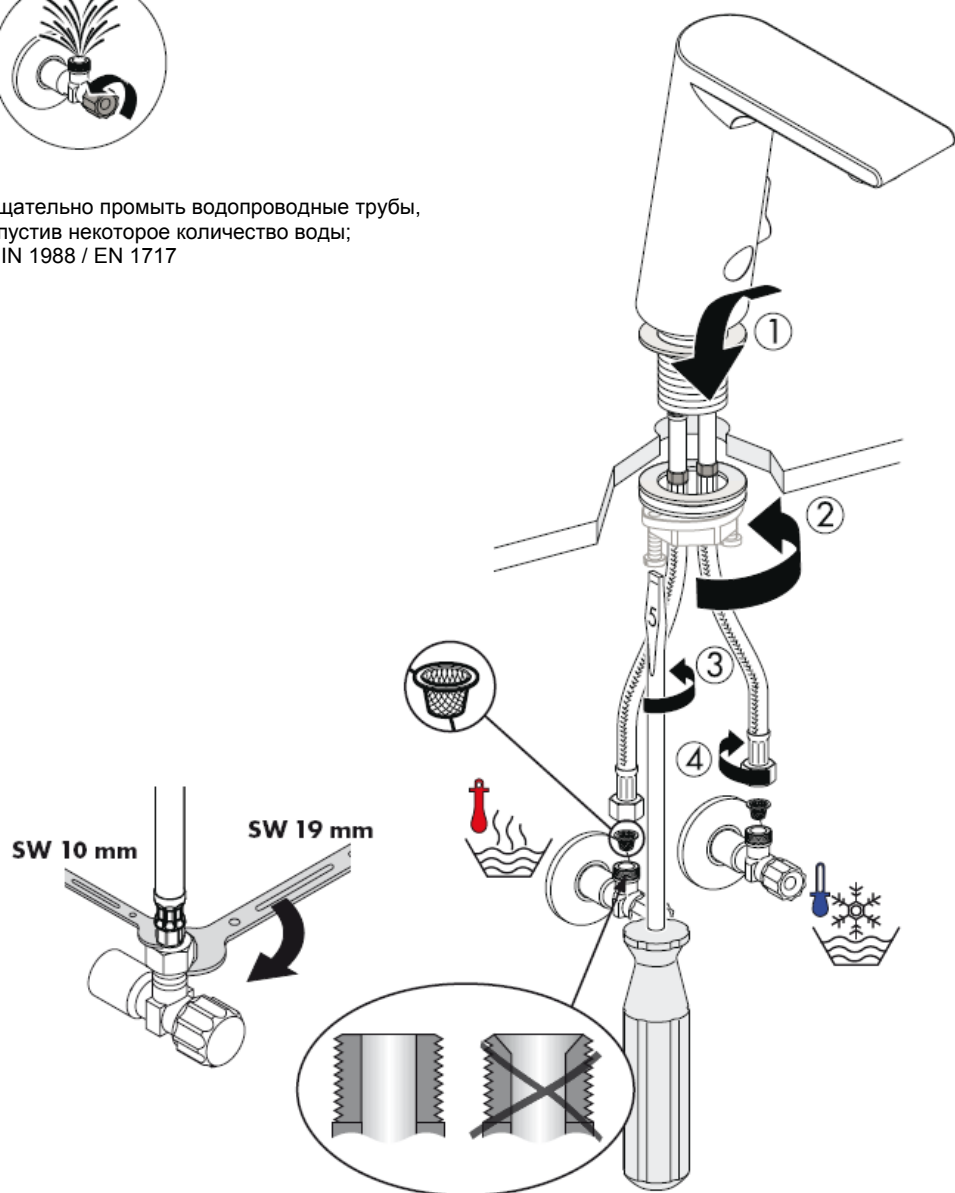

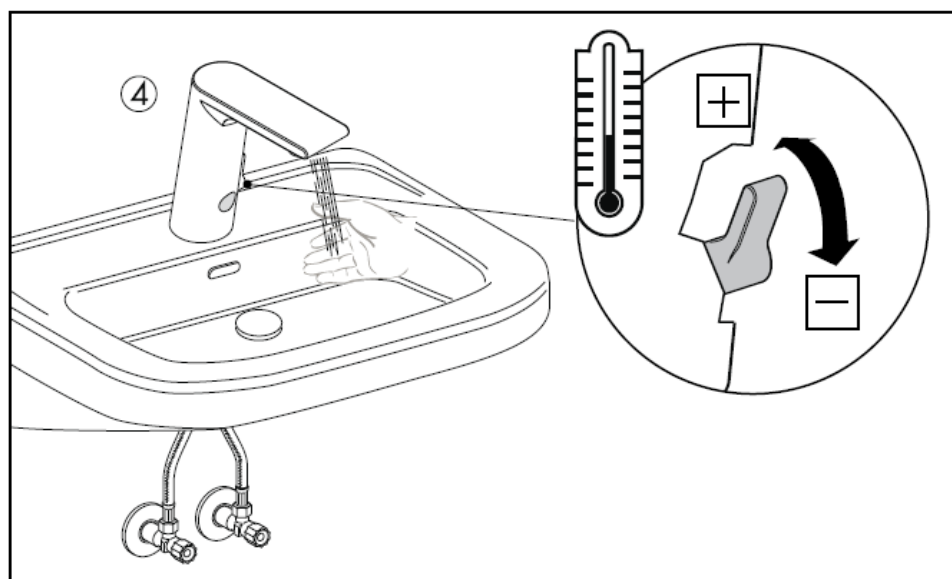
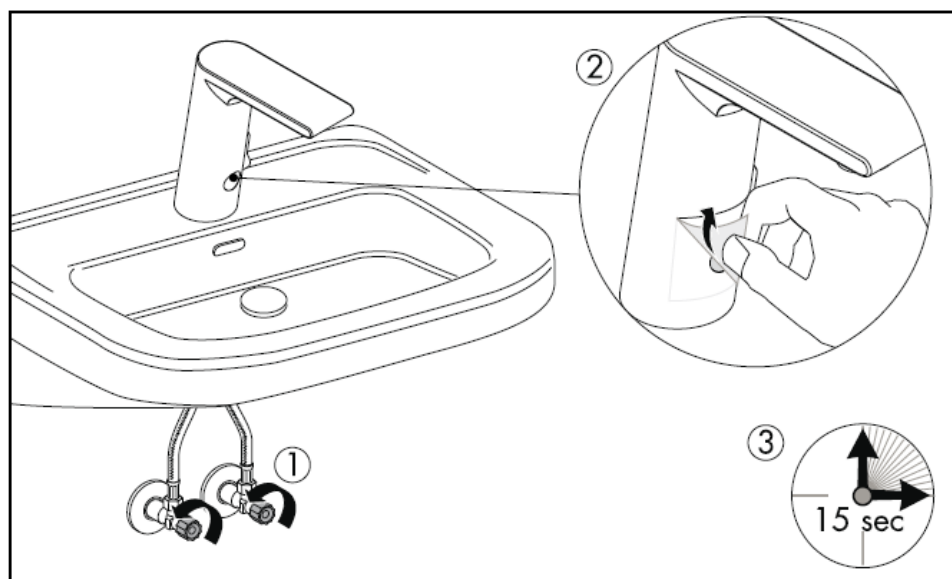








31101000

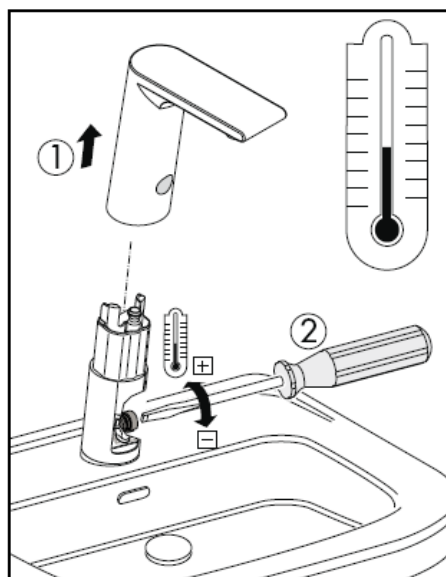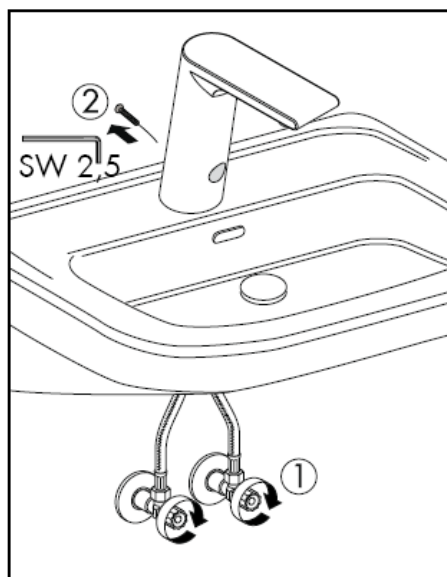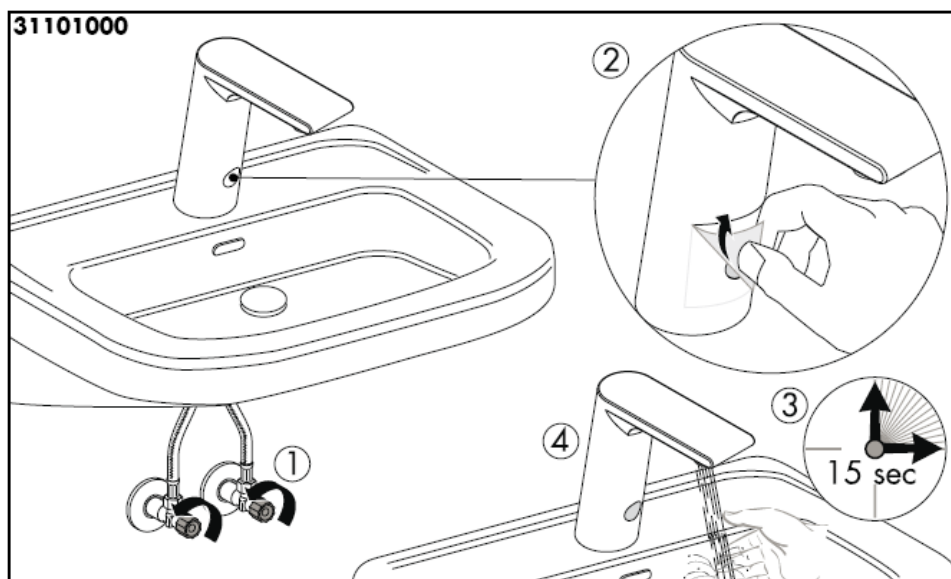


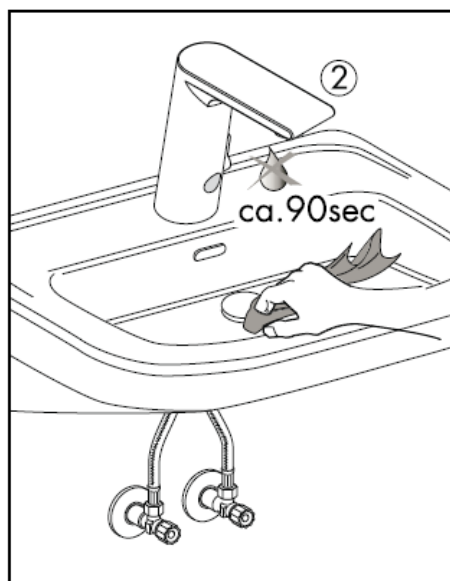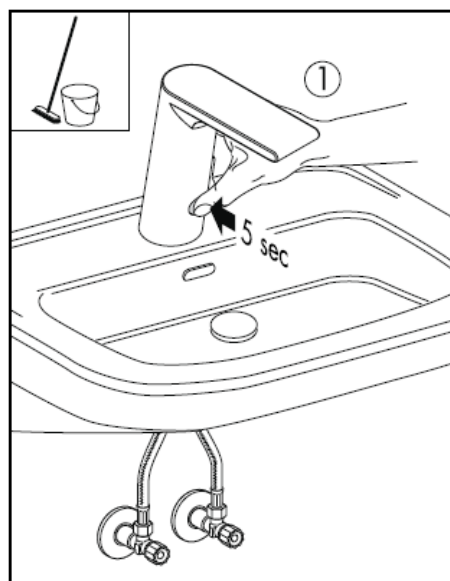



Замена батареи

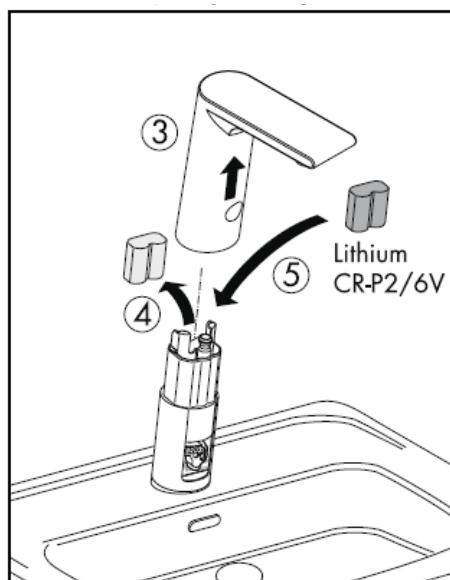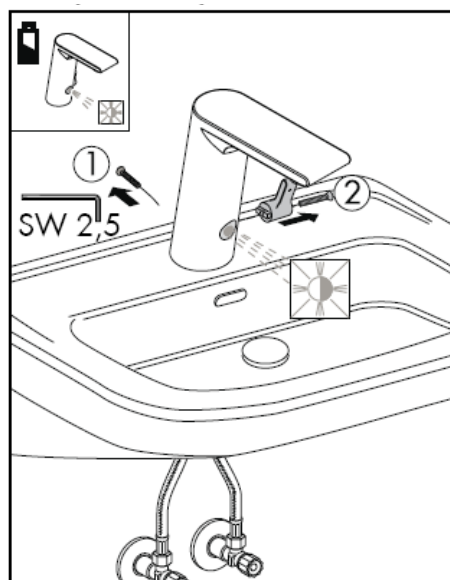

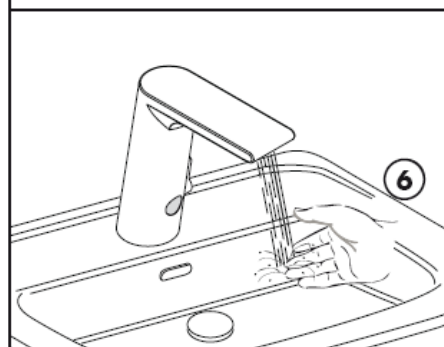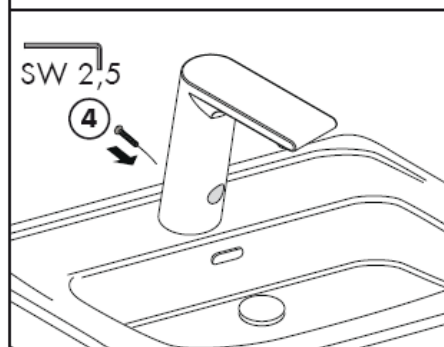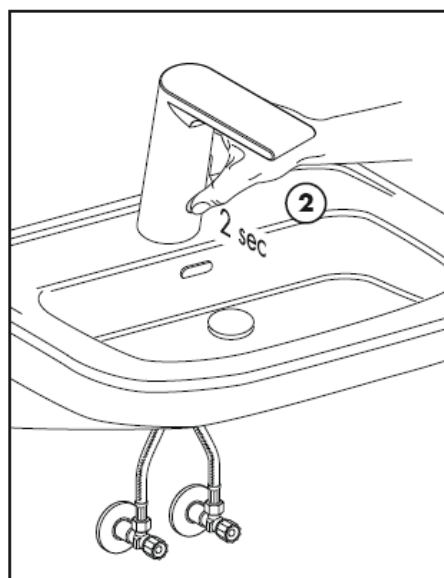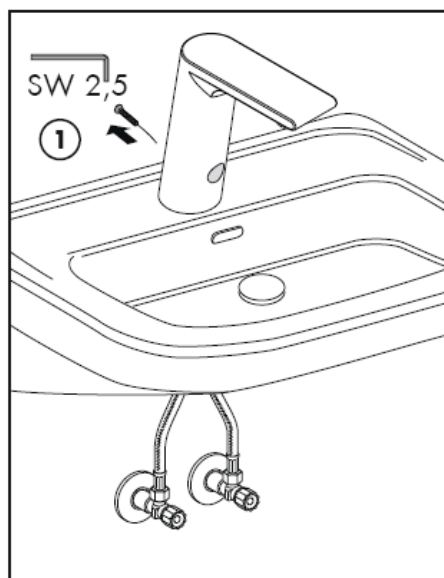

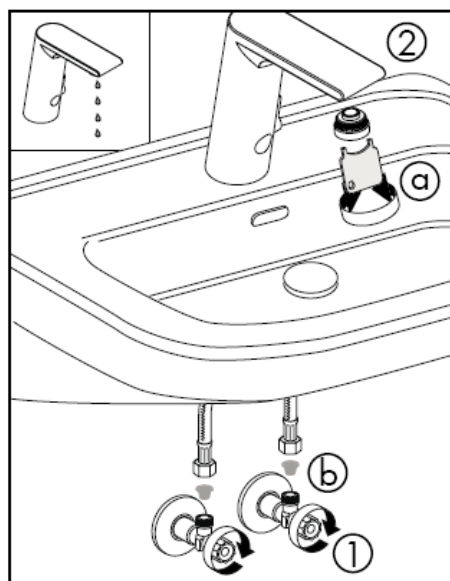

Количество воды недостаточное ->
очистите аэратор и фильтр.

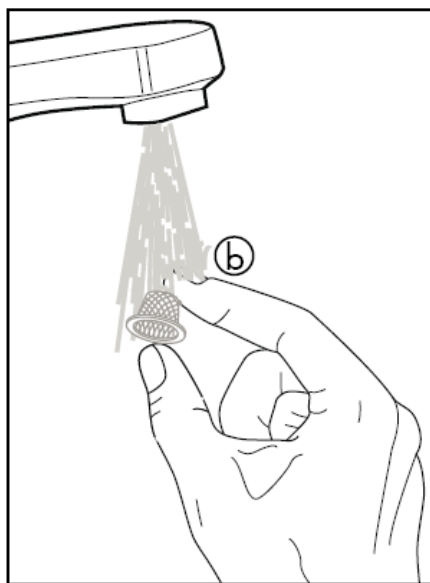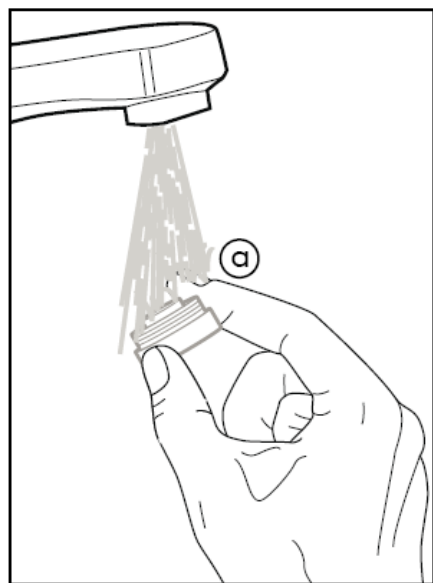

ВНИМАНИЕ! Смеситель должен быть смонтирован по действующим нормам и в соответствии с настоящей инструкцией, проверен на герметичность и безупречность работы

Время выбега: 1,5 с
Замедление включения: 300 мс
Автоматическое отключение: через 1 мин
Батарея Lithium CR-P2/6V

Для предотвращения попадания загрязнений из водопроводной сети необходимо устанавливать грязеуловители. Частицы грязи могут нарушить работу и/или привести к повреждению функциональных деталей арматуры. Компания Hansgrohe не несет ответственности за подобные повреждения.

ВНИМАНИЕ! Применение арматуры при наличии проточного нагревателя не допускается.

донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять авление холодной и горячей воды при помощи вентмлей регулирующих подачу воды в квартиру.

Технические данные

Рабочее давление: max. 1 MPa
Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 – 0,5 MPa
Давлении: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Температура горячей воды: max. 80°C
Рекомендуемая темп. гор. воды: 65° C
Пропускная способность: 5,50l/min 0,3 MPa
Максимальная температура на выходе при перепаде температуры 50 K и давлении истечения 0,3 MPa: 42° C


Знак технического контроля

DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			


Комплект см. стр. 3

1	Аэратор	98612000
2	Электромагнитный клапан	96904000
3	Крепёж	13961000
4	Подводка	98809000
5	Электроника	96456000
6	Электроника	96905000
7	Батарея	97399000
8	Сервисный ключ	98808000

Szerelési útmutató




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

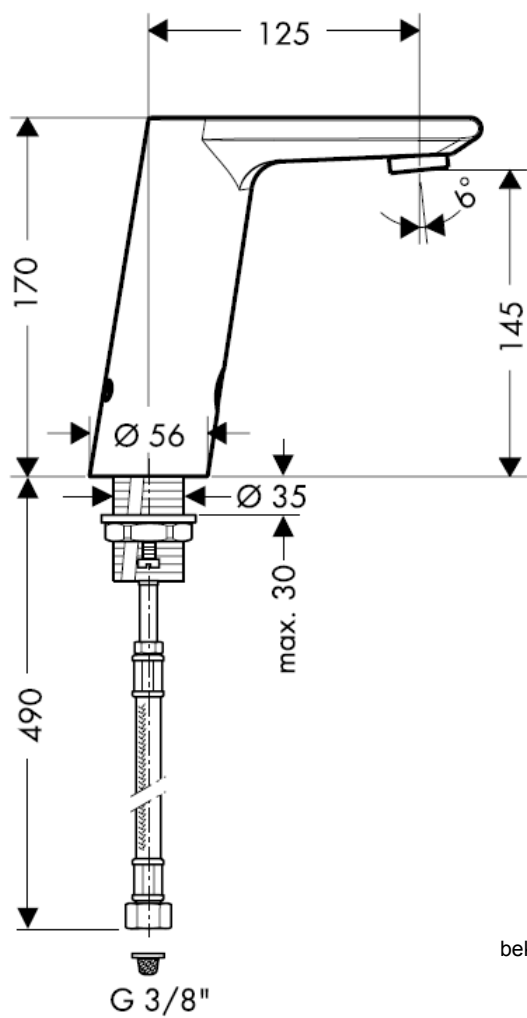


bekötőcső összeszerelése

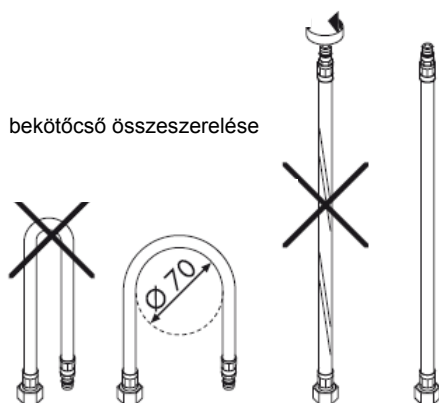


**Figyelem!**



A visszafolyásgátlók működését a DIN 1988 szerint évente egyszer ellenőrizni kell.

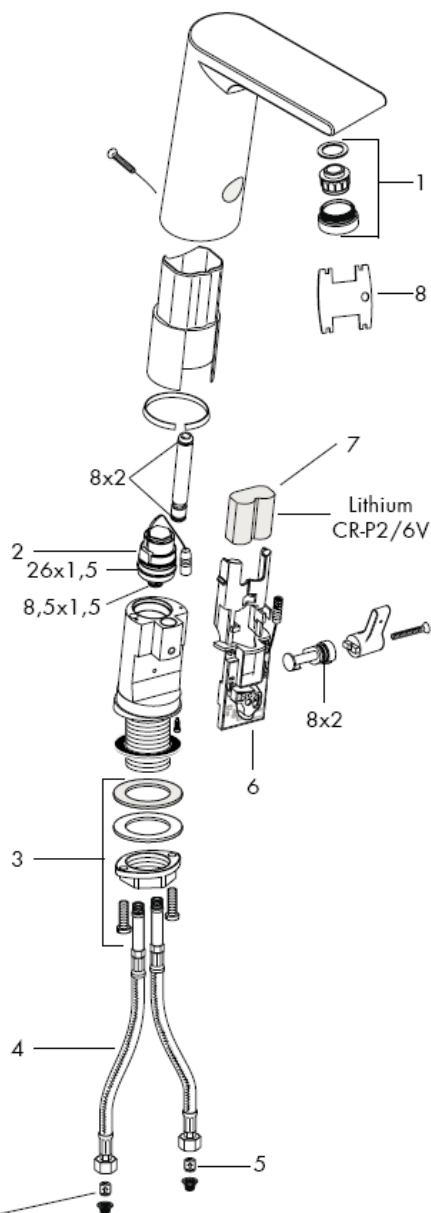








A vezetékeket gondosan átöblítjük.
DIN 1988 / EN 1717

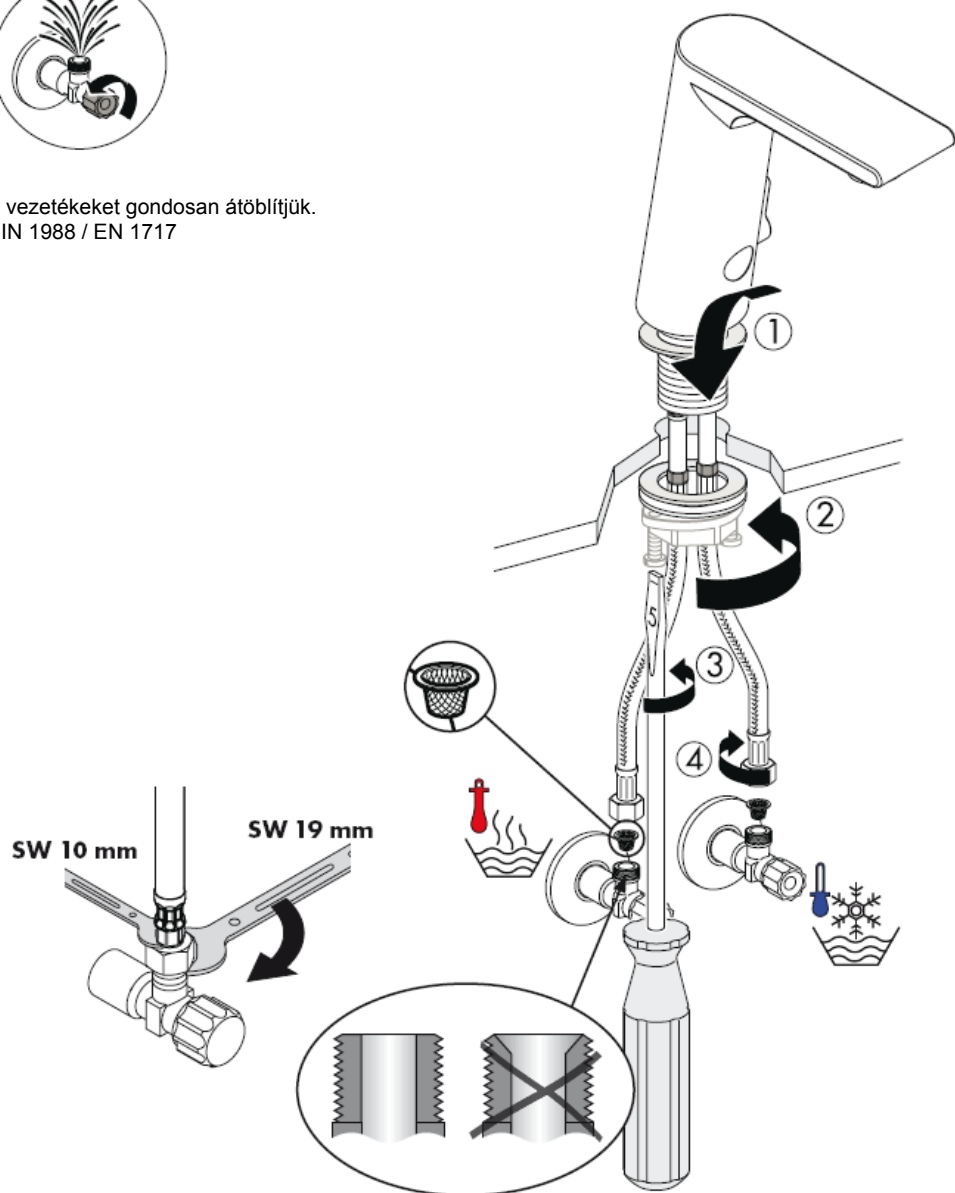

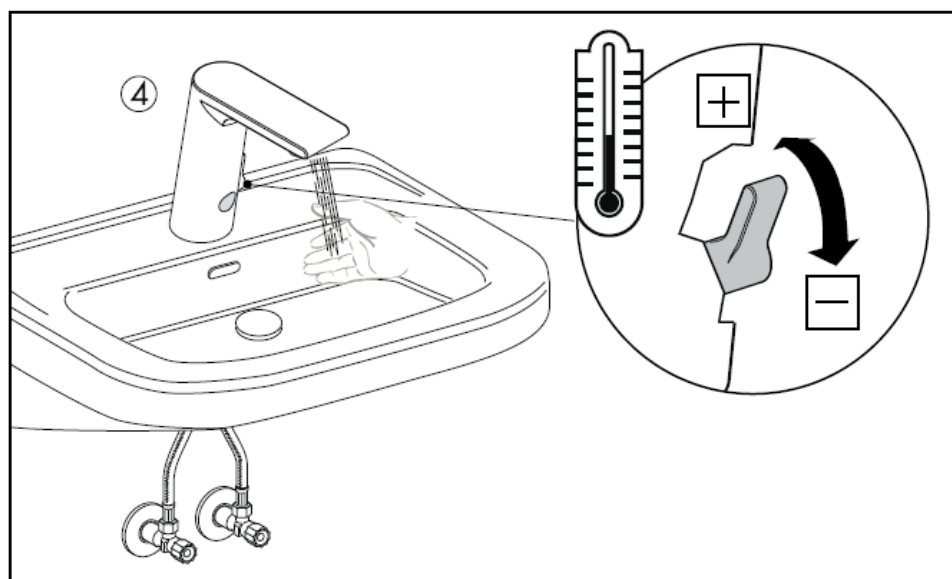
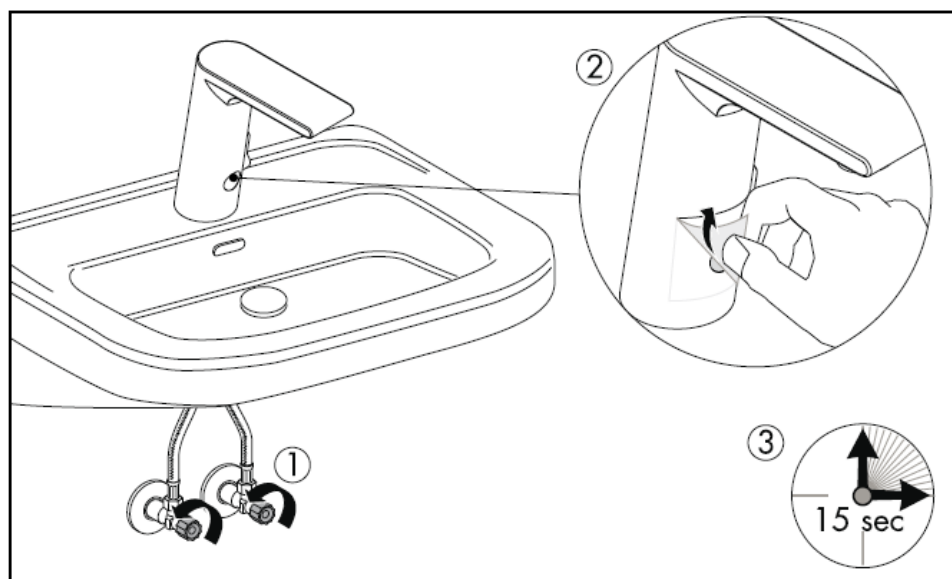








31101000

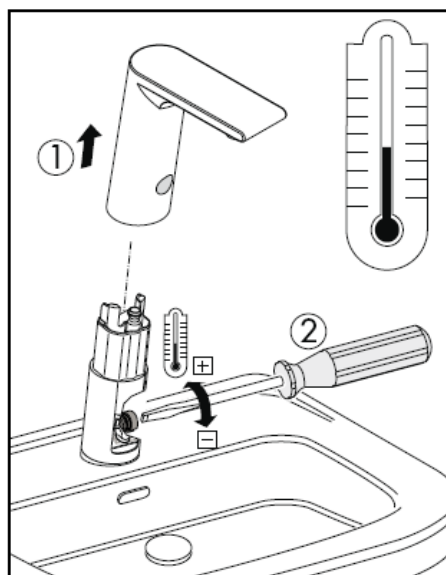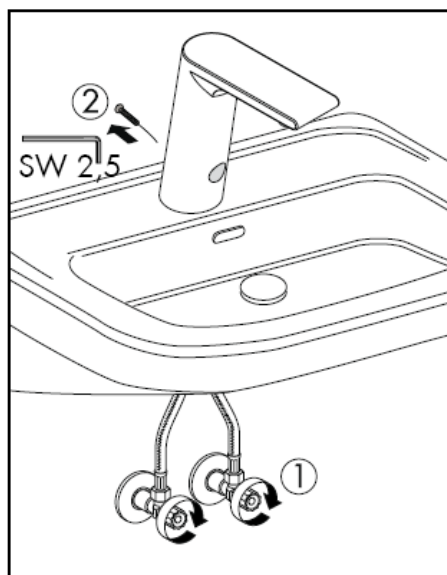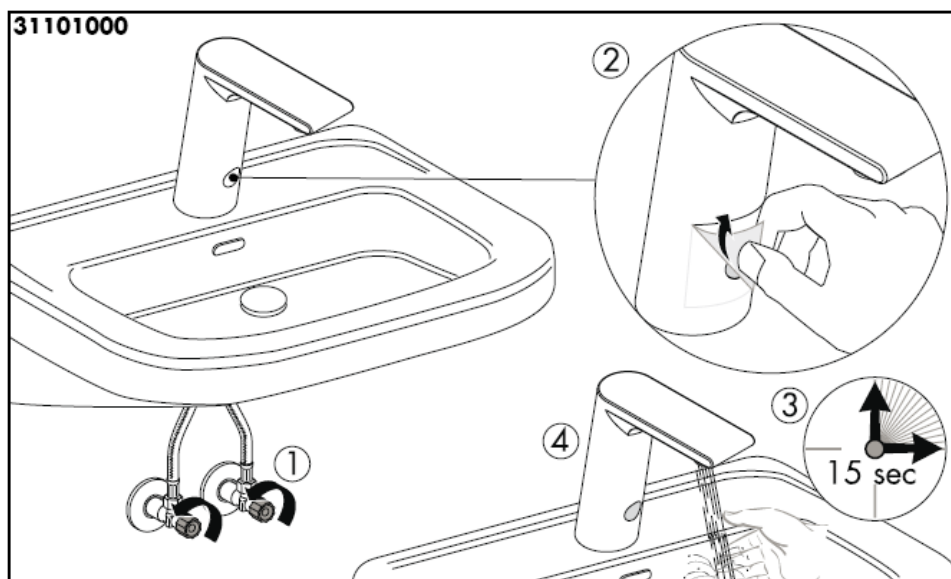


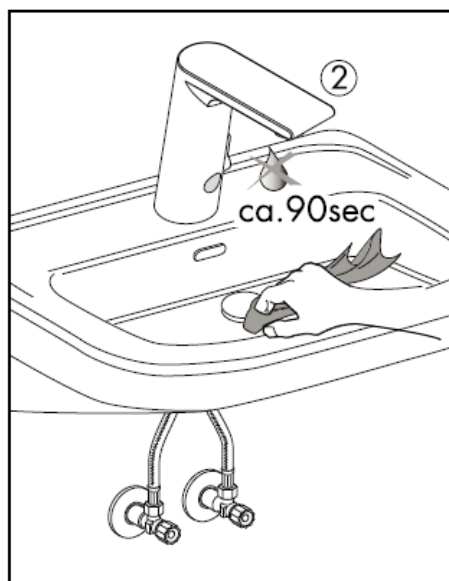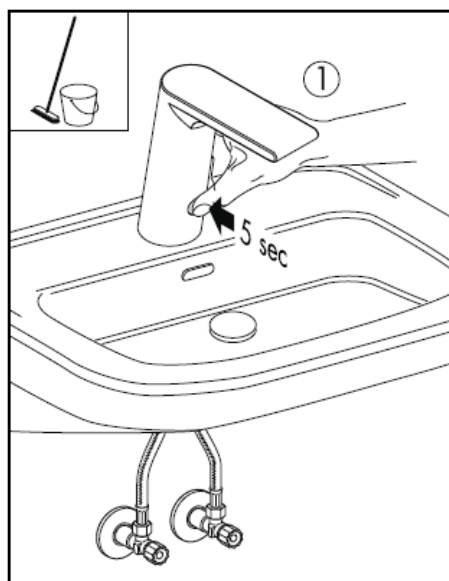



Elemcsere

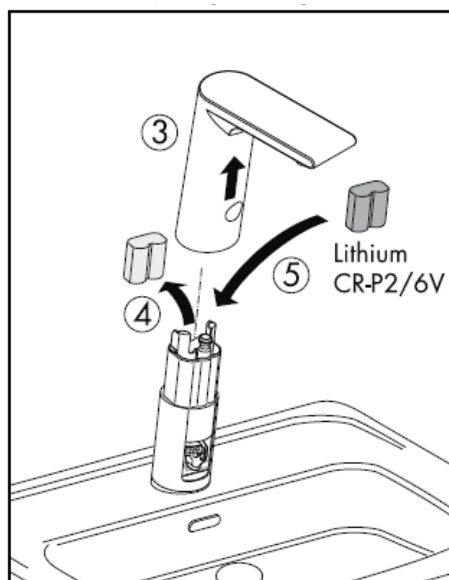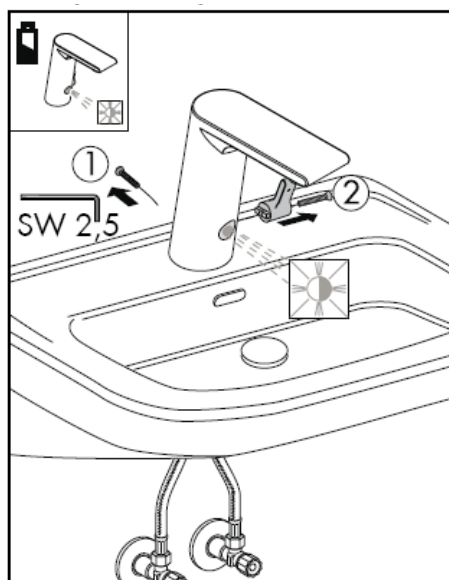

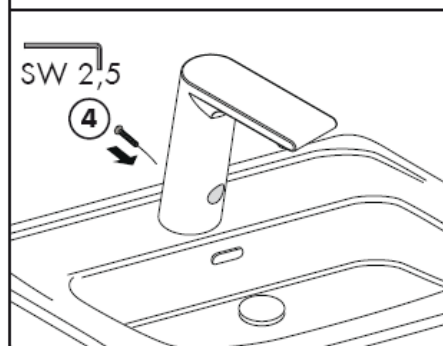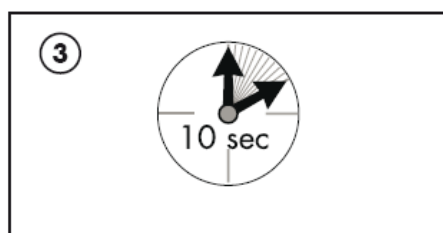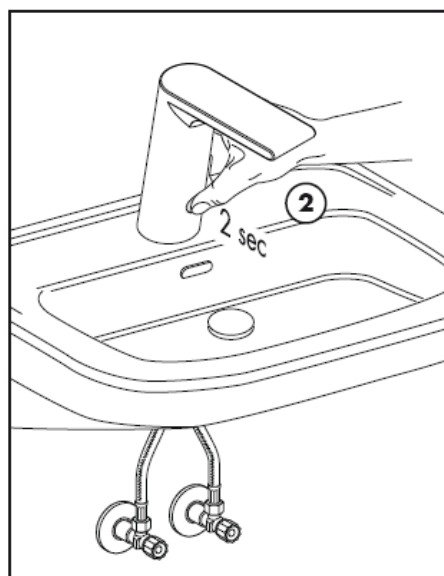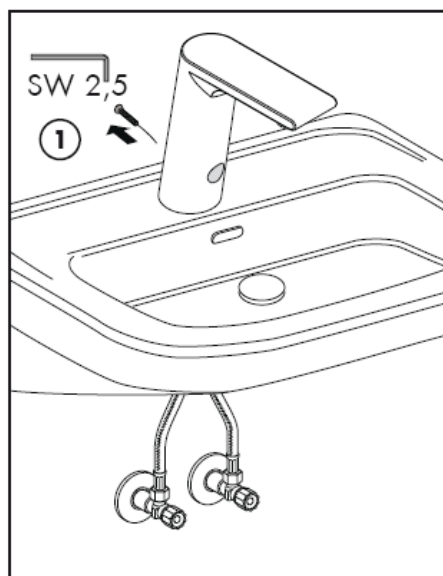

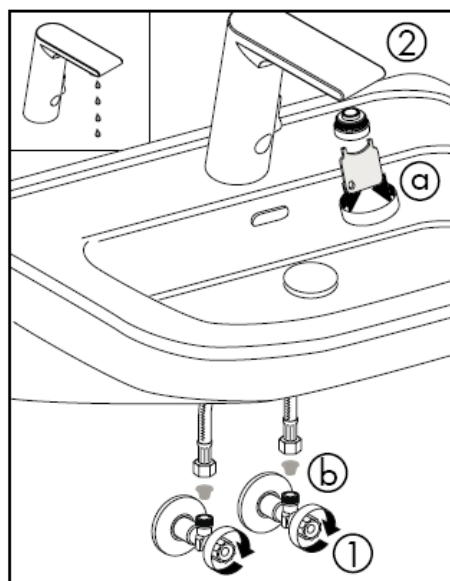

A vízmennyiség túl kevés -> tisztítsa meg a perlatort és a szűrőt.

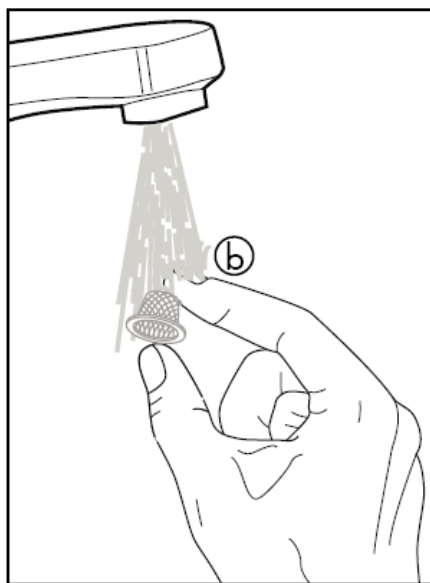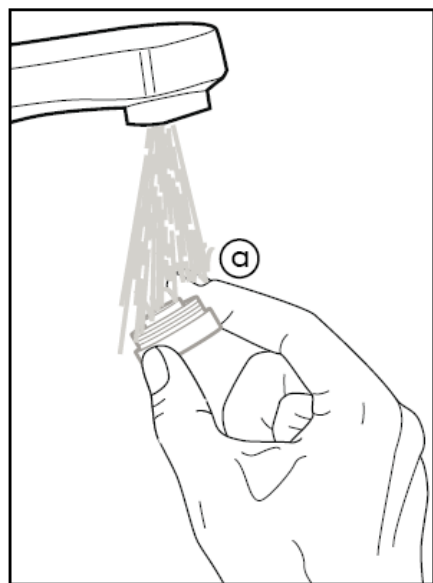

Figyelem! A csaptelep az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell felszerelni, átöblíteni és ellenőrizni!

A szűrőtömítéseket be kell szerelni a vízhálózatból származó szennyeződések kiküszöbölésére. A beáramló szennyeződések akadályozhatják és /vagy teljesen tönkre is tehetik a csaptelep funkcióit. Az ezekből adódó károkért a Hansgrohe nem felel.

Figyelem! A vízcsapot nem lehet átfolyós vízmelegítővel használni.

A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

Műszaki adatok

Üzemi nyomás: max. 1 MPa
Ajánlott üzemi nyomás: 0,1 – 0,5 MPa
Nyomáspróba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Forróvíz hőmérséklet: max. 80°C
Forróvíz javasolt hőmérséklete: 65°C
Átfolyási teljesítmény : 5,50l/min 0,3 MPa
Maximális kifolyó hőmérséklet 50 K
hőmérsékletkülönbségnél és 0,3 MPa átfolyó
nyomásnál: 42°C

Vizsgajel


DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			

Utánfutási idő: 1,5 mp
Bekapcsolási késleltetés: 300 ms
Automatikus kikapcsolás: 1 percet követően
Elem Lithium CR-P2/6V


Tartozékok lásd a oldalon 3

1	Perlátor	98612000
2	Mágnes szelep	96904000
3	Alsó rögzítőrés	13961000
4	Bekötőcső	98809000
5	Elektronika	96456000
6	Elektronika	96905000
7	Elem	97399000
8	Szervíz kulcs	98808000

Asennusohje




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

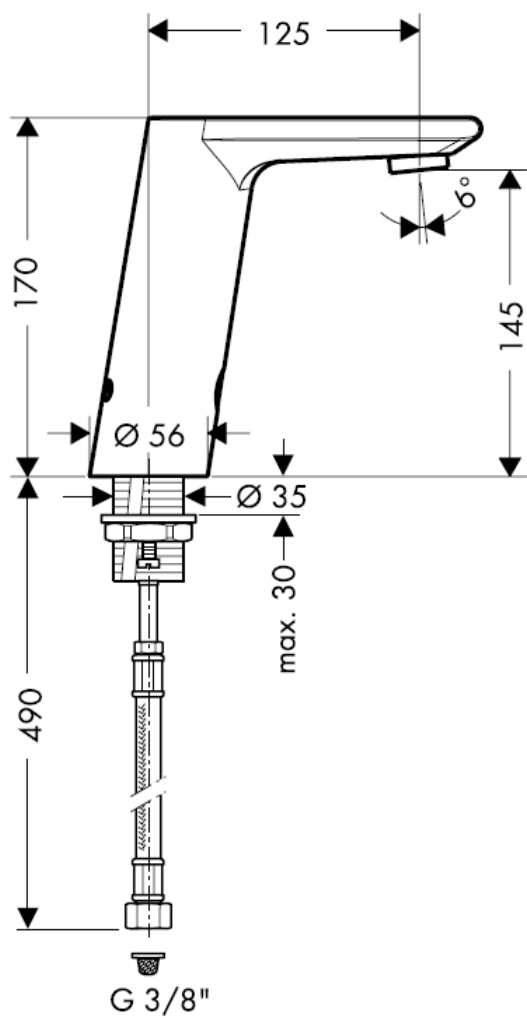


Liitäntätietokun asennus

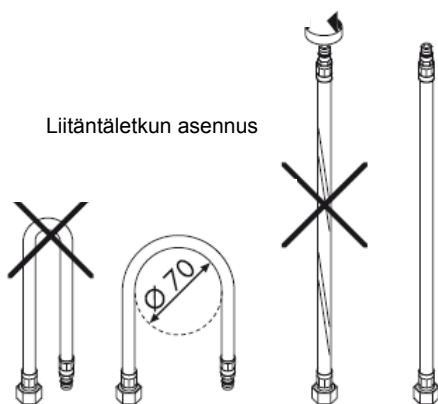


**Huomio!**



Vastaventtiilin toiminta on normin DIN 1988 mukaan tarkastettava vuosittaan.

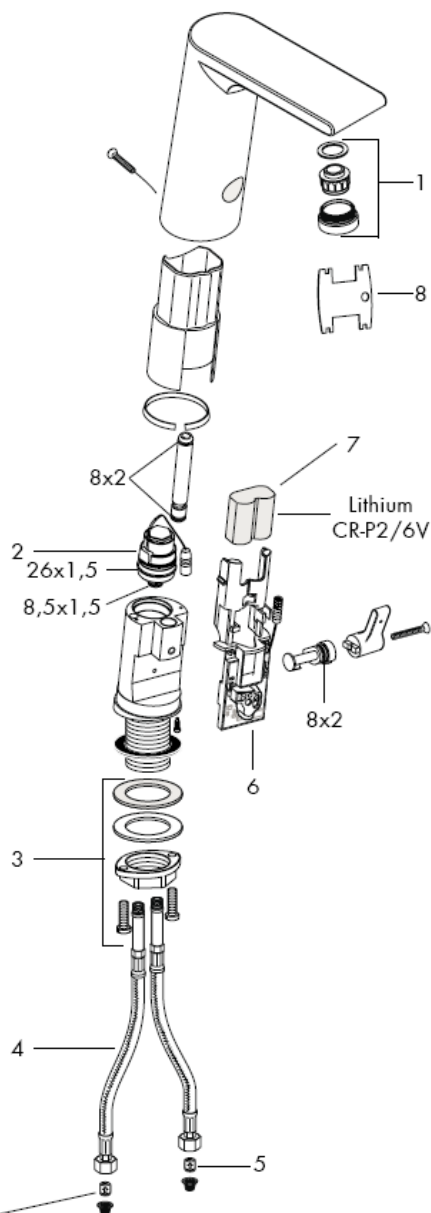






Huuhtele syöttöputken asianmukaisesti.
DIN 1988 / EN 1717


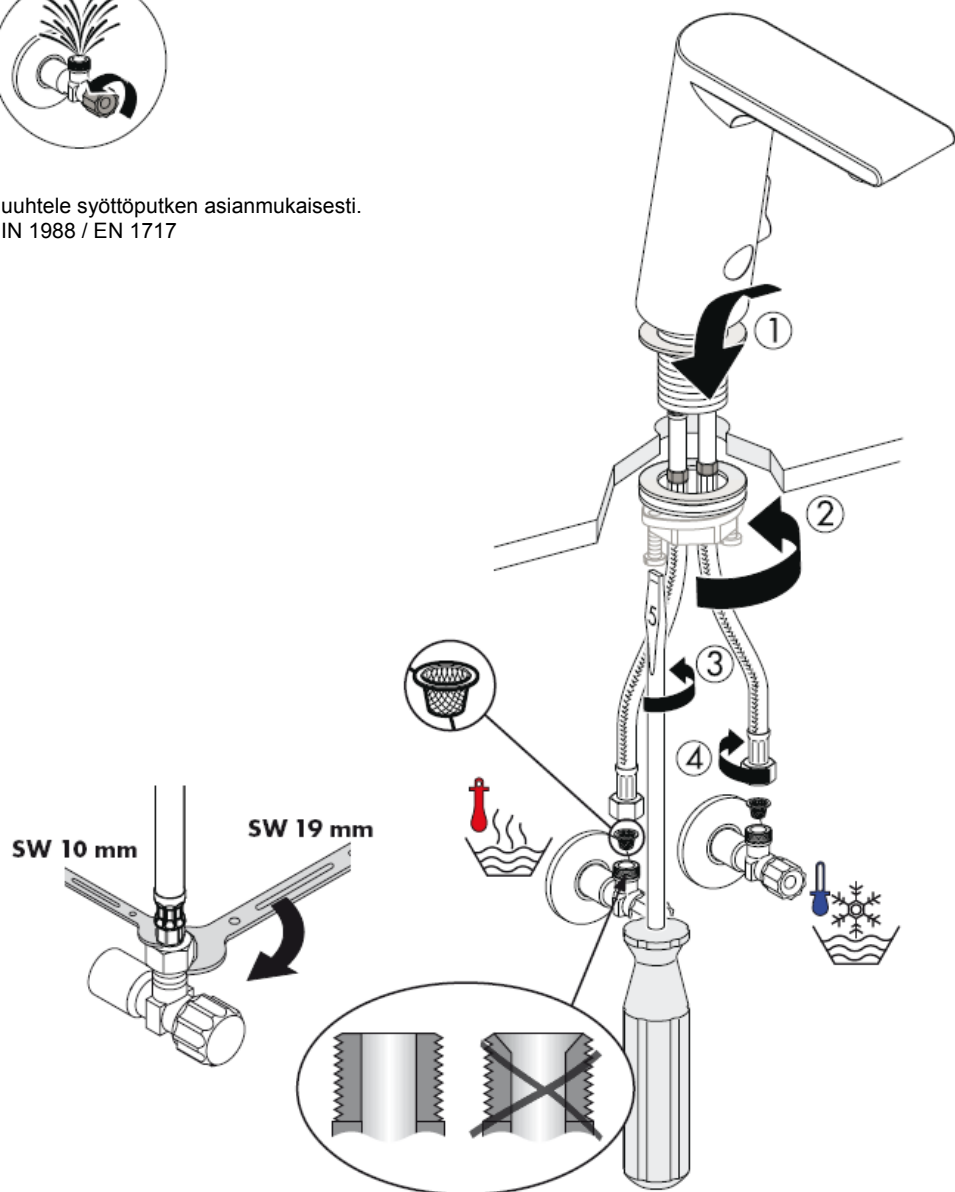


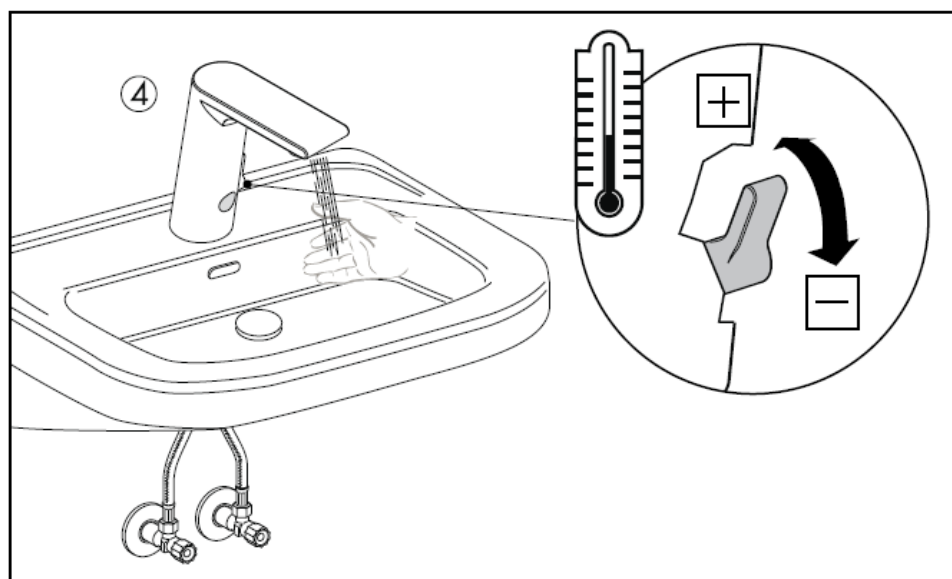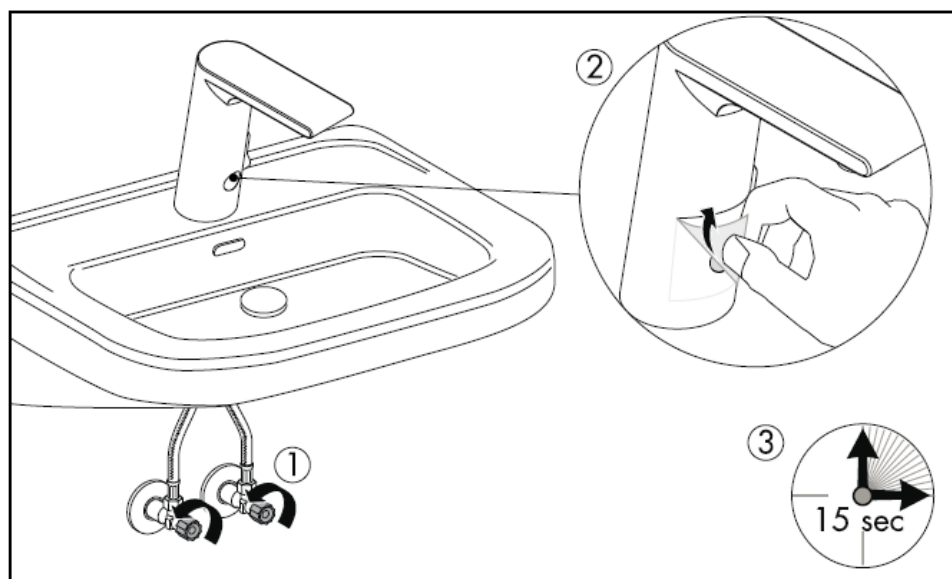



31101000




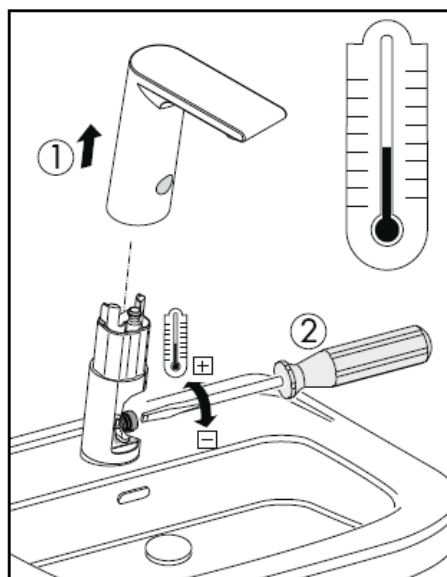
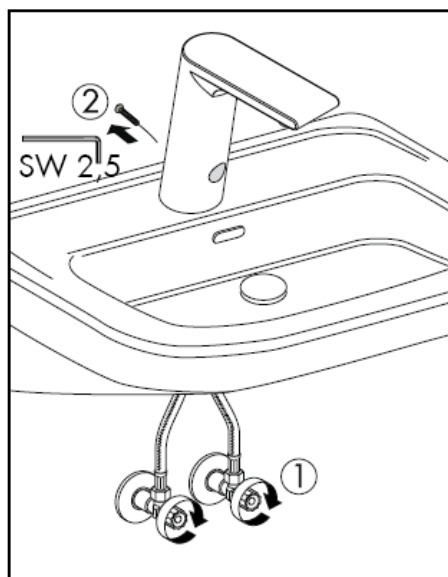
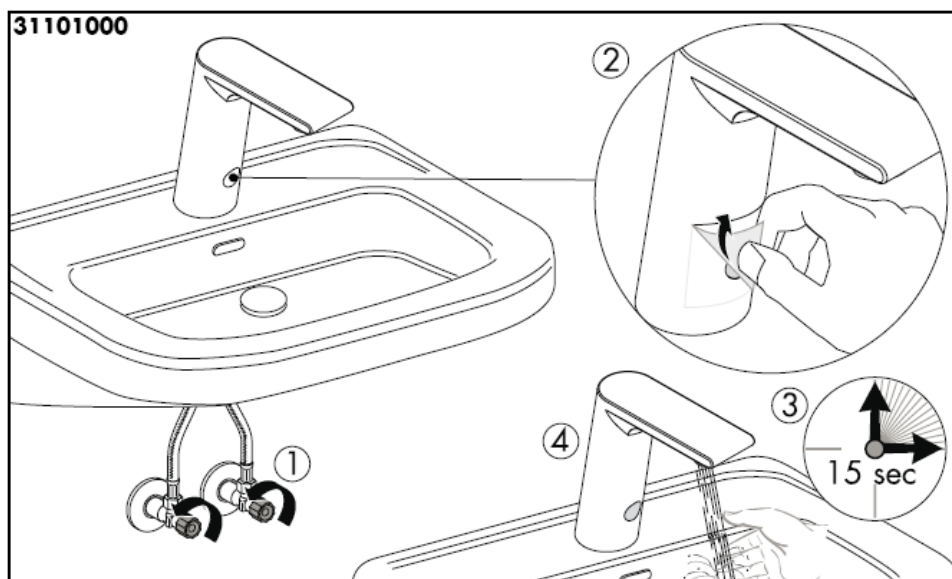



Pesualtaan puhdistus

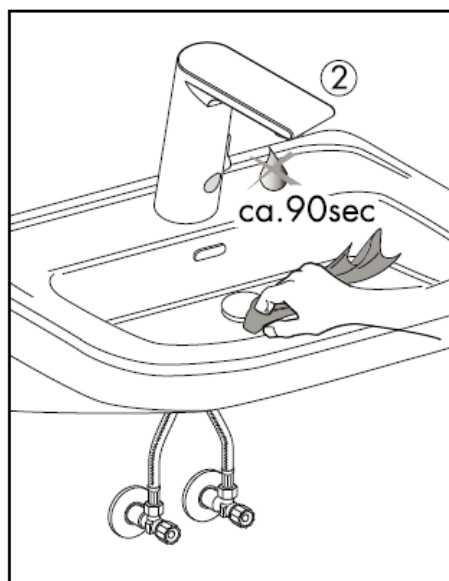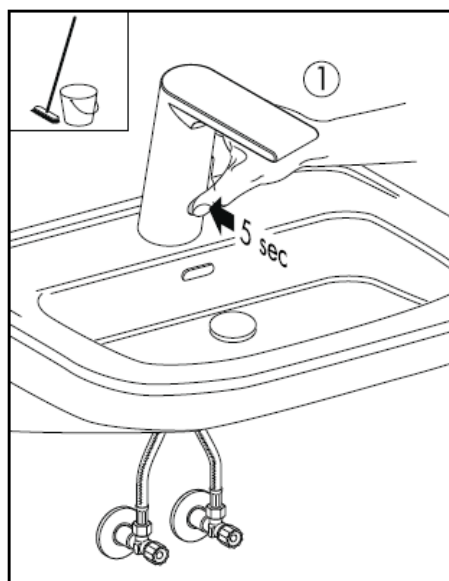



Patterin vaihtaminen

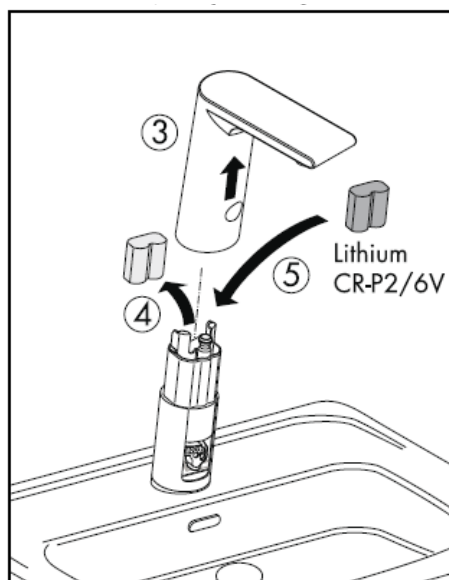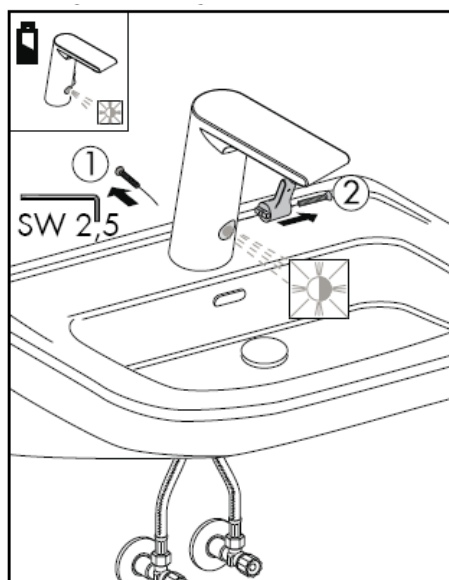

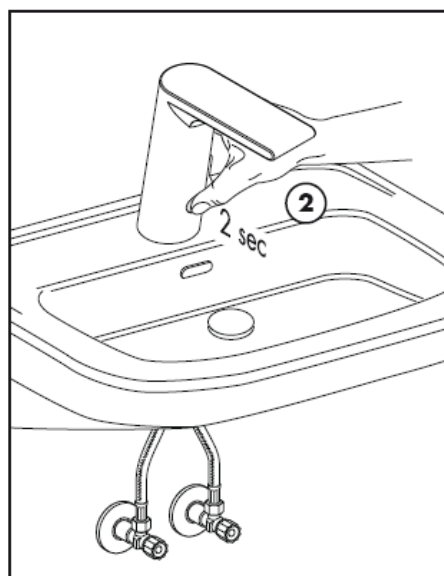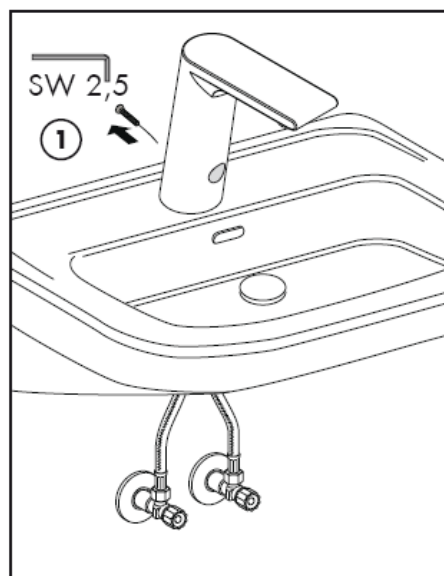

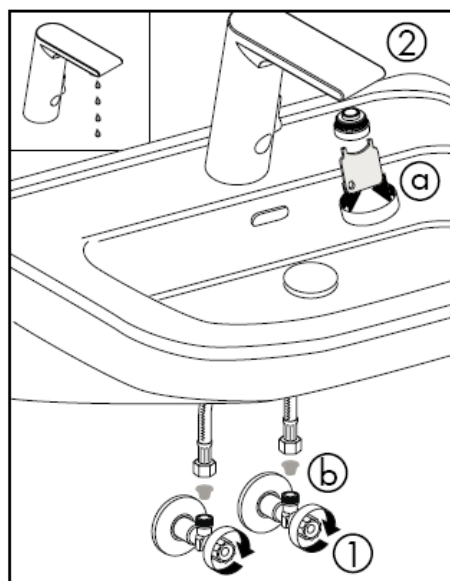

Vesimäärä on liian pieni -> puhdista Perlator tai suodatin.

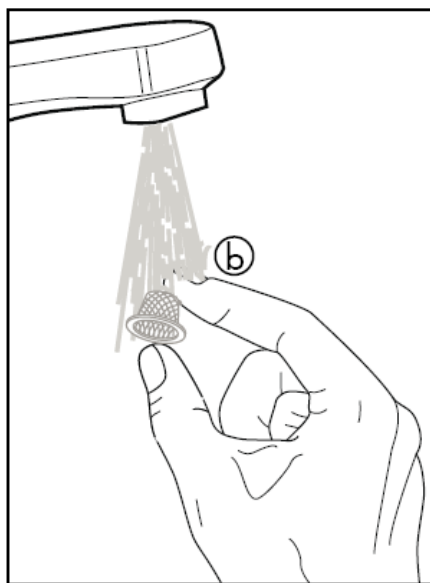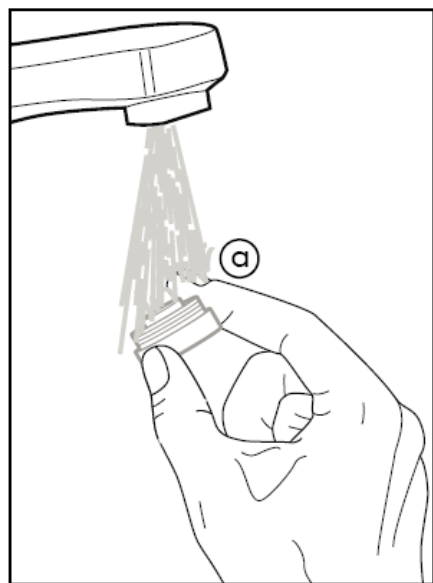

Huomio! Kaluste on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaisesti!

Likasihdit on asennettava, jotta lian huuhtoutuminen vesijohtoverkosta voidaan välttää. Huuhtoutuvat likahiukkaset voivat häiritä hanan toimintaa ja/tai vahingoittaa sen toimintaosia, Hansgrohe ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.

Huomio! Armaturia ei voi käyttää läpimenoventtiilin yhteydessä.

Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

Tekniset tiedot

Käyttöpaine: max. 1 MPa
 Suositeltu käyttöpaine: 0,1 – 0,5 MPa
 Koestuspaine: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Kuuman veden lämpötila: max. 80°C
 Kuuman veden suosituslämpötila: 65°C
 Läpivirtausmäärä: 5,50l/min 0,3 MPa
 Maksimi ulosjuoksutuslämpötila 50 K
 lämpötilaerolla ja 0,3 MPa virtauspaineella:
 42°C

Koestusmerkki


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Jälkikäyntiaika: 1,5 s
 Päällekytkentäviive: 300 ms
 Automaattinen poiskytkeä: 1 minuutin kuluttua
 Patteri Lithium CR-P2/6V


Varaosat katso sivu 3

1	Poresuutin, täydellinen	98612000
2	Magneettiventtiili	96904000
3	Kiristyslevy ja mutteri	13961000
4	Liitinletku	98809000
5	Elektroniikka	96456000
6	Elektroniikka	96905000
7	Patteri	97399000
8	Service-avain	98808000

Monteringsanvisning




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

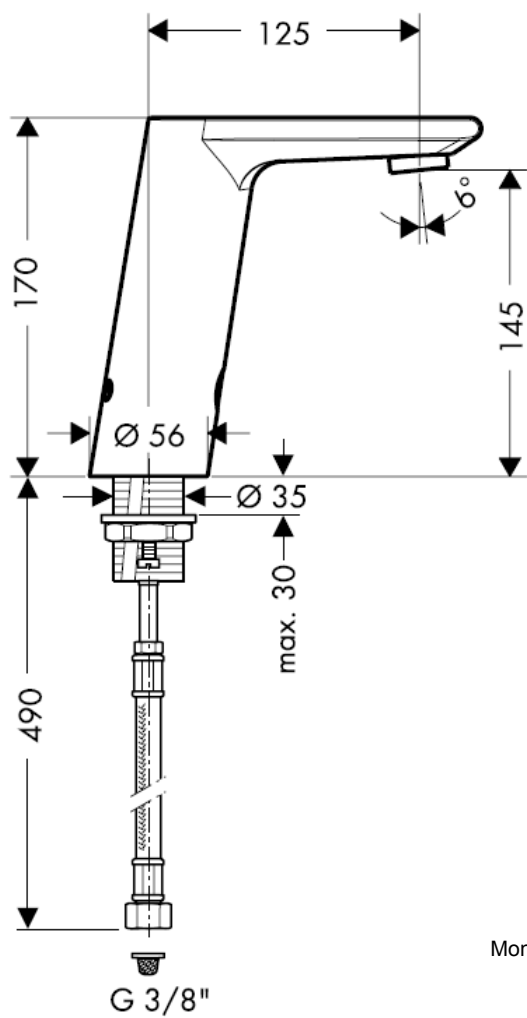


Montering anslutningslang

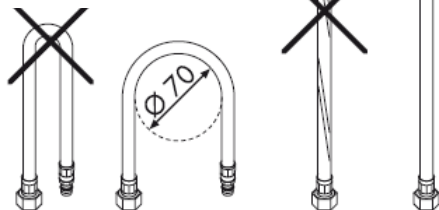




OBS!

Backventilernas funktion måste kontrolleras
en gång varje år enligt DIN 1988.


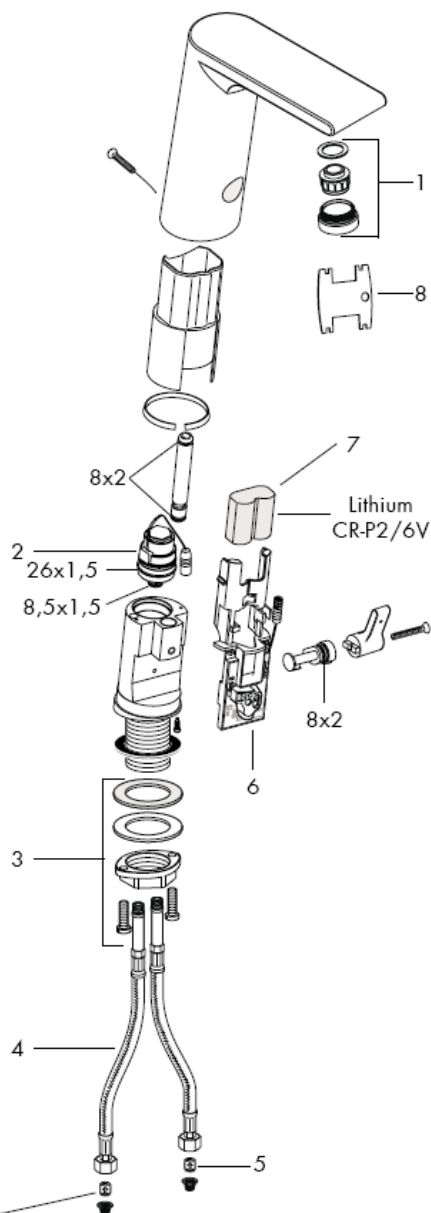







Skölj tillförselledningarna noga.
DIN 1988 / EN 1717

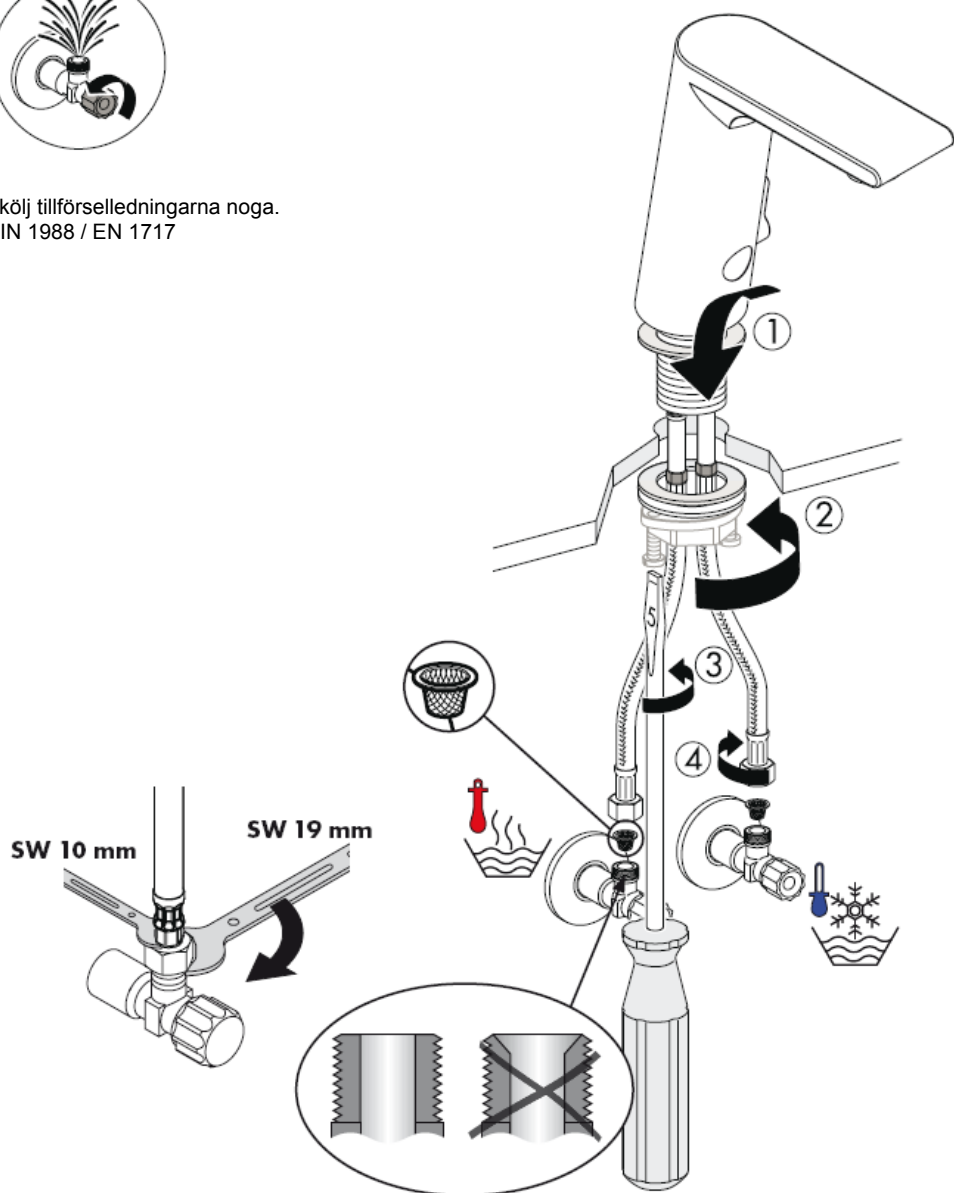



SW 19 mm

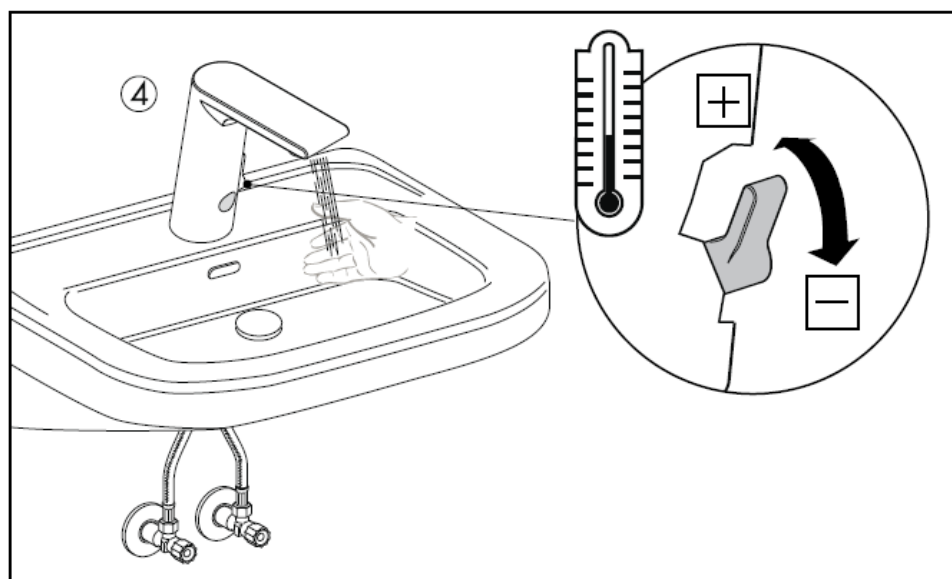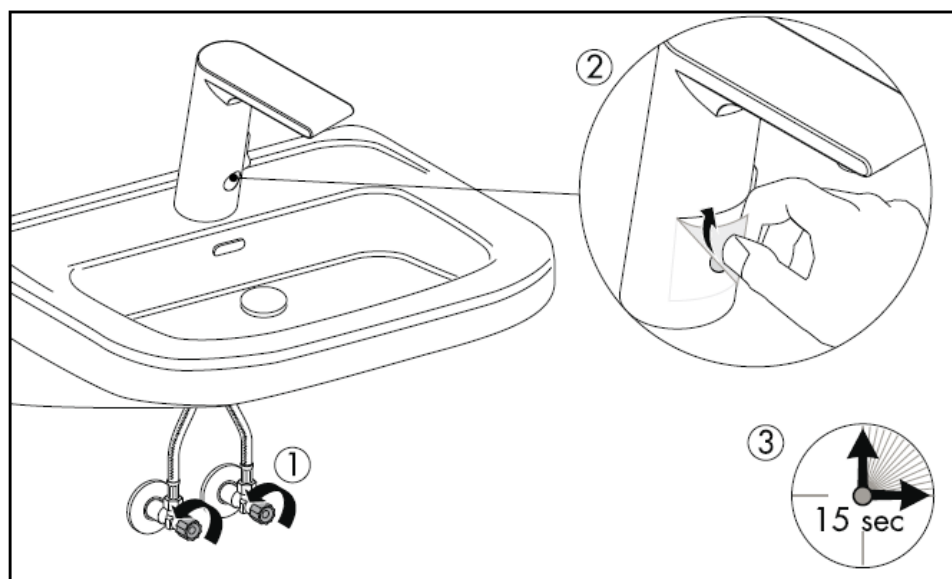



31101000




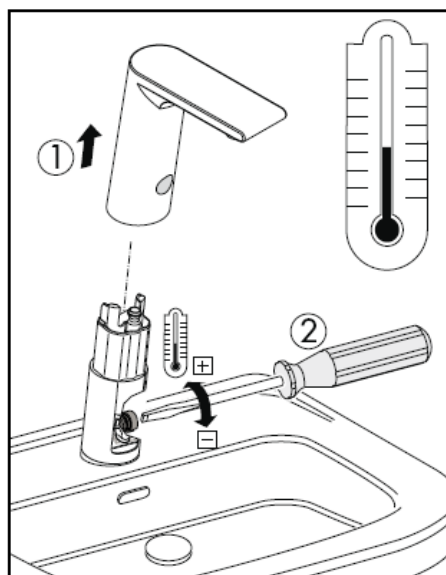
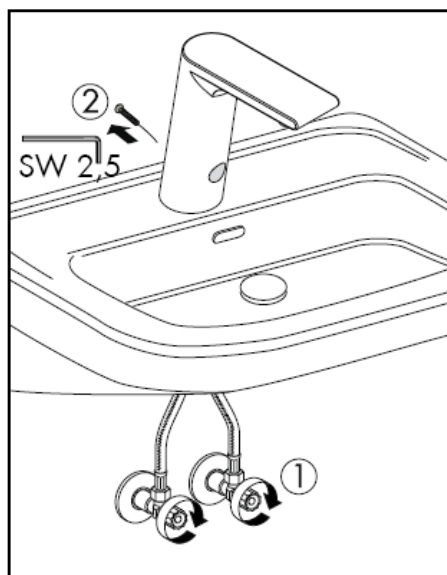
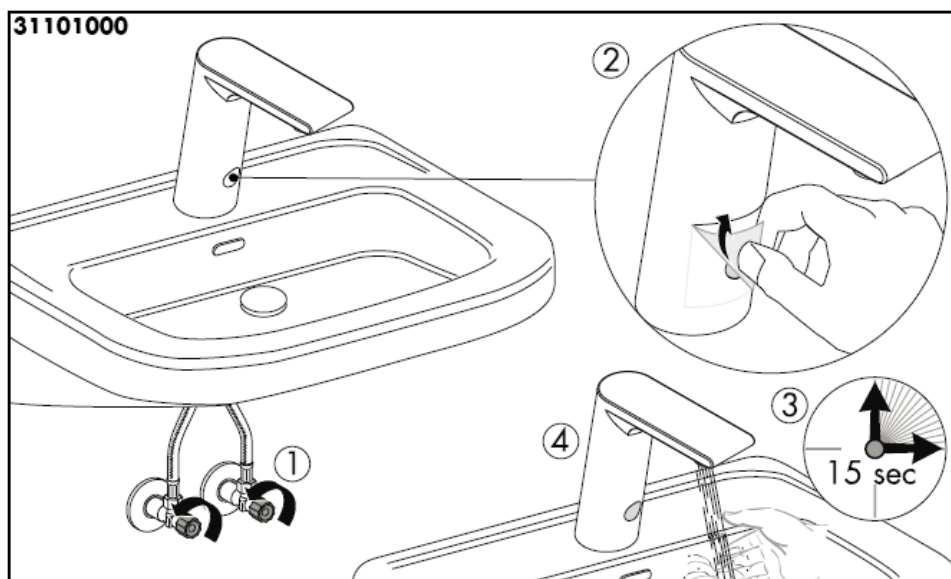



Renoör tvättställ

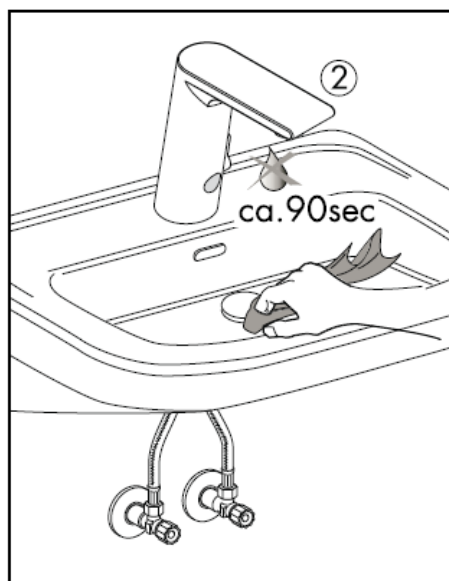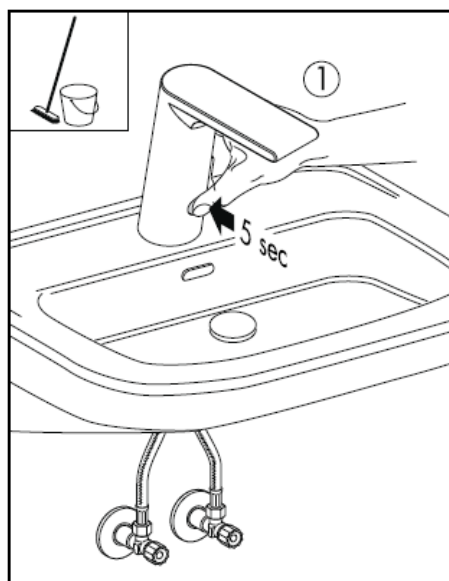



Batteribyte

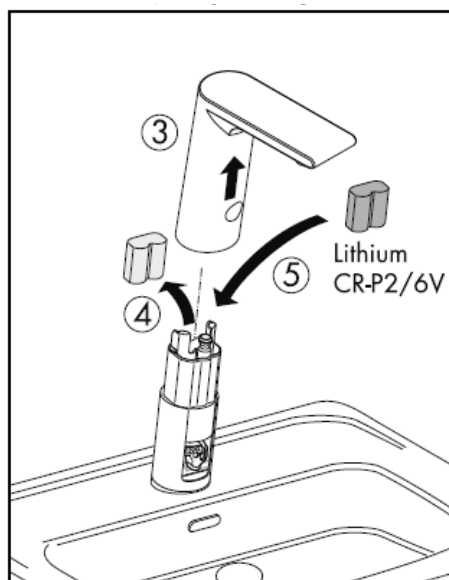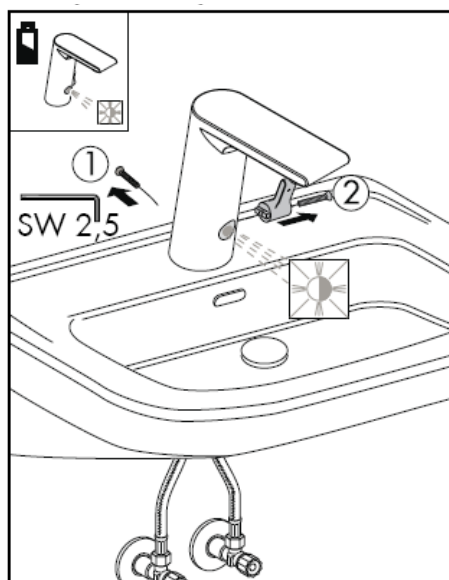

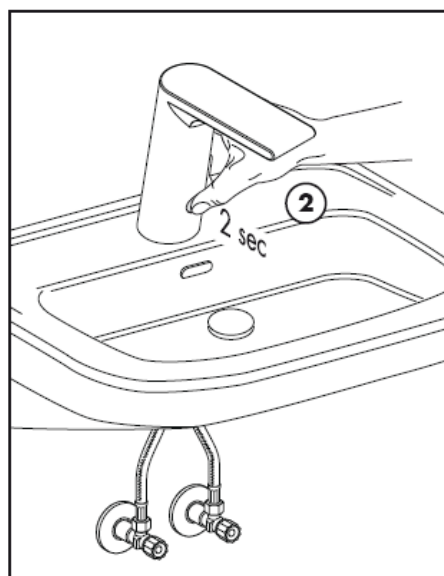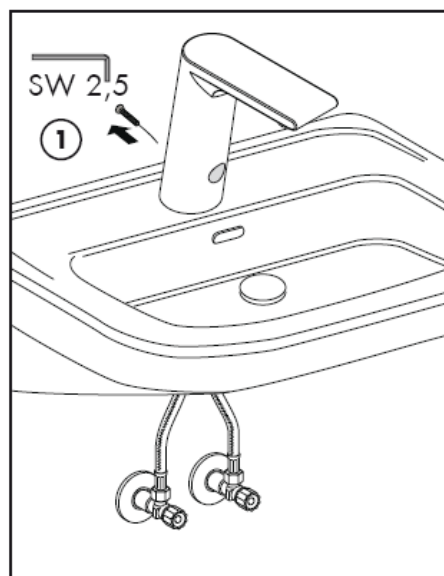

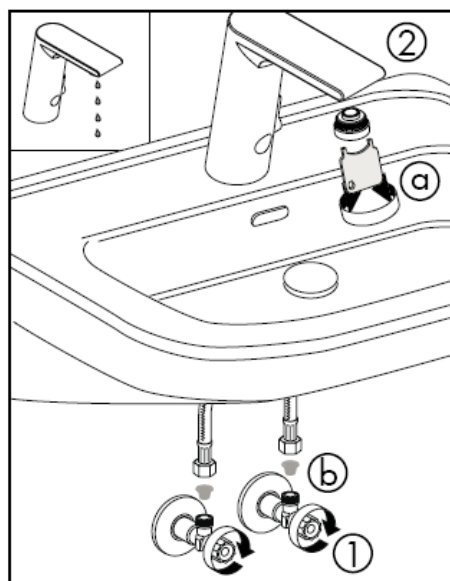

För lite vatten -> rengör perlator och filter.

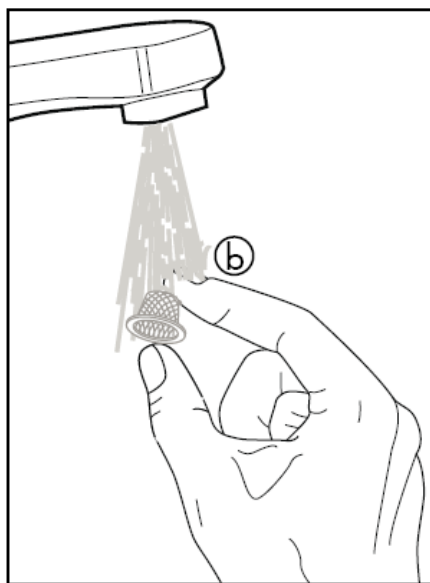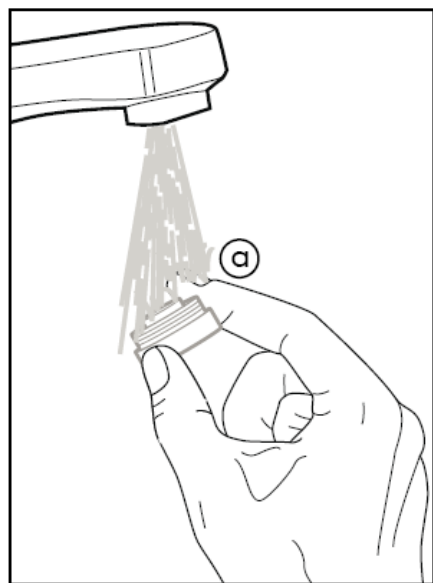

OBS! Blandaren måste installeras, genomspolas och testas enligt gällande föreskrifter.

Smutsfiltren måste monteras så att inte smuts från ledningsnätet kan tränga in. Smuts som spolas in kan påverka funktionen och/eller leda till skador på funktionsdelar i armaturen.

Hansgrohe fransäger sig allt ansvar för skador som kan härledas till detta.

OBS! Blandaren kan inte användas tillsammans med en varmvattenberedare.

Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

Efterspölning: 1,5 sek

Startfördröjning: 300 ms

Automatisk avstängning: efter en min

Batteri Lithium CR-P2/6V

Reservdelar se sidan 3

1	Komplett perlator	98612000
2	Magnetventil	96904000
3	Stagmontering	13961000
4	Anslutningsslang	98809000
5	Elektronik	96456000
6	Elektronik	96905000
7	Batteri	97399000
8	Servicenyckel	98808000


Tekniska data

Driftstryck:	max. 1 MPa
Rek. driftstryck:	0,1 – 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmvattentemperatur:	max. 80°C
Rek. varmvattentemp.:	65° C
Genomströmningmängd:	5,50l/min 0,3 MPa
Maximal utflödestemperatur vid 50 K	
temperaturskillnad och 0,3 MPa flödestryck:	42° C


Testsigill

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Montavimo instrukcijos




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

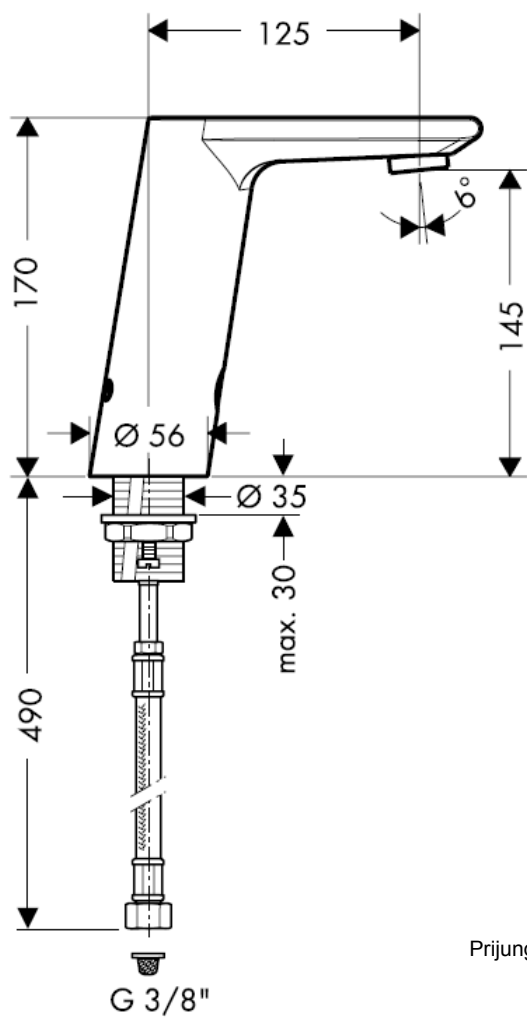


Prijungimo žarnų montavimas

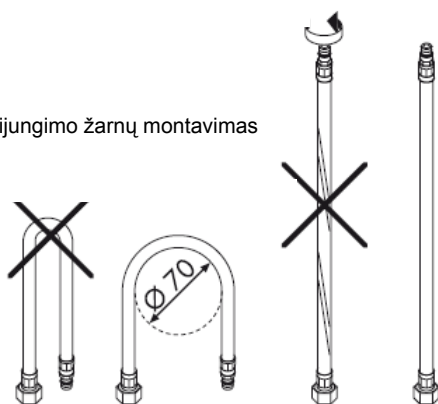


**Dėmesio!**



Atbulinių vožtuvėlių funkcija, remiantis DIN 1988, vieną kartą metuose privalo būti patikrinta.

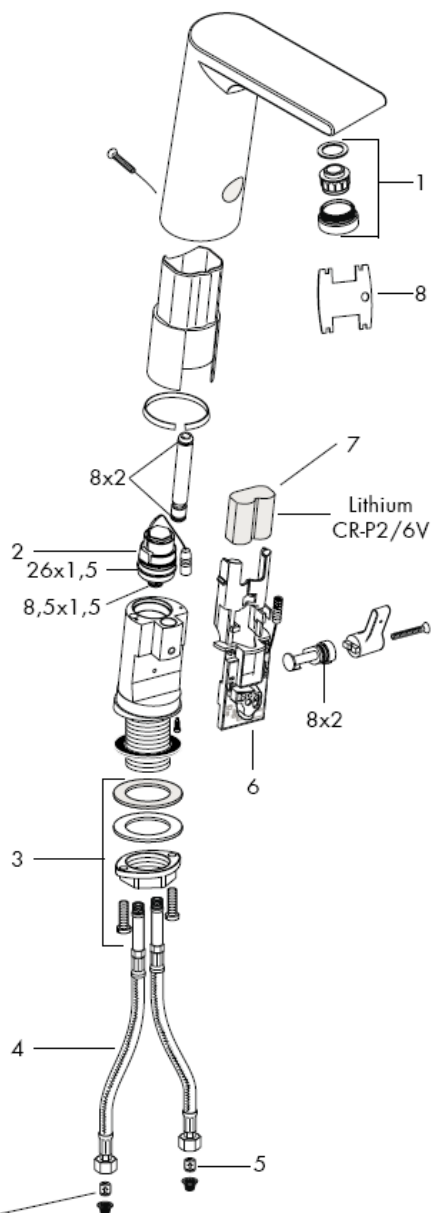








Išplauti vamzdžius.
DIN 1988 / EN 1717

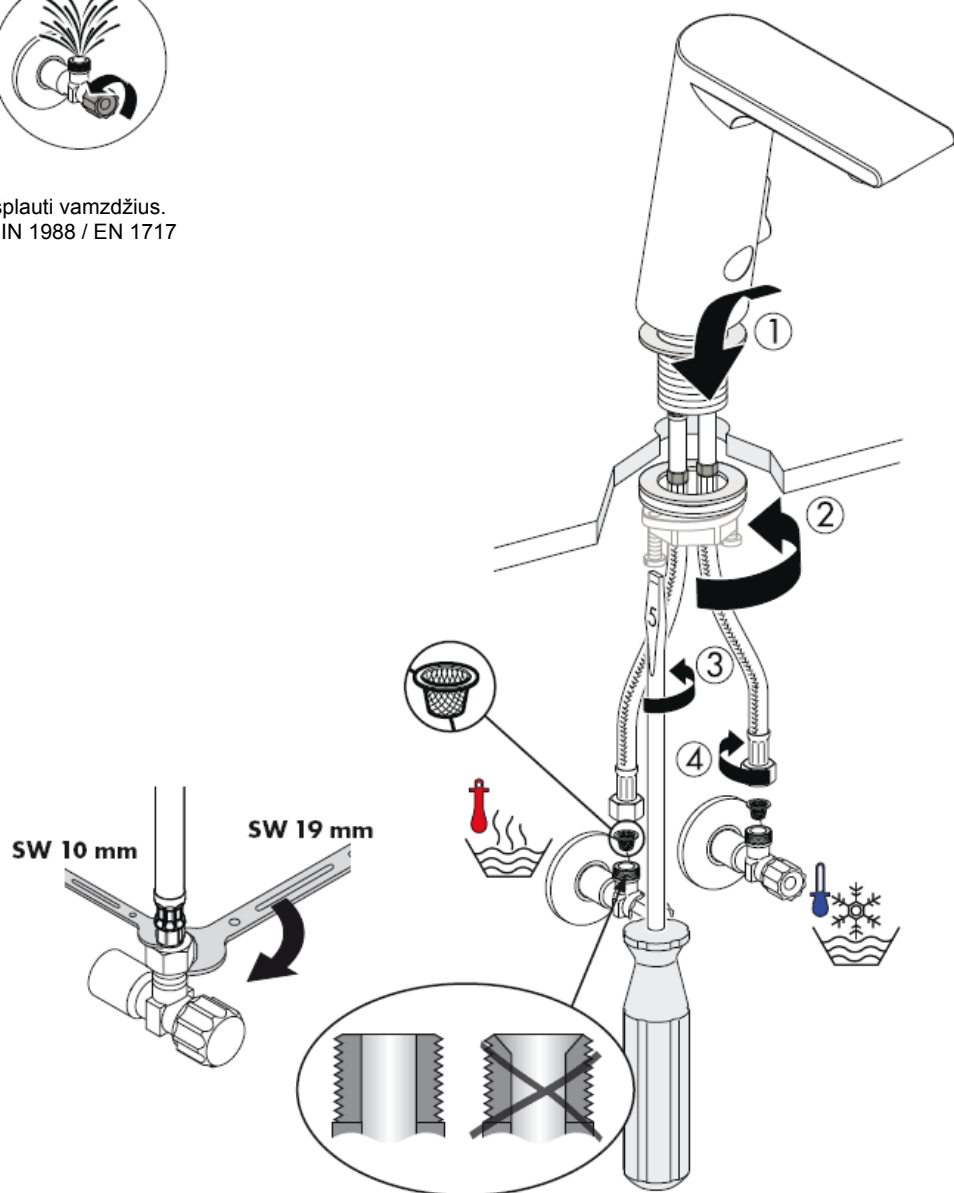

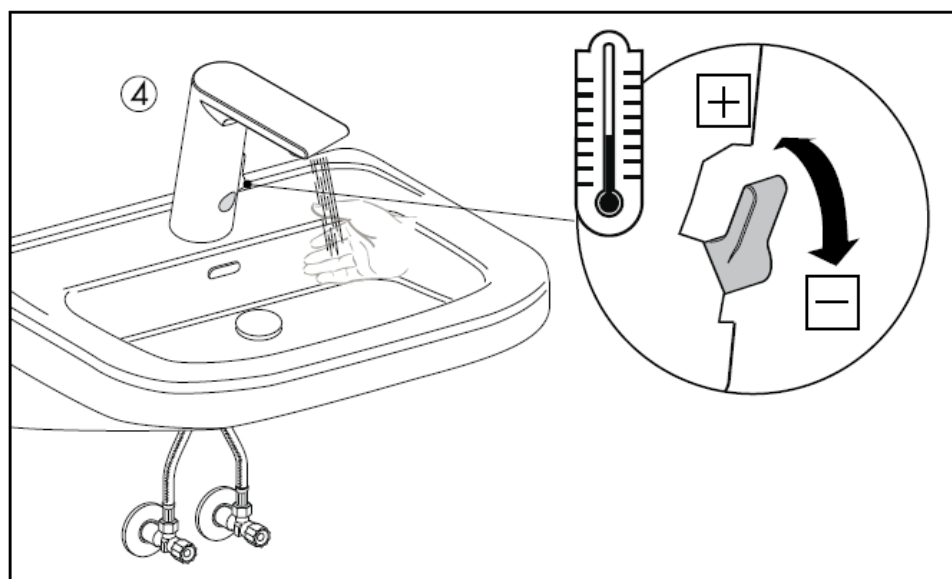
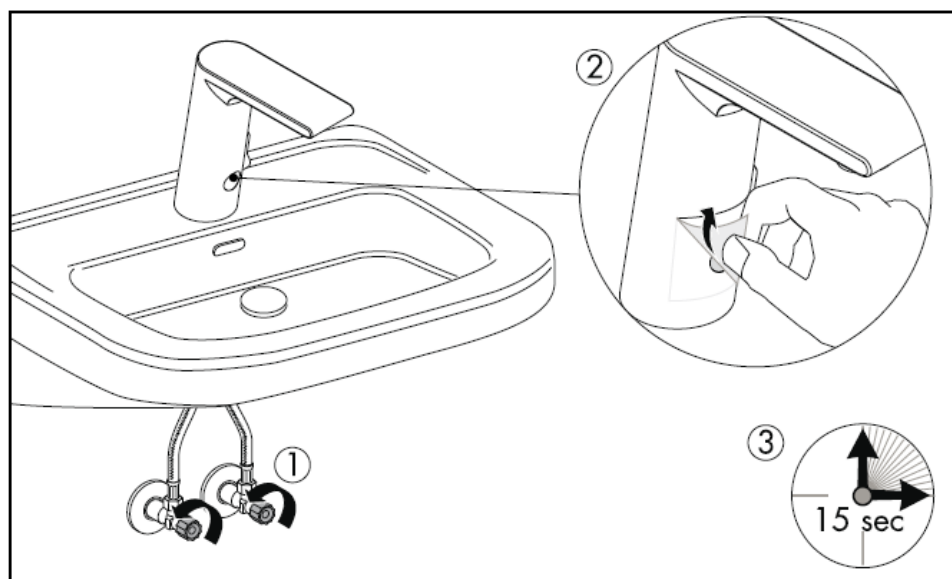








31101000

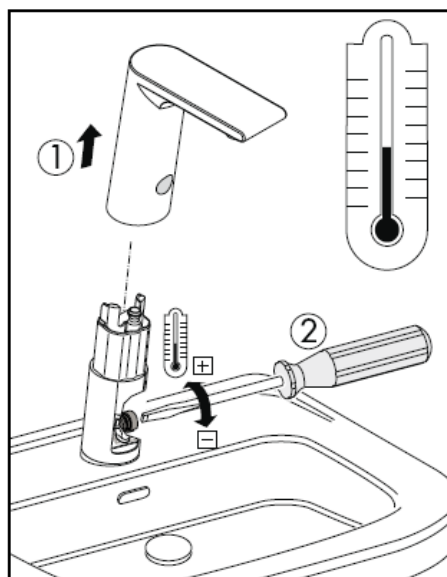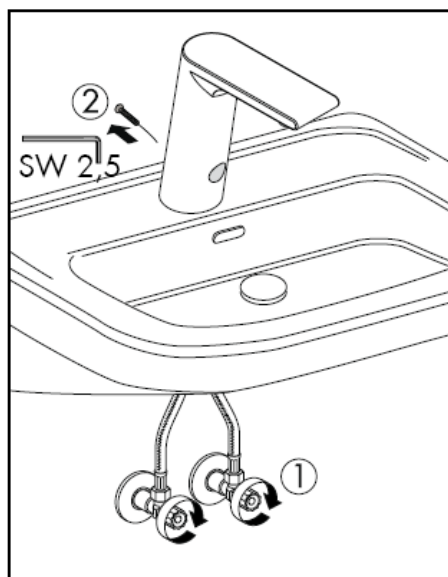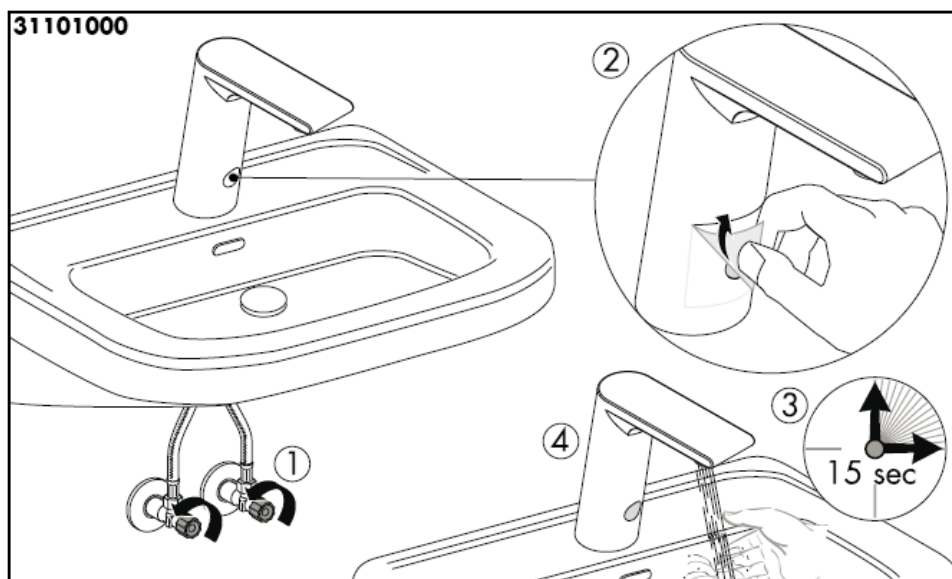


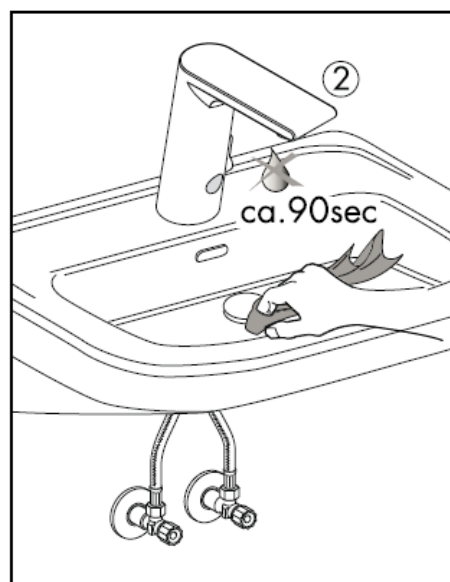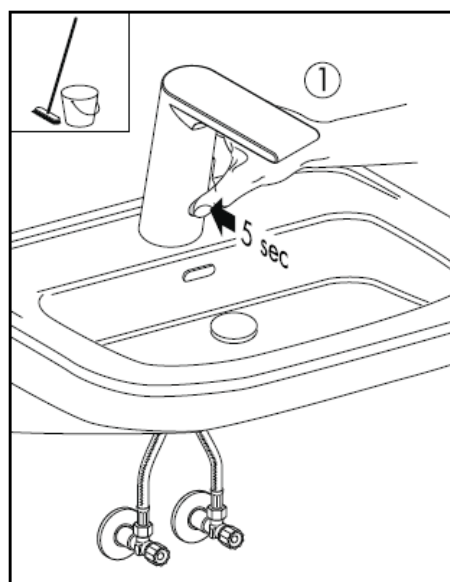



Baterijos keitimas

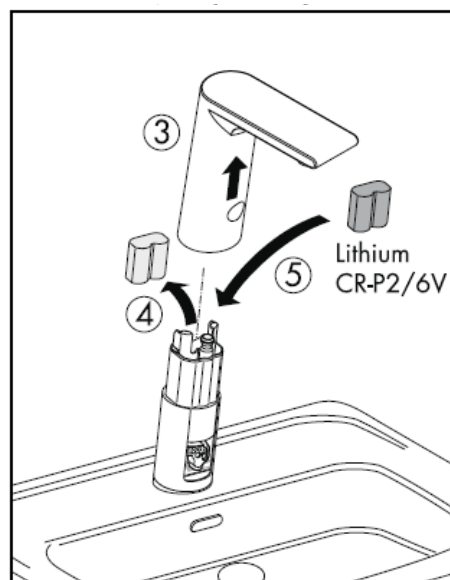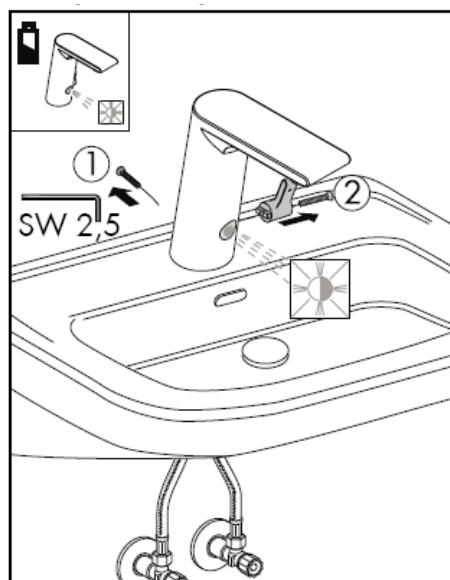

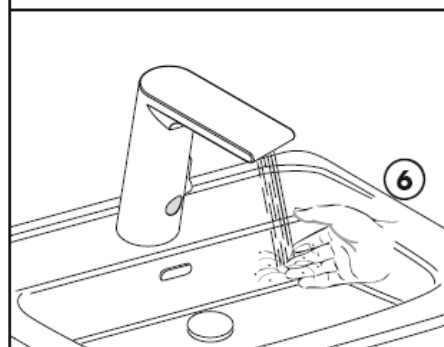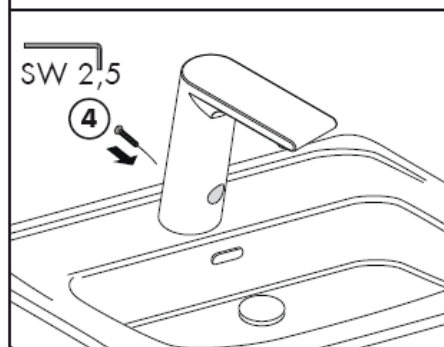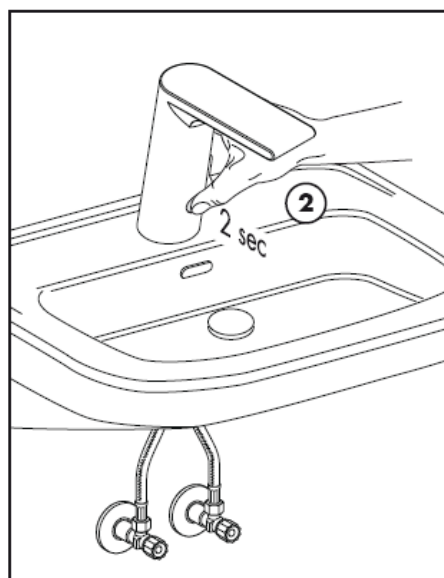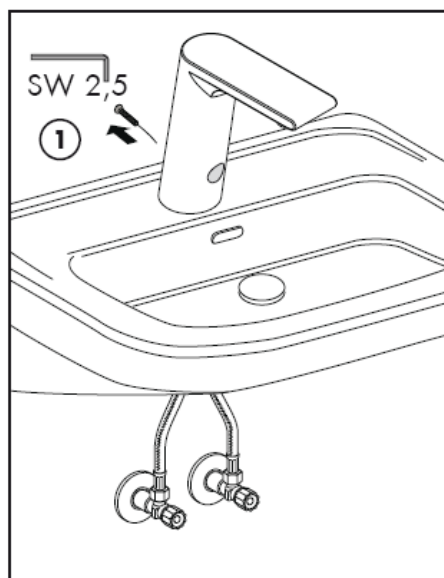

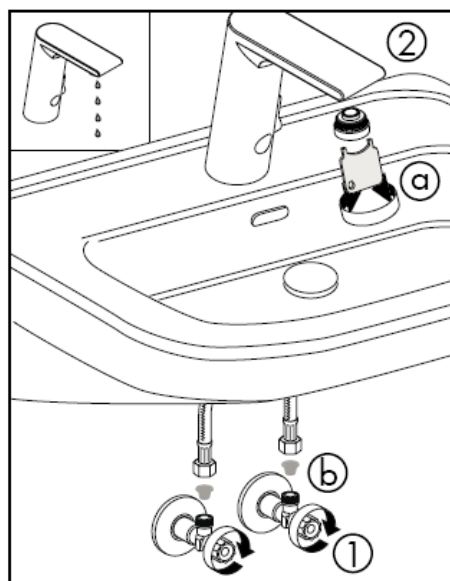

Per mažas vandens kiekis -> išvalykite aeratorių ir filtrą.

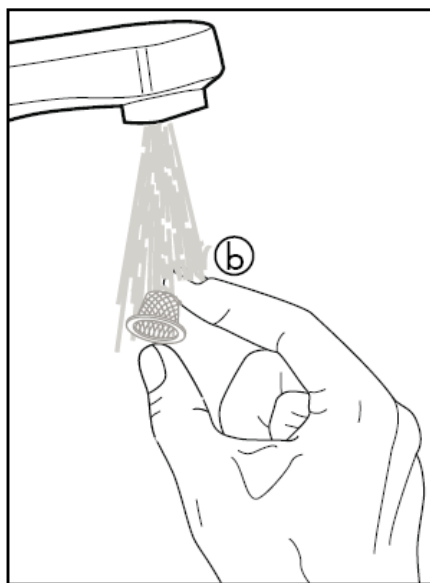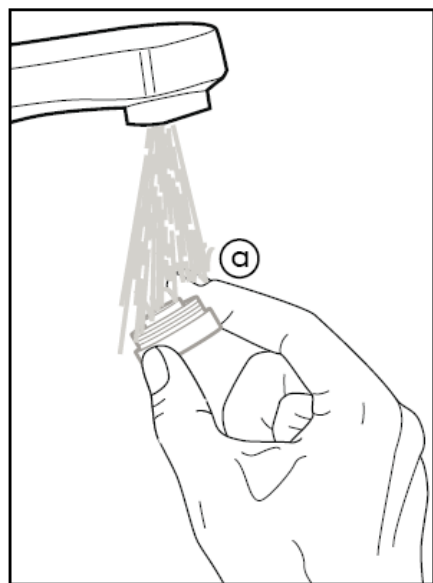

Dėmesio! Maišytuvą privalo būti montuojamas, išleidžiamas ir patikrinamas pagal galiojančias normas!

Turu būti įmontuoti tinkliniai filtrai, jie apsaugo nuo kietųjų dalelių, kurios gali patekti iš vandentiekio. Kietosios dalelės gali sutrikdyti santechnikos jungčių darbą ir (arba) pakenkti jų funkcinėms dalims. „Hansgrohe“ neatsako už gedimus dėl neįmontuoto filtro.

Dėmesio! Armatūros negalima naudoti kartu su tekančio vandens šildytuvu.

Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio gumai.

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis: max. 1 MPa
 Rekomenduojamas slėgis: 0,1 – 0,5 MPa
 Bandomasis slėgis: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)
 Karšto vandens temperatūra: max. 80°C
 Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65°C
 Vandens pralaidumas: 5,50l/min 0,3 MPa
 Maksimali temperatūra, esant 50 K temperatūrų skirtumui, esant 0,3 MPa slėgiui: 42°C

Bandymo pažyma


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Laiko tarpas: 1,5 s
 Įjungimo uždelsimas 300 ms
 Automatinis išsijungimas: po 1 mažiausiai
 Baterija Lithium CR-P2/6V


Atsarginės dalys žr. psl. 3

1	oro kompresorius	98612000
2	Magnetinis vožtuvas	96904000
3	fiksavimo rinkinys	13961000
4	Prijungimo žarna	98809000
5	Elektronika	96456000
6	Elektronika	96905000
7	Baterija	97399000
8	Techninės priežiūros raktas	98808000

Uputstva za instalaciju



Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe




Pažnja!



Nepovratni ventil se mora provjeravati jednom godišnje prema standardu DIN 1988

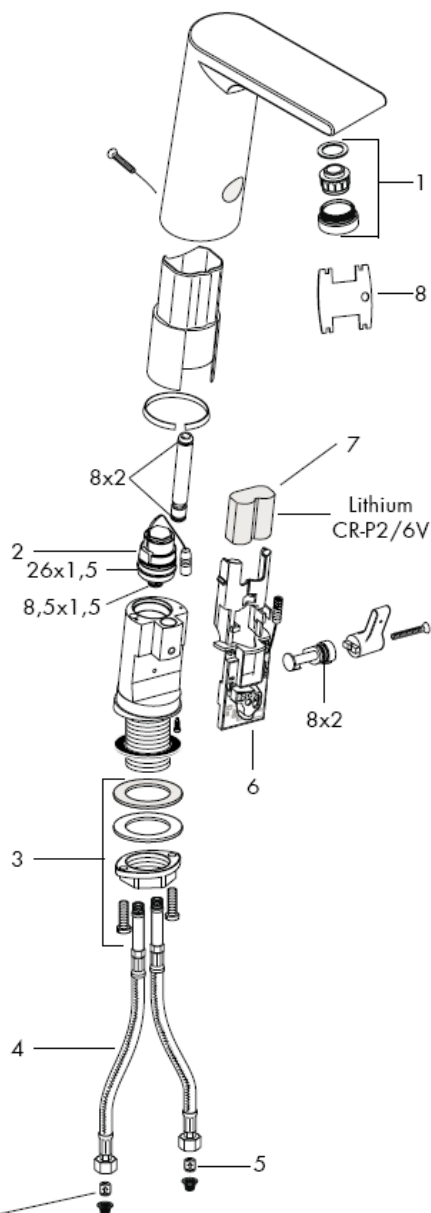






Isperite cijevi dovoda.
DIN 1988 / EN 1717


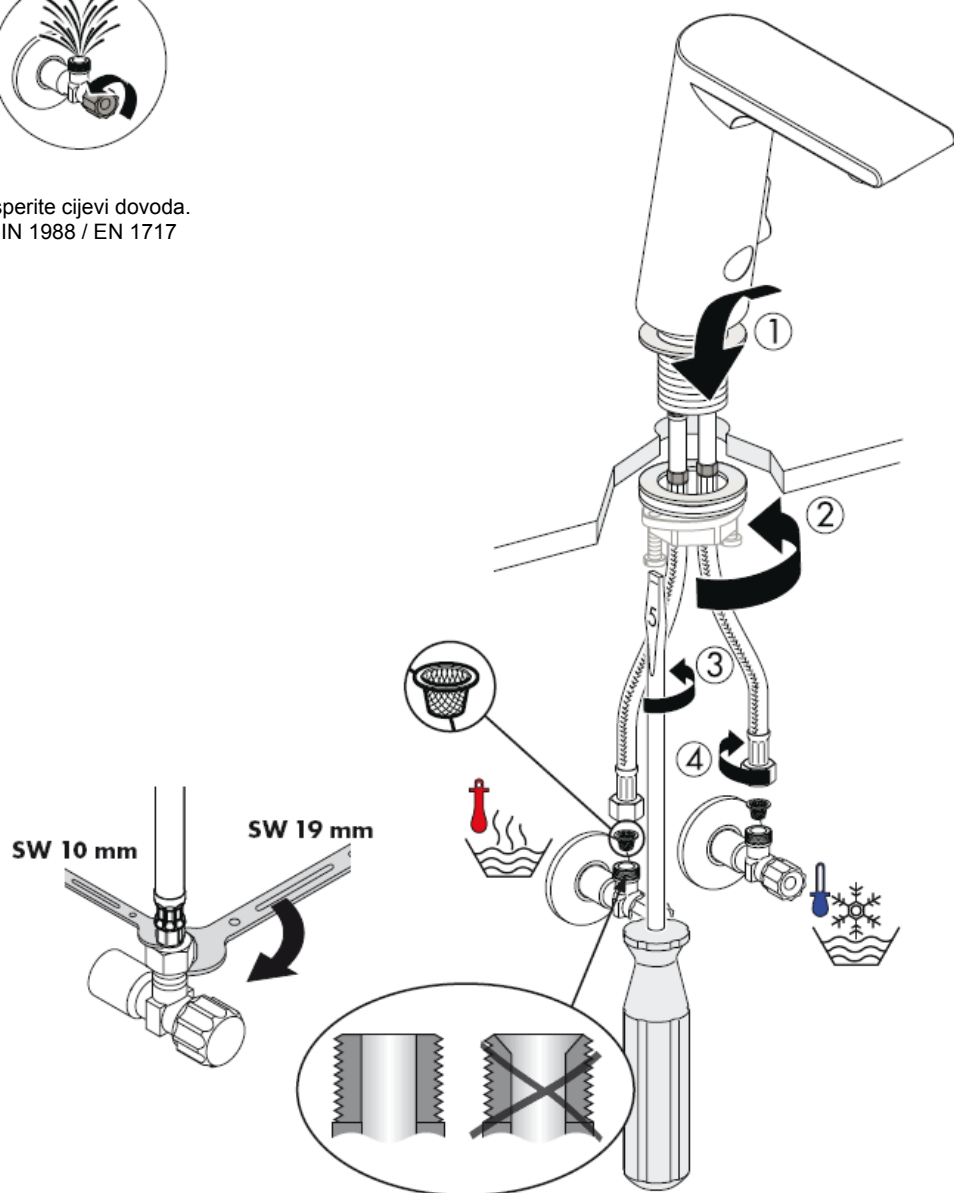


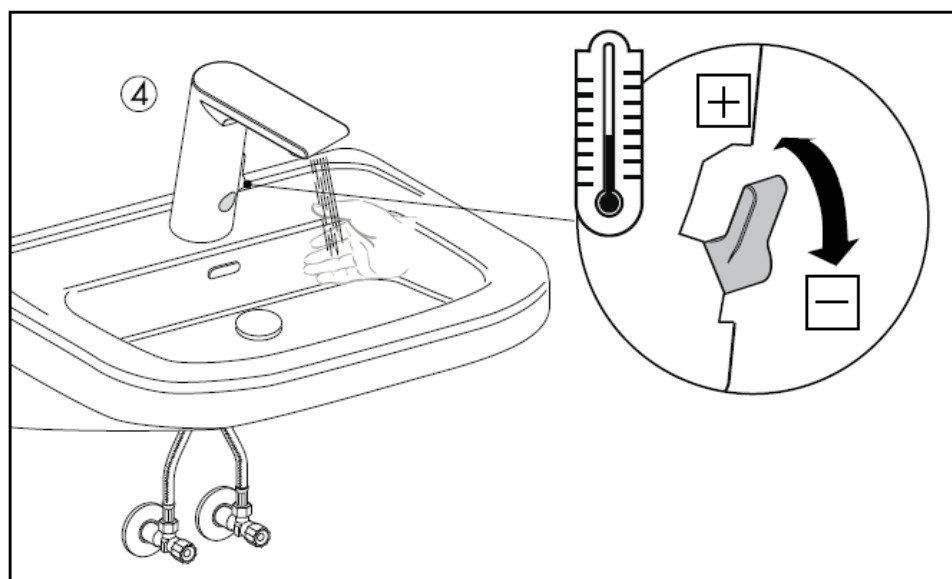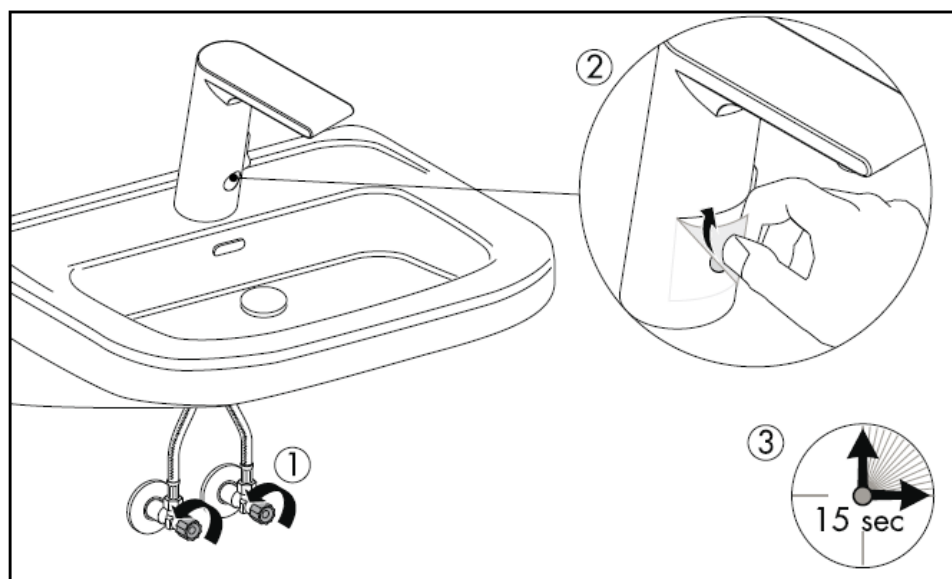



31101000




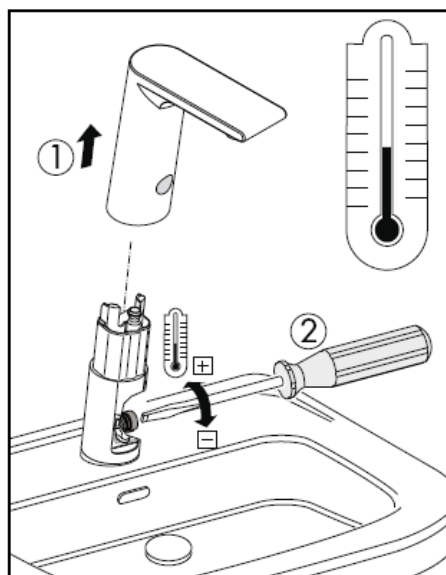
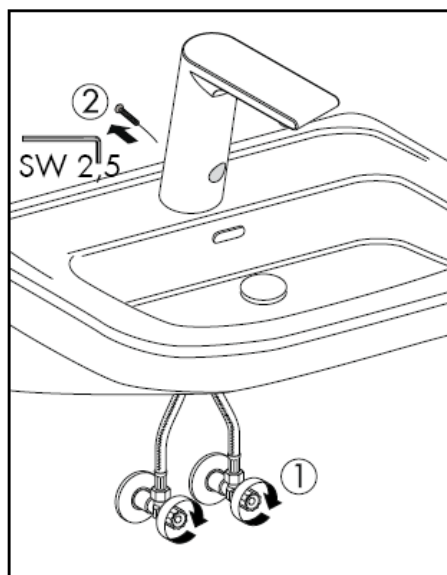
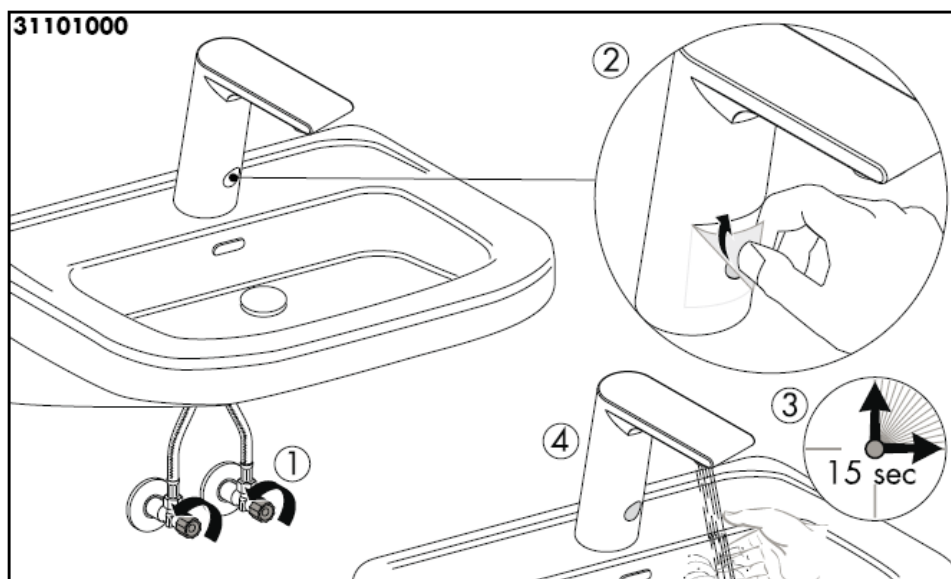



Očistite umivaonik

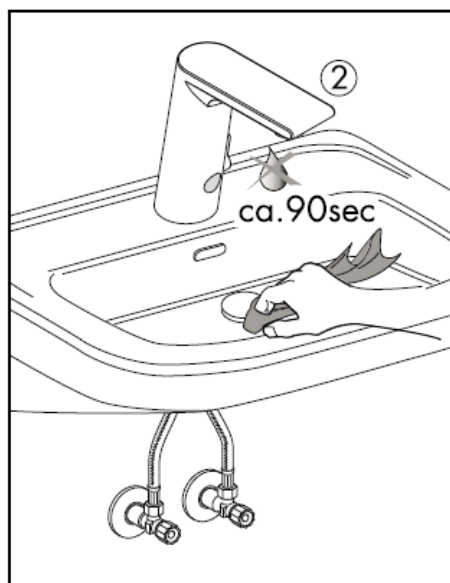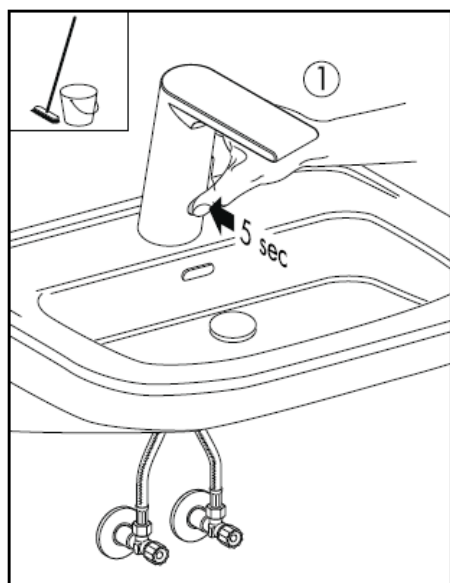



Zamjena baterije

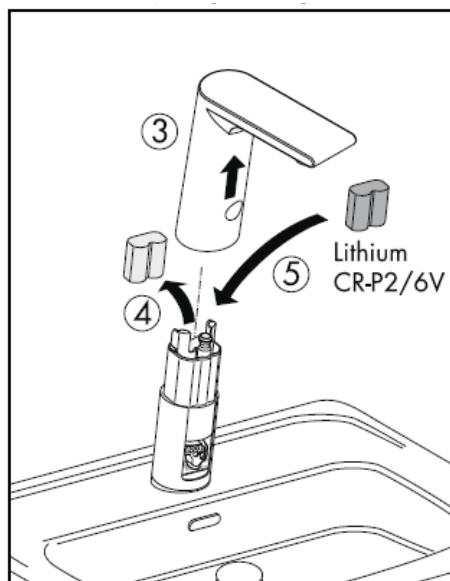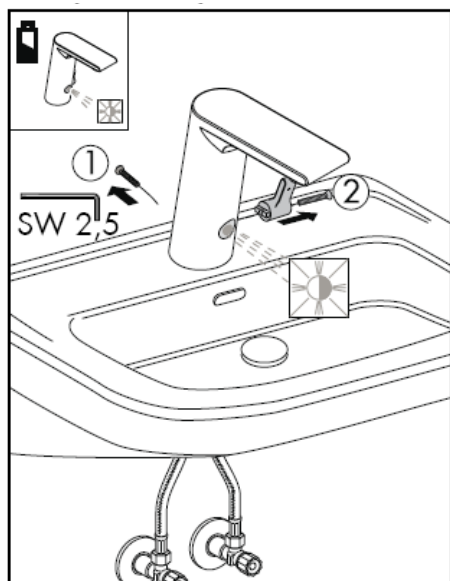

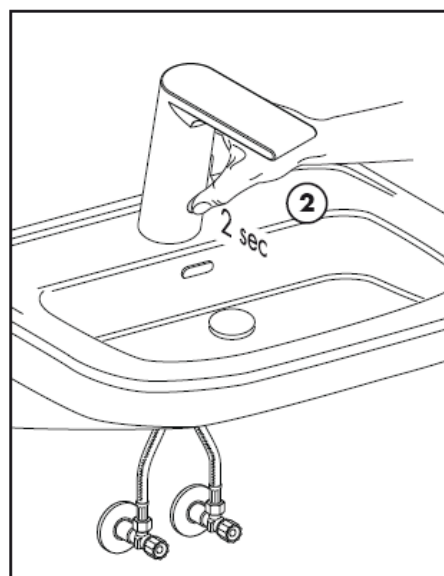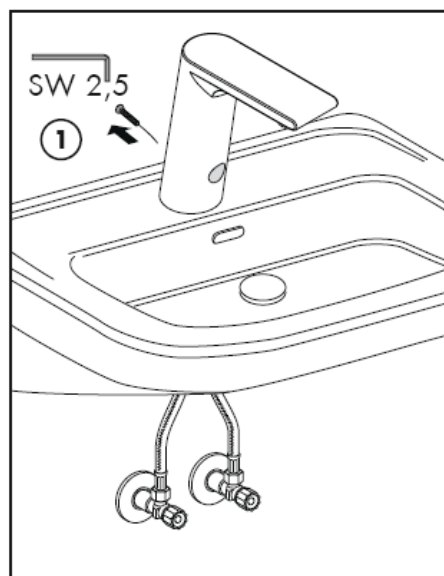

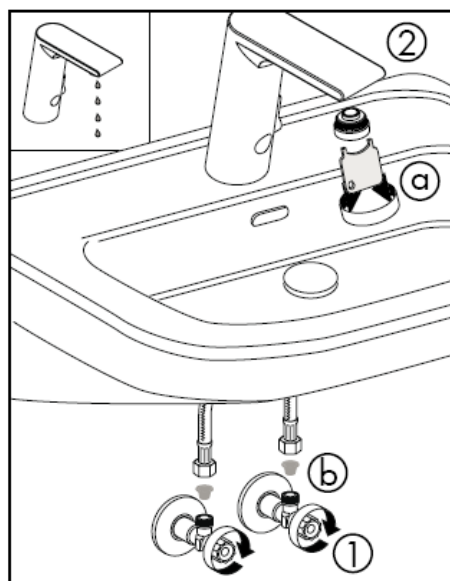

Količina vode premala -> očistite perlator i filter.

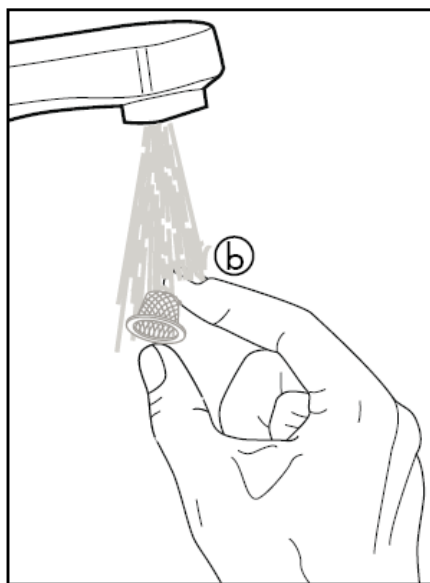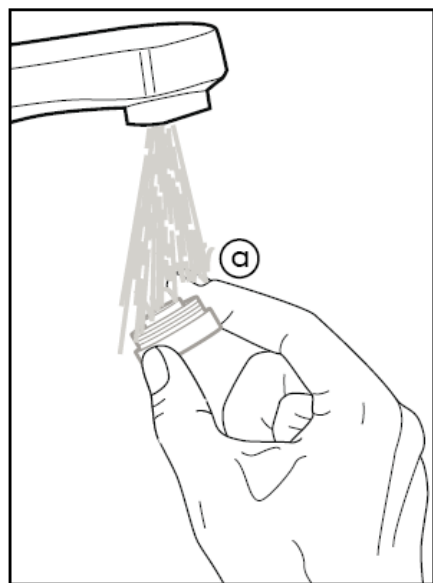

Pažnja! Cijevi moraju biti postavljene, isprane i testirane prema važećim normama!

Obvezno postavite mrežice za hvatanje prljavštine kako biste izbjegli prodiranje onečišćenja iz vodovoda. Prljavština može dovesti do djelomičnog ili potpunog oštećenja dijelova armature. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe ne preuzima nikakvu odgovornost.

Pažnja! Armatura se ne može rabiti u kombinaciji sa protočnim bojlerom.

Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Vrijeme protoka 1,5 s

Vremenska zadržka: 300 ms

Automatsko isključivanje nakon 1 minute

Baterija Lithium CR-P2/6V

Rezervni dijelovi pogledaj stranicu 3

1	Aerator pozlaćeni	98612000
2	Magnetski ventil	96904000
3	Matica za učvršćivanje slavine	13961000
4	Dovodna cijev	98809000
5	elektronika	96456000
6	elektronika	96905000
7	Baterija	97399000
8	Servisni odvijač	98808000

Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak: max. 1 MPa

Preporučeni tlak: 0,1 – 0,5 MPa

Probni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruće vode: max. 80°C

Preporučena temperatura vruće vode: 65° C

Protok vode: 5,50l/min 0,3 MPa

Maksimalna temperatura vode uz 50 K


temperaturne razlike i protočni tlak 0,3 Mpa

42° C


Oznaka testiranja

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Montaj kılavuzu




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

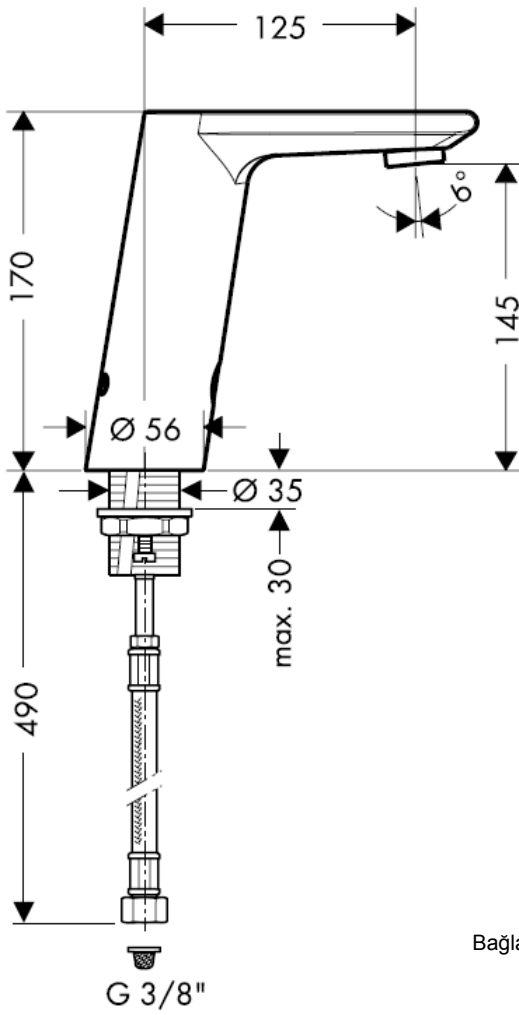


Bağlantı hortumunun montajı

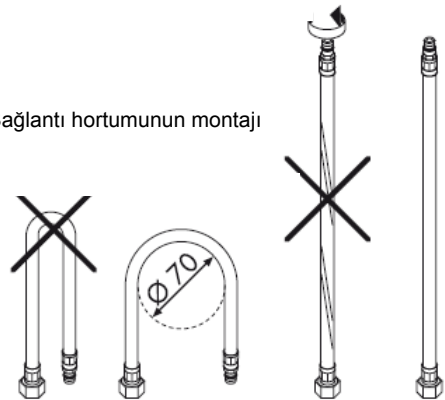




Önemli!



Çek valflara DIN 1988'e göre yılda bir kez çalışma kontrolü yapılmalıdır.

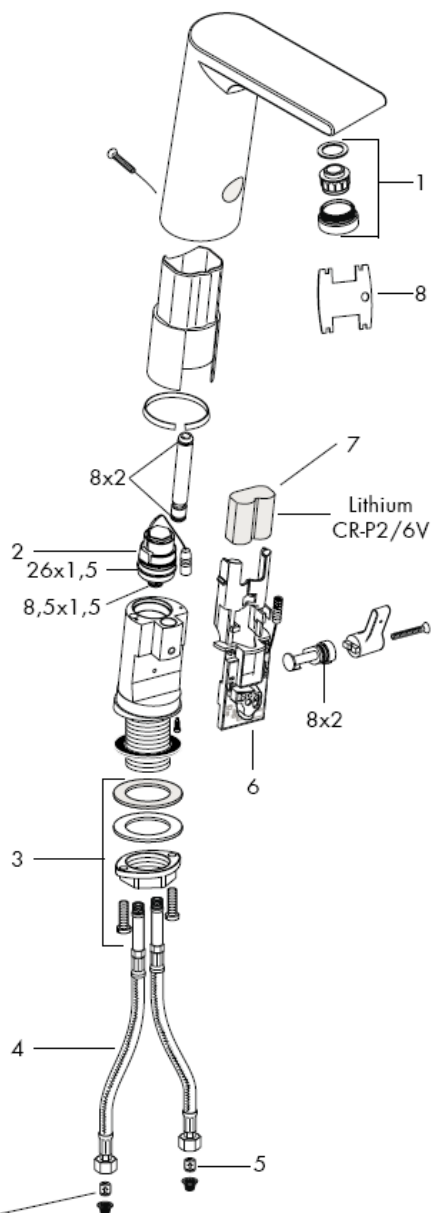








Su giriş hatlarından su akıtarak boruları iyice temizleyiniz.
DIN 1988 / EN 1717

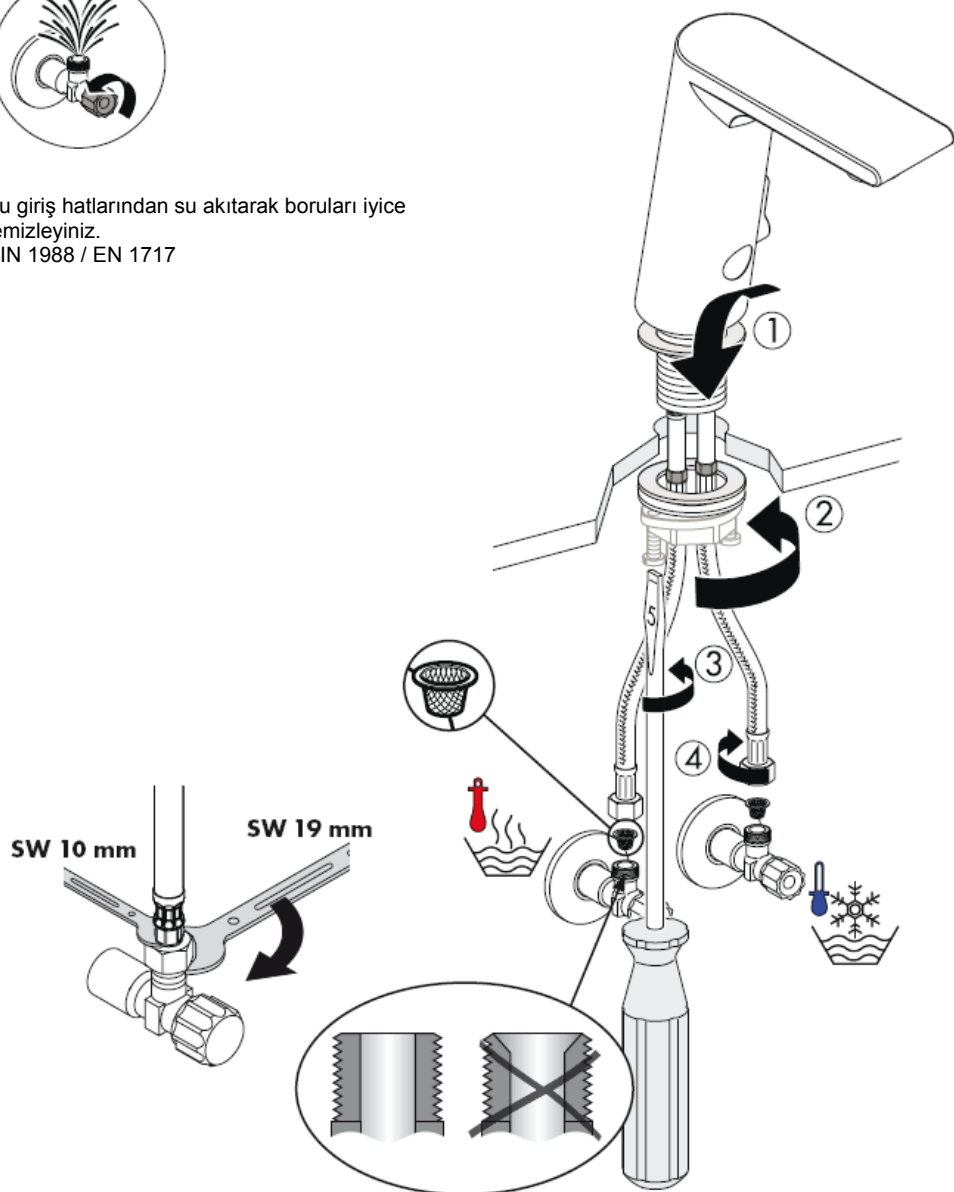

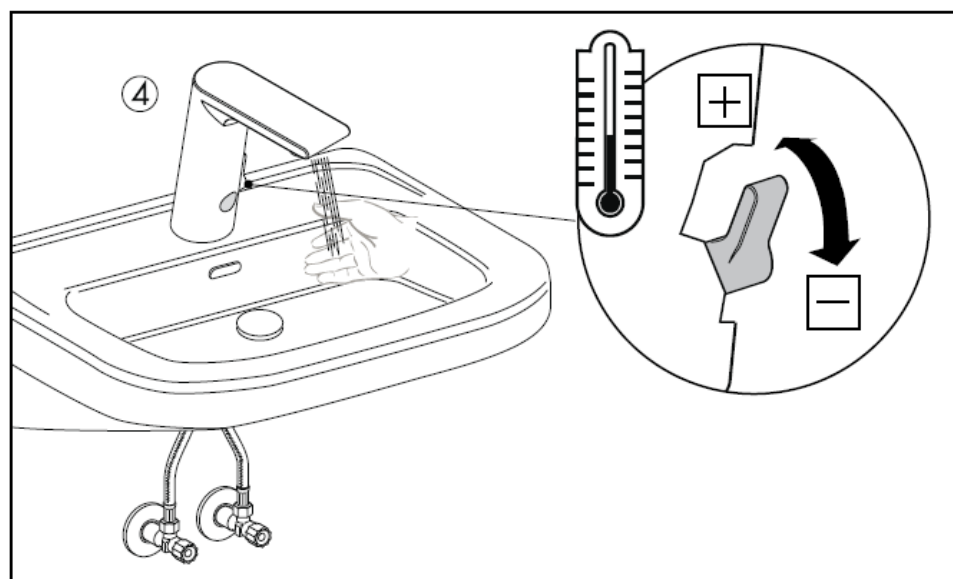
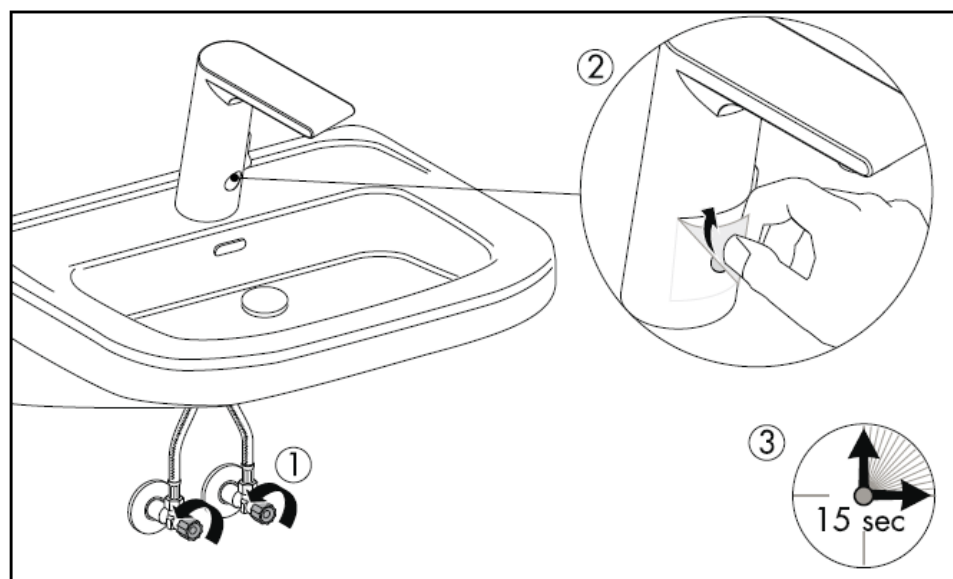








31101000

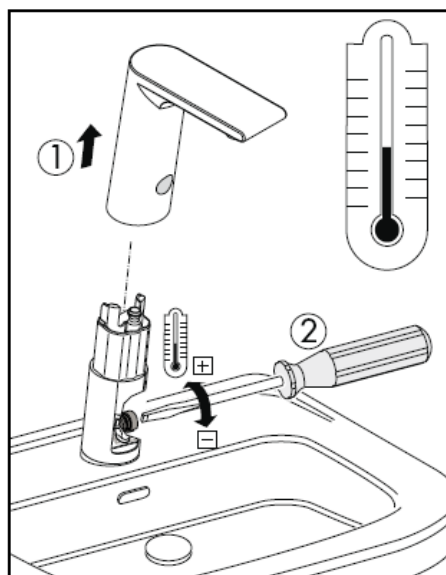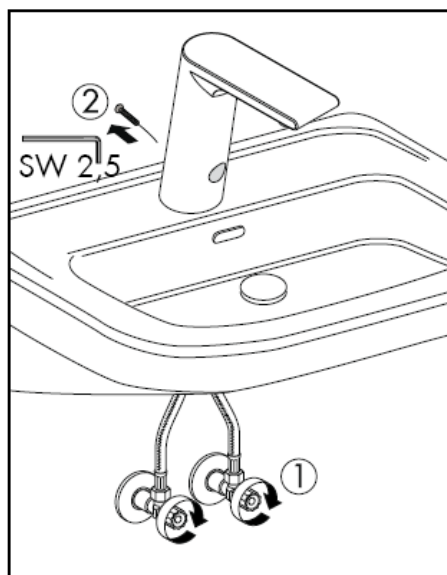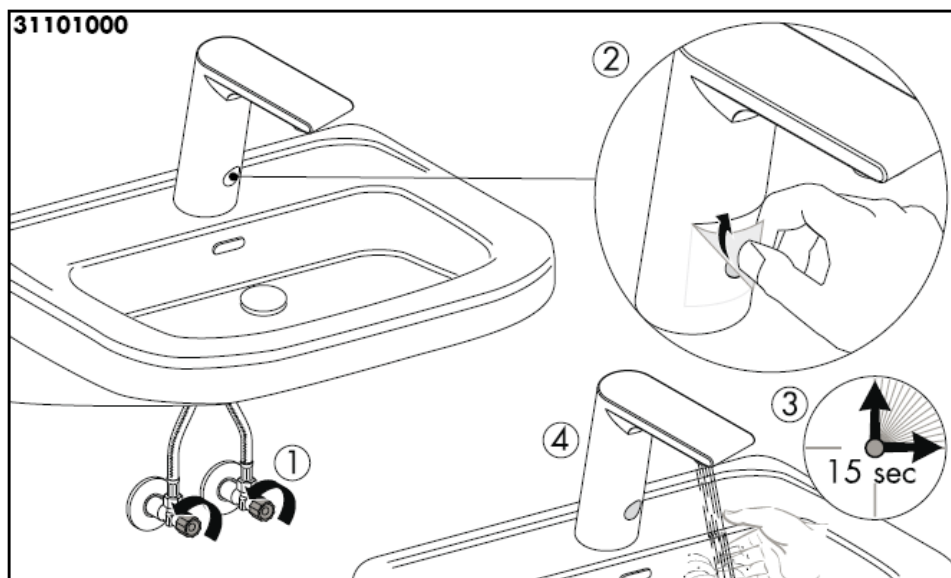


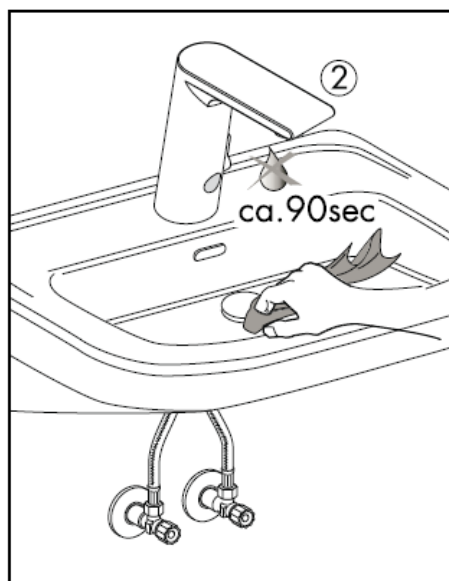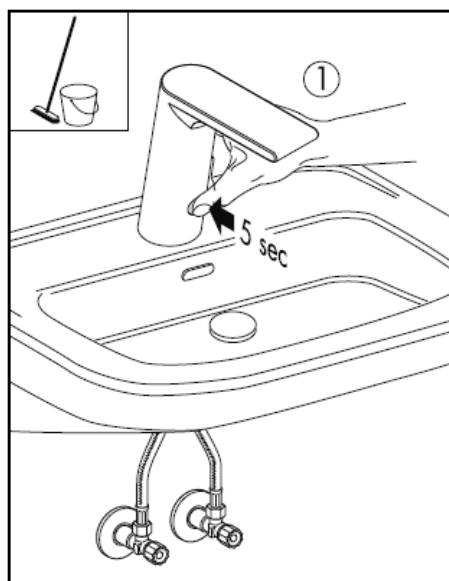



Pil deęiřimi

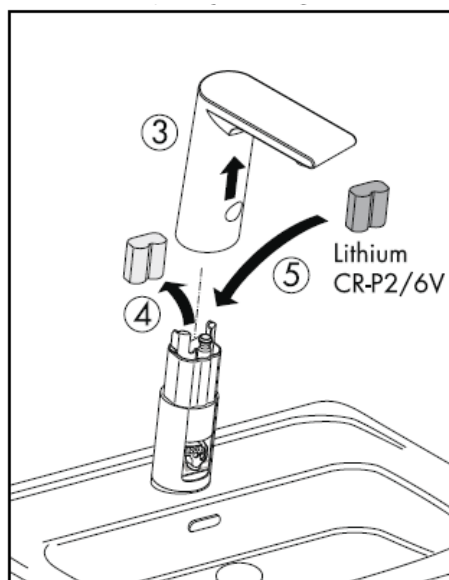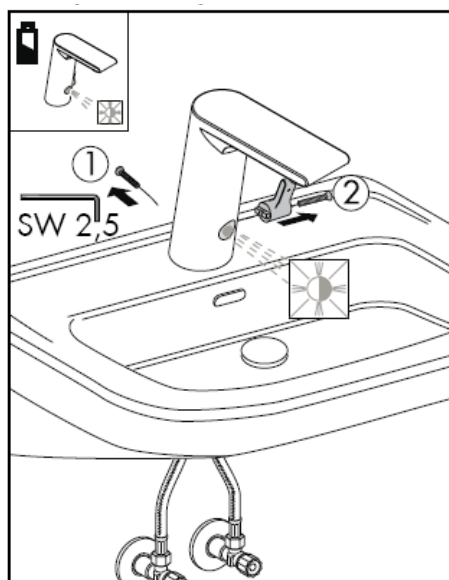

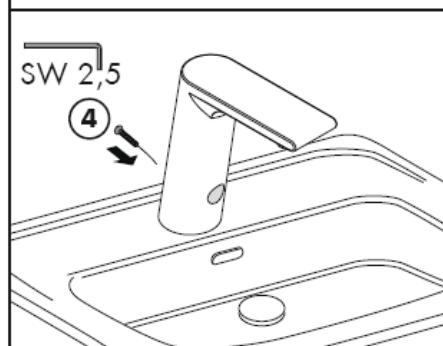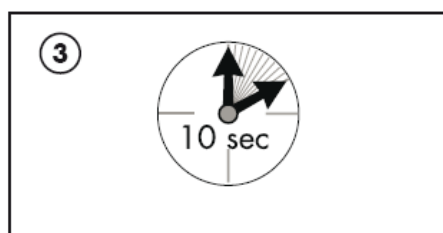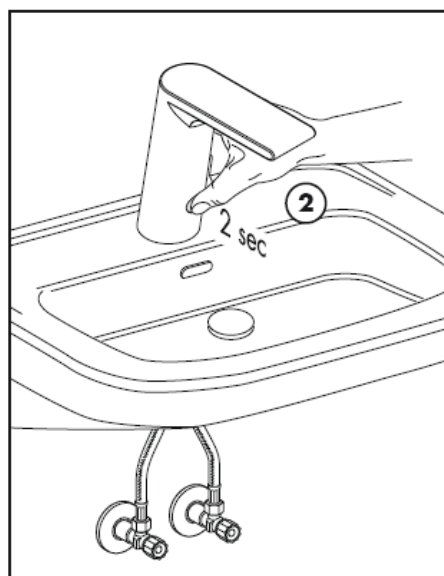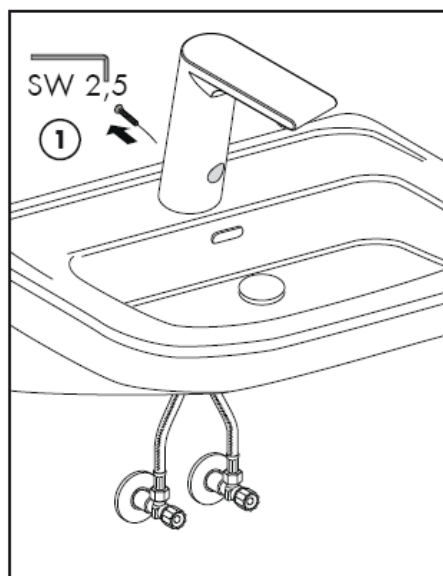

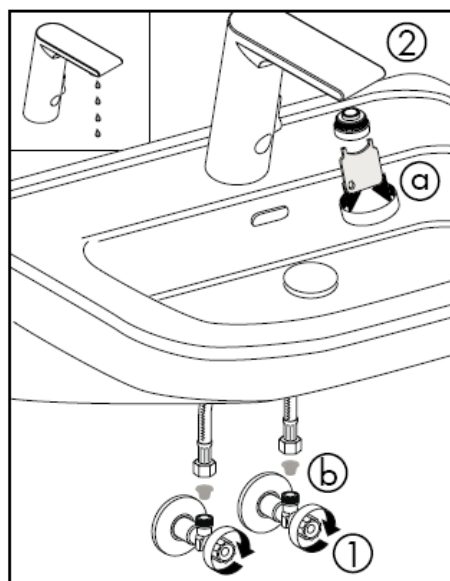

Su miktarı yetersiz -> Perlatörü ve filtreyi temizleyin.

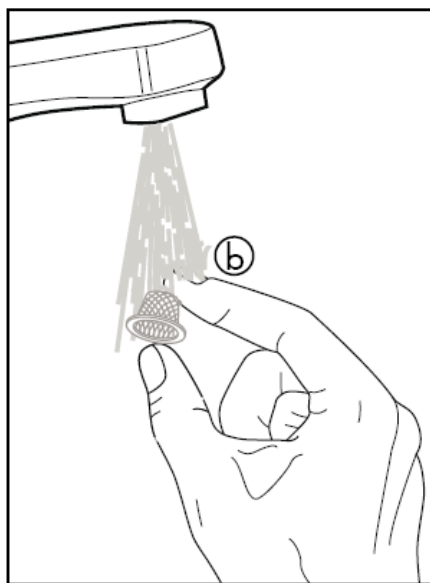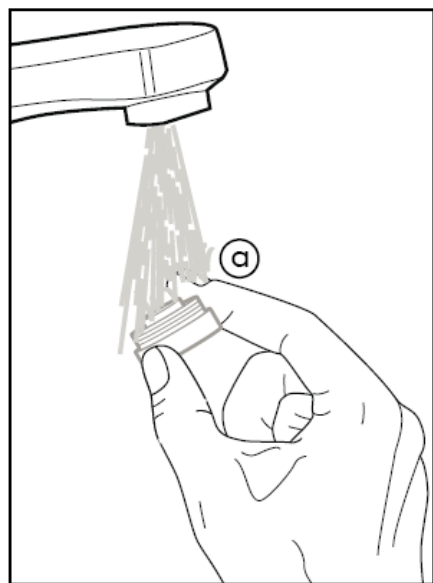

Önemli! Batarya geçerli normlara göre monte edilmeli, yıkanmalı ve kontrol edilmelidir!

Şebeke borusunda kir oluşumunu önlemek için kir toplama eleklerinin takılması gereklidir. Kirlenmeler işlevi olumsuz etkileyebilir ve/veya armatürün işlev parçalarında hasarlara yol açabilir. Hansgrohe, bundan dolayı kaynaklanabilecek hasarlara karşı sorumluluk üstlenmez.

Önemli! Armatür bir akış ısıtıcısı ile birlikte kullanılamaz.

Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

Teknik bilgiler

İşletme basıncı: max. 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı: 0,1 – 0,5 MPa
Kontrol basıncı: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Sıcak su sıcaklığı: max. 80°C
Tavsiye edilen su ısı: 65° C
Debisi : 5,50l/min 0,3 MPa
50 K sıcaklık farkı ve 0,3 MPa akış basıncındaki maksimum çıkış sıcaklığı: 42° C

Kontrol işareti

DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			

Çalışmaya devam etme süresi: 1,5 s

Açma gecikmesi: 300 ms

1 dakika sonra otomatik kapatma

Pil


Lithium CR-P2/6V

Yedek Parçalar Bakınız sayfa 3


1	Perlatör	98612000
2	Manyetik ventil	96904000
3	Montaj elemanı	13961000
4	Bağlantı hortumu	98809000
5	Elektronik	96456000
6	Elektronik	96905000
7	Pil	97399000
8	Servis anahtarı	98808000

hansgrohe

Instrucțiuni de montare




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

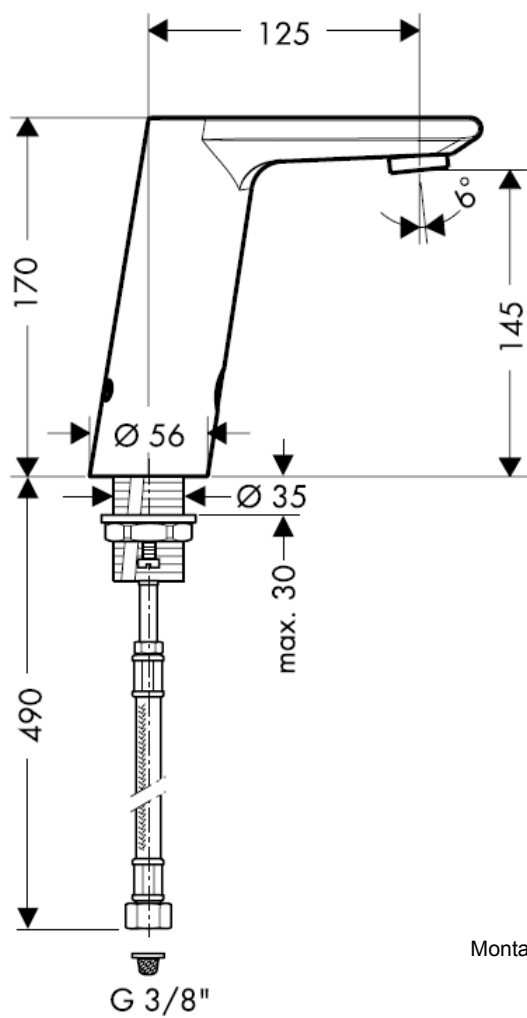


Montarea furtunului de racord

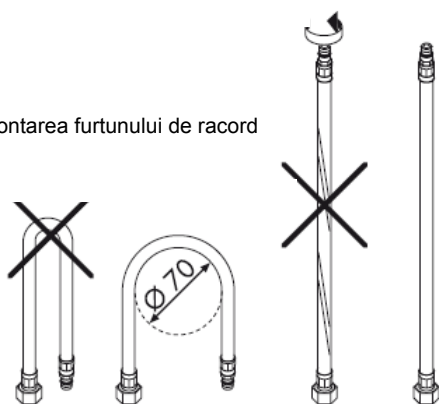




Atenție!



Supapele antiretur trebuie verificate anual conform DIN 1988.

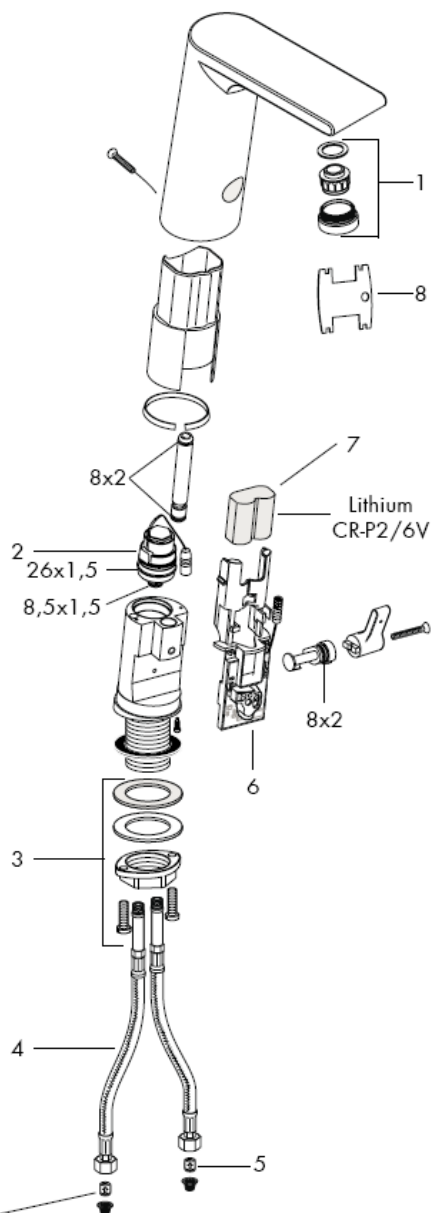






Clătiți conductele de alimentare în mod profesional.
DIN 1988 / EN 1717


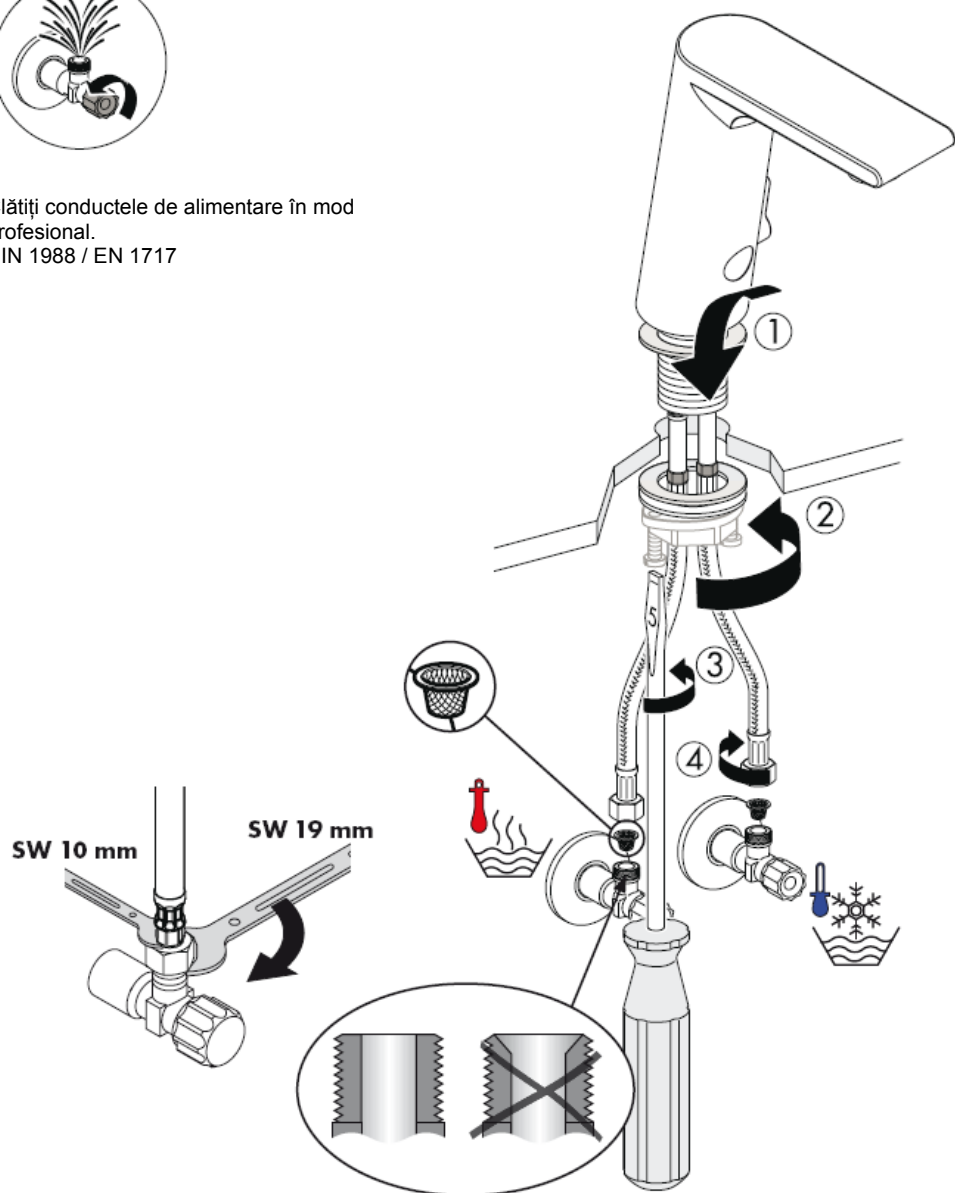


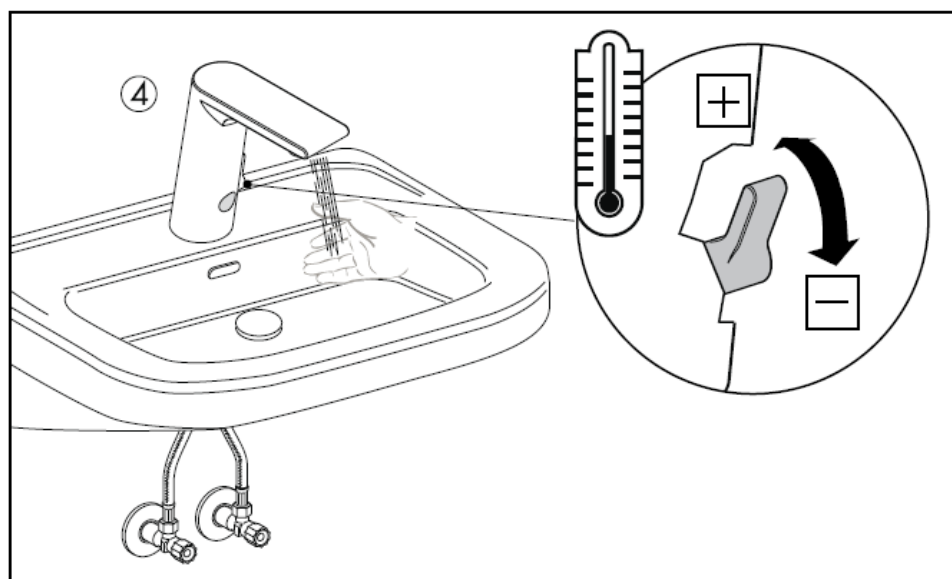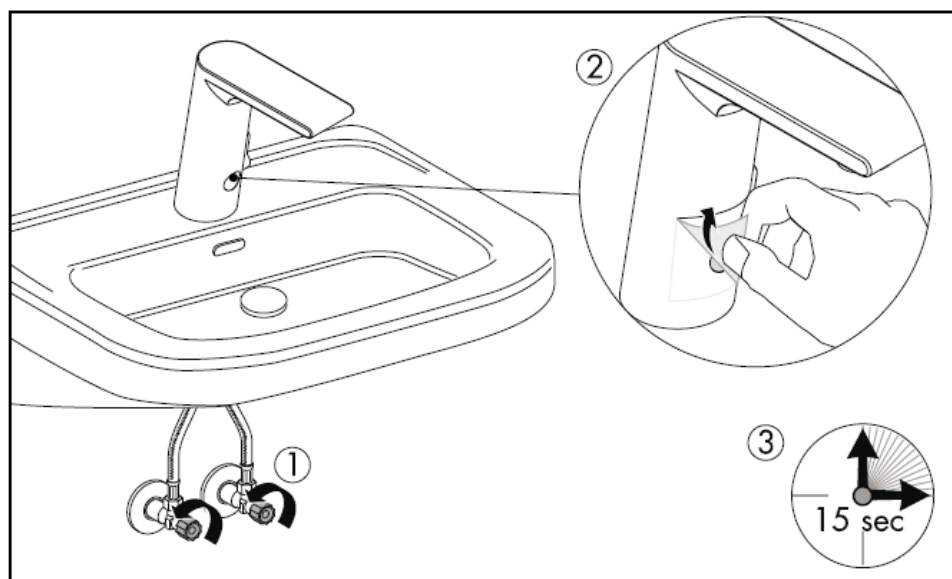



31101000




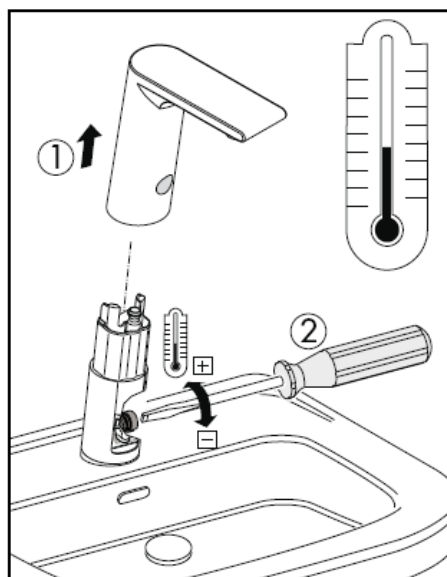
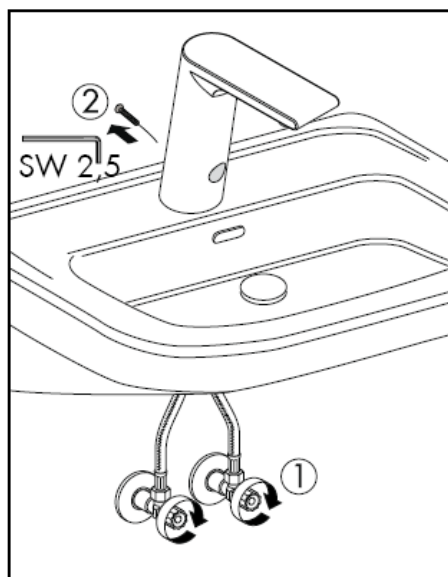
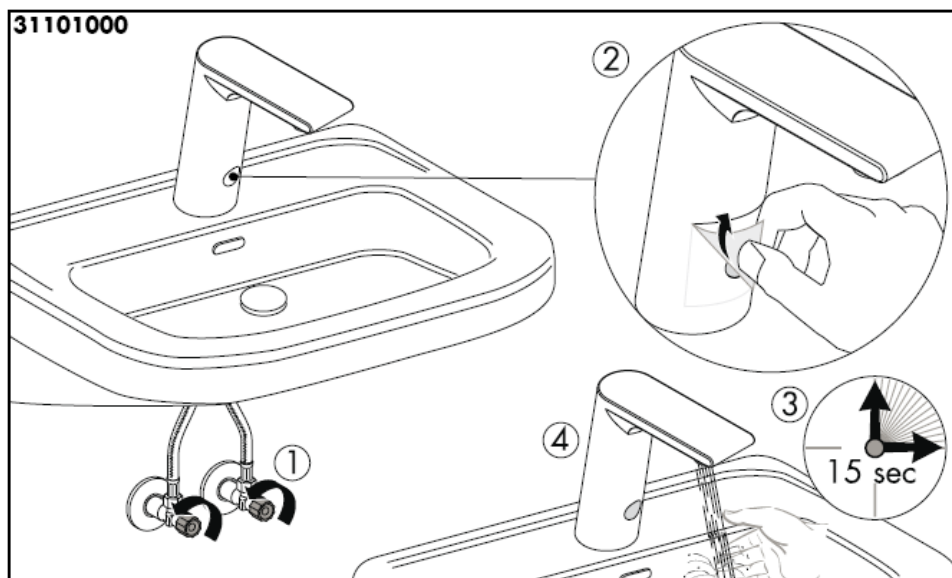



Curățați cada de baie

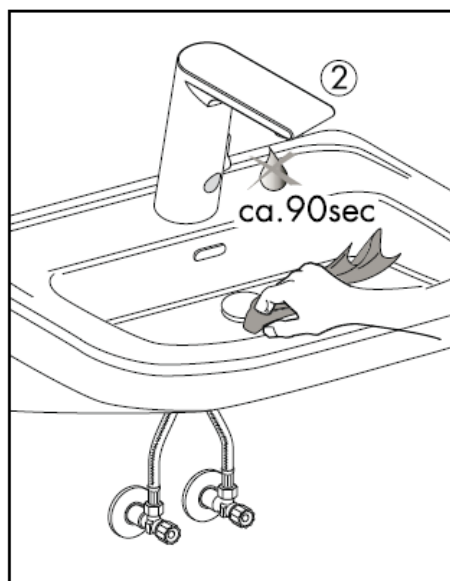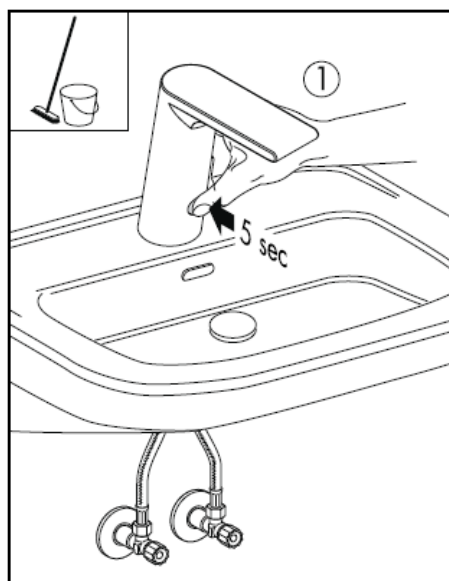



Schimbarea bateriei

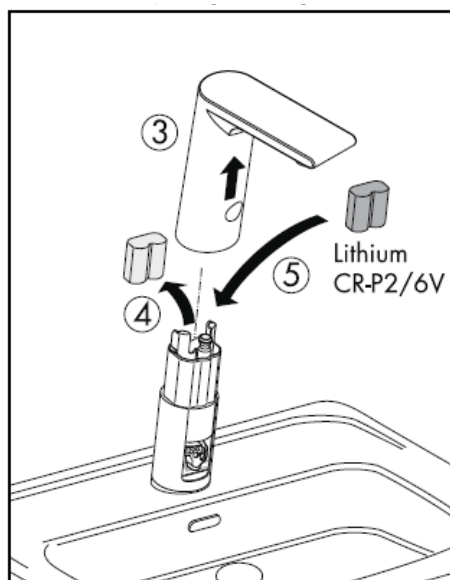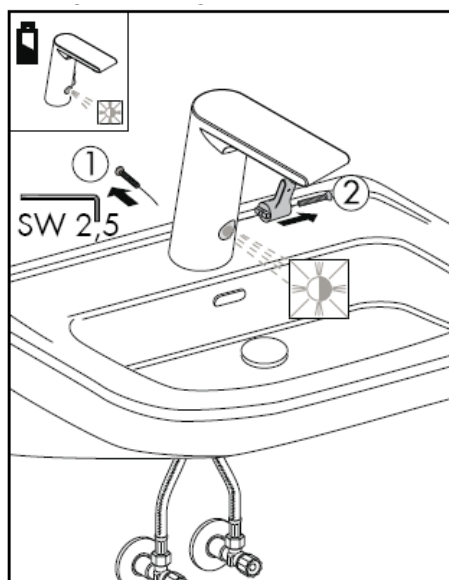

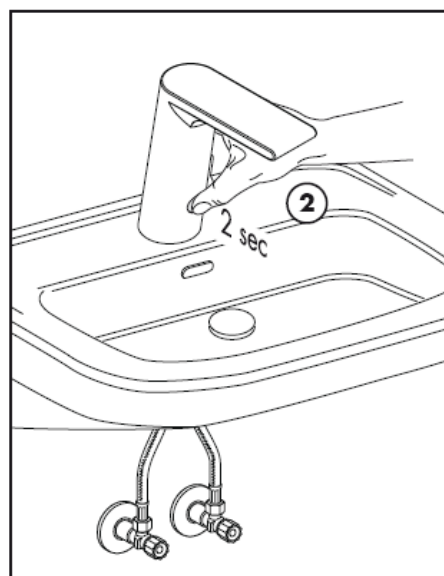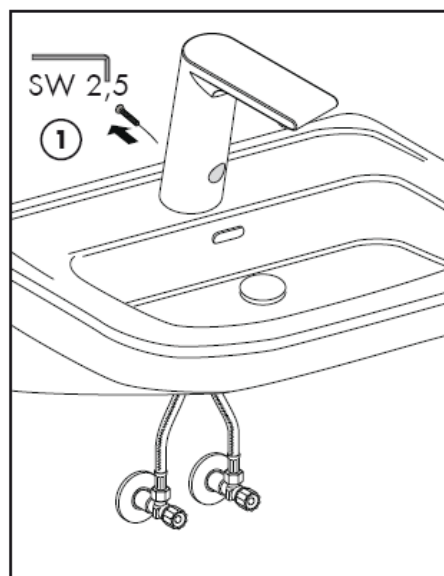

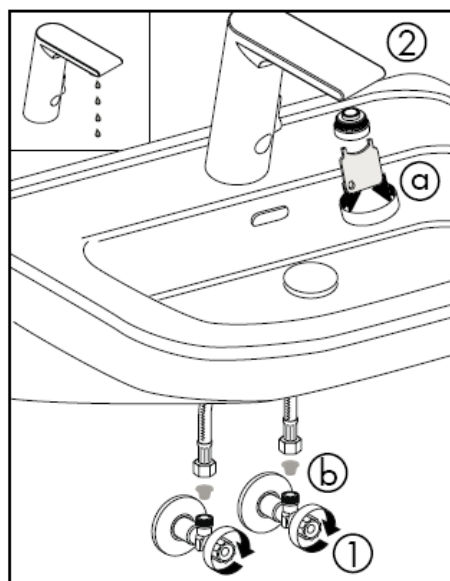

Cantitatea de apă este prea mică -> curățați saturatorul și sita.

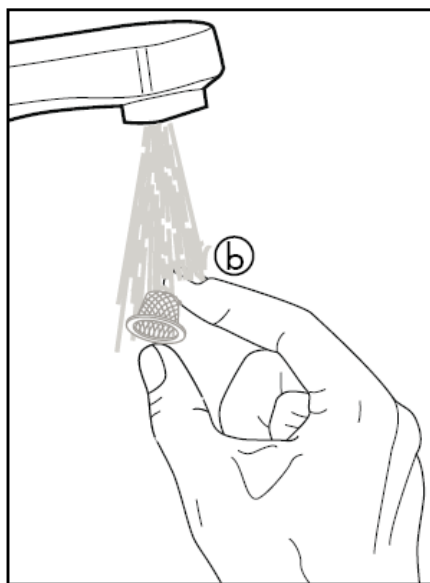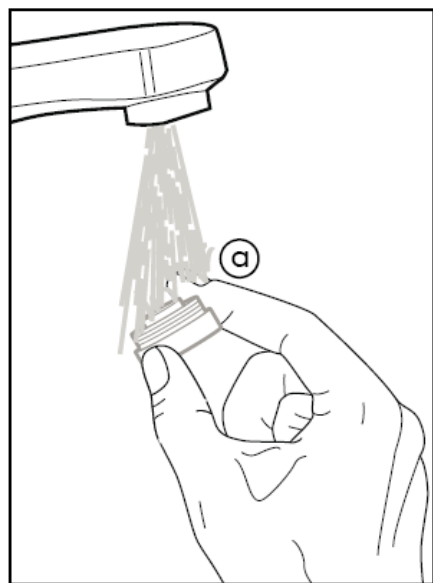

Atenție! Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Sitele pentru reținerea impurităților trebuie montate pentru evitarea pătrunderii impurităților din rețeaua de alimentare. Impuritățile pătrunse pot influența funcționarea și/sau pot provoca deteriorarea părților funcționale ale armăturilor. Garanția Hansgrohe nu acoperă aceste daune.

Atenție! Bateria nu poate fi utilizată în combinație cu un boiler în flux continuu.

Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Timp de mișcare din inerție: 1,5 s

Declanșare întârziată: 300 ms

Oprire automată după 1 min.

Baterie Lithium CR-P2/6V

Piese de schimb vezi pag. 3

1	Pulverizator aer cpl.	98612000
2	Ventil magnetic	96904000
3	Sistem de fixare	13961000
4	Furtun de racordare	98809000
5	Sistem electronic	96456000
6	Sistem electronic	96905000
7	Baterie	97399000
8	Cheie service	98808000

Date tehnice

Presiune de funcționare: max. 1 MPa

Presiune de funcționare recomandată: 0,1 – 0,5 MPa

Presiune de verificare: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura apei calde: max. 80°C

Temperatura recomandată a apei calde: 65° C


Debit de apă: 5,50l/min 0,3 MPa

Temperatura maximă de ieșire la o diferență de temperatură de 50 K și presiune apă 0,3 MPa: 42° C


Certificat de testare

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Οδηγία συναρμολόγησης




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

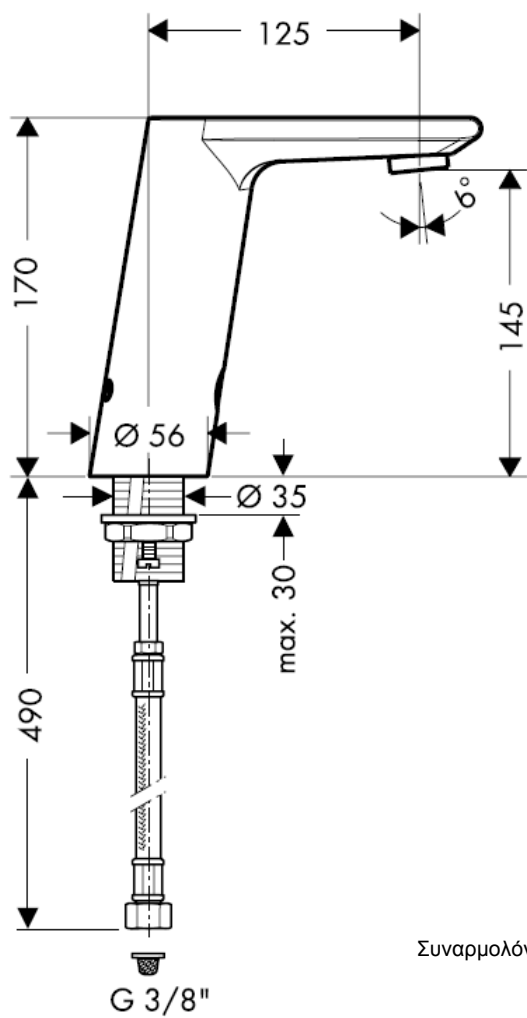


Συναρμολόγηση σωλήνα σύνδεσης

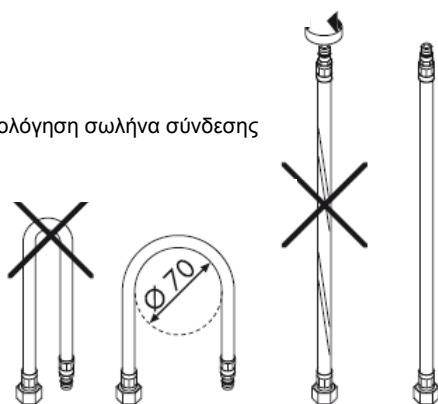




Προσοχή!



Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται μια φορά το χρόνο ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988.

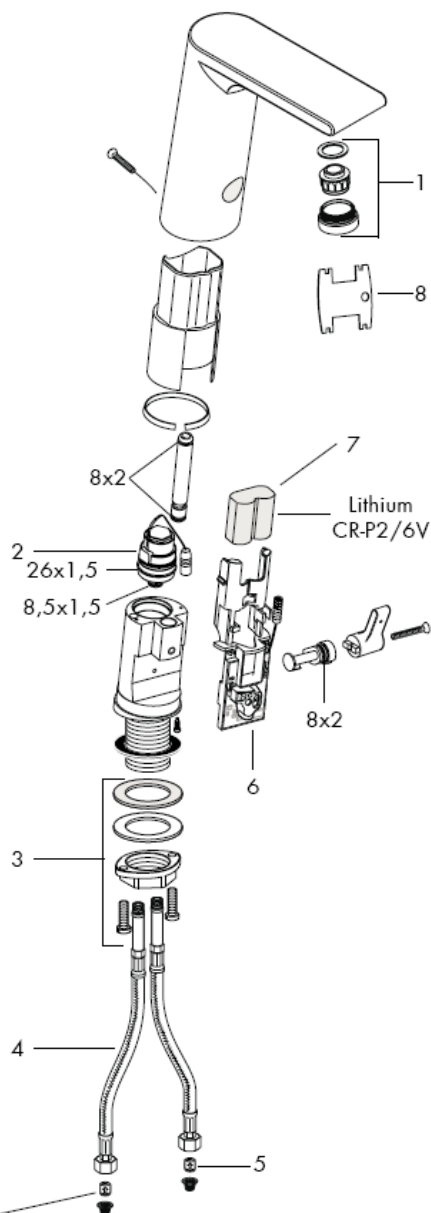






Πλένετε καλά τις σωληνώσεις σύνδεσης.
DIN 1988 / EN 1717


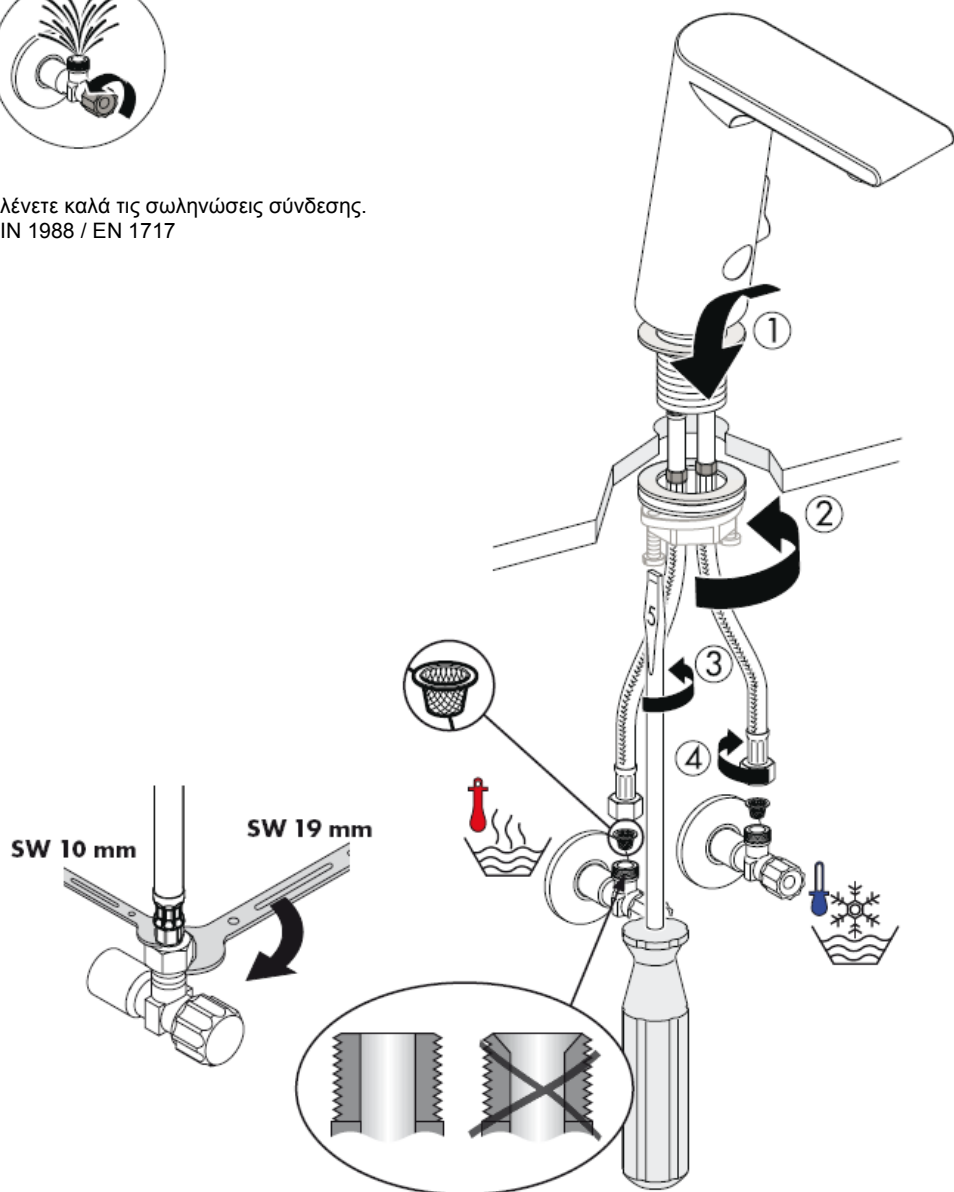


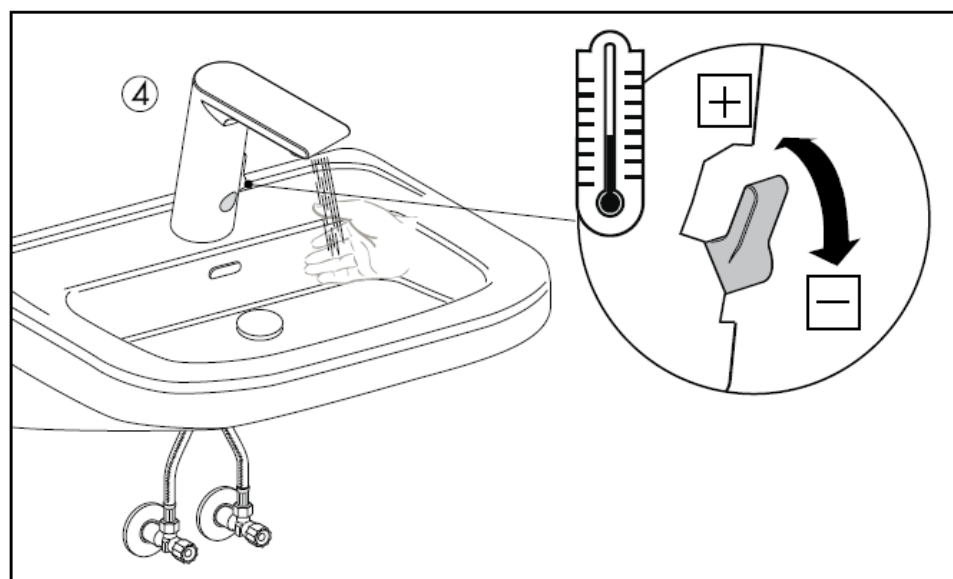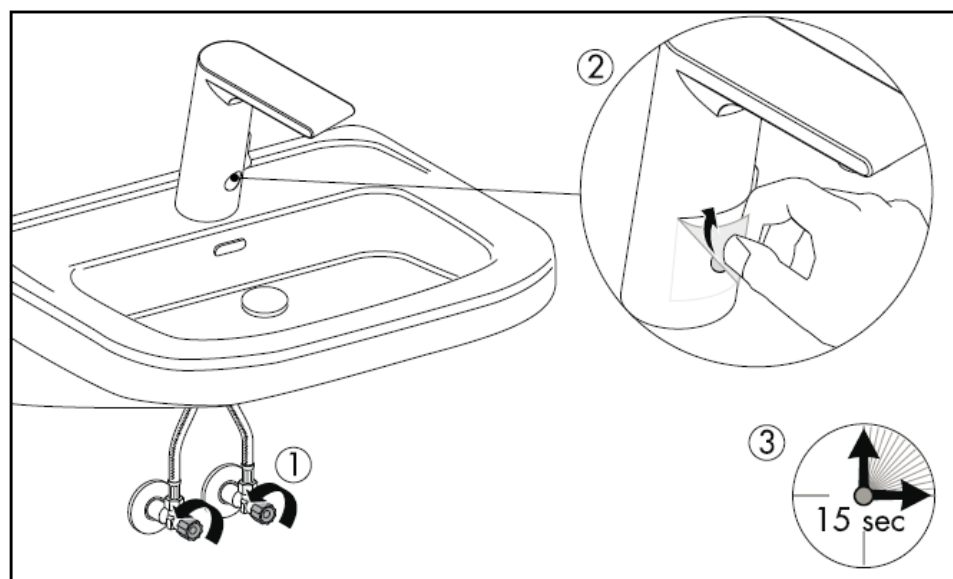



31101000




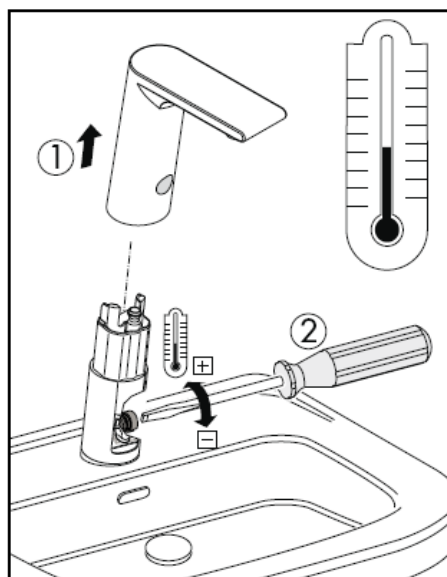
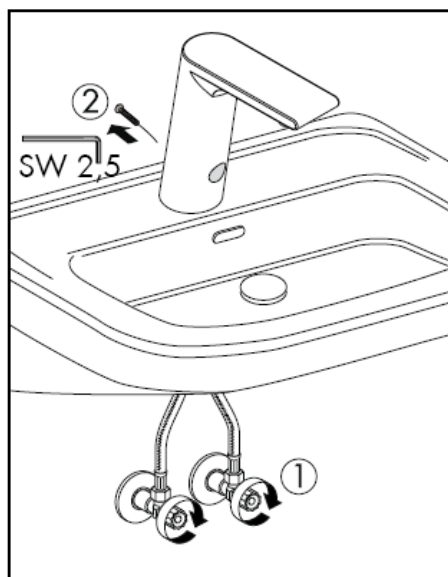
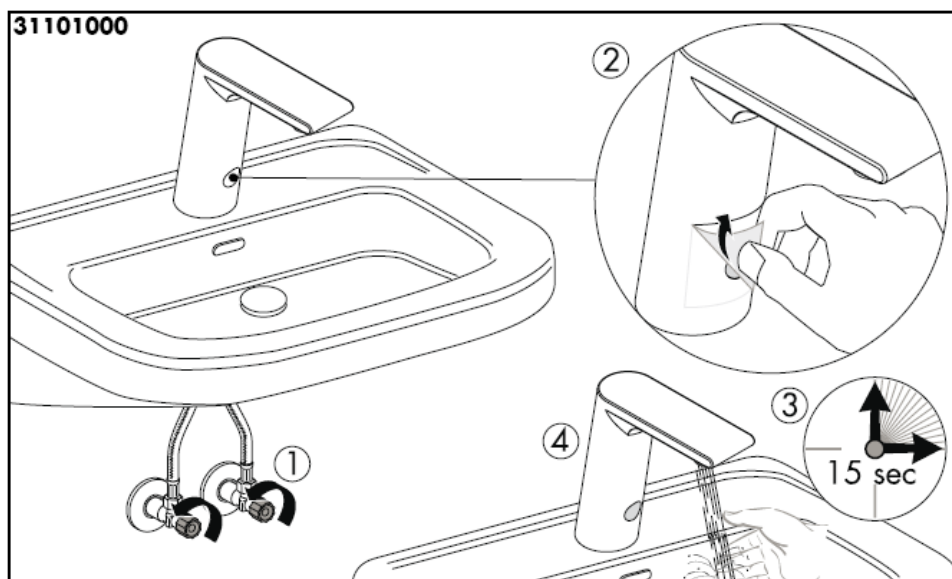



Καθαρίστε το νιπτήρα

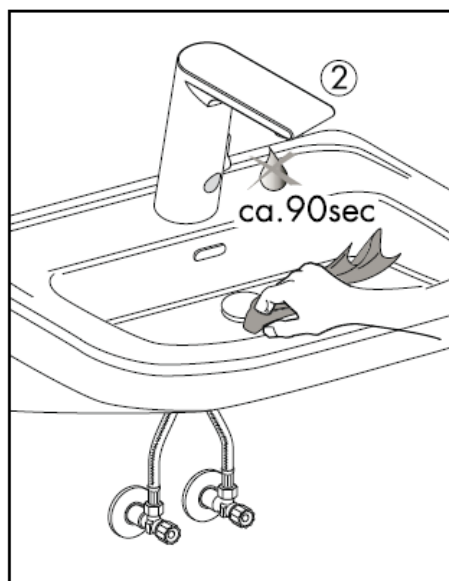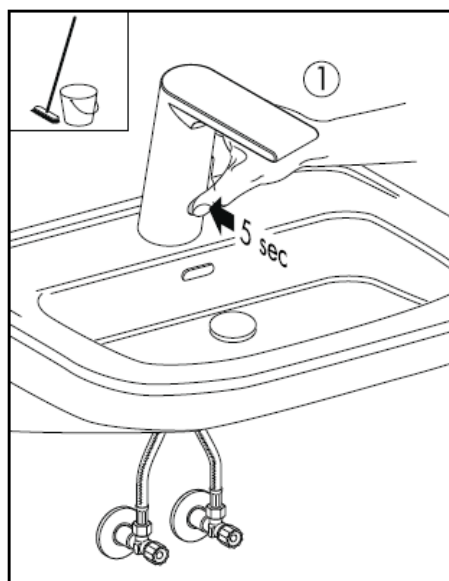



Αλλαγή συσσωρευτή

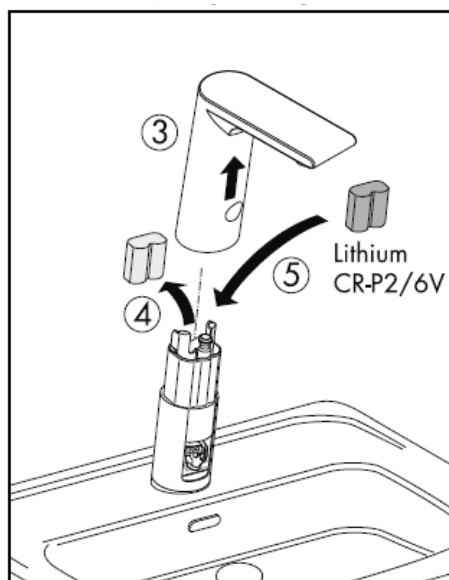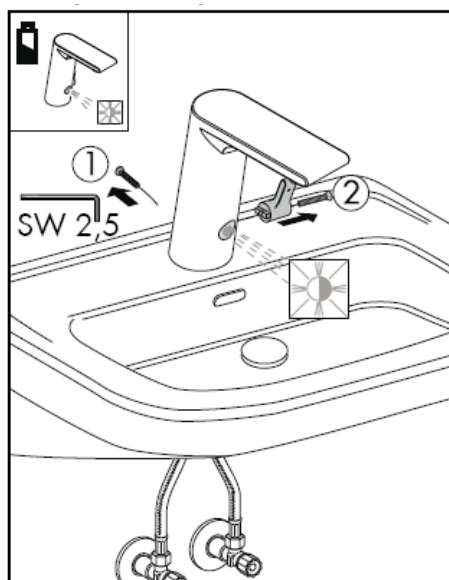

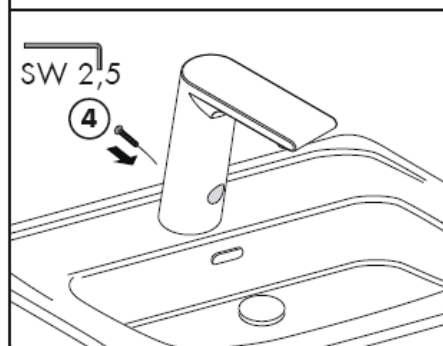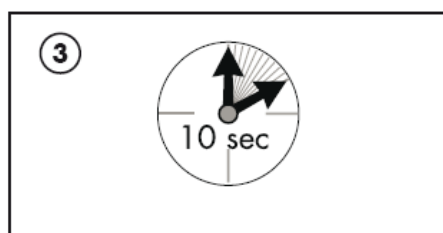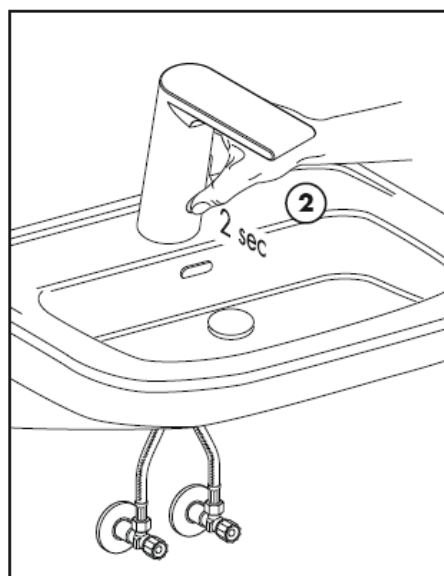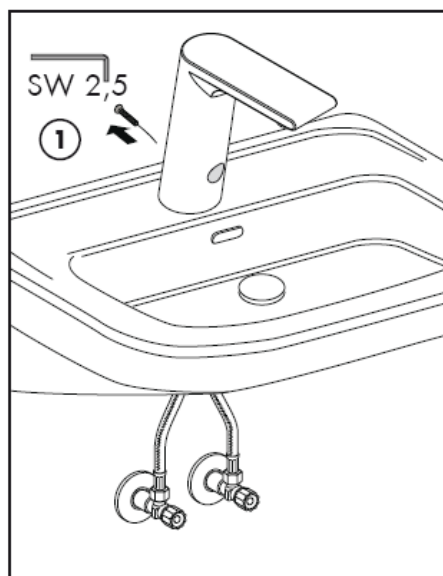

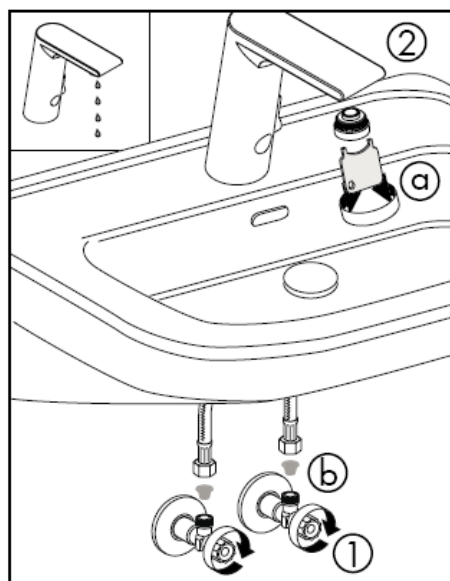

Η ποσότητα νερού πολύ μειωμένη ->
Καθαρίστε τη σήτα Perlator και το φίλτρο.

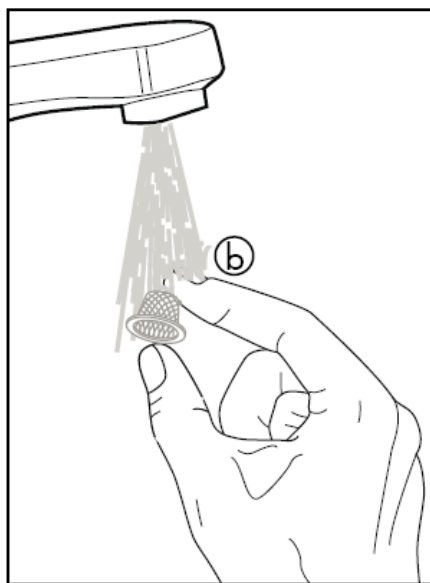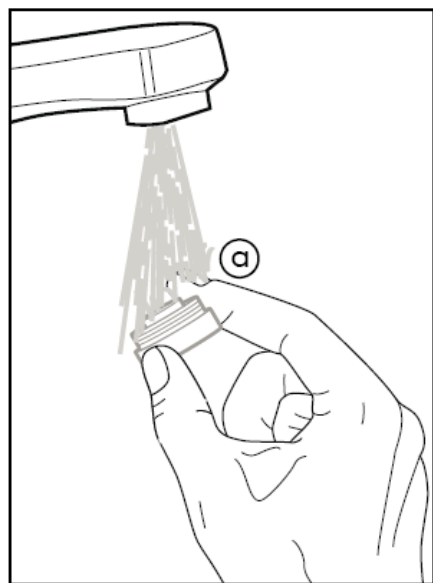

Προσοχή! Η κεντρική βάνα πρέπει να τοποθετηθεί, να πλυθεί και να ελεγχθεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες υδραυλικής τέχνης!

Οι σήτες συλλογής ρύπων πρέπει να τοποθετηθούν, για να αποφεύγονται ρύποι που προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης. Οι ρύποι από το δίκτυο ύδρευσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και/ή να προξενήσουν ζημία στα λειτουργικά μέρη της μπαταρίας. Τέτοιου είδους ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Hansgrohe

Προσοχή! Η μπαταρία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ταχυθερμοσίφωνα.

Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης: max. 1 MPa
 Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 – 0,5 MPa
 Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Θερμοκρασία ζεστού νερού: max. 80°C
 Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: 65°C
 Κατανάλωση νερού: 5,50l/min 0,3 MPa
 Μέγιστη θερμοκρασία εκροής σε διαφορά θερμοκρασίας 50K και πίεση ροής 3 bar: 42°C

Σήμα ελέγχου


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Χρόνος κίνησης εξ αδρανείας: 1,5 δευτερόλεπτα
 Καθυστέρηση ενεργοποίησης: 300 ms
 Αυτόματη απενεργοποίηση: μετά από 1 λεπτό
 Συσσωρευτής Lithium CR-P2/6V


Ανταλλακτικά βλ. Σελίδα 3

1	Φίλτρο, πλήρες	98612000
2	0	96904000
3	Σταθεροποίηση κορμού, πλήρης	13961000
4	Εύκαμπτος σωλήνας παροχής	98809000
5	Ηλεκτρονική μονάδα	96456000
6	Ηλεκτρονική μονάδα	96905000
7	Συσσωρευτής	97399000
8	Κλειδί για σέρβις	98808000

تعليمات التجميع




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hangrohe

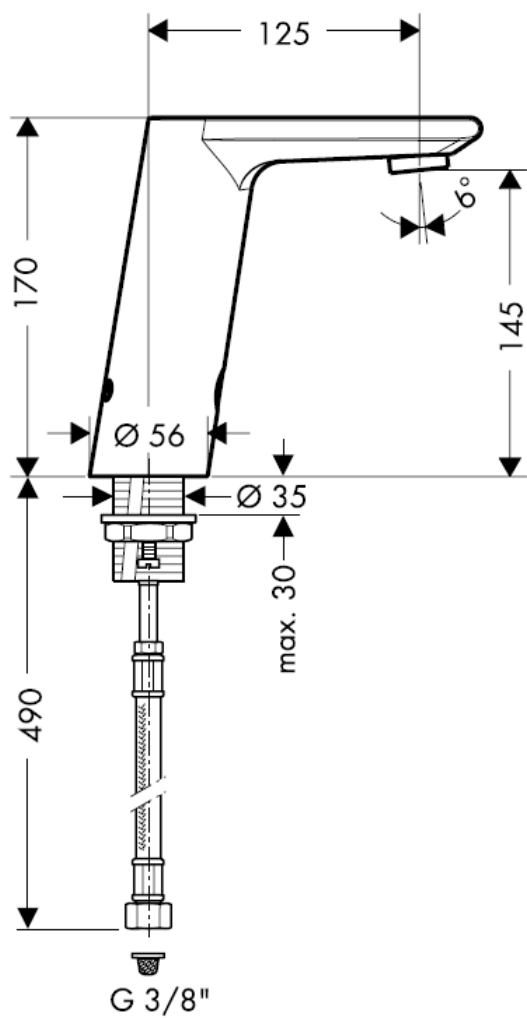


تجميع خراطيم التوصيل

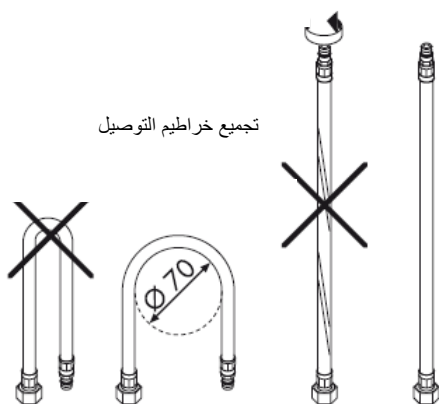






تنبيه!
يجب فحص صمامات عدم الرجوع مرة واحدة سنوياً.

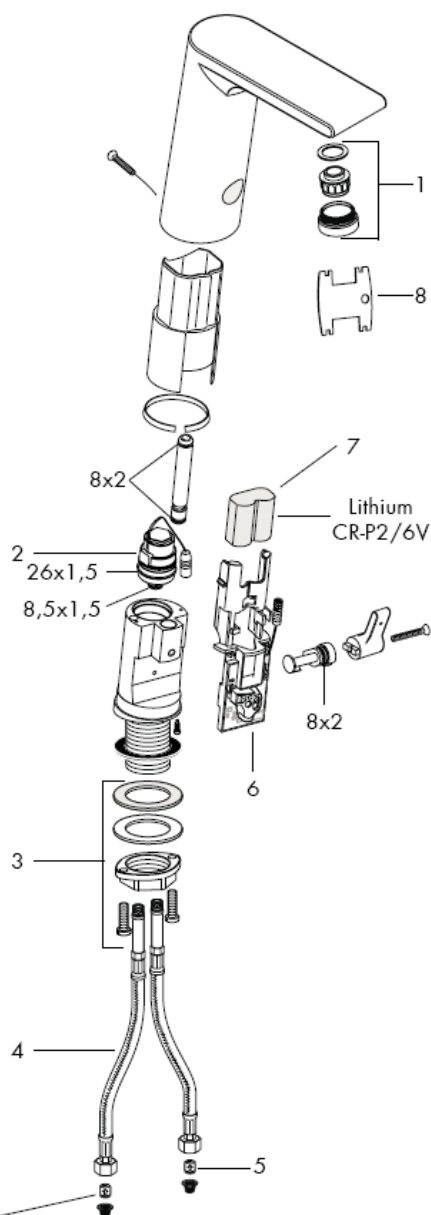








قم بدفع المياه خلال مواسير الإمداد.
DIN 1988 / EN 1717

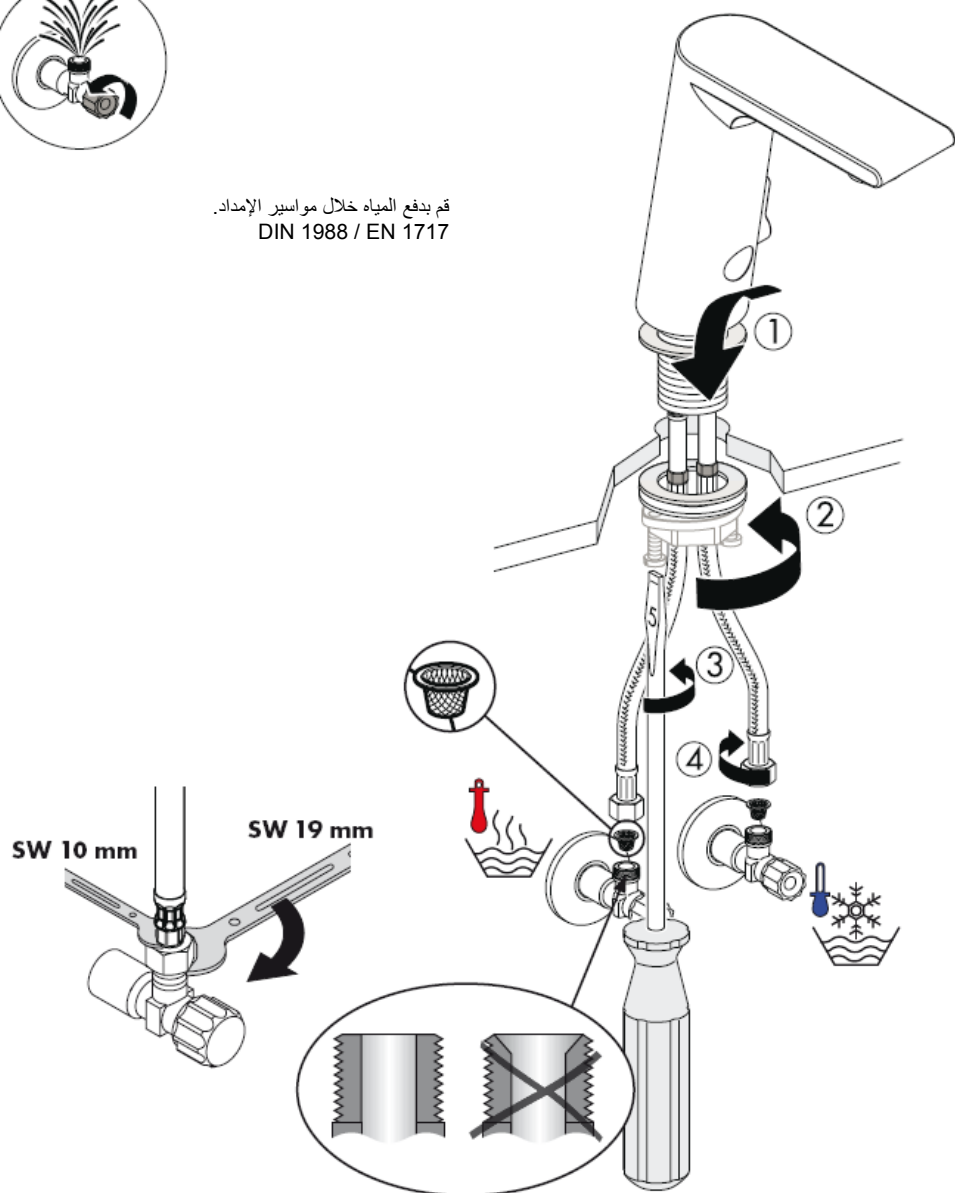

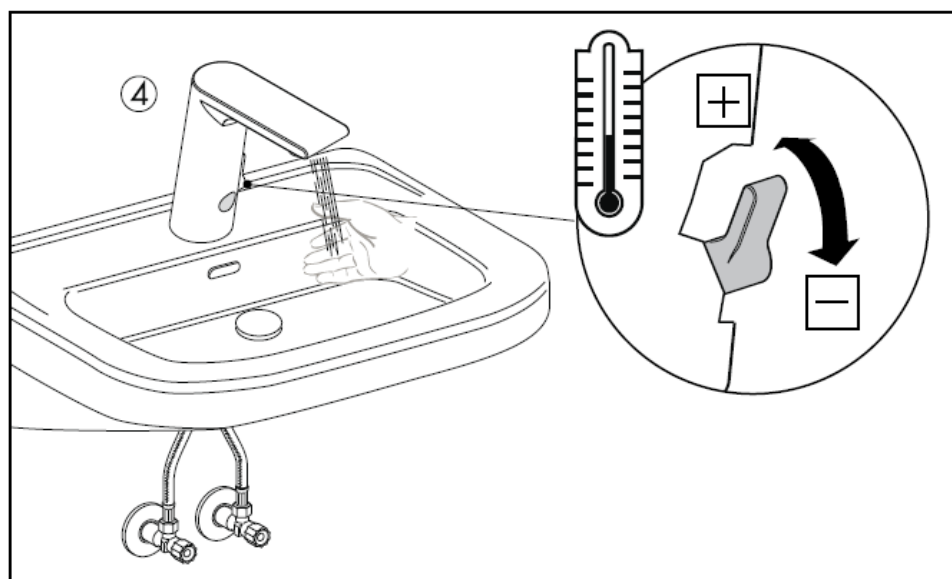
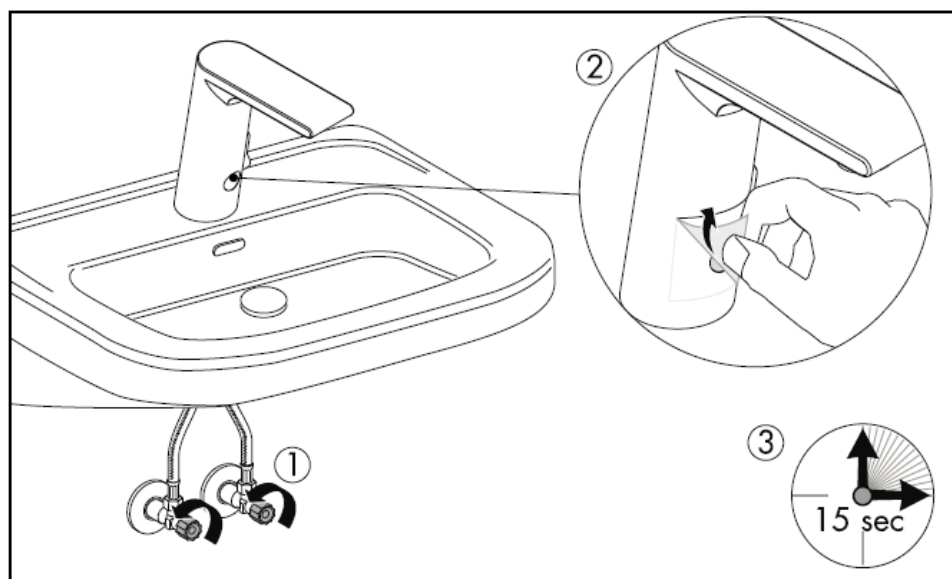








31101000

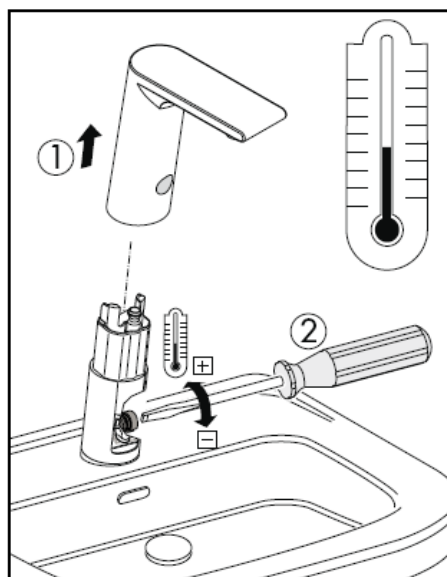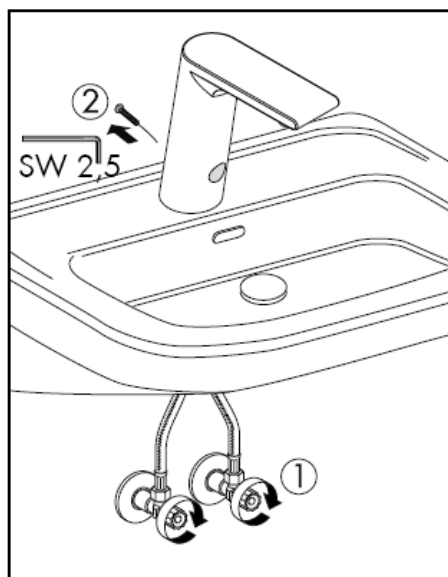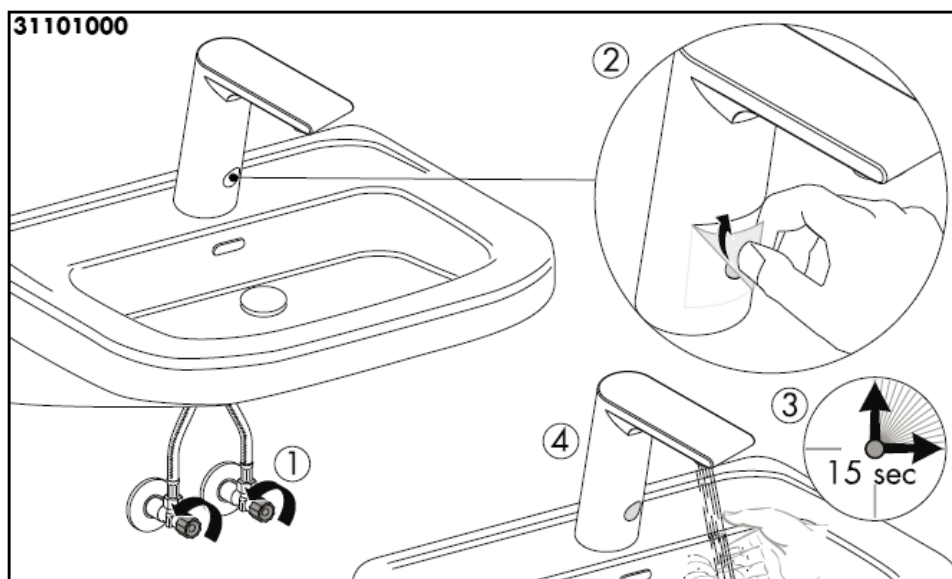


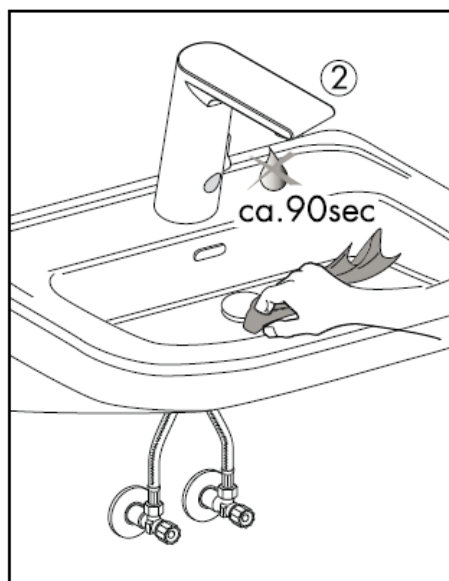
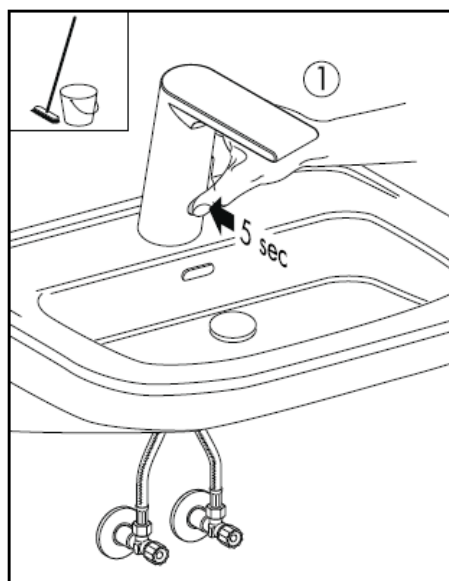


تغيير البطارية

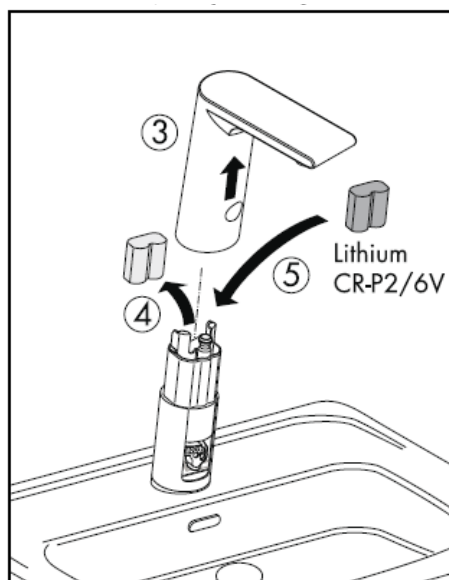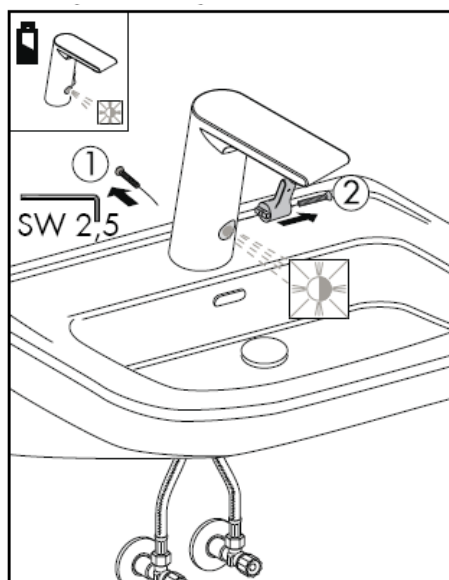

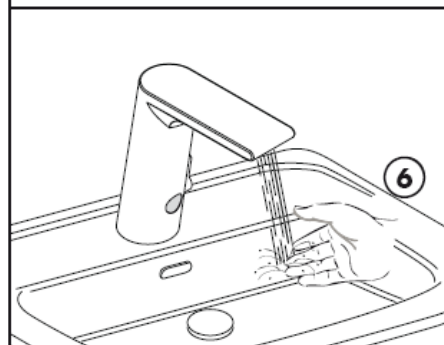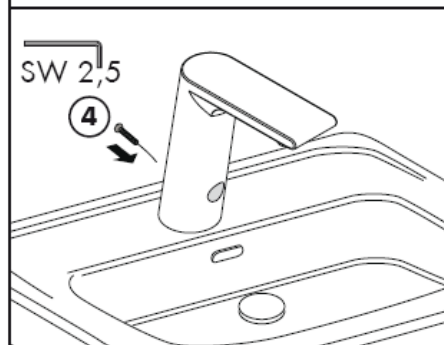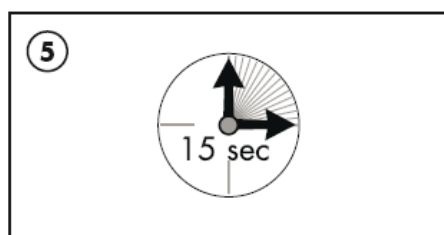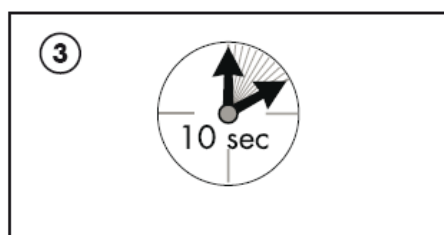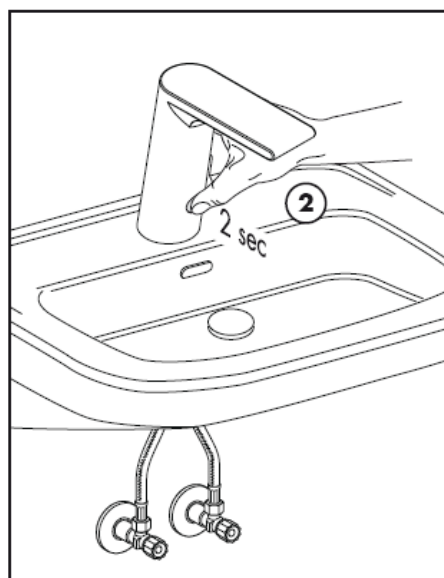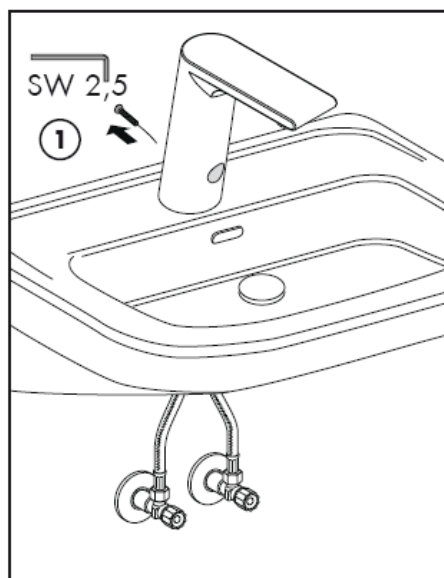

كمية المياه قليلة للغاية -> قم بتنظيف المصفاة والفنر.

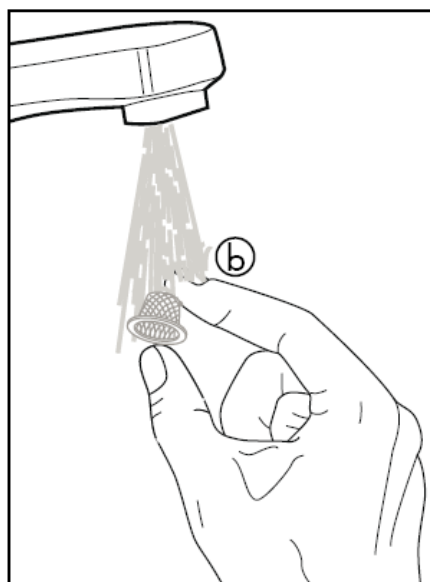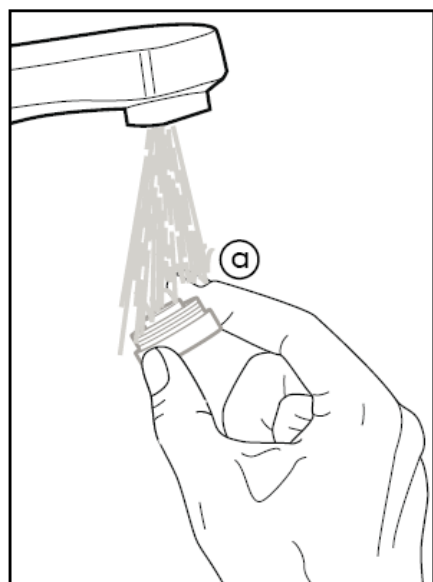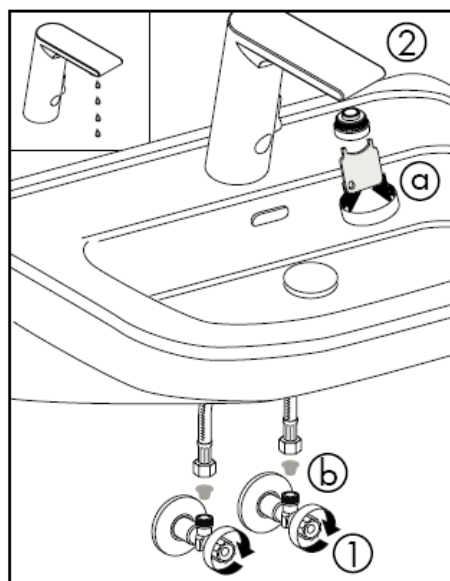

تنبيه! يجب تركيب الوصلة، وغمرها بالماء واختبارها وفقاً للمعايير السارية!

يتعين تركيب شبكة تجميع الأوساخ من أجل تفادي خروج الأوساخ الواردة من شبكة المواسير. قد تتسبب الأوساخ الواردة في حدوث أعطال أو تلف أجزاء من الوحدة أو كليهما. وبالتالي، فإن هانزجروه لا تتحمل مسؤولية هذه الأعطال.

تنبيه! لا يمكن استخدام خلاط الماء مع جهاز تسخين الماء الفوري.

يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: max. 1 MPa
 ضغط التشغيل الموصى به: 0,1 – 0,5 MPa
 ضغط الاختبار: 1,6 MPa
 (1 MPa = 147 PSI = 10 بار)
 درجة حرارة الماء الساخن: max. 80°C
 درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن: 65° C
 معدل التدفق: 5,50l/min 0,3 MPa
 الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء الخارج عند فرق درجة حرارة 50 K و ضغط التدفق 3 بار:
 42° C

شهادة اختبار


DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			

زمن التتابع: 1.5 ثانية
 زمن الترحيل: 300 مللي ثانية
 إيقاف التشغيل التلقائي: بعد دقيقة واحدة
 بطارية
 Lithium CR-P2/6V


قطع الغيار راجع صفحة 3

98612000	1	تجهيزة تهوية
96904000	2	صمام مغناطيسي
13961000	3	طقم التنبيت
98809000	4	خرطوم التوصيل
96456000	5	إلكترونيات
96905000	6	إلكترونيات
97399000	7	بطارية
98808000	8	مفتاح الخدمة

Navodila za montažo



Metris S
31100000



Metris S
31101000

hansgrohe




Montaža priključne gibke cevi




Pozor!



Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN 1988 enkrat letno testirati.

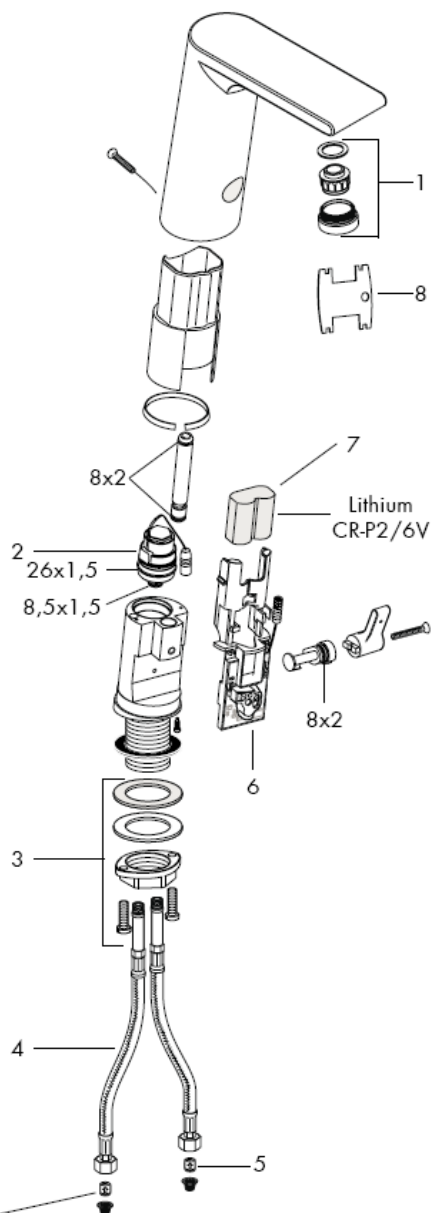






Purger les conduites d'alimentation.
DIN 1988 / EN 1717


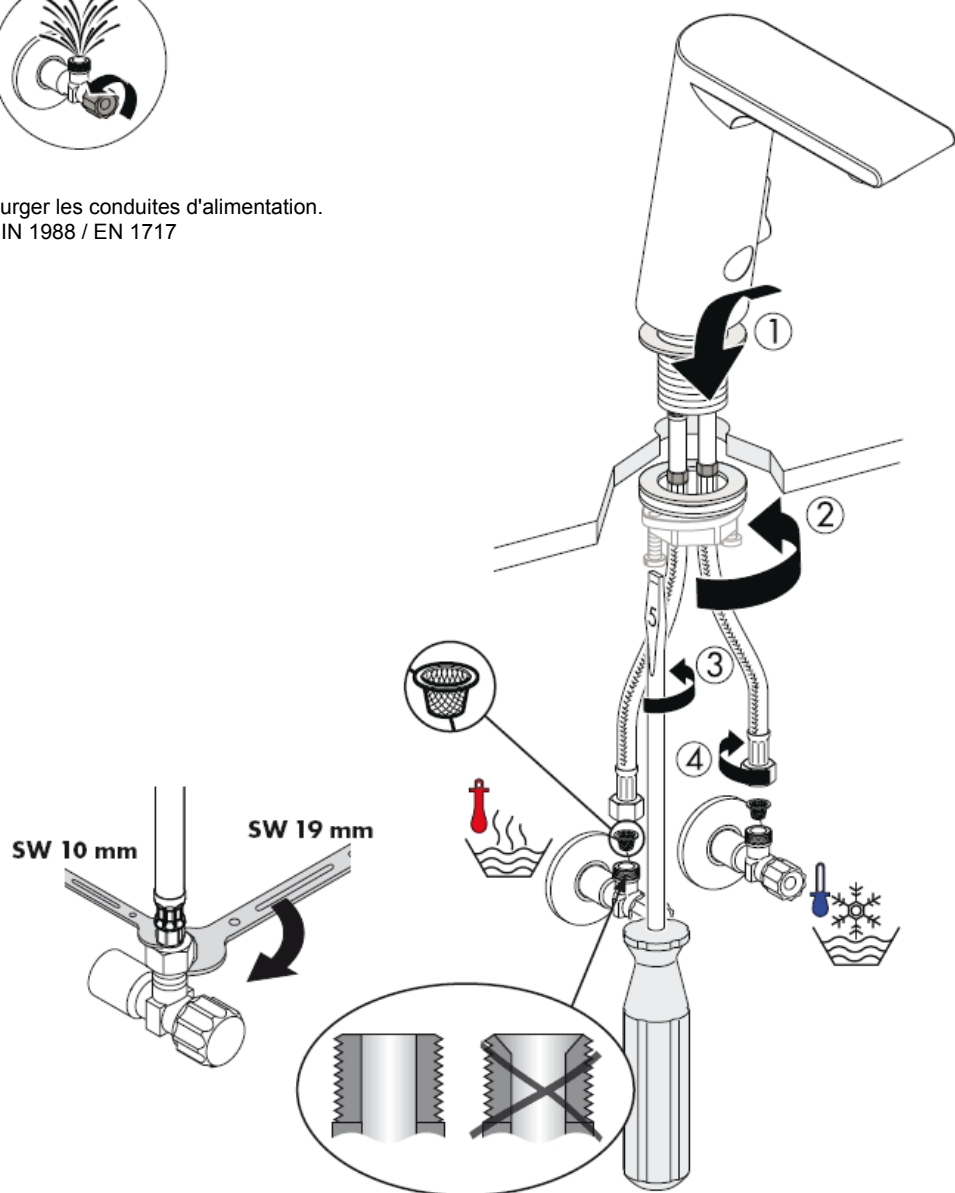


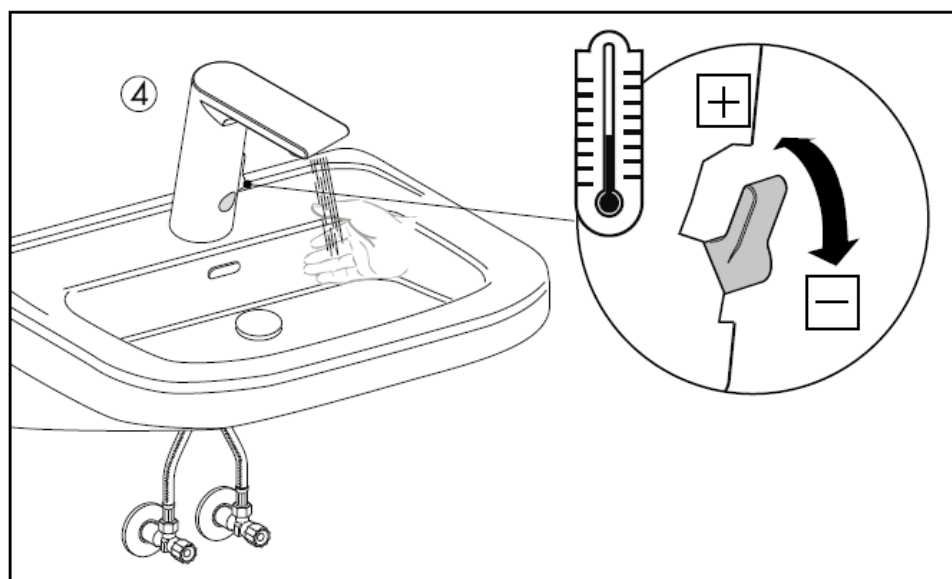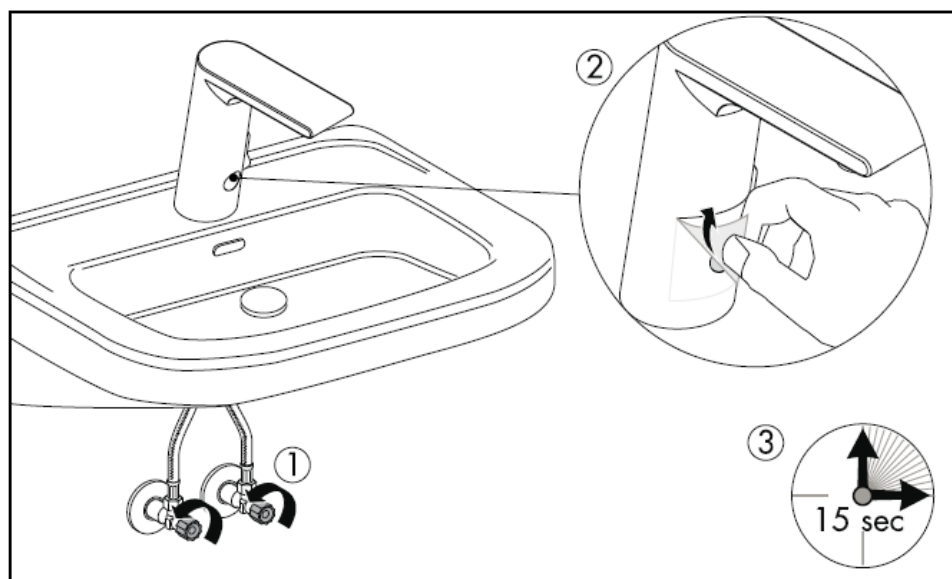



31101000




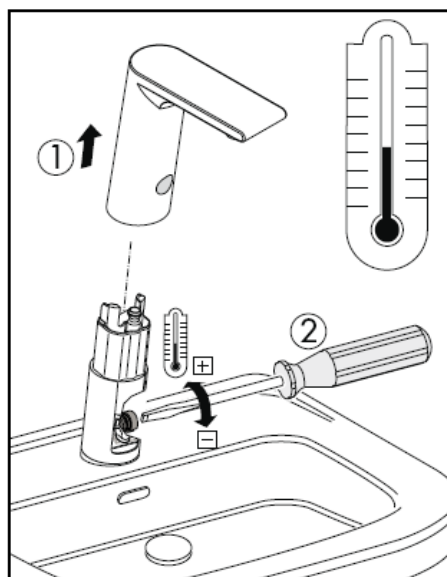
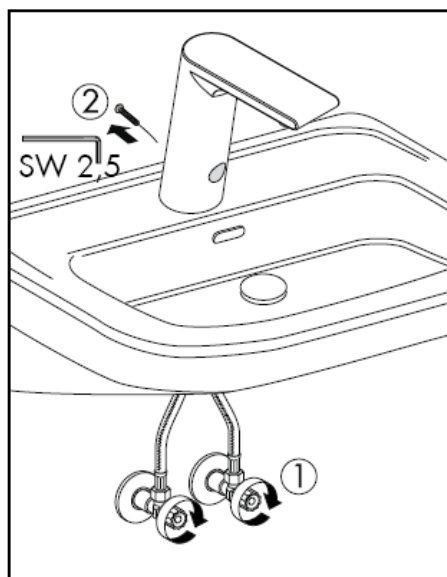
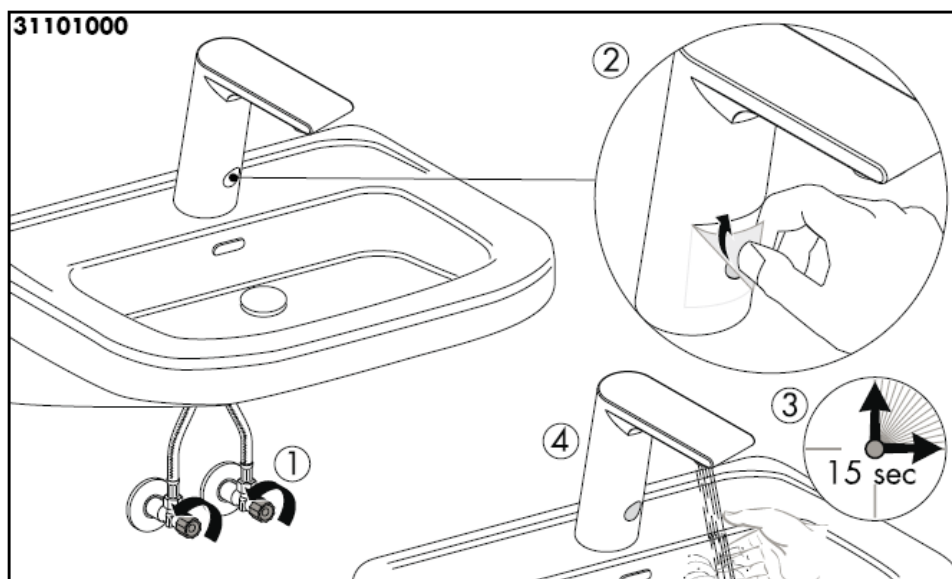



Očistite umivalnik.

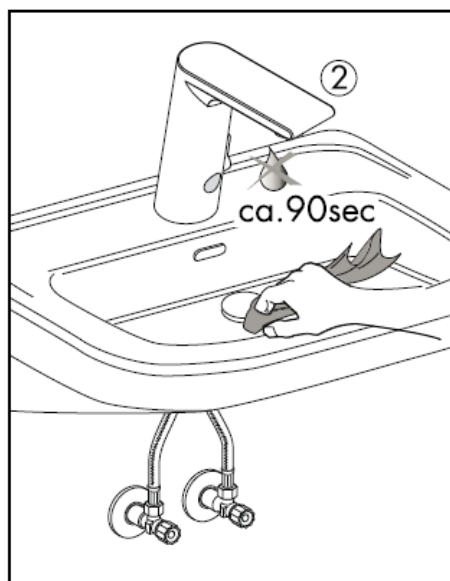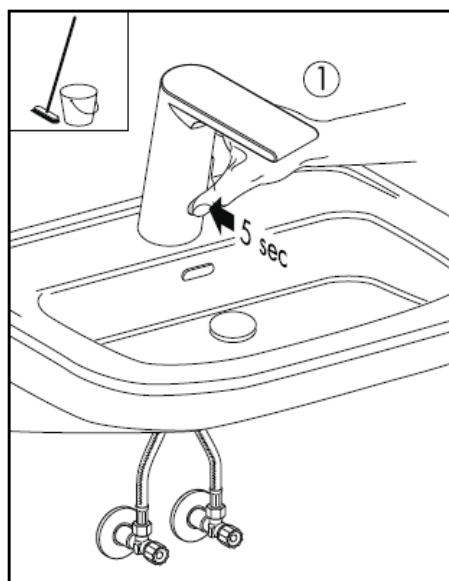



Zamenjava baterije

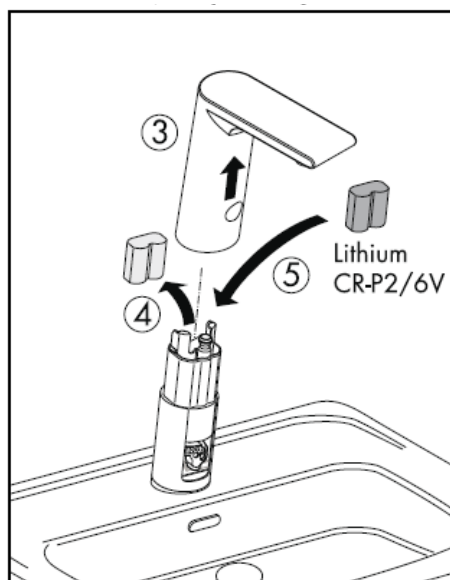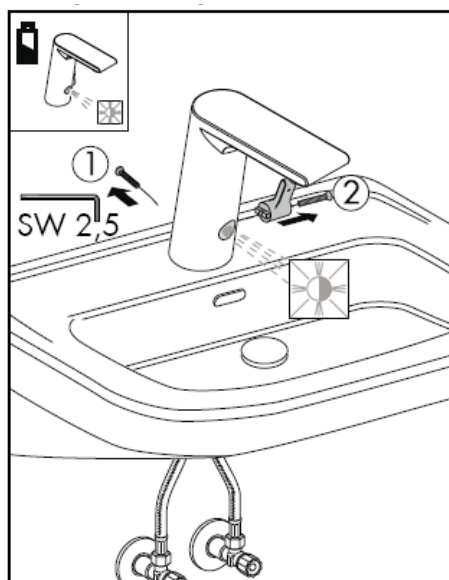

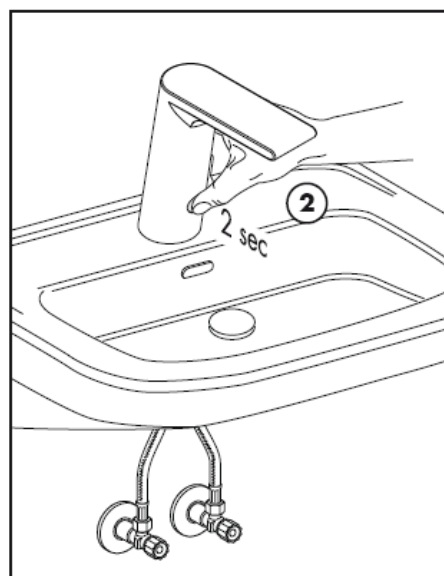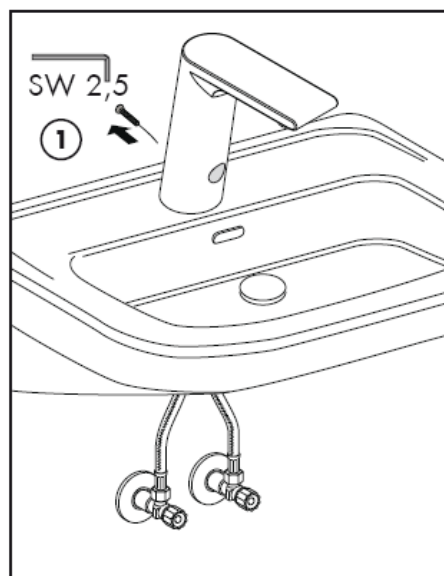

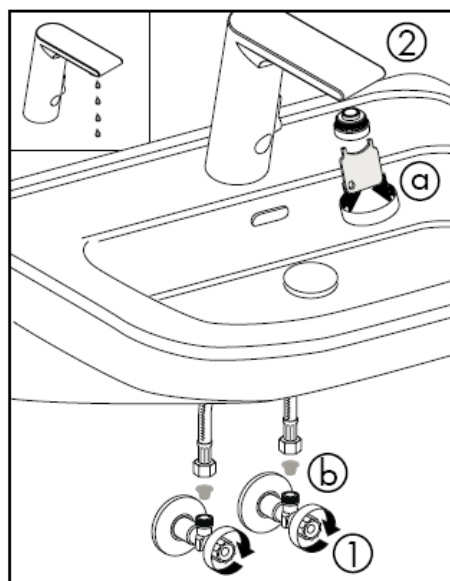

Količina vode je premajhna -> očistite perlator in filter.

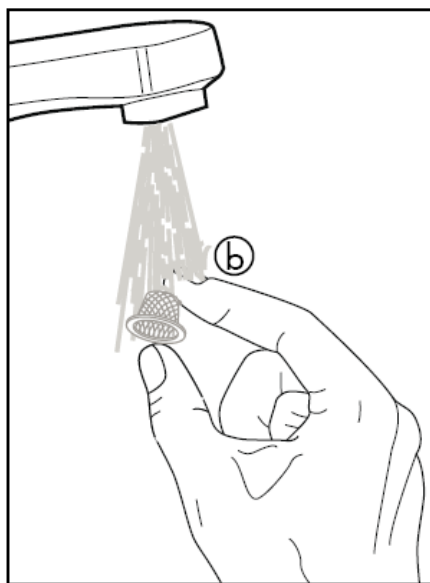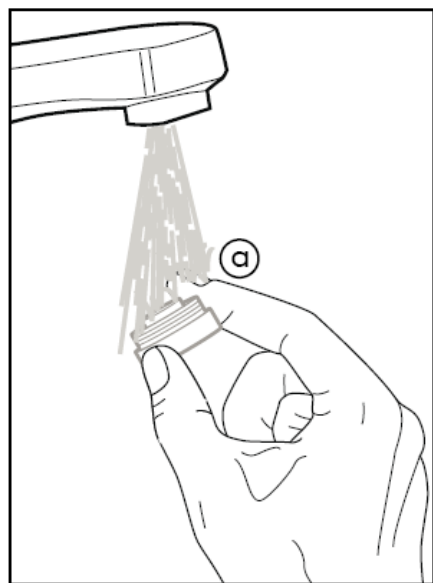

Pozor! Armaturo je potrebno montirati, sprati in testirati v skladu z veljavnimi normami!

Vgraditei je treba lovilnike umazanijs, da se prepreči naplakovanje umazanijs iz vodovodne napeljsve. Naplake umazanijs lahko ogrozijo delovanje in/ali povzročijs okvare na funkcionalnih delih armature. Za tako nastalo škodo podjetje Hansgrohe ne odgovarja.

Pozor! Armature ni možno uporabiti v povezavi s pretočnim grelnikom.

Velike razlike v tlaku med priključkoms za mrzlo in priključkoms za toplo vodo je potrebno izravnati.

Čas zakasnitve: 1,5 s
Zakasnitev vklopa: 300 ms
Avtomatičen izklop: po 1 min
Baterijs

Lithium CR-P2/6V

Rezervni deli glejte stran 3

1	Perlator kpl.	98612000
2	Magnetni ventil	96904000
3	Pritrdilni	13961000
4	Priključna gibka cev	98809000
5	Elektronika	96456000
6	Elektronika	96905000
7	Baterijs	97399000
8	Servisni ključ	98808000

Tehnični podatki


Delovni tlak: max. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak: 0,1 – 0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura tople vode: max. 80°C
Priporočena temperatura tople vode: 65°C
Pretok vode: 5,50l/min 0,3 MPa
Maksimalna temperatura izliva pri temperaturni razliki 50 K in pretočnem tlaku 0,3 MPa: 42°C

Preskusni znak


DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			

hansgrohe

Paigaldusjuhend




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

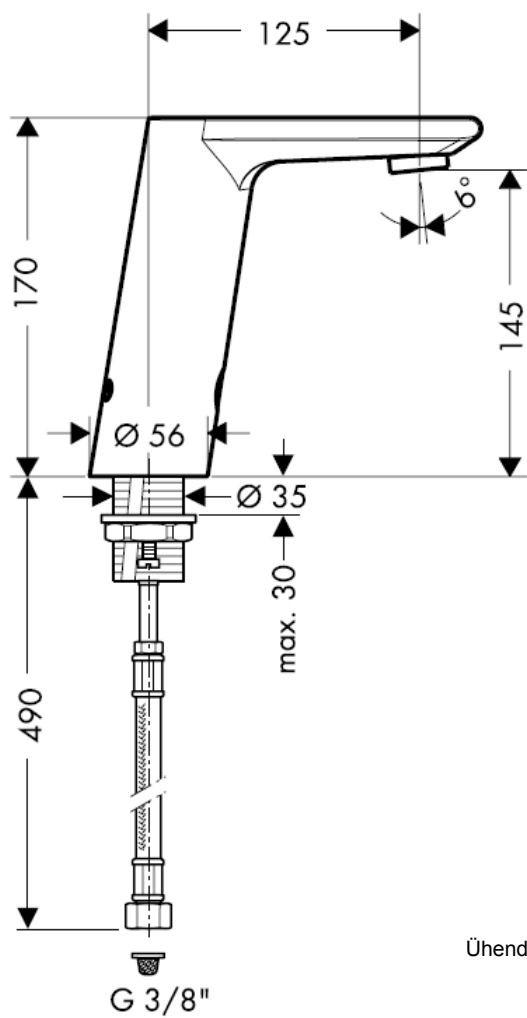


Ühendusvooliku paigaldamine

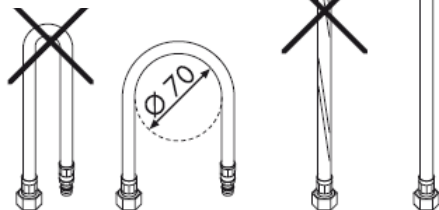




Tähelepanu!



Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kontrollida vastavalt standardile DIN 1988 kord aastas.

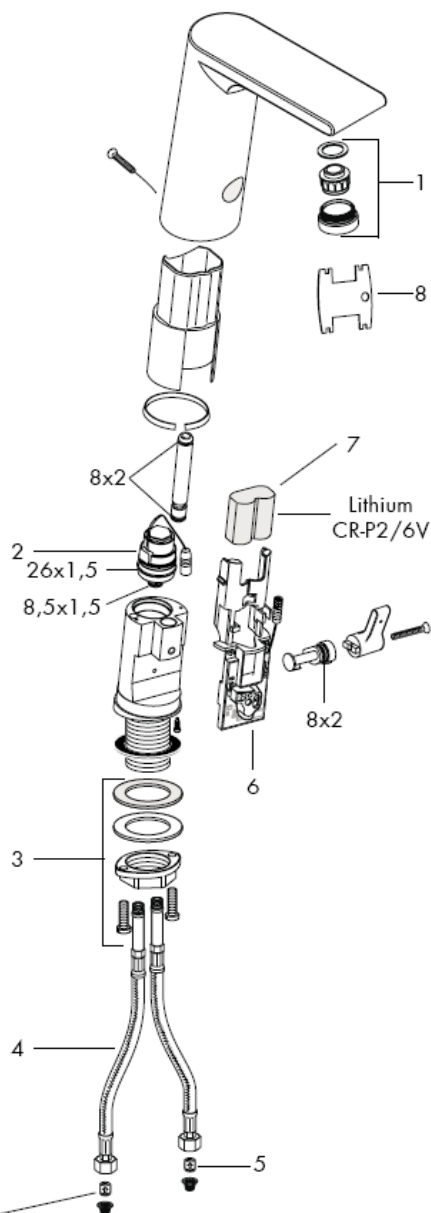






Peske etteandetorud läbi.
DIN 1988 / EN 1717


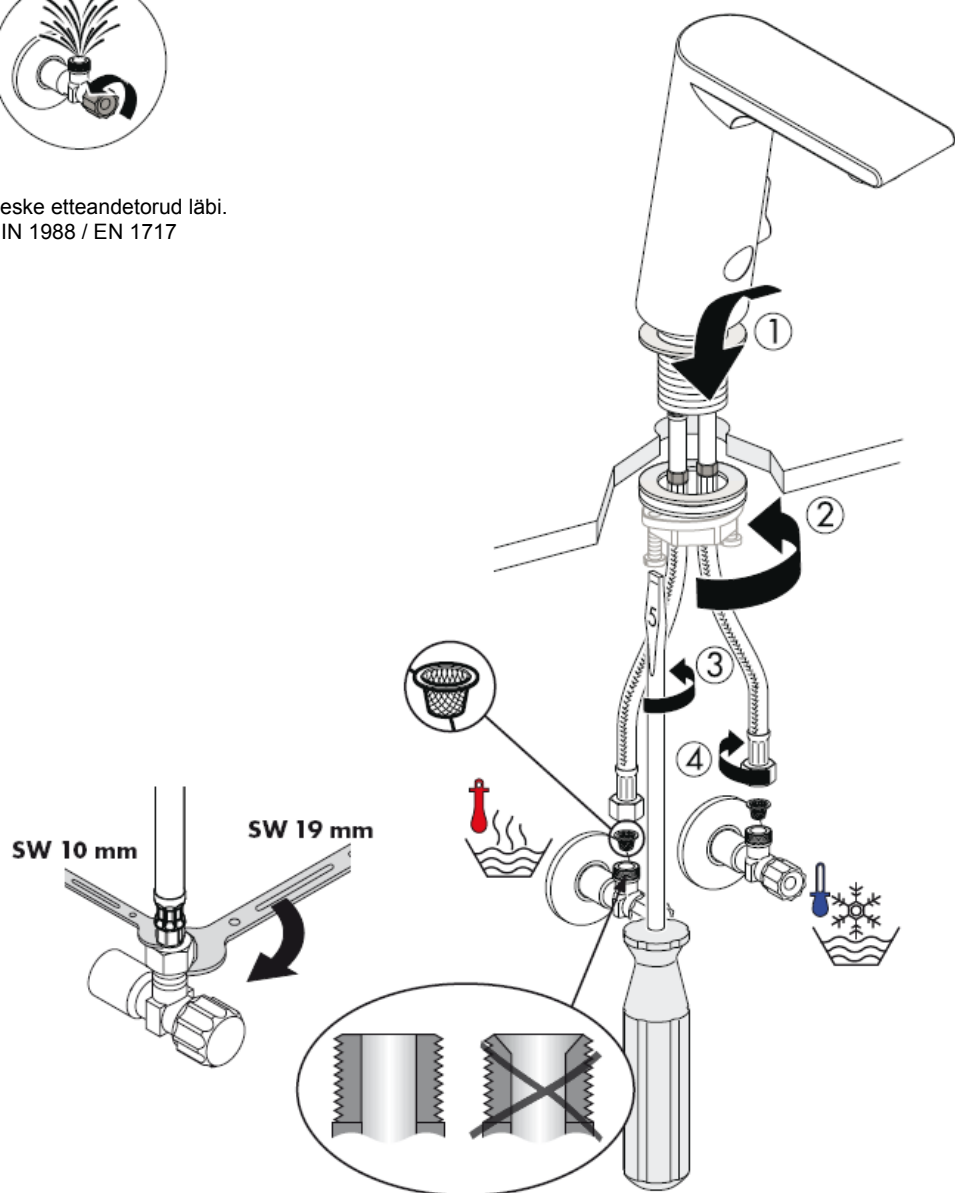


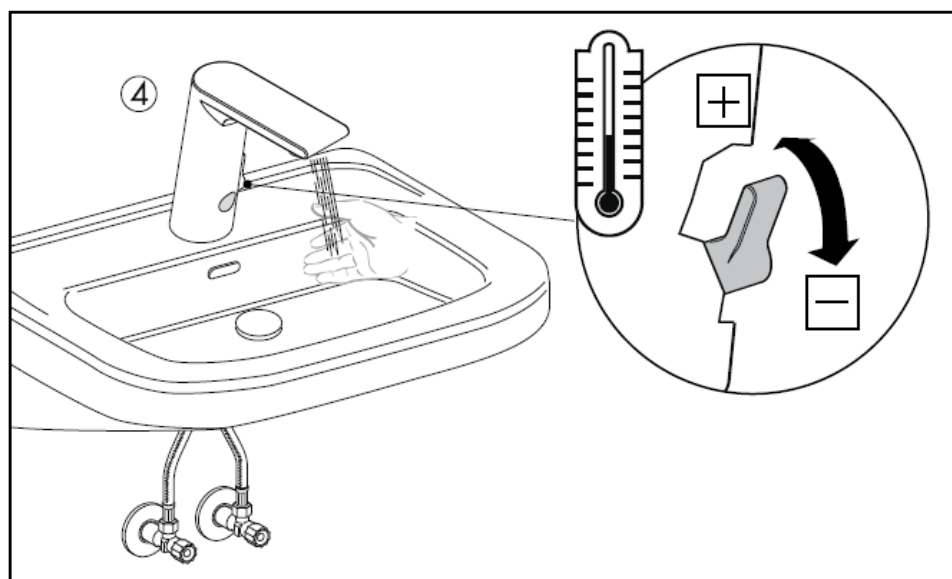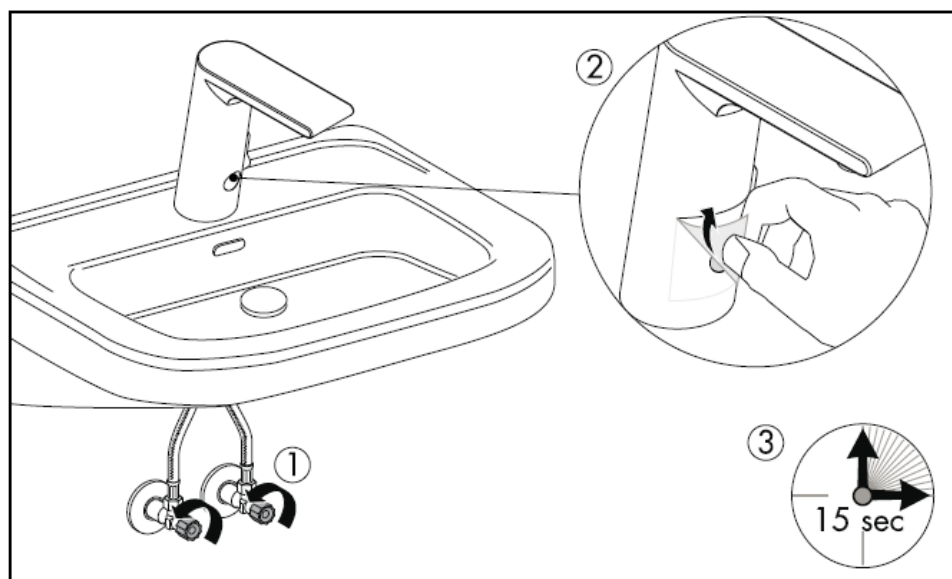



31101000




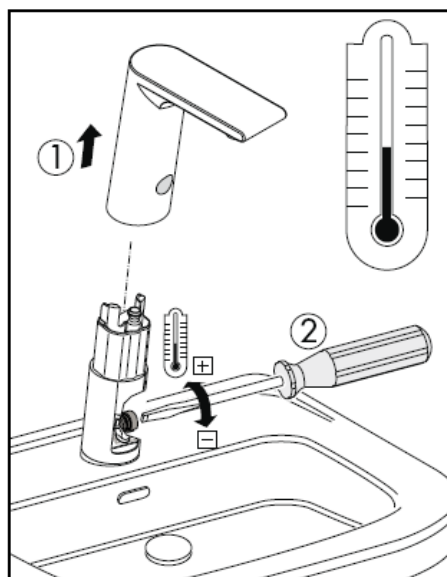
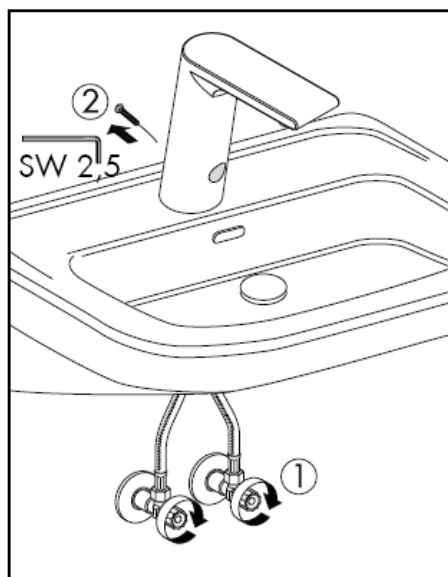
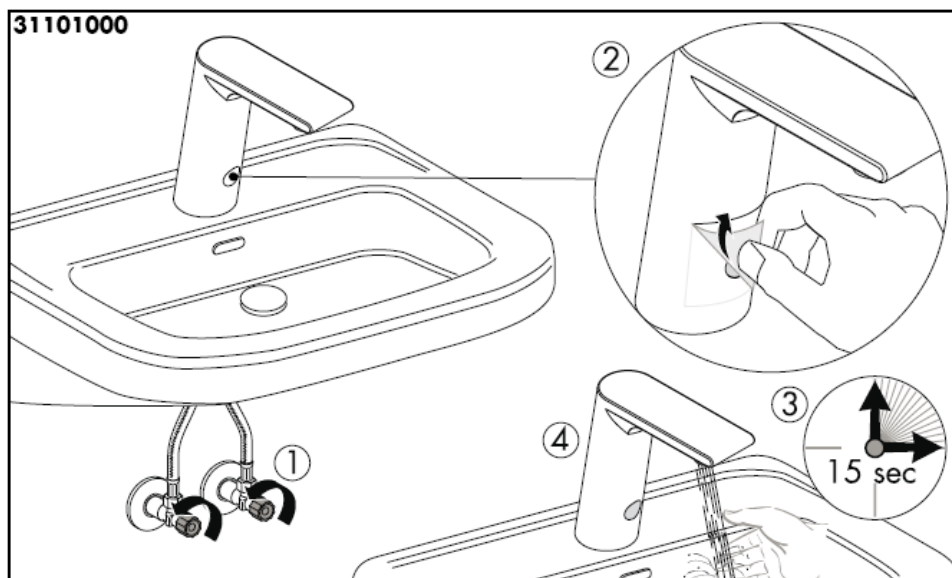



Puhastage valamu

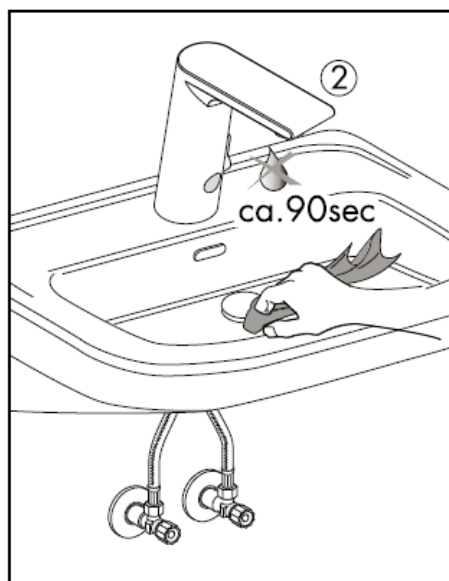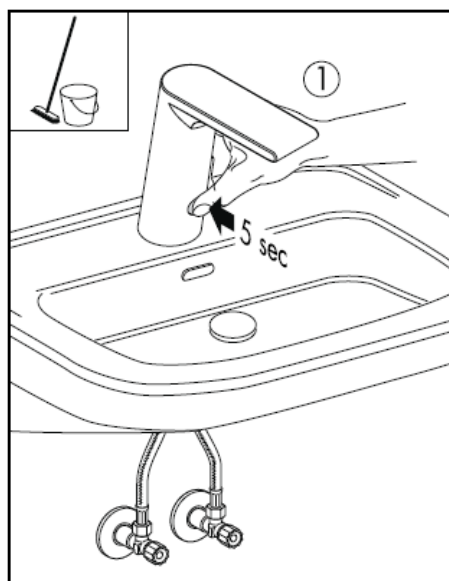



patarei vahetamine

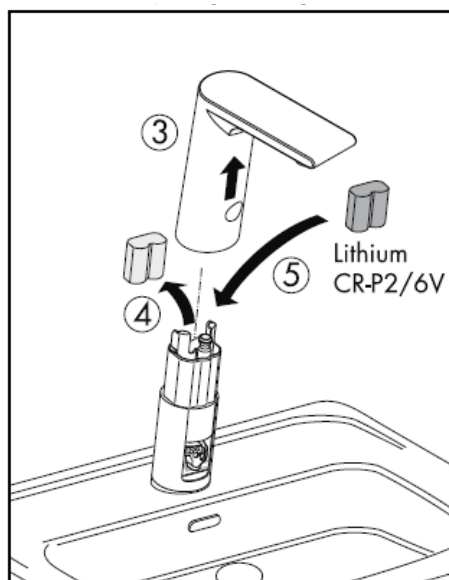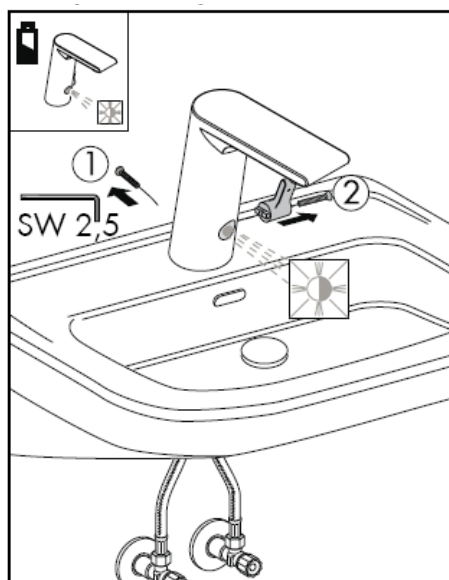

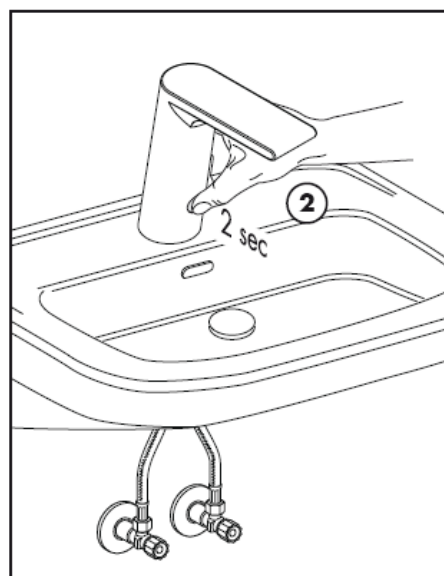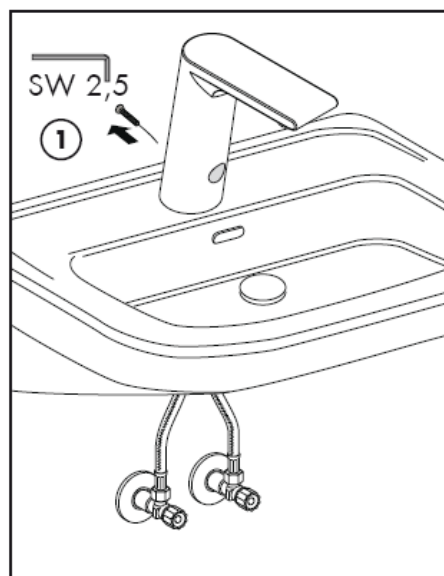

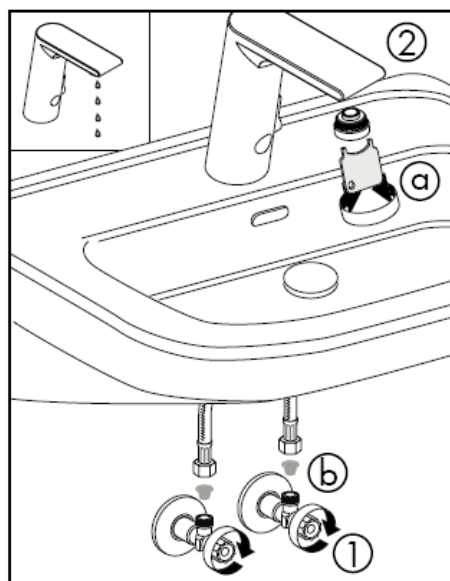

Veehulk on liiga väike -> puhastage aeraator ja filter.

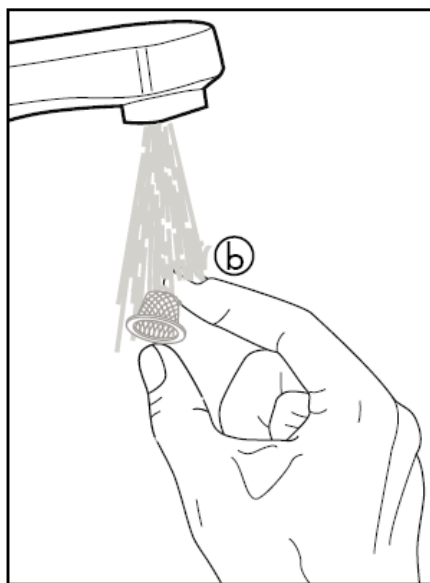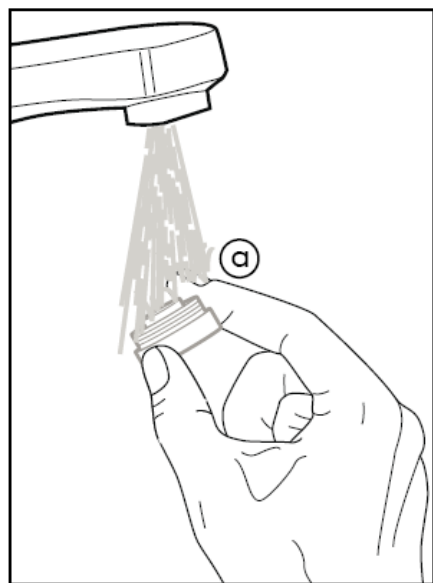

Tähelepanu! Segisti paigaldamine, loputamine ja kontroll peab toimuma vastavalt kehtivatele normidele!

Mustusesõelad tuleb paigaldada selleks, et eemaldada veevõrgust tulevaid mustuseosakesi. Mustuseosakesed võivad tööd segada ja/või armatuuri kahjustada, sellest tulenevate kahjude eest Hansgrohe ei vastuta.

Tähelepanu! Segistit ei saa kasutada koos läbivoolu-veesoojendiga.

Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

Järelvooluaeg: 1,5 s
lülituse viivitus: 300 ms
Automaatne väljalülitus 1 min pärast patarei
Lithium CR-P2/6V

Varuosad vt lk 3

1	õhustaja kpl	98612000
2	Magnetventiil	96904000
3	kinnituskomplekt	13961000
4	ühendusvoolik	98809000
5	elektrooniline	96456000
6	elektrooniline	96905000
7	patarei	97399000
8	Hooldusvõti	98808000

Tehnilised andmed


Töörõhk max. 1 MPa
Soovitatav töörõhk: 0,1 – 0,5 MPa
Kontrollsurve: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)
Kuum vee temperatuur: max. 80°C
Soovitatav kuum vee temperatuur: 65°C
Läbivool: 5,50l/min 0,3 MPa
Maksimaalne väljavoolu temperatuur 50 K
temperatuurierinevuse ja 0,3 MPa surve korral:
42°C

Kontrollsertifikaat


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

hansgrohe

Montāžas instrukcija




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

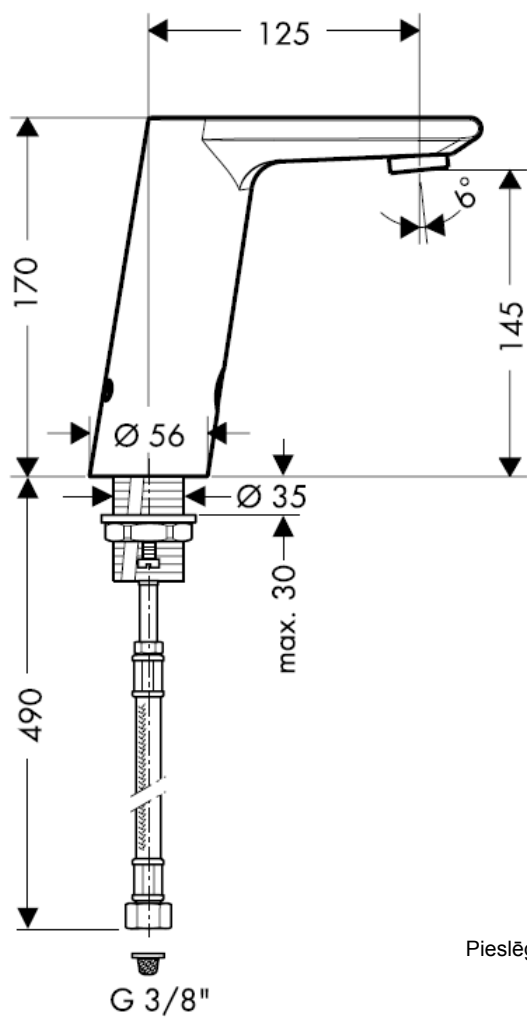


Pieslēguma šļūtenes montāža

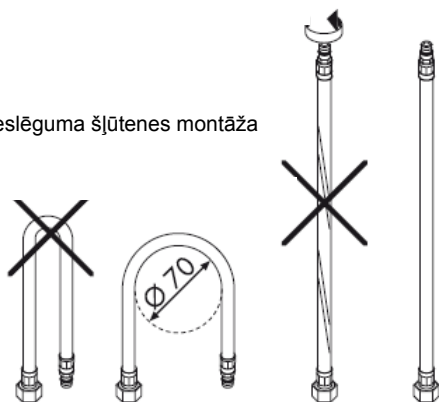


**Uzmanību!**



Reizi gadā jāpārbauda pretvārsti atbilstoši
DIN 1988.

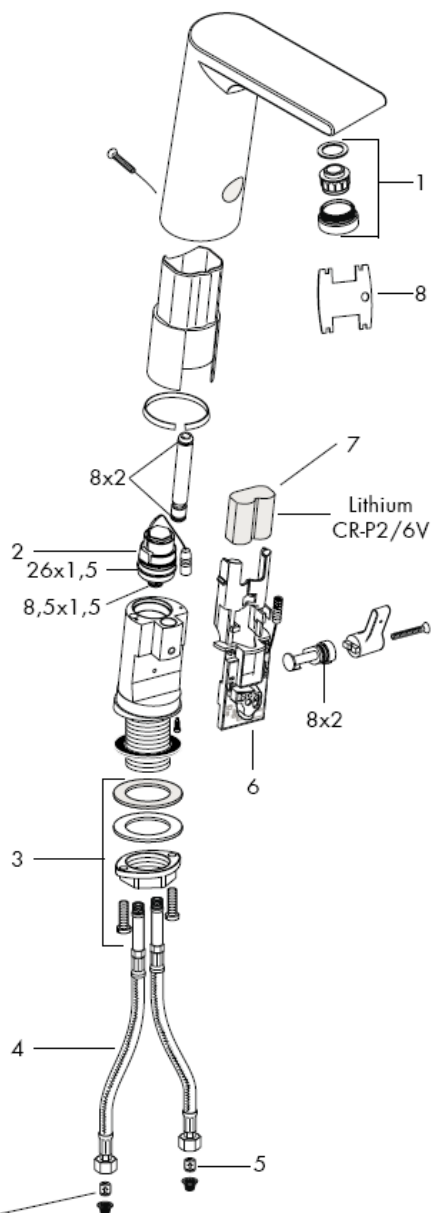






Atbilstoši izskaloņi pievadus.
DIN 1988 / EN 1717


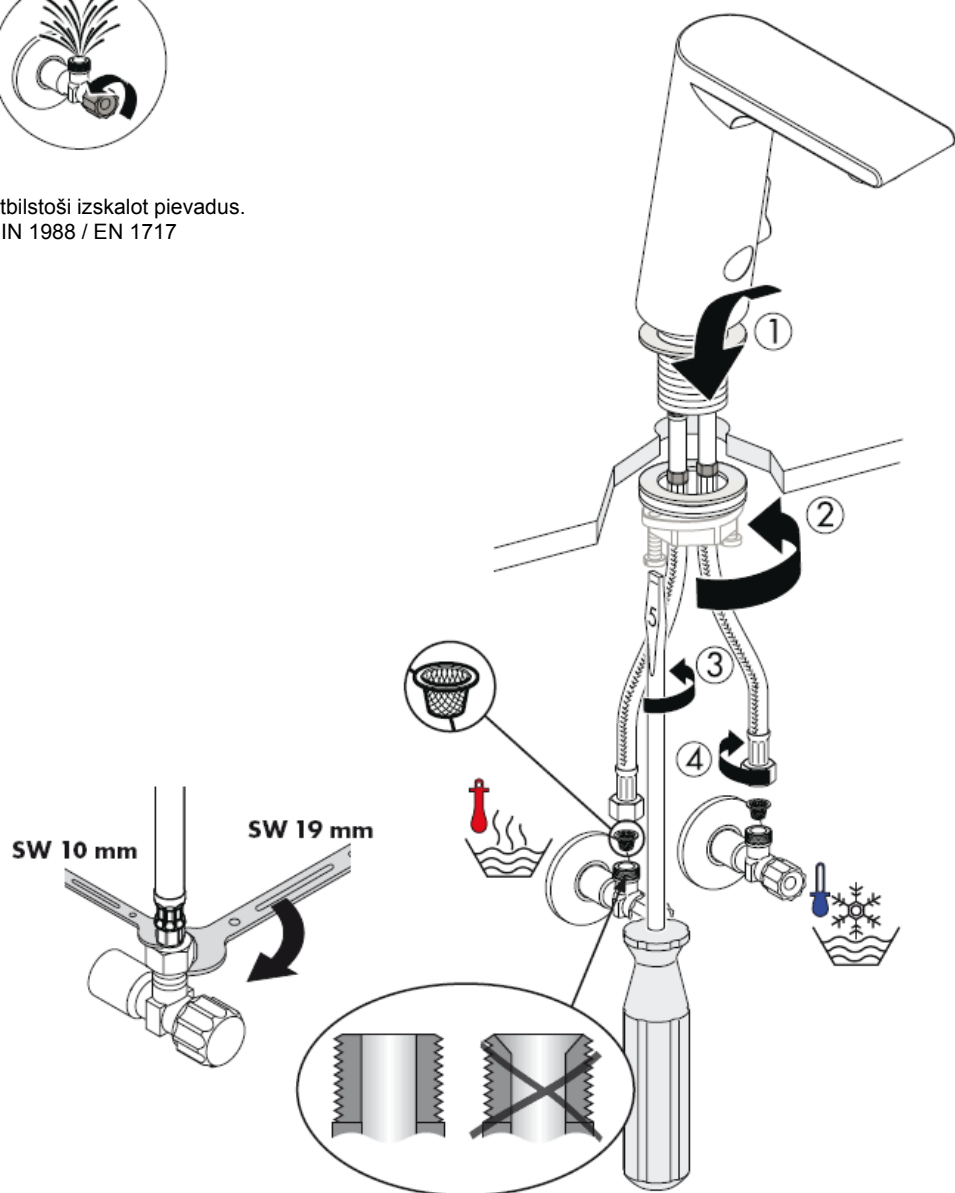


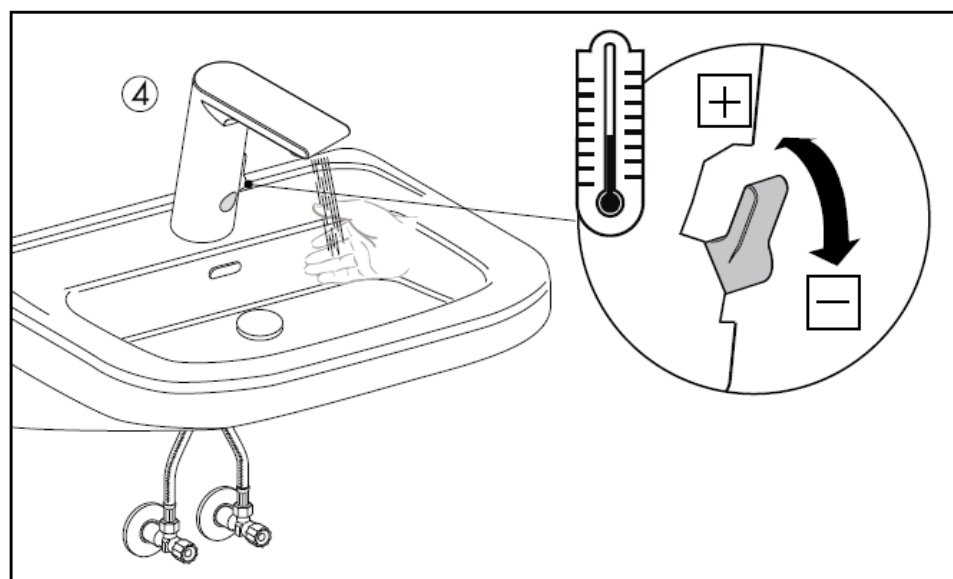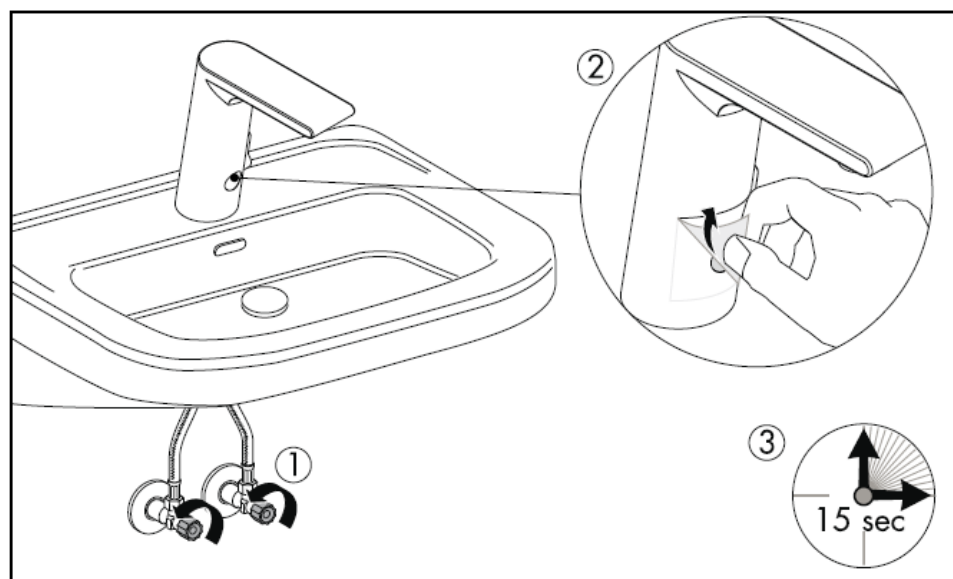



31101000




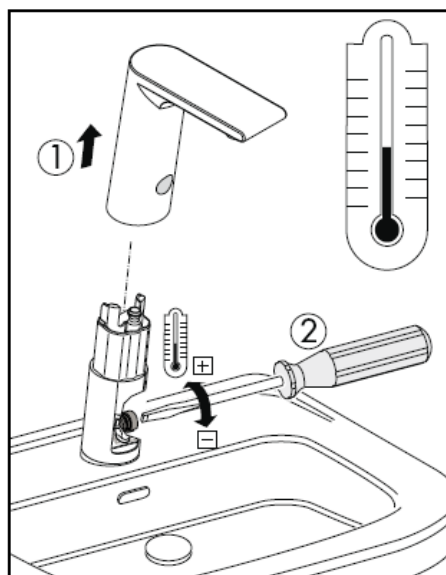
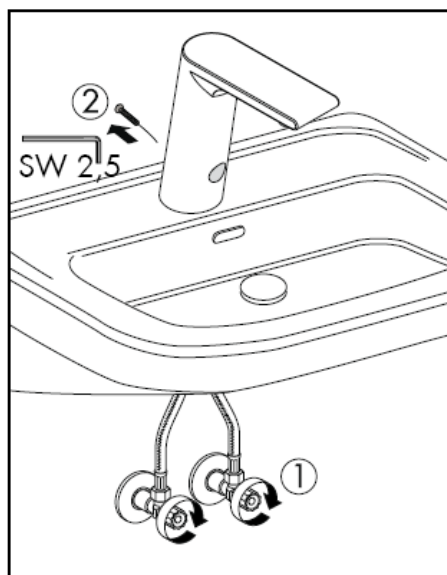
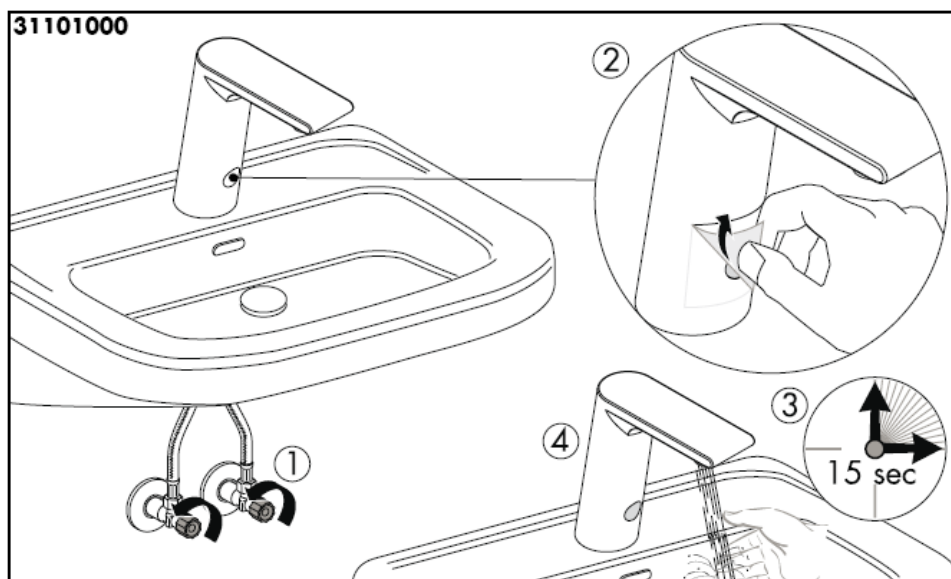



Izlietnes tīrīšana

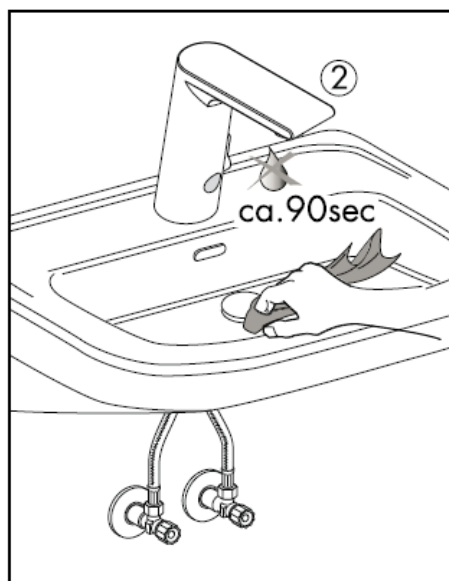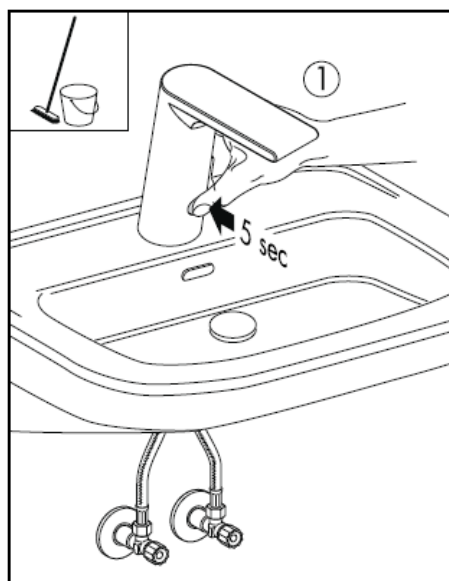



Baterijas nomaiņa

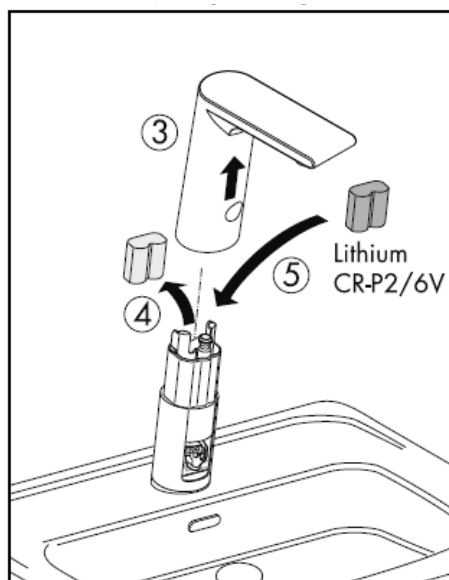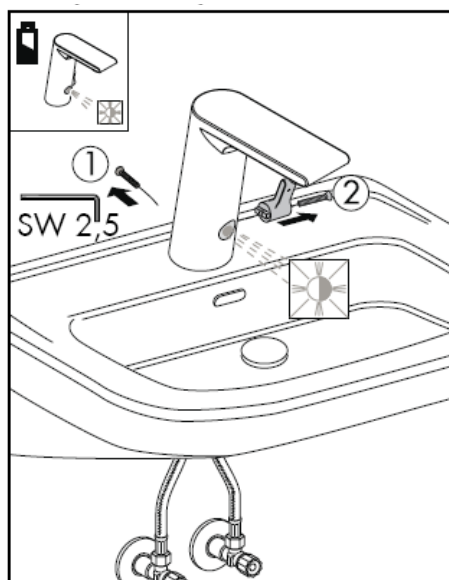

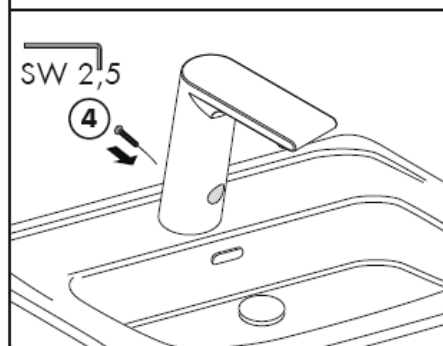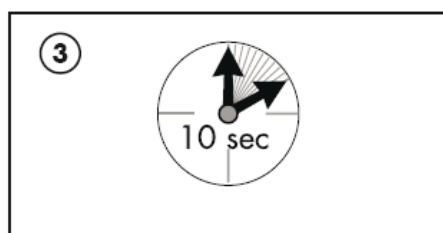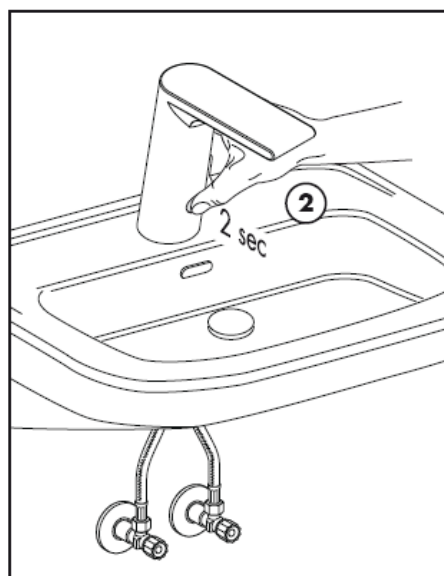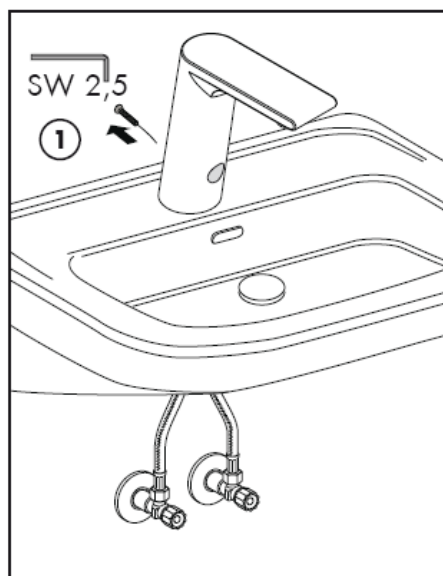

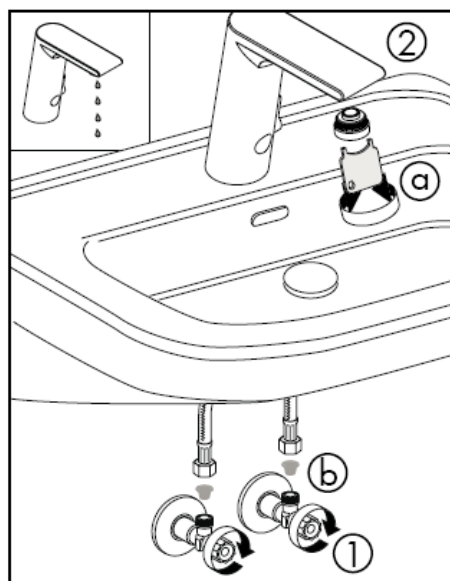

Pārāk mazs ūdens apjoms -> Iztīriet perlatoru un filtru.

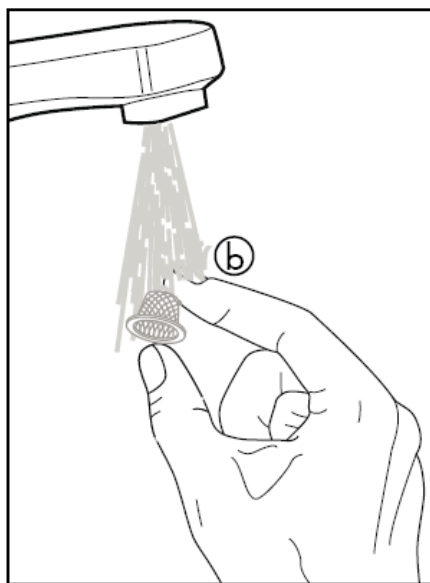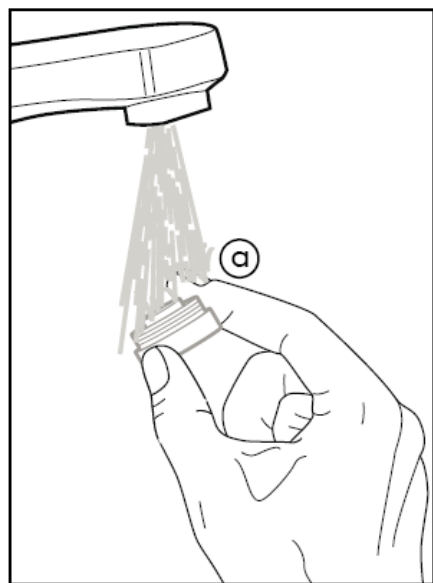

Uzmanību! Armatūra jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajām normām!

Nepieciešams iemontēt netīrumu aizturēšanas filtrus, lai novērstu netīrumu ieplūšanu no ūdensvada. Ieskalotie netīrumi var traucēt armatūras darbību un / vai arī izraisīt rokas dušas daļu bojājumus, par kuriem Hansgrohe nenes atbildību.

Uzmanību! Armatūru nevar izmantot kopā ar caurplūdes sildītāju.

Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

Sekojošais laiks: 1,5 s
Ieslēgšanās kavēšanās: 300 ms
Automātiskā atslēgšanās: pēc 1 min.
Baterija Lithium CR-P2/6V

Rezerves daļas skat. lpp. 3

1	Aeratora kompl.	98612000
2	Magnētiskais vārsts	96904000
3	Stiprinājuma elementu	13961000
4	Pieslēguma šļūtene	98809000
5	Elektronika	96456000
6	Elektronika	96905000
7	Baterija	97399000
8	Apkopes atslēga	98808000

Tehniskie dati


Darba spiediens: max. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens: 0,1 – 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Karstā ūdens temperatūra: max. 80°C
Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: 65°C
Caurteces intensitāte: 5,50l/min 0,3 MPa
Maksimālā iztekošā ūdens temperatūra pie 50K
starpības un 0,3 MPa plūsmas spiediena: 42°C

Pārbaudes zīme


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

hansgrohe

Uputstvo za montažu




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

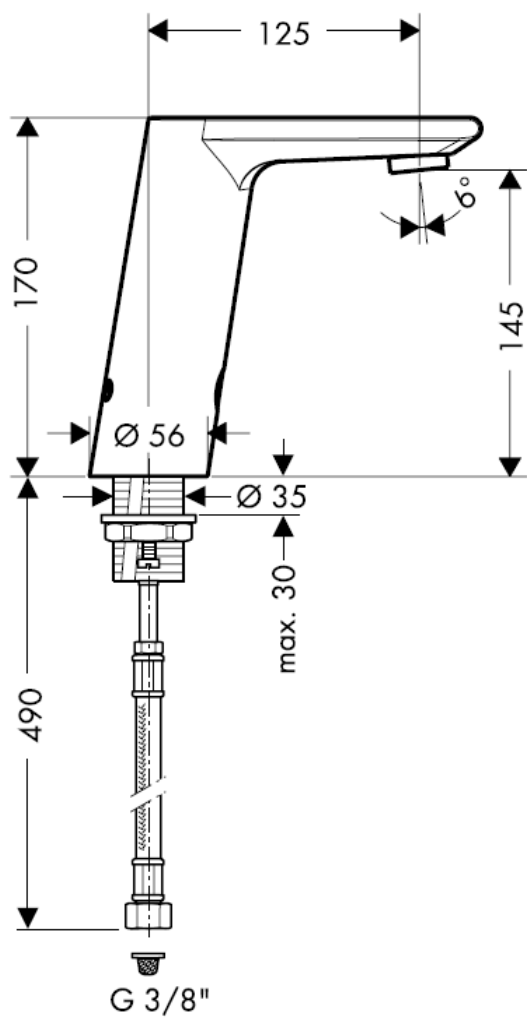


Montaža priključne cevi

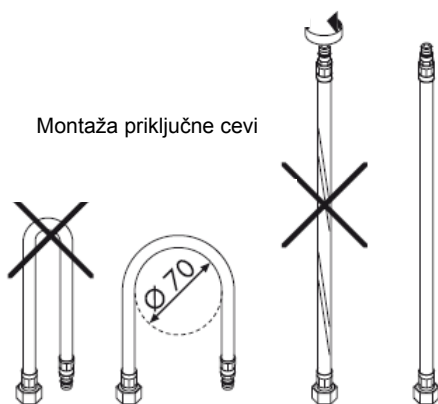




Pažnja!



Nepovratni ventil se mora proveravati jednom godišnje prema standardu DIN 1988.

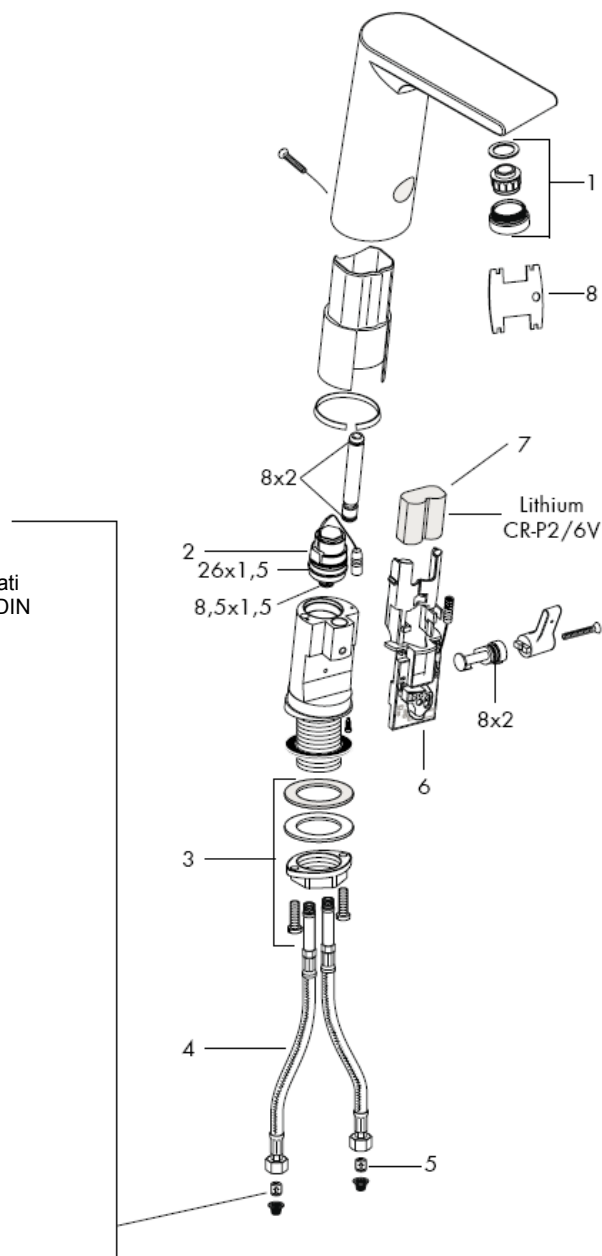








Isperite cevi dovoda.
DIN 1988 / EN 1717

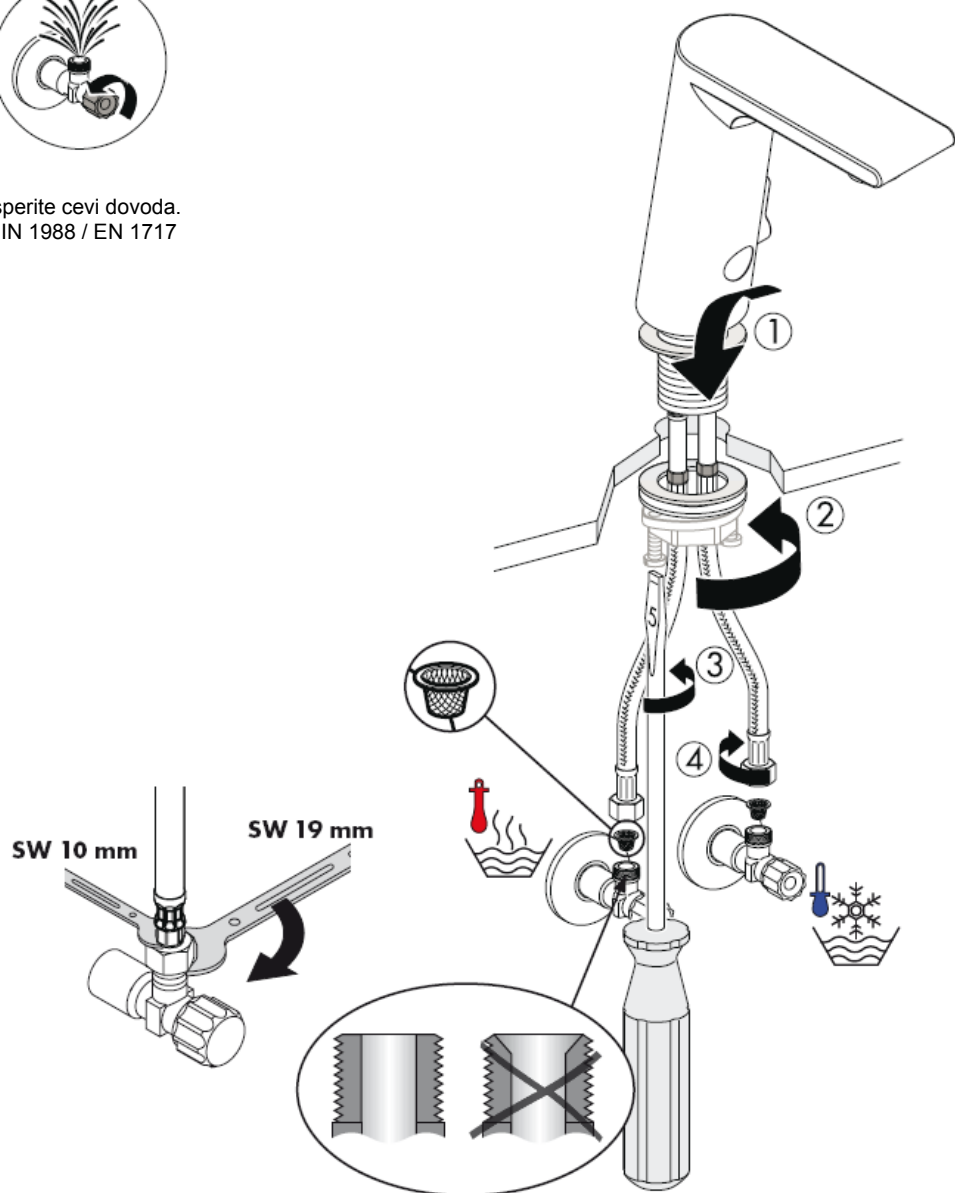

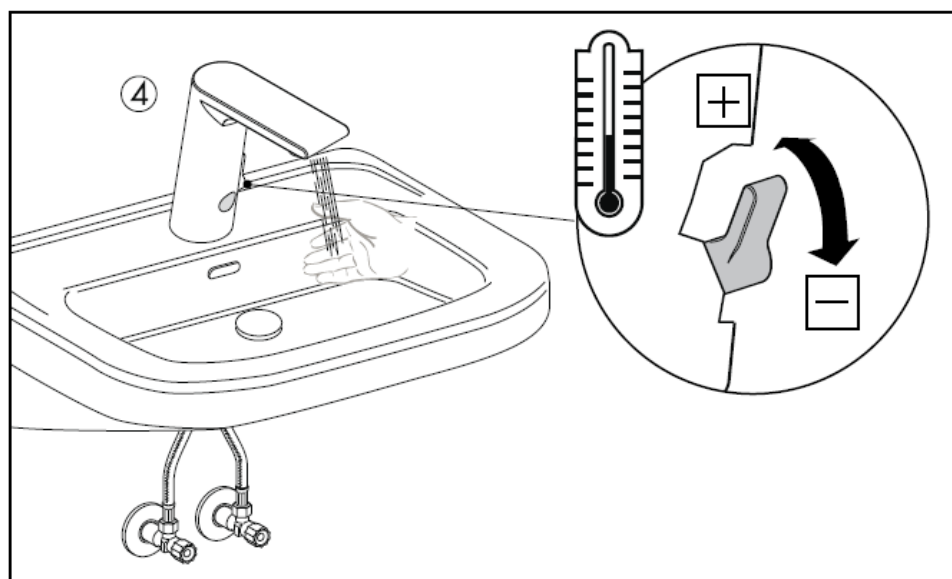
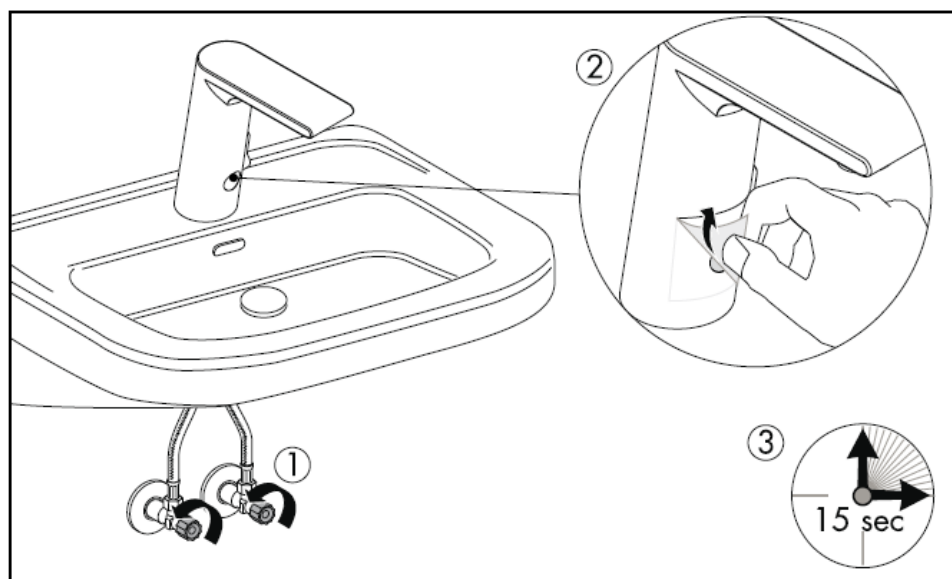








31101000

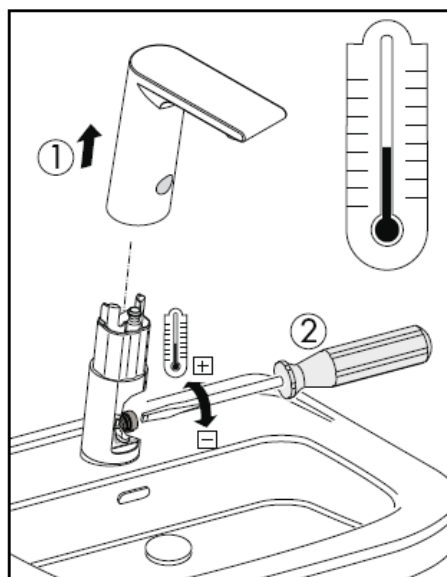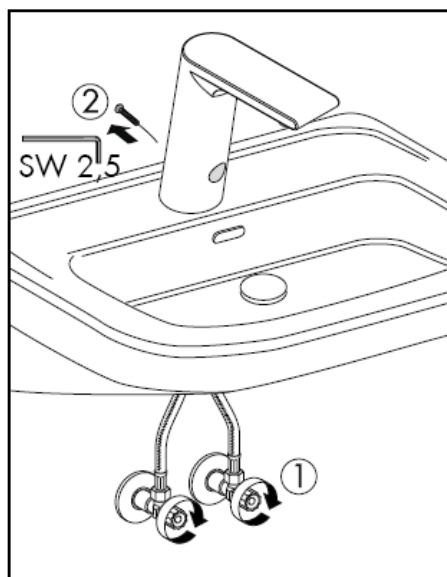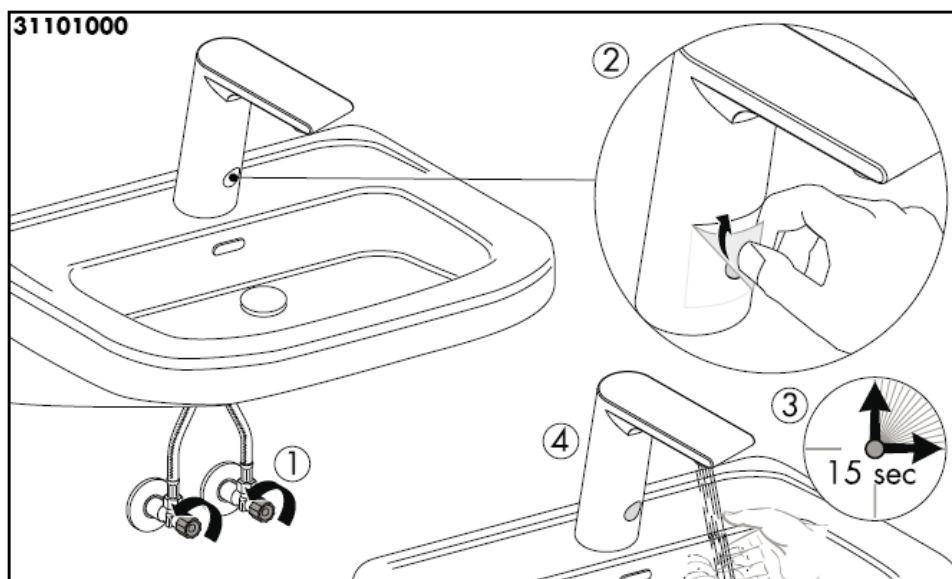


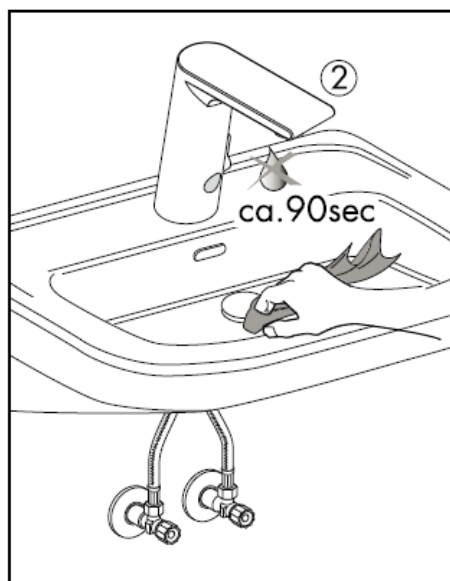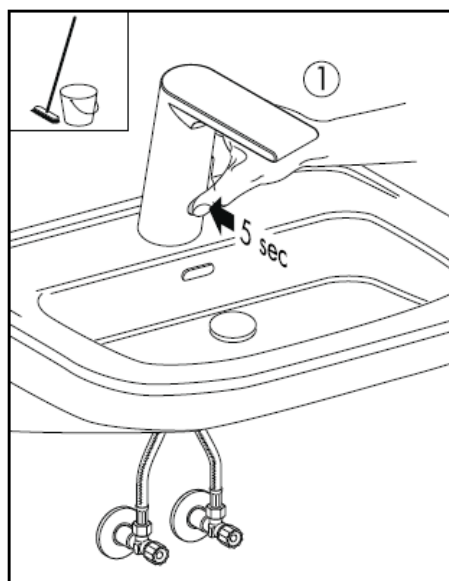



Zamena baterije

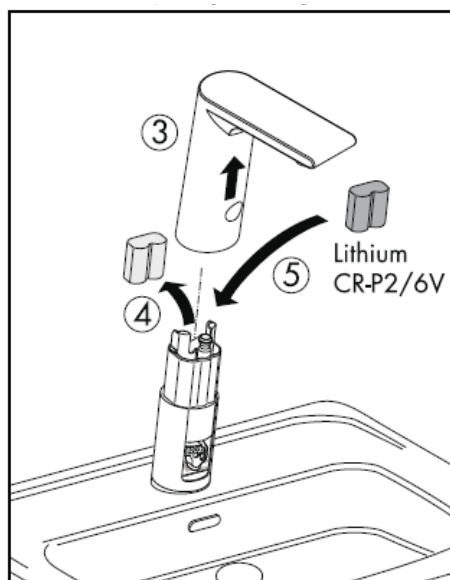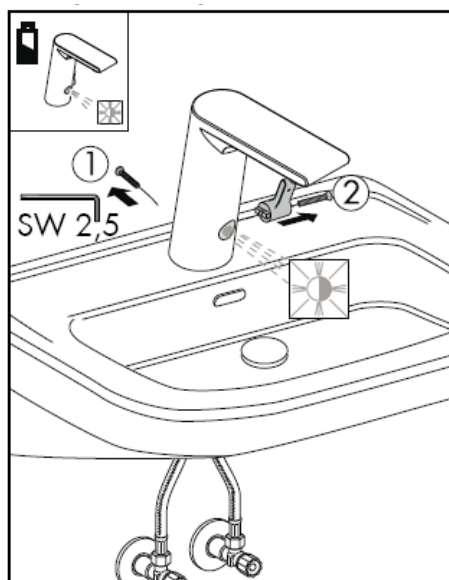

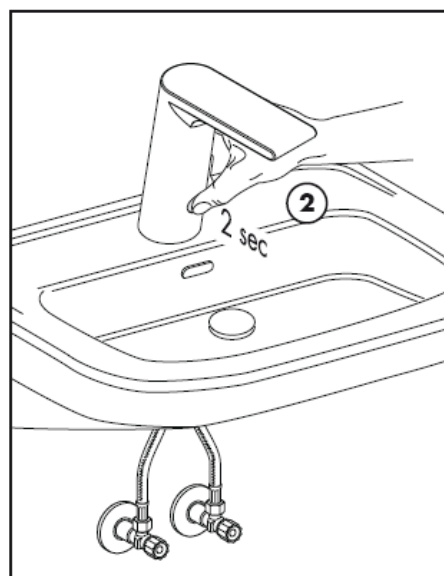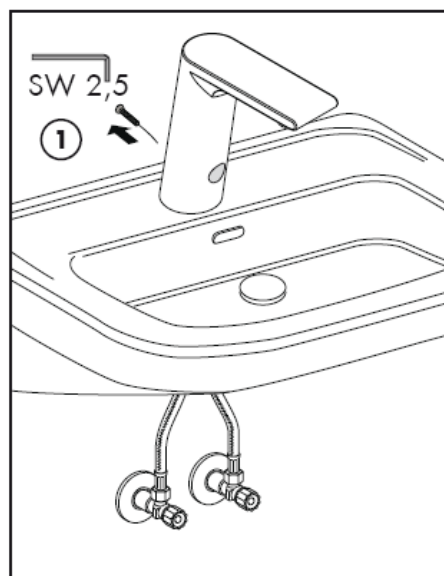

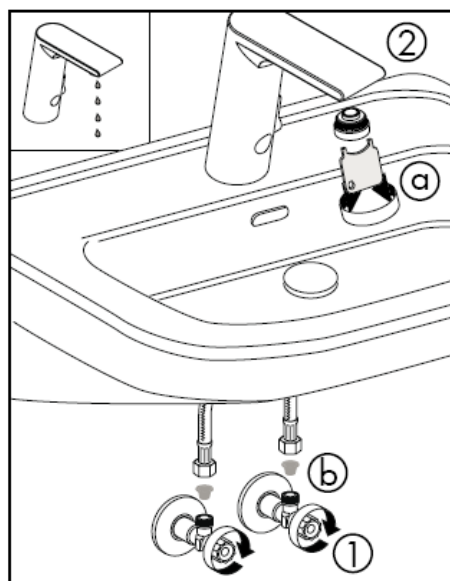

Količina vode premala -> očistite perlator i filter.

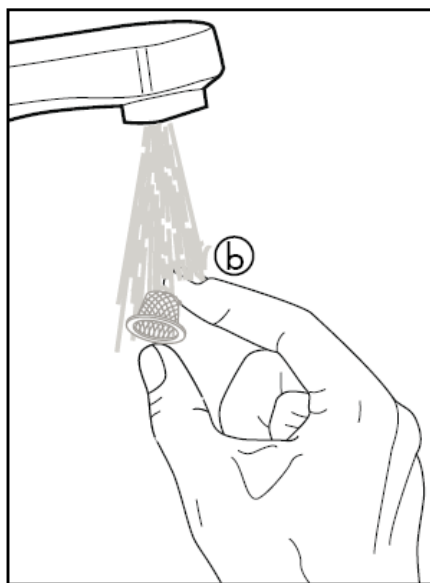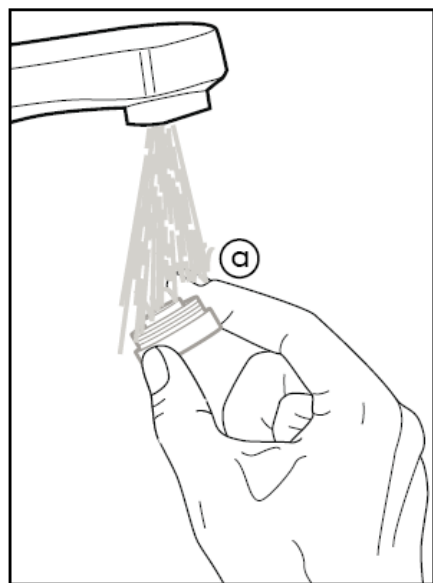

Pažnja! Armatura mora biti postavljena, isprana i testirana prema važećim normama!

Obavezno ugradite mrežice za hvatanje prljavštine, čime sprečavate ulazak prljavštine iz vodovoda. Prljavština može dovesti do delimičnog ili potpunog oštećenja delova armature. Za eventualna oštećenja prouzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.

Pažnja! Armatura se ne može upotrebljavati u kombinaciji sa protočnim bojlerom.

Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Naknadni protok: 1,5 s
Vremenska zadržka: 300 ms
Automatsko isključivanje: posle 1 min
Baterija Lithium CR-P2/6V

Rezervni delovi vidi stranu 3

1	Aerator kompl.	98612000
2	Magnetni ventil	96904000
3	Kompletna pričvrsna garnitura	13961000
4	Priključno crevo	98809000
5	elektronika	96456000
6	elektronika	96905000
7	Baterija	97399000
8	Servisni ključ	98808000


Tehnički podaci

Radni pritisak: max. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak: 0,1 – 0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruće vode: max. 80°C
Preporučena temperatura vruće vode: 65° C
Protok vode: 5,50l/min 0,3 MPa
Maksimalna izlazna temperatura vode pri temperaturnoj razlici od 50 K i protočnom pritisku od 0,3 MPa: 42° C


Ispitni znak

DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000	P-IX 18314/A		X			
31101000	P-IX 18314/A		X			

Montasjeveiledning




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

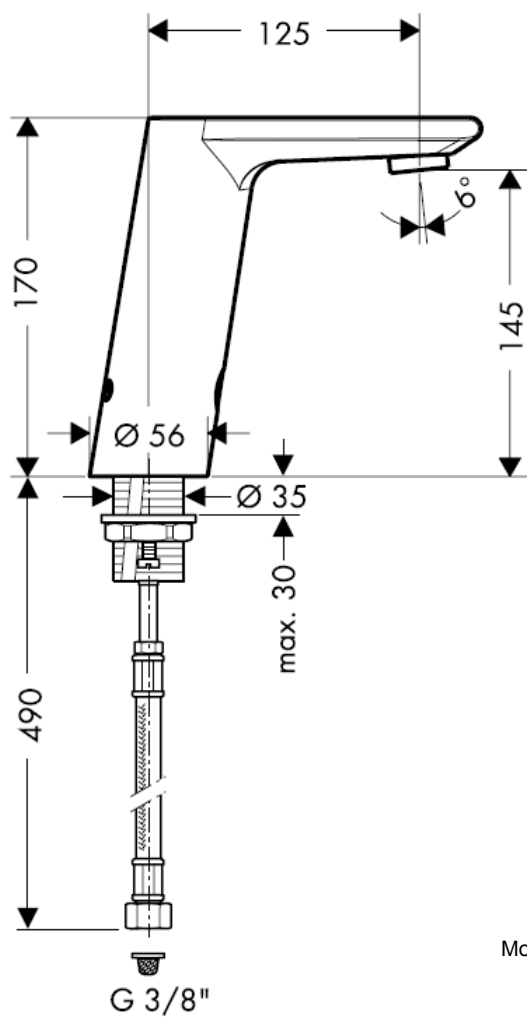


Montasje tilkoblingslange

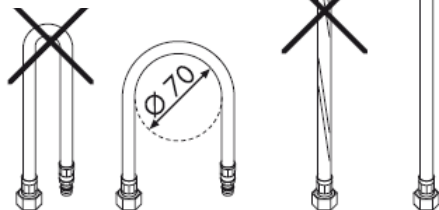




Obs!



I henhold til DIN 1988 skal funksjonen til returløpssperren sjekkes en gang i året.

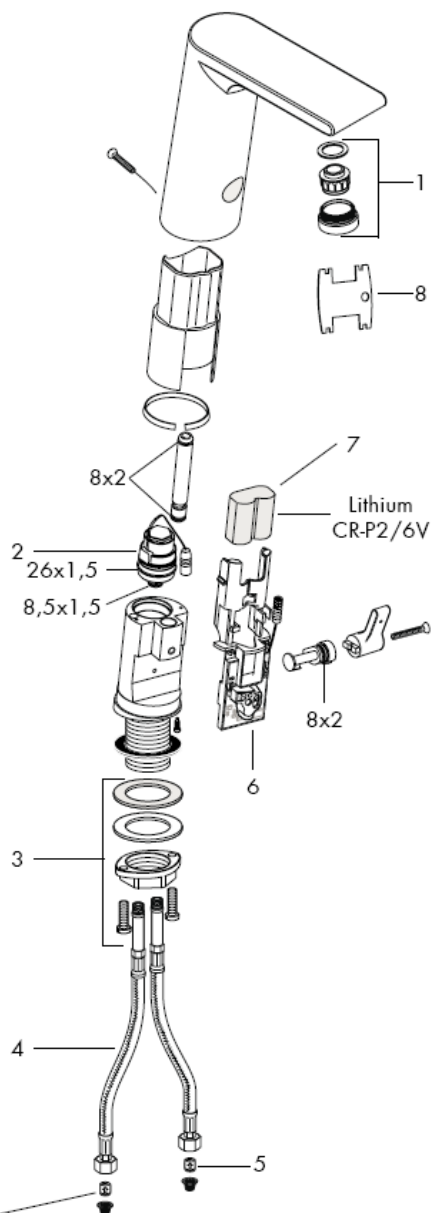








Forsyningsledninger spyles faglig korrekt.
DIN 1988 / EN 1717

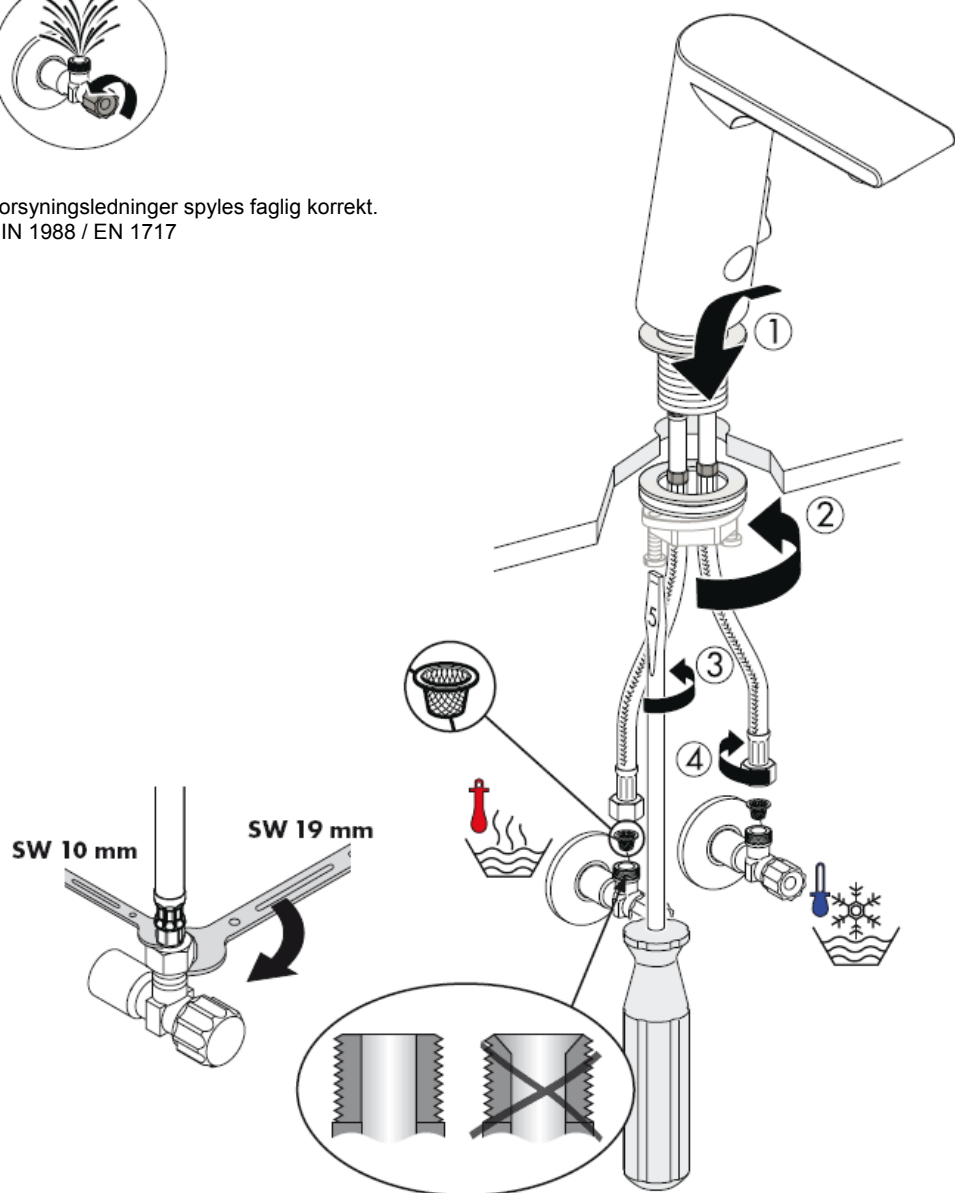

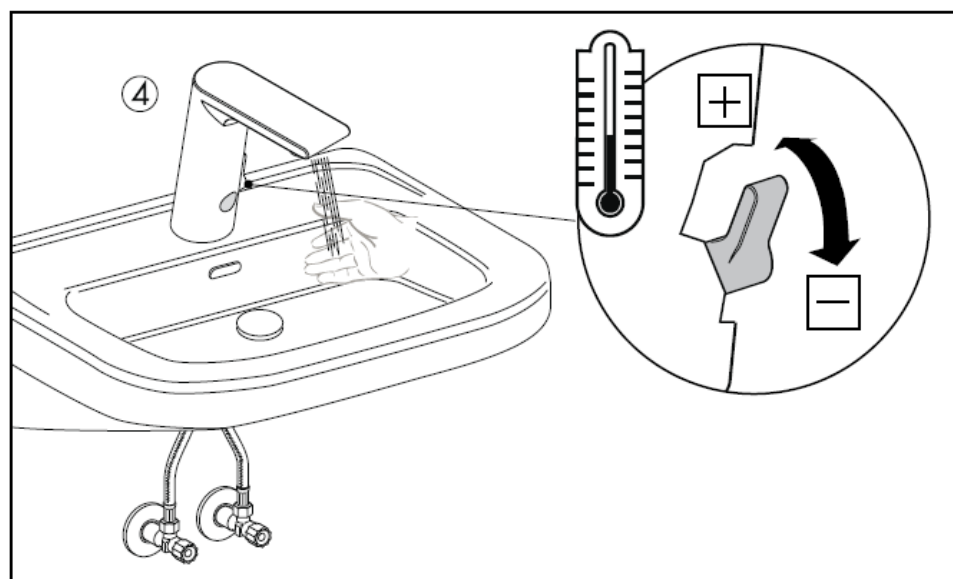
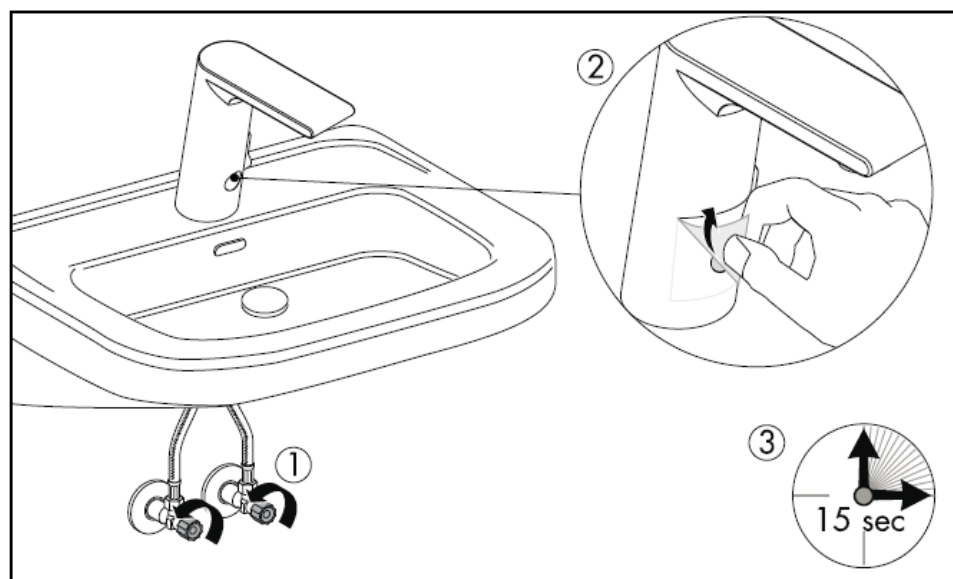








31101000

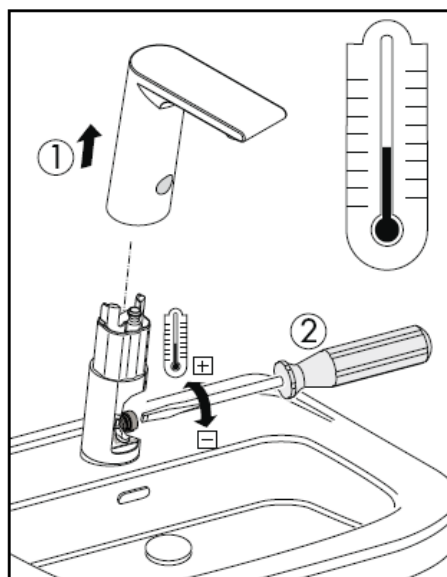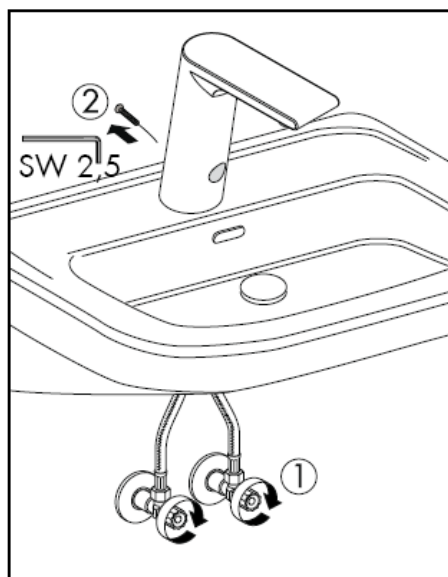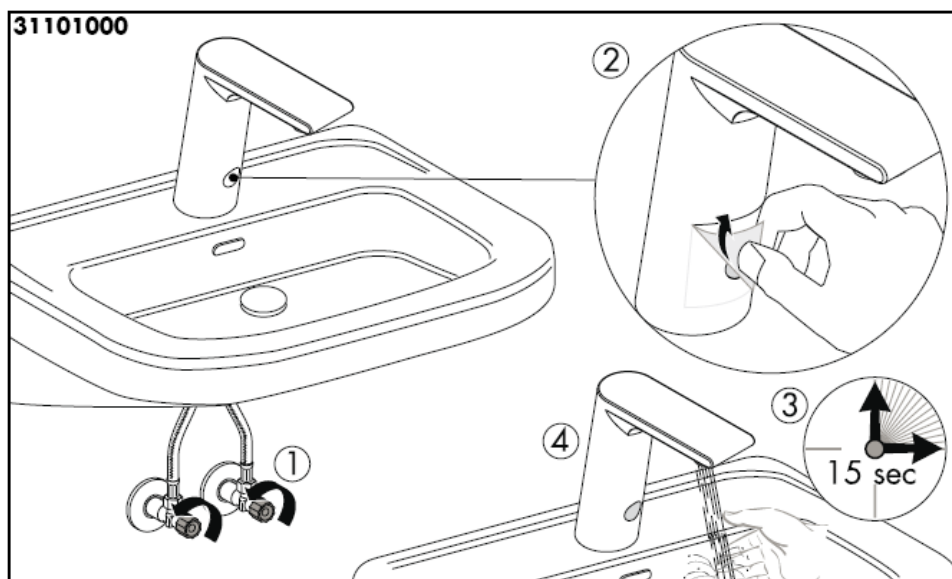


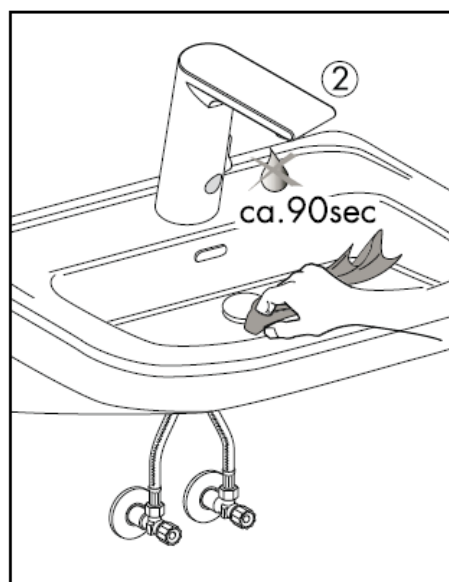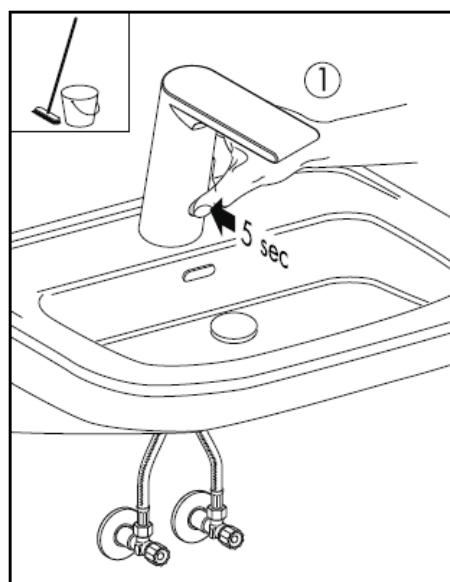



Batteribytte

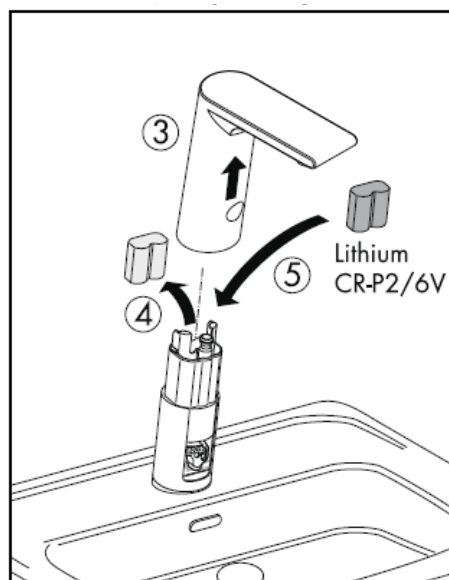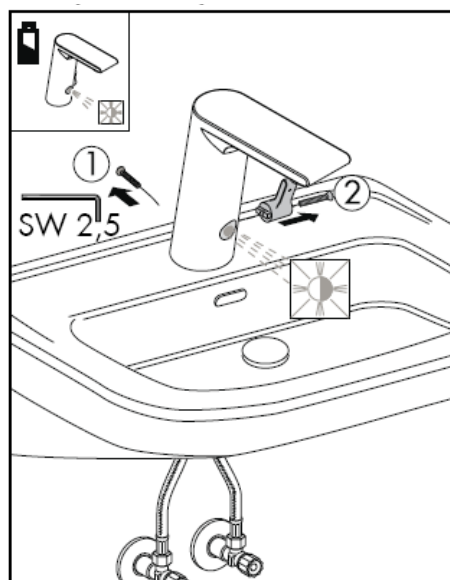

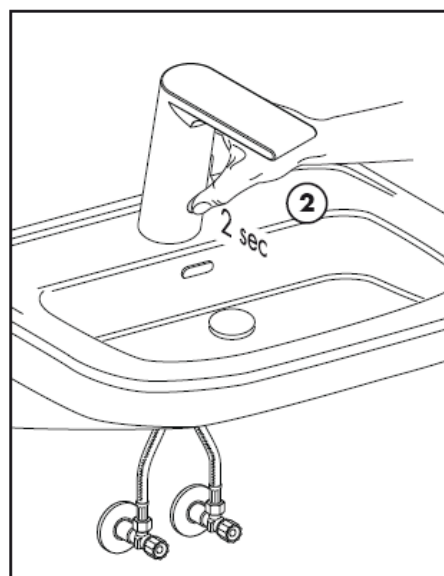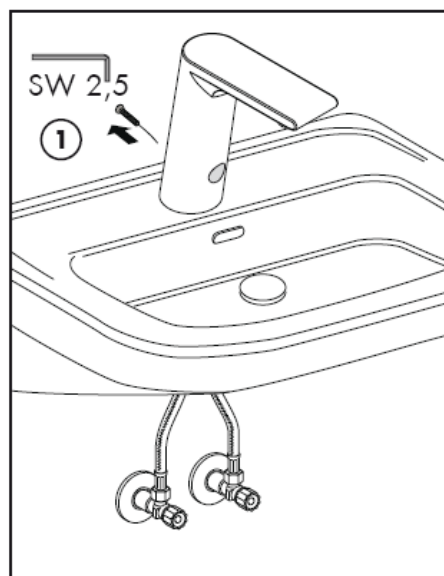

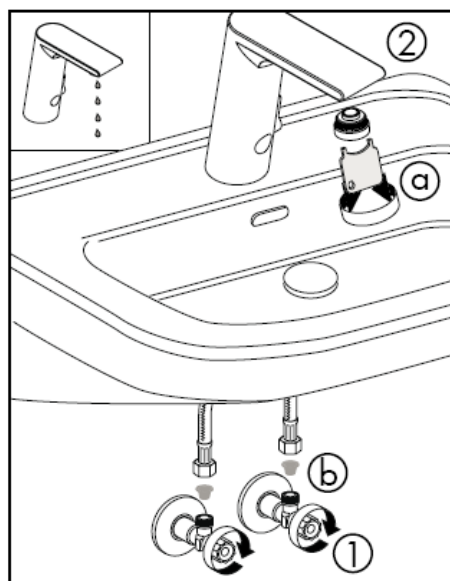

Temperatur kan ikke reguleres -> rengjør
perlator og filter.

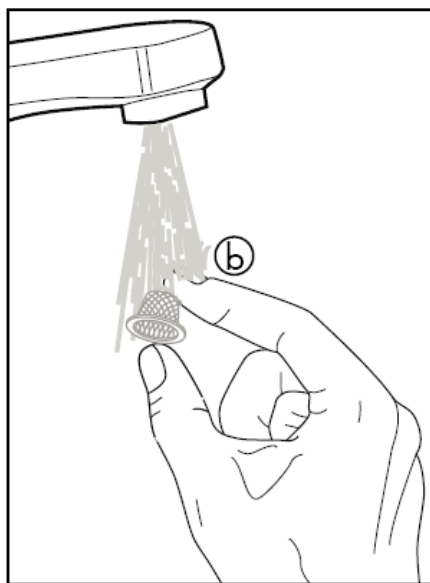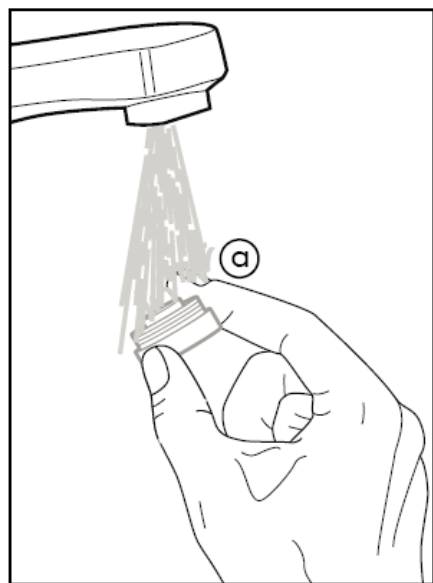

Obs! Armaturen skal monteres iht. gyldige standarder. De skal spyles og sjekkes!

Smussiler skal bygges inn for å forhindre at smuss spyles inn fra ledningsnettet. Innspylt smuss kan påvirke funksjonen negativt og/eller kan medføre skader på funksjonsdeler til armaturer. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.

Obs! Armaturen kan ikke brukes i forbindelse med en gjennomstrømningsovn.

Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

Etterløp 1,5 sek.
Innkoblingsforsinkelse
Automatisk utkobling etter 1 minutt.
Batteri Lithium CR-P2/6V

Servicedeler se side 3

1	Luftsprudler kpl.	98612000
2	Magnetventil	96904000
3	Skaffeste	13961000
4	Tilkoblingsslange	98809000
5	Elektronikk	96456000
6	Elektronikk	96905000
7	Batteri	97399000
8	Servicenøkk	98808000


Tekniske data

Driftstrykk	max. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 – 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmtvannstemperatur	max. 80°C
Anbefalt temperatur for varmt vann	65° C
Gjennomstrømningsytelse:	5,50l/min 0,3 MPa
Maksimal utløpstemperatur ved 50 K	
temperaturforskjell og 0,3 MPa	
gjennomstrømningstrykk.	
	42° C


Prøvemerk

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Монтаж на свързващия маркуч




Metris S
31100000



Metris S
31101000

hansgrohe

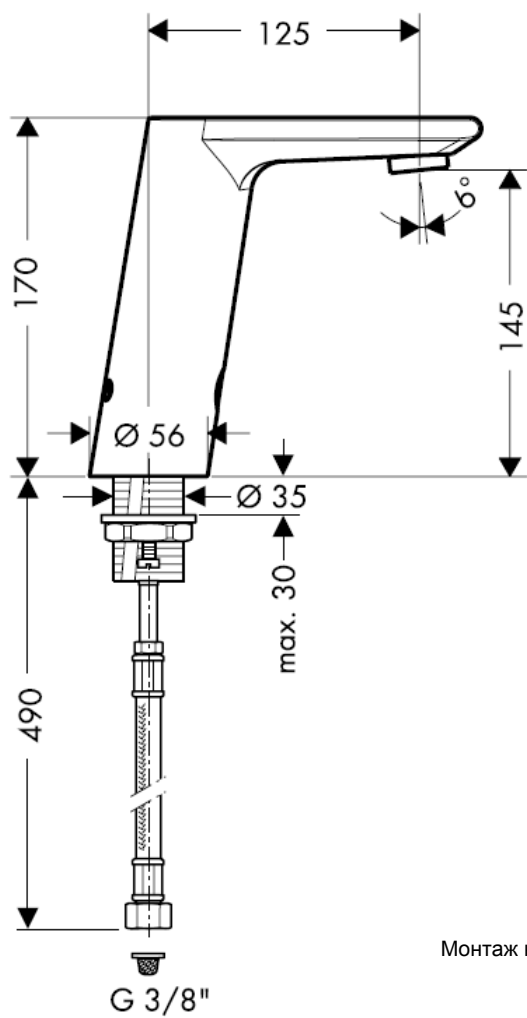


Монтаж на свързващия маркуч






Внимание!



Съгласно DIN 1988 веднъж годишно трябва да се проверява функцията на приспособленията, предотвратяващи обратния поток.



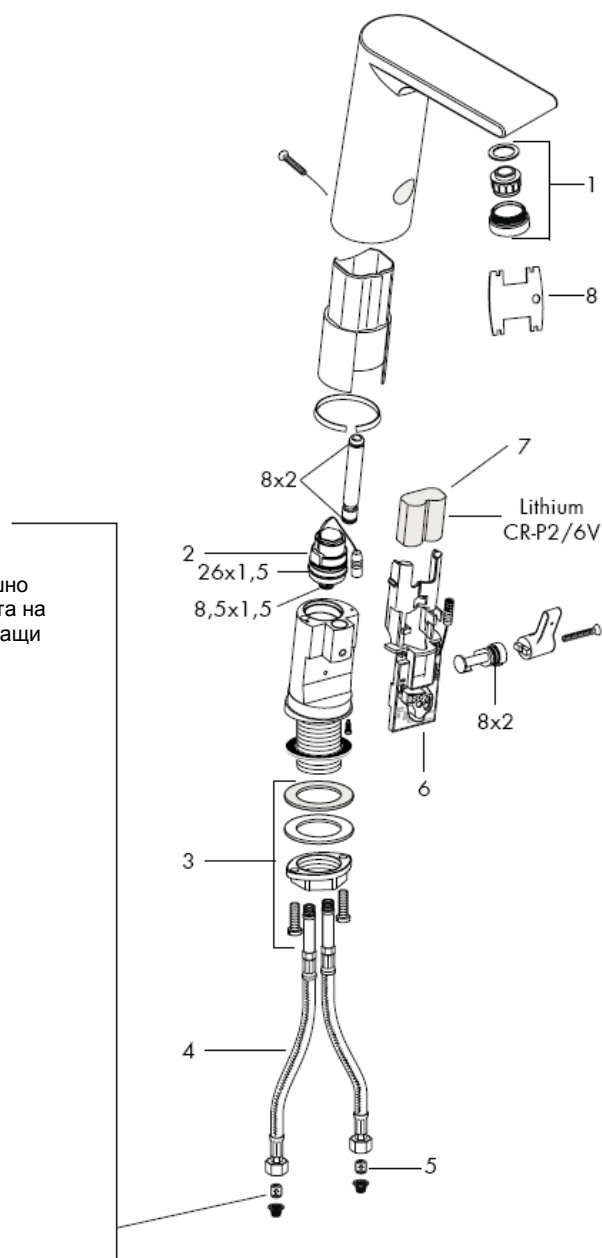






Промийте захранващите тръбопроводи
съобразно изискванията.
DIN 1988 / EN 1717


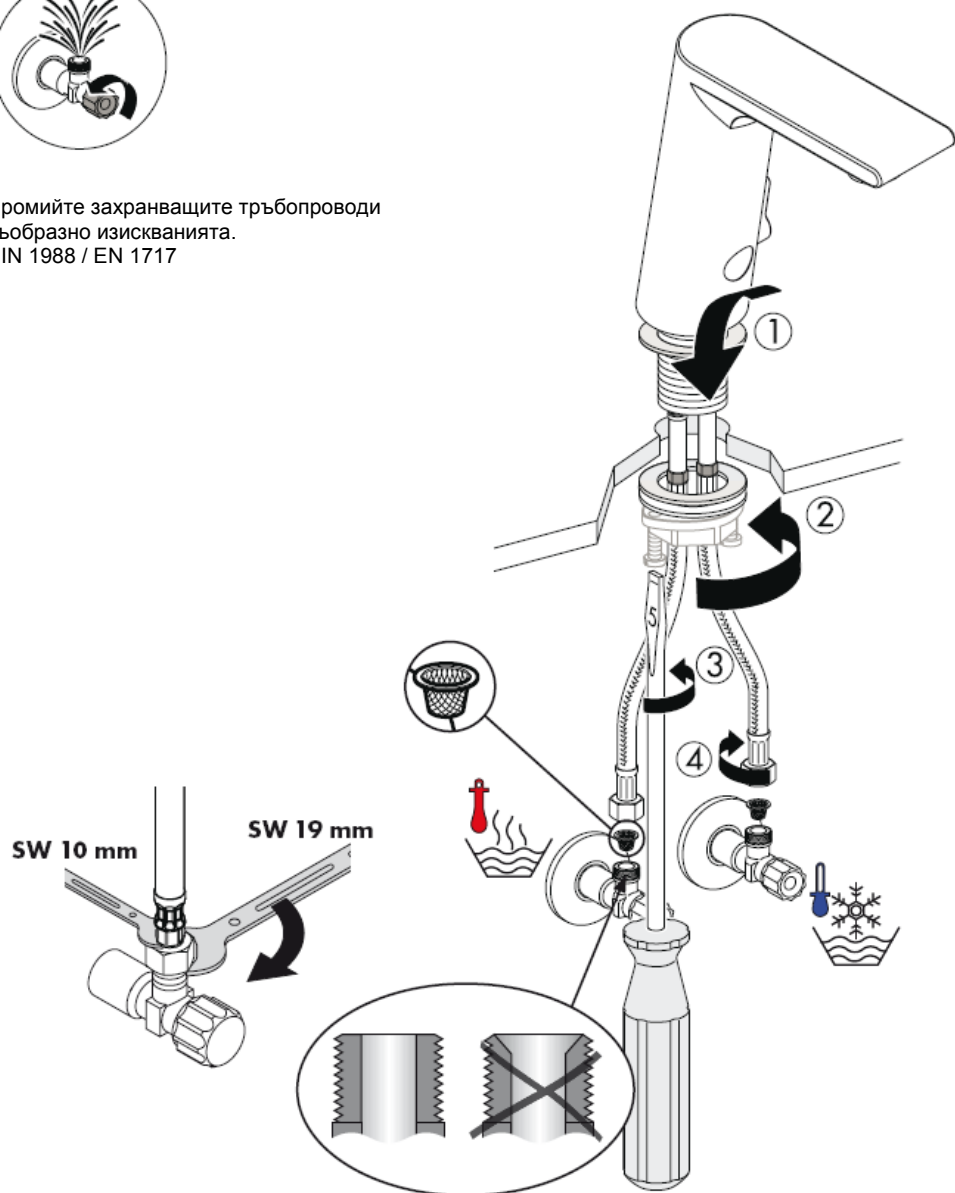






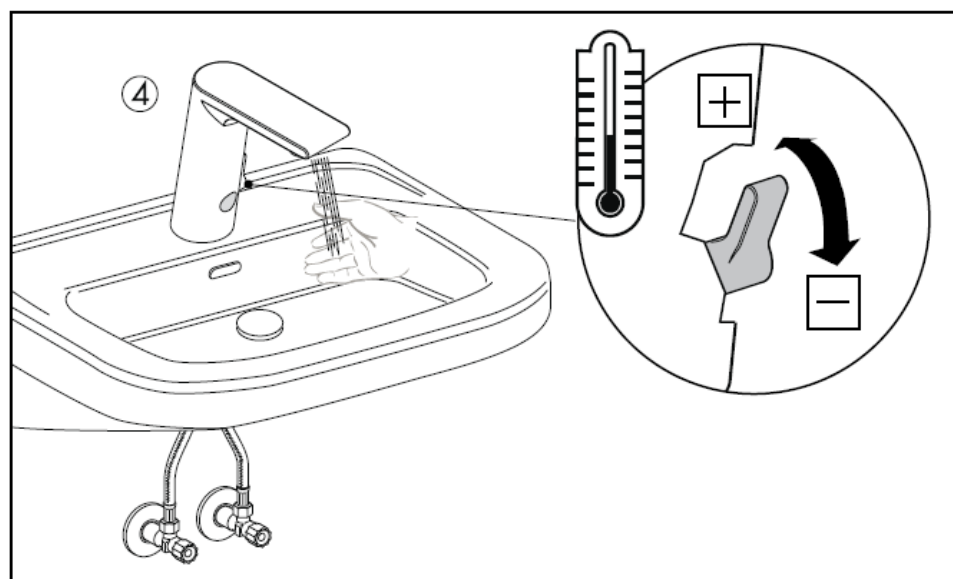
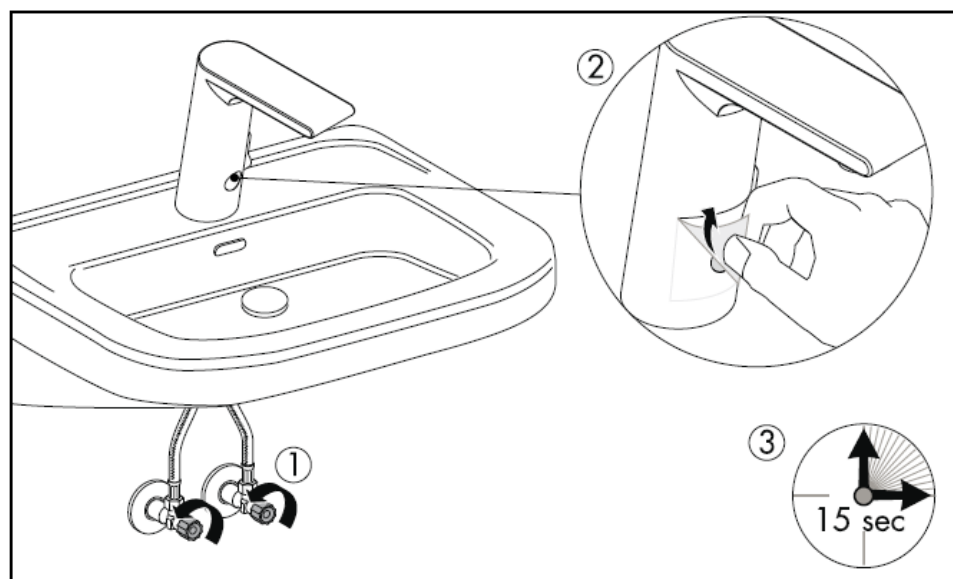


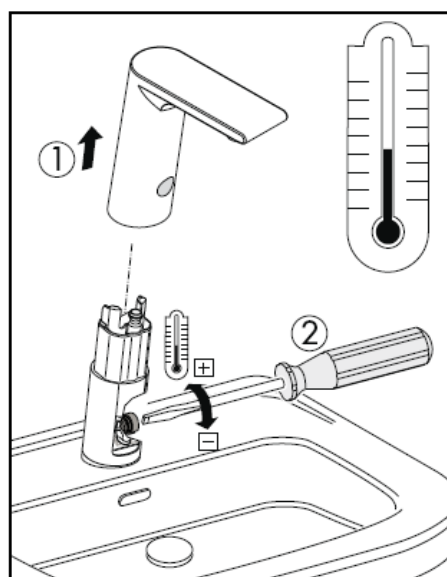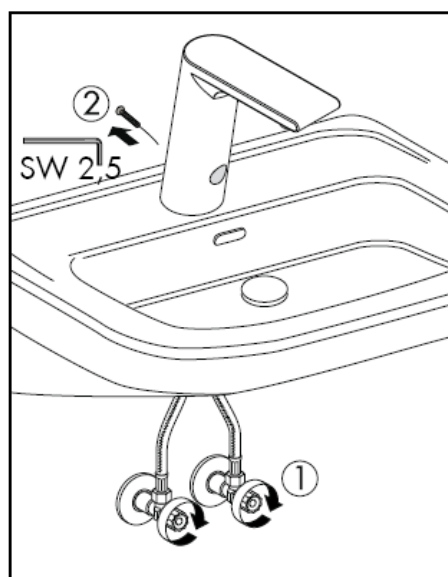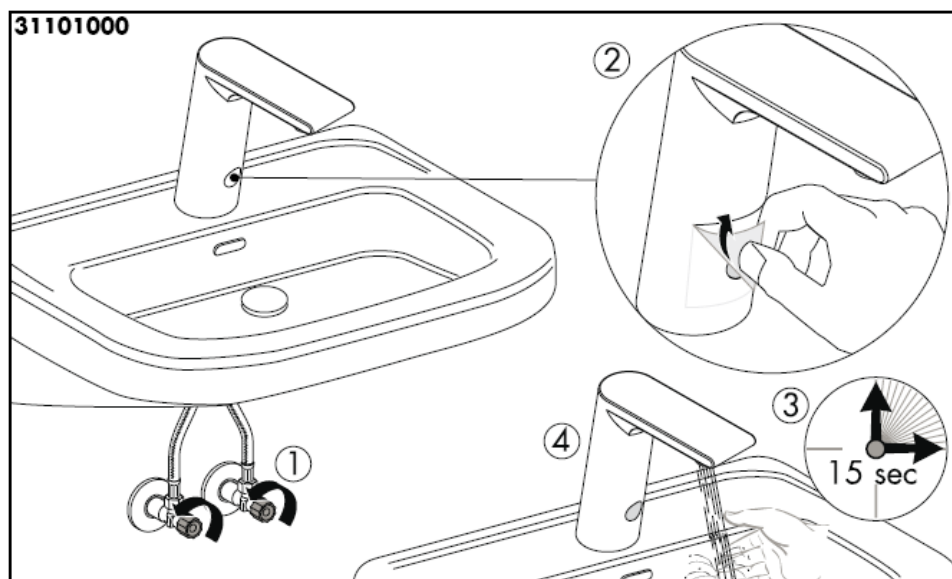


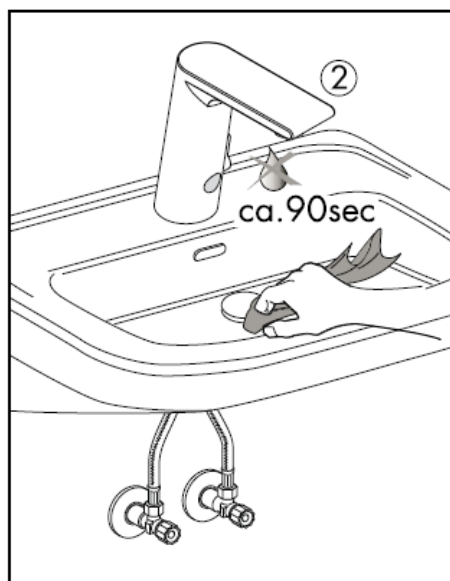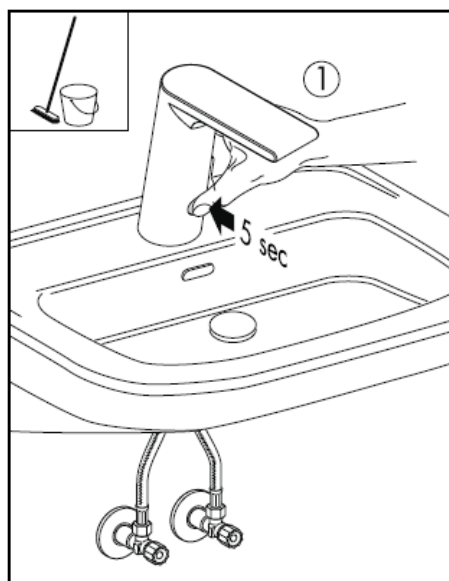



Смяна на батерията

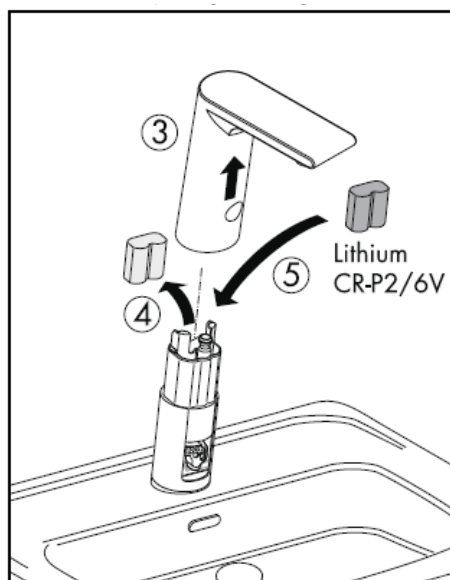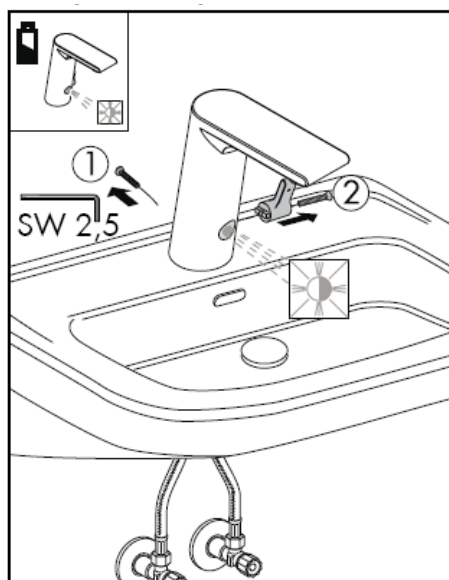

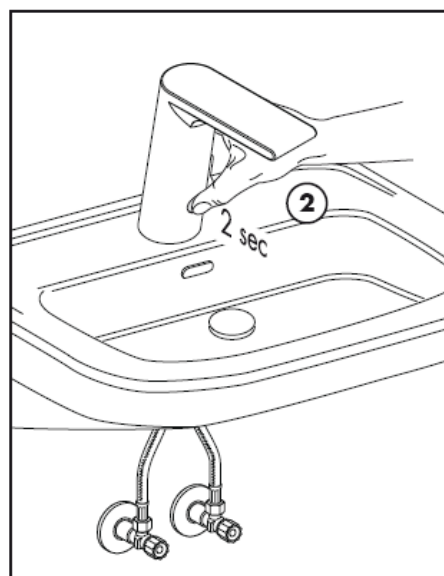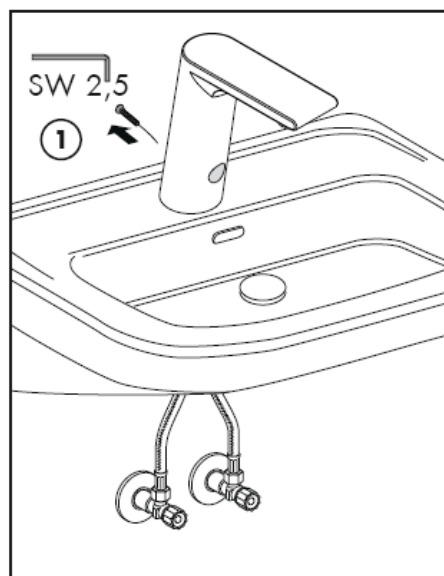

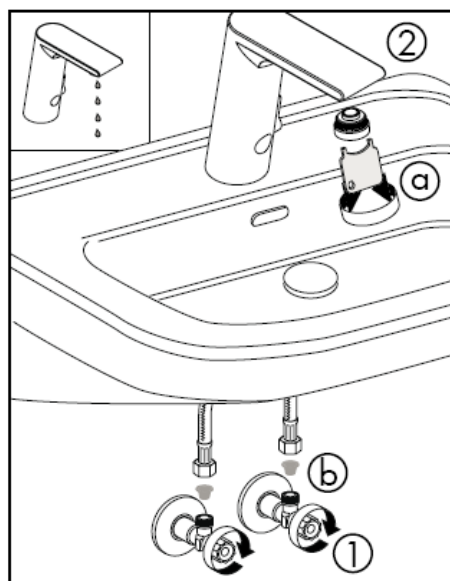

Количеството вода е твърде малко ->
Почистете аератора и филтъра.

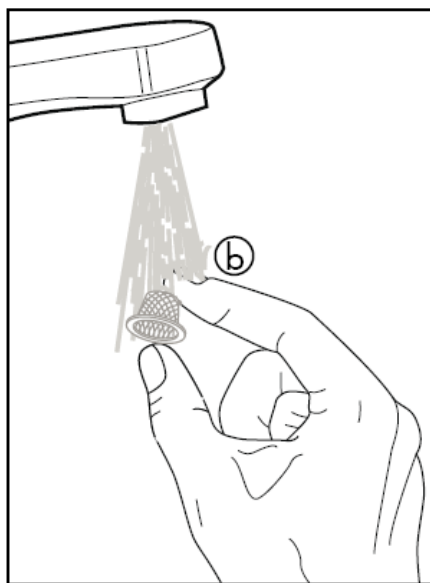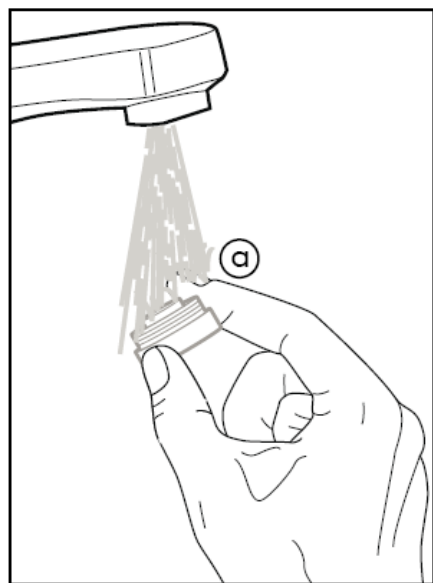

Внимание! Арматурата трябва да се монтира, промие и провери в съответствие с валидните норми!

Трябва да се монтират цедките за улавяне на замърсяванията, за да се избегне натрупването на замърсявания от водопроводната мрежа. Натрупването на замърсявания може да наруши функцията и/или да доведе до увреждания на функционалните части на арматурата, Hansgrohe не носи отговорност за получените се по този начин щети

Внимание! Арматурата не може да се използва във връзка с проточен нагревател.

Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

Технически данни

Работно налягане: max. 1 MPa
 Препоръчително работно налягане: 0,1 – 0,5 MPa
 Контролно налягане: 1,6 MPa
 (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)
 Температура на горещата вода: max. 80°C
 Препоръчителна температура на горещата вода: 65° C
 Мощност на потока: 5,50l/min 0,3 MPa
 Максимална изходяща температура при 50 K
 Температурна разлика и 0,3 МПа
 хидравлично налягане: 42° C

Контролен знак

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			


Време за работа по инерция: 1,5 сек
 Време на спиране на включването: 300 ms
 Автоматично изключване: след 1 мин
 Батерия Lithium CR-P2/6V

Сервизни части вижте стр. 3


1	Аератор компл.	98612000
2	Магнитен клапан	96904000
3	Закрепване на шийката	13961000
4	Свързващ маркуч	98809000
5	Електроника	96456000
6	Електроника	96905000
7	Батерия	97399000
8	Сервизен ключ	98808000

hansgrohe

Montimi i zorrës së lidhjes




Metris S
31100000




Metris S
31101000

hansgrohe

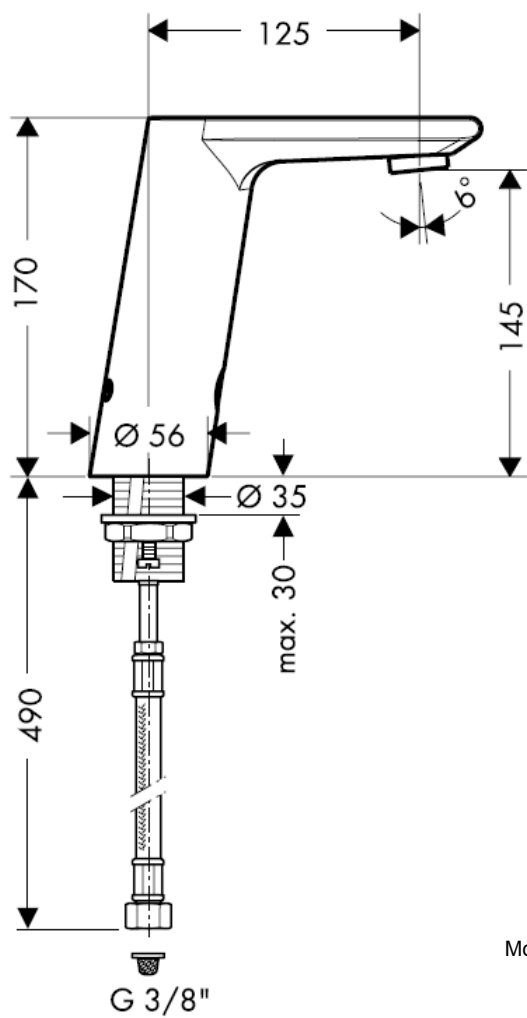


Montimi i zorrës së lidhjes

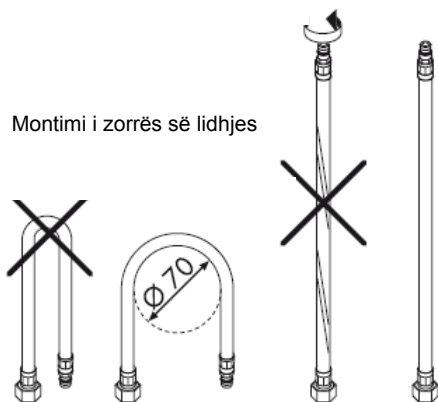


**Kujdes!**



Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt në bazë të normës DIN 1988 duhen kontrolluar njëherë në vit.

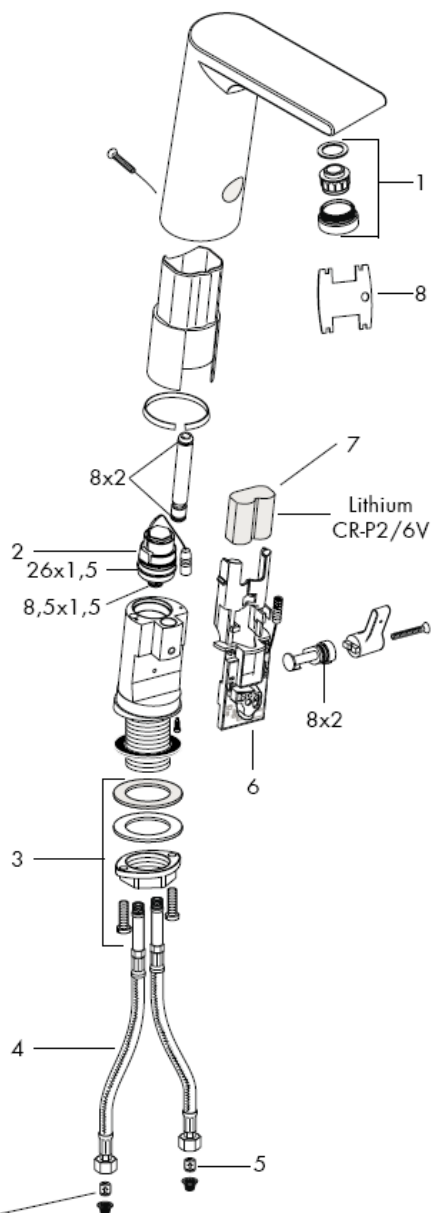






Shpërlani në mënyrë profesionale lidhjet.
DIN 1988 / EN 1717


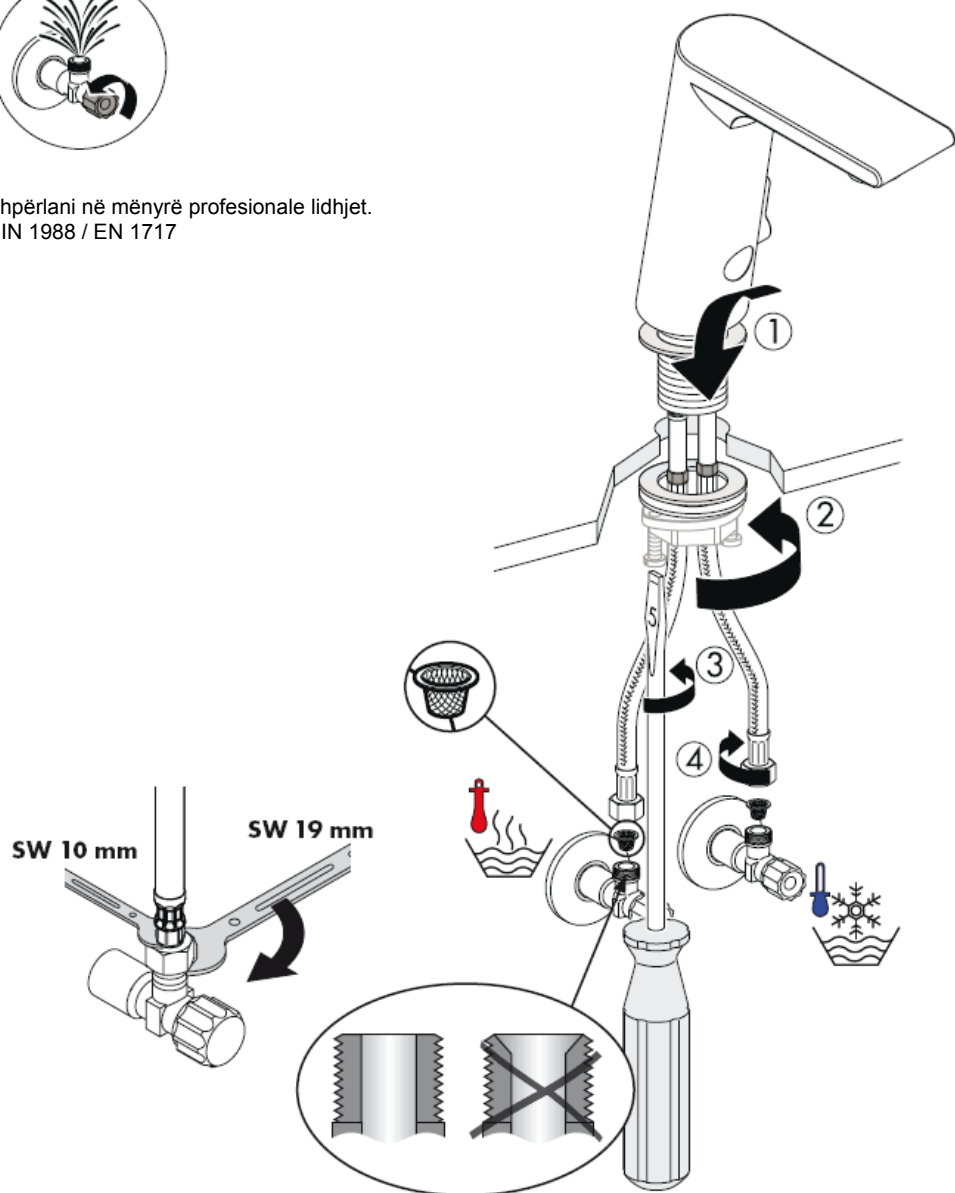


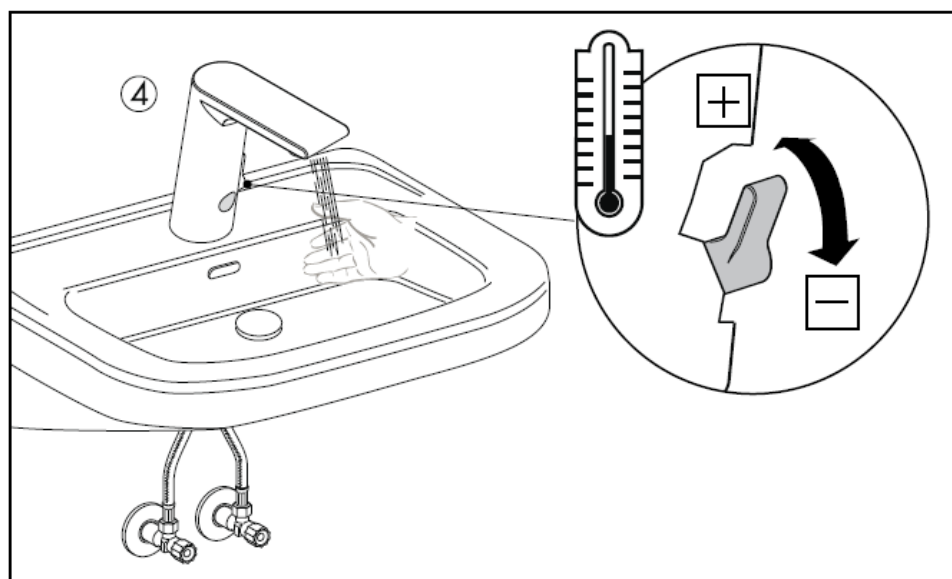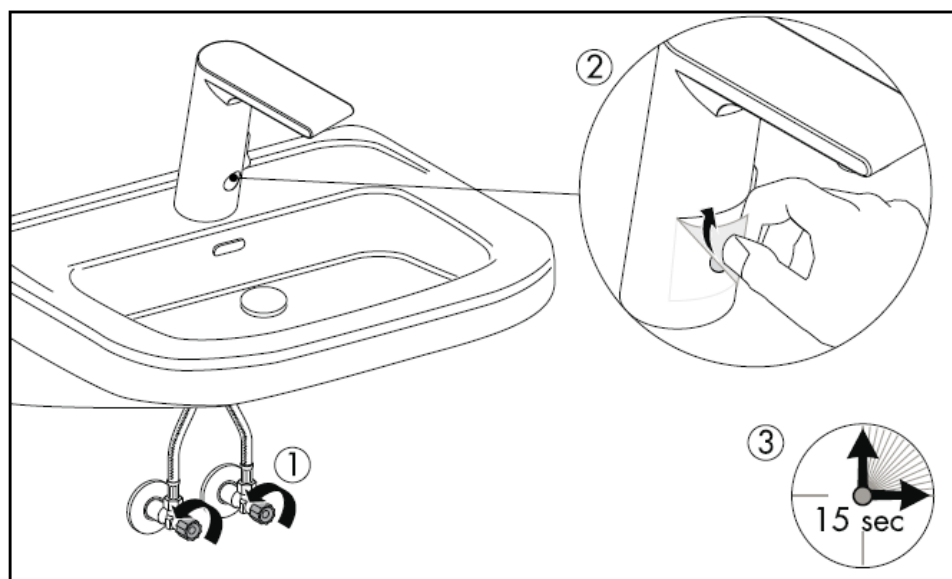



31101000




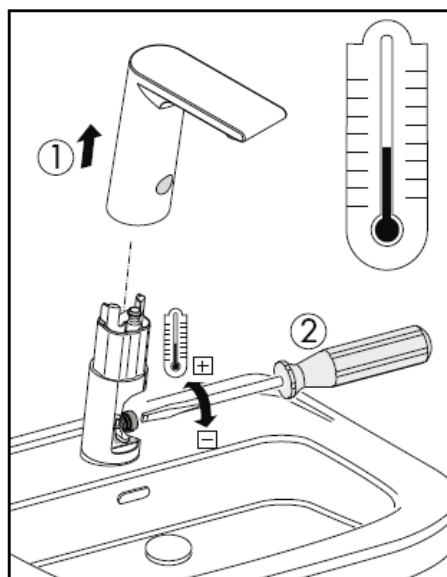
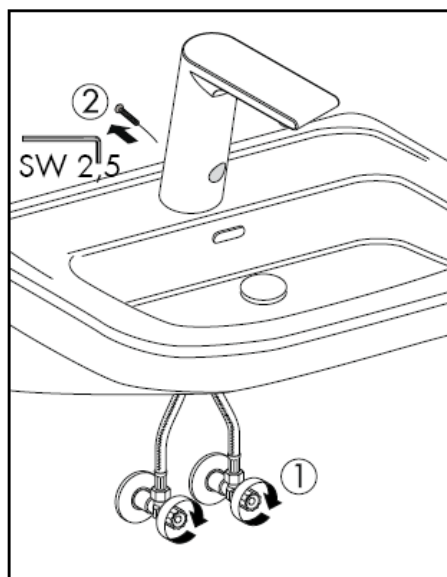
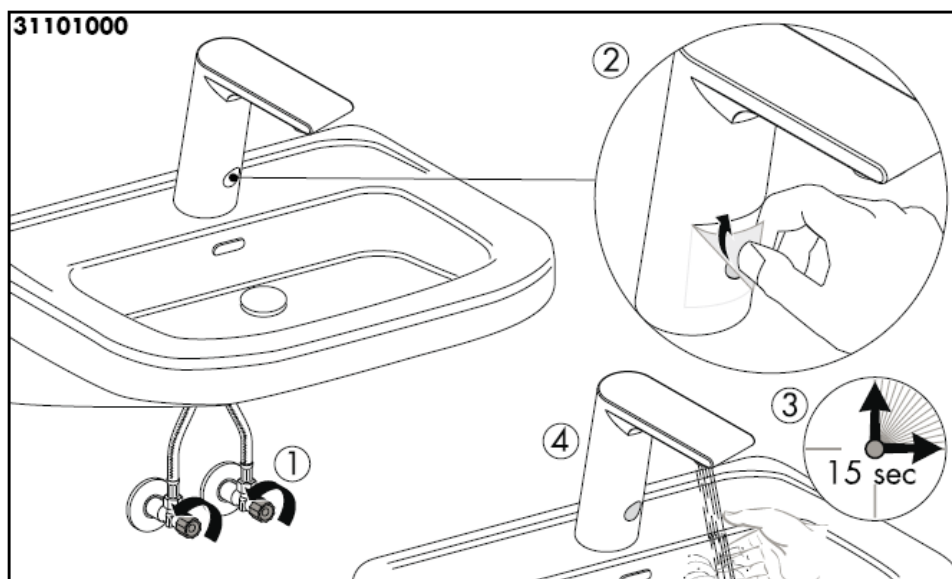



Pastrimi i lavamanit

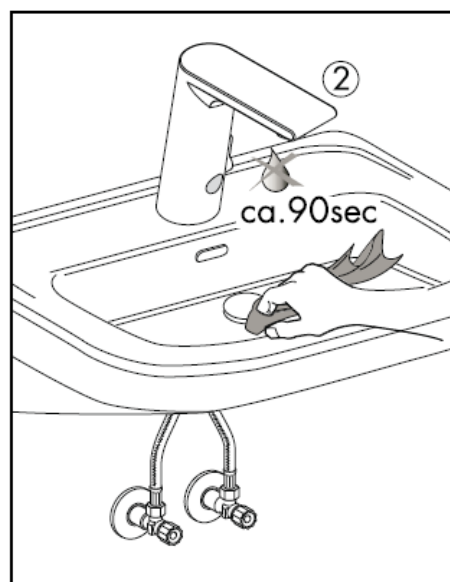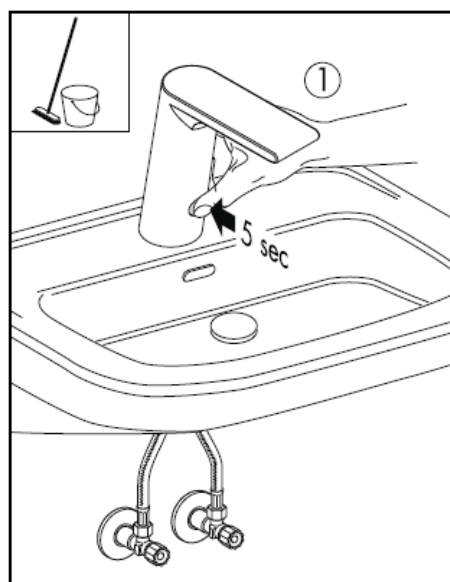



Zëvendësimi i baterisë

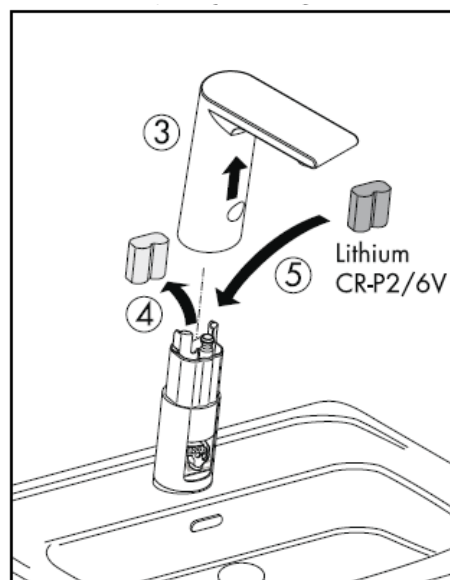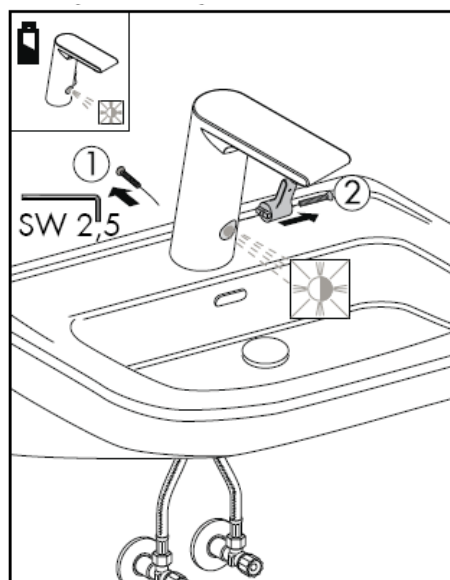

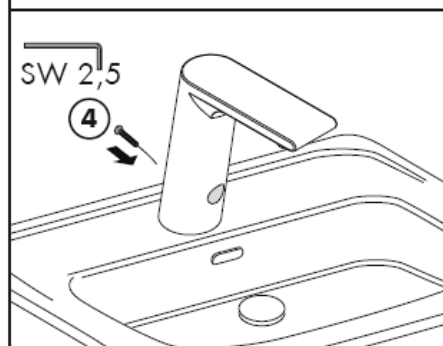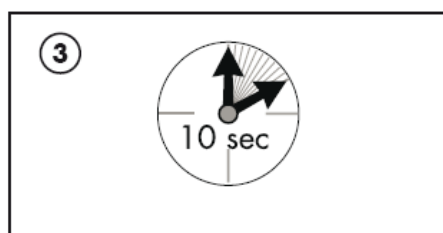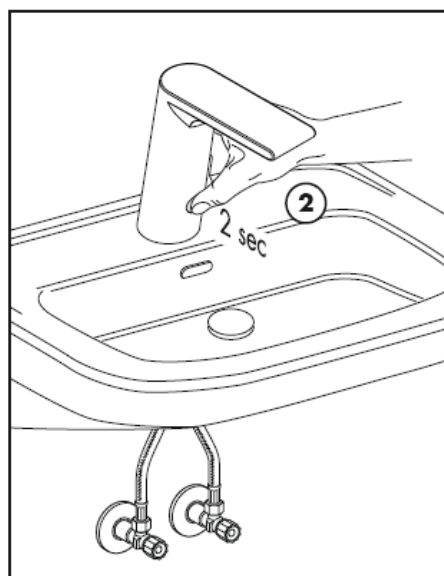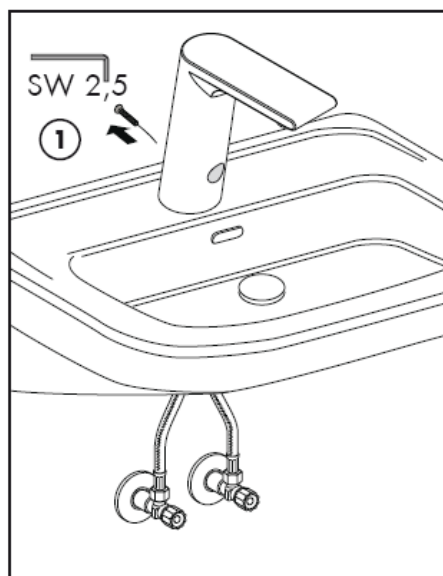

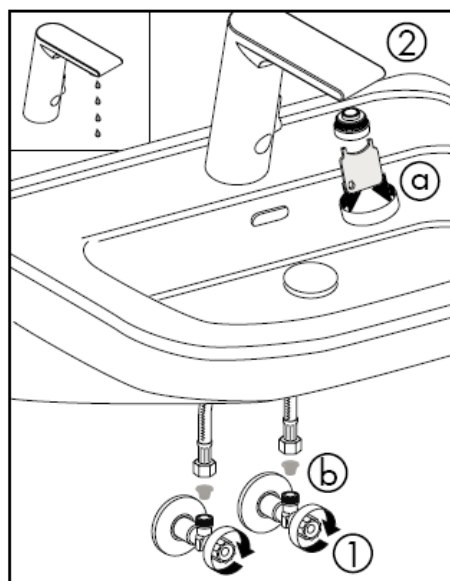

Sasia e ujit është tepër e vogël -> pastroni perlatorin dhe filtrin.

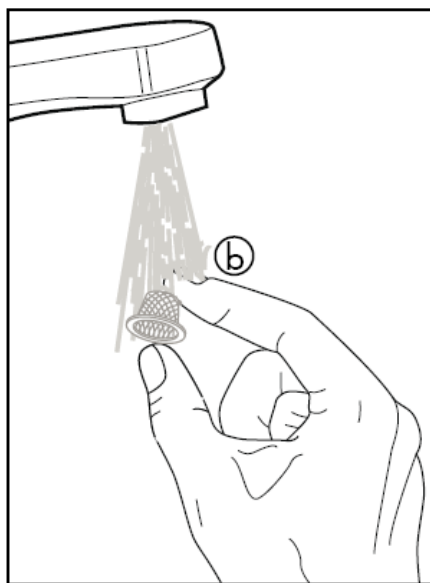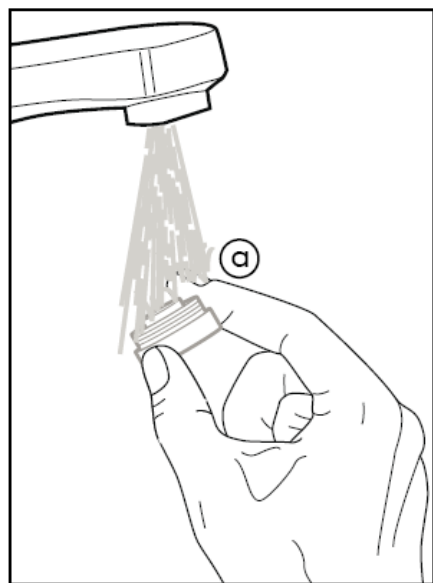

Kujdes! Armatura duhet montuar, shpërlarë dhe kontrolluar në bazë të normave të vlefshme!

Filtri i bllokimit të papastërtive duhet të instalohet për të parandaluar futjen e papastërtive nga rrjeti i tubacioneve të ujit. Futja e papastërtive mund të ndikojë në funksionimin dhe/ose mund të çojë në dëmtime të pjesëve funksionuese të rubinetit, dëmtime për të cilat Hansgrohe nuk mban asnjë përgjegjësi.

Kujdes! Armatura nuk mund të përdoret në kombinim me një ngrohës elektrik të ujit.

Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës max. 1 MPa
 Presioni i rekomanduar: 0,1 – 0,5 MPa
 Presioni për provë: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Temperatura e ujit të ngrohtë max. 80°C
 Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: 65°C
 Kapaciteti i rrjedhjes: 5,50 l/min 0,3 MPa
 Temperatura maksimale e ujit në dalje për 50 K dallim temperature dhe 0,3 MPa presion rrjedhjeje 42°C

Shenja e kontrollit

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
31100000		P-IX 18314/A		X			
31101000		P-IX 18314/A		X			

Kohëzgjatja e lëvizjes për inerci: 1,5 s

Vonesa në ndezje: 300 ms

Fikja automatike: pas 1 minute

Bateri

Lithium CR-P2/6V

Pjesët e servisit shih faqen 3

1	Perlator komplet	98612000
2	Ventili magnetik	96904000
3	Mbërthimi i shaftit	13961000
4	Zorra e lidhjes	98809000
5	Elektronikë	96456000
6	Elektronikë	96905000
7	Bateri	97399000
8	Çelësi i servisit	98808000

hansgrohe